

令和7年度（仮称）市営住宅周枳団地新築工事  
（建築主体工事）

| 図面番号  | 図面名称                 | 縮尺                  | 図面番号                              | 図面名称          | 縮尺           | 図面番号 | 図面名称                   | 縮尺           | 図面番号 | 図面名称                   | 縮尺           |      |
|-------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|------|------------------------|--------------|------|------------------------|--------------|------|
| A000  | 図面リスト                | —                   | A032                              | B棟 屋根伏図       | S=1:50       | S001 | A棟 木質工事特記仕様書（１）        | —            | S101 | B棟 木質工事特記仕様書（１）        | —            |      |
| A001  | 建築工事特記仕様書-1          | —                   | A033                              | 展開図キープラン      | S=1:100      | S002 | A棟 木質工事特記仕様書（２）        | —            | S102 | B棟 木質工事特記仕様書（２）        | —            |      |
| A002  | 建築工事特記仕様書-2          | —                   | A034                              | 展開図-1         | S=1:50       | S003 | A棟 木質工事特記仕様書（３）        | —            | S103 | B棟 木質工事特記仕様書（３）        | —            |      |
| A003  | 建築工事特記仕様書-3          | —                   | A035                              | 展開図-2         | S=1:50       | S004 | A棟 軸組工法接合部の標準仕様        | —            | S104 | B棟 軸組工法接合部の標準仕様        | —            |      |
| A004  | 建築工事特記仕様書-4          | —                   | A036                              | 展開図-3         | S=1:50       | S005 | A棟 構造特記仕様書(鉄筋コンクリート構造) | —            | S105 | B棟 構造特記仕様書(鉄筋コンクリート構造) | —            |      |
| A005  | 建築工事特記仕様書-5          | —                   | A037                              | 建具表-1（鋼製建具表）  | S=1:50       | S006 | A棟 鉄筋コンクリート構造配筋標準図(1)  | —            | S106 | B棟 鉄筋コンクリート構造配筋標準図（１）  | —            |      |
| A006  | 建築工事特記仕様書-6          | —                   | A038                              | 建具表-2（木製建具表）  | S=1:50       | S007 | A棟 鉄筋コンクリート構造配筋標準図(2)  | —            | S107 | B棟 鉄筋コンクリート構造配筋標準図（２）  | —            |      |
| A007  | 建築工事特記仕様書-7          | —                   | A039                              | 枠詳細図          | S=1:10       | S008 | A棟 地盤改良体伏図             | S=1:75       | S108 | B棟 地盤改良体伏図             | S=1:100      |      |
| A008  | 建築工事特記仕様書-8          | —                   | A040                              | 基礎廻り詳細図       | S=1:10       | S009 | A棟 基礎伏図                | S=1:50       | S109 | B棟 基礎伏図                | S=1:50       |      |
| A009  | 工事区分表                | —                   | A041                              | 外部詳細図         | S=1:10       | S010 | A棟 基礎断面リスト             | S=1:30       | S110 | B棟 基礎断面リスト             | S=1:30       |      |
| A010  | 概要表・案内図・仕上表          | S=1:1000            | A042                              | 仕上げ詳細図        | S=1:6        | S011 | A棟 1階床伏図               | S=1:50       | S111 | B棟 1階床伏図               | S=1:50       |      |
| A011  | A棟 敷地求積図・平均地盤面算定・面積表 | S=1:200, 100        | A043                              | B棟 階段詳細図-1    | S=1:30       | S012 | A棟 R階床伏図               | S=1:50       | S112 | B棟 2階床伏図               | S=1:50       |      |
| A012  | B棟 敷地求積図・平均地盤面算定     | S=1:200             | A044                              | B棟 階段詳細図-2    | S=1:30       | S013 | A棟 小屋伏図・雑詳細図           | S=1:50, 1:20 | S113 | B棟 R階床伏図               | S=1:50       |      |
| A013  | B棟 建築求積図             | S=1:100             | A045                              | 雑詳細図-1        | S=1:20, 10   | S014 | A棟 軸組図(1)              | S=1:50       | S114 | B棟 小屋伏図                | S=1:50       |      |
| A014  | B棟 面積表               | —                   | A046                              | 雑詳細図-2        | S=20, 5      | S015 | A棟 軸組図(2)              | S=1:50       | S115 | B棟 小屋軸組図・部分詳細図、部材リスト   | S=1:50, 1:30 |      |
| A015  | 配置図・雨水排水図            | S=1:200             | A047                              | 雑詳細図-3        | S=1:20, 10   | S016 | A棟 軸組図(3)              | S=1:50       | S116 | B棟 軸組図(1)              | S=1:50       |      |
| A016  | A棟 平面図               | S=1:50              | A048                              | A棟 ポーチ詳細図     | S=1:50, 20   | S017 | A棟 1階柱接合金物配置図          | S=1:50       | S117 | B棟 軸組図(2)              | S=1:50       |      |
| A017  | A棟 立面図-1             | S=1:50              | A049                              | B棟 ポーチ詳細図     | S=1:50, 20   | S018 | A棟 R階横架材接合金物配置図        | S=1:50       | S118 | B棟 軸組図(3)              | S=1:50       |      |
| A018  | A棟 立面図-2             | S=1:50              | A050                              | 外壁仕上キープラン     | S=1:100      |      |                        |              | S119 | B棟 軸組図(4)              | S=1:50       |      |
| A019  | A棟 断面図               | S=1:50              |                                   |               |              |      |                        |              | S120 | B棟 軸組図(5)              | S=1:50       |      |
| A020  | A棟 天井伏図              | S=1:50              | L001                              | 現況図・仮設計画      | S=1:200      |      |                        |              | S121 | B棟 軸組図(6)              | S=1:50       |      |
| A021  | A棟 屋根伏図              | S=1:50              | L002                              | 外構キープラン1・レベル図 | S=1:200      |      |                        |              | S122 | B棟 軸組図(7)              | S=1:50       |      |
| A022  | B棟 1階平面図             | S=1:50              | L003                              | 外構立面図         | S=1:100      |      |                        |              | S123 | B棟 軸組図(8)              | S=1:50       |      |
| A023  | B棟 2階平面図             | S=1:50              | L004                              | 外構詳細図 1       | S=1:20, 50   |      |                        |              | S124 | B棟 軸組図(9)              | S=1:50       |      |
| A024  | B棟 立面図-1（北）          | S=1:50              | L005                              | 外構詳細図 2       | S=1:20       |      |                        |              | S125 | B棟 軸組図(10)             | S=1:50       |      |
| A025  | B棟 立面図-2（東）          | S=1:50              | L006                              | 外構詳細図 3       | S=1:20       |      |                        |              | S126 | B棟 軸組図(11)             | S=1:50       |      |
| A026  | B棟 立面図-3（南）          | S=1:50              | L007                              | 外構詳細図 4       | S=1:200      |      |                        |              | S127 | B棟 軸組図(12)             | S=1:50       |      |
| A027  | B棟 立面図-4（西）          | S=1:50              | L008                              | 外構詳細図 5（植栽）   | S=1:200      |      |                        |              | S128 | B棟 1階柱接合金物配置図          | S=1:75       |      |
| A028  | B棟 断面図-1（東西）         | S=1:50              | L009                              | 外構詳細図 6（地盤改良） | S=1:200, 20  |      |                        |              | S129 | B棟 2階柱接合金物配置図          | S=1:75       |      |
| A029  | B棟 断面図-2（南北）         | S=1:50              | L010                              | 一次造成図         | S=1:200, 100 |      |                        |              | S130 | B棟 2階横架材接合金物配置図        | S=1:75       |      |
| A030  | B棟 1階天井伏図            | S=1:50              | L011                              | 地盤調査資料        | —            |      |                        |              | S131 | B棟 R階横架材接合金物配置図        | S=1:75       |      |
| A031  | B棟 2階天井伏図            | S=1:50              |                                   |               |              |      |                        |              |      |                        |              |      |
| SAN計画 |                      | 一級建築士 第249400号 佐竹真知 | 令和7年度（仮称）市営住宅周枳団地新築工事<br>（建築主体工事） |               |              |      | 図面リスト                  |              |      | (A2)                   | —            | A000 |



⑥砂利及び砂地業  
(4.6.2)  
(4.6.3)

⑦捨てコンクリート地業  
(4.6.4)

⑧床下防湿層  
(4.6.5)

⑨土間断熱材

⑩地盤改良

厚さ (mm) ●図示による ※60  
材料 砂利 ●再生クラッシャー  
砂 ○山砂 ○川砂 ○砕砂

厚さ (mm) ●図示による ※50

ポリエチレンフィルム 厚さ0.15mm 重ね幅縦及び基礎梁際のみ込み 250mm以上  
施工範囲 ○図示による  
●建物内の土間スラブ(土間コンクリート含む)の直下(ピット下を除く)  
○捨てコンクリートの直下

●押出法ポリスチレンフォーム3種bのスキ層付き ○  
厚さ ○25mm ○ mm ●厚さ図示

●現場発土を再利用する。 ○  
改良方法 深層混合処理工法  
セメント及びセメント系固化工材を使用した改良土を使用する場合、六価クロム溶出試験を実施し、土壌環境基準を勘案して必要に応じ適切な措置を講じること。また、再利用しようとする場合は、基準以下であることを確認すること。  
「建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針」(一財)日本建築センターを参考とすること。

①鉄筋の種類等  
(5.2.1)

②溶接金網  
(5.2.2)

③鉄筋の継手及び定着  
(5.3.4)  
(5.5.3)  
(5.6.3)

④鉄筋のかぶり厚さ及び間隔  
(5.3.5)

5 ガス圧接継手  
(5.4.10)

(表5.2.1)

|        |        |        |                   |
|--------|--------|--------|-------------------|
| 異形鉄筋   | 種類の記号  | 径 (mm) | 備考                |
| ※SD295 | ※SD295 | D16以下  |                   |
| ※SD345 | ※SD345 | D19以上  | 一般建築物の柱・梁の主筋に適用する |
| ○      |        |        |                   |

※SD295はF<sub>o</sub>≥21の場合、壁筋及びスラブ筋に適用する

網目の形状、寸法 100 鉄線の径 6 mm

|          |                       |        |            |
|----------|-----------------------|--------|------------|
| 部 位      | 接 合 方 法               | 径 (mm) | 重ね継手の長さ    |
| ※柱・梁の主筋  | ○重ね継手 ○ガス圧接継手         | D19以上  | ○標仕表5.3.2  |
| ○        | ○機械式継手 ○溶接継手          |        | による        |
| ※その他     | ●重ね継手 ○ガス圧接継手         | D16以下  | ※構造図による    |
| ○機械式継手   | 種類 工法<br>品質確認方法、修正方法等 |        |            |
| ○溶接継手    | 種類 工法<br>品質確認方法、修正方法等 |        |            |
| ○鉄筋継手位置  | ※構造図による               |        | ○表5.3.3による |
| ○鉄筋の定着長さ | ※構造図による               |        | ○表5.3.4による |
| ○機械式定着工法 | 種類 工法<br>品質確認方法、修正方法等 |        |            |

鉄筋及び溶接金網の最小かぶり厚さ  
※構造図による ○表5.3.6による(次の2項目のかぶり厚さを除く)  
○軽量コンクリートで土に接する部分の鉄筋のかぶり厚さは下表による。  
○塩害の受けるおそれのある部分等、耐久上不利な箇所の鉄筋のかぶり厚さは下表による。

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 施 工 箇 所 等 | 最 小 か ぶ り 厚 さ (mm) |
|           |                    |

機械式継手及び溶接継手のあき ○

試験方法 ※超音波探傷試験 ○引張試験  
試験方法等 ※標仕 5.4.10(イ)(b) ①～⑥による ○

①コンクリートの種類  
(6.2.1)

②コンクリートの強度  
(6.2.2)  
(6.2.4)  
(6.10.2)  
(6.14.1)

③セメントの類別  
(6.3.1)

④骨材  
(6.3.1)

⑤混和材料  
(6.3.1)

⑥構造体強度補正值  
(6.3.2)

⑦打継ぎ  
(6.6.4)

⑧型枠(せき板)  
(6.2.5)  
(6.8.1)  
(6.8.2)

⑨スリーブ  
(6.8.2)

種類 ※普通コンクリート ○  
類別 ※Ⅰ類 ○Ⅱ類 (表6.2.1)

設計基準強度 (F<sub>o</sub>)

|          |                                     |           |             |
|----------|-------------------------------------|-----------|-------------|
| 打 設 部 位  | F <sub>o</sub> (N/mm <sup>2</sup> ) | スランブ (cm) | 備 考         |
| 構造体      | 基礎 ○24 ●21 ○15 ●18                  |           |             |
|          | 上部 ○24 ○ ○15 ※18                    | 土間スラブを含む  |             |
| 土間コンクリート | ●18 ○                               | ●15 ○18   | 側溝・犬走り      |
| 捨てコンクリート | ●18 ○                               | ●15 ○18   |             |
| 軽量コンクリート | ○21 ○                               | ※21 ○18   |             |
| 無筋コンクリート | ※18 ○                               | ●15 ○18   | 標仕6.14.1による |

※構造体コンクリートの免注強度は以下のとおりとする。  
〔F<sub>o</sub> +構造体強度補正值 (S)〕N/mm<sup>2</sup>  
(6.14.1によるもの及び土間コンクリートは構造体強度補正は行わない)

※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのA種  
○高炉セメントのB種 (適用箇所)  
○シリカセメント  
○フライアッシュセメントのB種 (適用箇所)

粗骨材 ※砂利(JIS A5308)、砕石(JIS A5005) ○高炉スラグ ○電気炉酸化スラグ  
○再生骨材H  
細骨材 ※砂(JIS A5308)、砕砂(JIS A5005) ○高炉スラグ ○電気炉酸化スラグ  
(細骨材でスラグ類を使用する場合は ○鋼スラグ ○フェロニッケルスラグ  
監督員の承諾を得ること) ○再生骨材H  
アルカリシリカ反応性による区分 ※A (無害) ○

●混和剤 ※AE剤、AE減水剤又は高性能AE減水剤のⅠ種(JIS A 6204)  
防錆剤 ※鉄筋コンクリート用防錆剤(JIS A 6025)  
○混和材 ※フライアッシュ(JIS A 6201)Ⅰ種、Ⅱ種若しくはⅣ種  
○コンクリート用高炉スラグ微粉末(JIS A 6206)  
○コンクリート用シリカフューム(JIS A 6207)  
○コンクリート用膨張材(JIS A 6202)

※気温による構造体強度補正值 (S) (表6.3.2)

|             |     |                   |              |              |              |
|-------------|-----|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 予想平均気温 (°C) | 補正值 | 期 間 (打 設 日)       |              |              |              |
| 普通          | 早強  | 南部地域              | 中部地域         | 北部地域         |              |
| 8以上         | 5以上 | 3                 | 3/6 ~ 6/30   | 3/11 ~ 7/20  | 3/11 ~ 7/10  |
|             |     | N/mm <sup>2</sup> | 9/11 ~ 11/15 | 9/1 ~ 11/5   | 9/1 ~ 10/31  |
| 0以上         | 0以上 | 6                 | 11/16 ~ 3/5  | 11/ 6 ~ 3/10 | 11/ 1 ~ 3/10 |
| 8未満         | 5未満 | N/mm <sup>2</sup> |              |              |              |

南部地域 (京都市(一部を除く)、旧八木町、旧園部町以南の市町村)  
北部地域 (宮津市、旧加悦町以北の市町)  
中部地域 (上記以外の市町、旧美山町及び旧京北町含む)

位置 ※構造図による ○標仕 6.6.4(1) による  
目地の寸法 ※図示による ○

合板の規格 ※「合板の日本農林規格」の「コンクリート枠用合板の規格」による合板  
合板の材種 ※広葉樹合板、針葉樹合板又はこれらの複合合板  
厚さ (mm) ※12 ○

打直し仕上げのせき板  
※合板せき板を用いる場合 (表6.2.4)

|     |                |         |
|-----|----------------|---------|
| 種 別 | 板 面 の 品 質      | 施 工 箇 所 |
| ○A種 | ※6.8.2(2)(ア) ○ |         |
| ○B種 | ※6.8.2(2)(イ) ○ |         |
| ○C種 | ※6.8.2(2)(イ) ○ |         |

○合板せき板を用いない場合  
せき板の材料

コンクリートの仕上りの平たんさ

|     |         |
|-----|---------|
| 種 別 | 適 用 箇 所 |
| ○a種 |         |
| ●b種 |         |
| ○c種 |         |

外部に面する打直し仕上げの打増し厚さ ※図示による ○≥0mm  
ひび割れ誘発目地の位置、形状及び寸法 ※図示による ○

スリーブの材種 (表6.8.1)

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 適 用 箇 所      | 材 種 (規 格 そ の 他)                                                        |
| 水密を要する地中部分等  | ※つば付き銅管 (JIS 63452の黒管に厚さ6mm以上、つば幅50mm以上の銅板を溶接したもの)                     |
| 水密を要しない地中部分等 | ※硬質ポリ塩化ビニル管 (JIS K6741のVU)                                             |
| 上記以外の円形スリーブ  | ※溶融垂鉛めっき銅板 (径200mm以下は厚0.4mm以上、径200mmを超え350mm以下は厚0.6mm以上)<br>●紙(脱型時に撤去) |

⑩コンクリートの試験  
(6.9.2) ~ (6.9.5)

11 軽量コンクリート  
(6.10.1) ~ (6.10.3)

12 寒中コンクリート  
(6.11.1)

⑬ 暑中コンクリート  
(6.12.2)

14 マスコンクリート  
(6.13.1)  
(6.13.2)

⑮ 無筋コンクリート  
(6.14.1)

⑯コンクリートミキサー車の過積載防止対策等

1 鉄骨の製作工場  
(7.1.3)

2 施工管理技術者  
(7.1.4)

3 鋼材  
(7.2.1)

4 高力ボルト  
(7.2.2)  
(7.4.2)

5 溶融垂鉛めっき高力ボルト  
(7.2.2)  
(7.4.2)  
(7.12.5)

6 普通ボルト  
(7.2.3)  
(7.3.8)

7 溶接材料  
(7.2.5)

8 ターンバックル  
(7.2.6)

9 デッキプレート  
(7.2.7)(7.7.8)

※フレッシュコンクリートの試験  
○省略する

常時土又は水に直接接する部分の使用 ○可 ○不可  
種類 ○1種 ○2種  
施工箇所  
気乾単位容積質量 t/m<sup>3</sup>

予想平均気温が表6.3.2に示す予想平均気温未満の場合には標仕第6章第11節(寒中コンクリート)による。

※暑中における構造体強度補正值 (S)

|         |                       |                                            |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 地 域     | 日平均気温が25度を超える期間 (打設日) | 補 正 値                                      |
| 北 部 地 域 | 7月11日～8月31日           | ※6N/mm <sup>2</sup><br>○3N/mm <sup>2</sup> |
| 中 部 地 域 | 7月21日～8月31日           |                                            |
| 南 部 地 域 | 7月1日～9月10日            |                                            |

施工箇所  
セメントの種類 ○中炭熱ポルトランドセメント ○シリカセメント  
○低熱ポルトランドセメント  
○高炉セメントB種  
○フライアッシュセメントB種  
○普通ポルトランドセメント  
○AE減水剤又は高性能AE減水剤(JIS A 6204)  
○  
○混和材 ○フライアッシュのⅡ種(JIS A 6201)  
○高炉スラグ微粉末の3000若しくは4000(JIS A 6206)  
○  
スランブ ※15cm ○

コンクリートの種類 ※普通コンクリート ○

受注者は、出荷伝票等を整理・保管し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提出するとともに、検査時に提示しなければならない。また、ミキサー車1台毎の積載量が把握できる運搬管理表を検査時に提出しなければならない。

※建築基準法第68条の25に基づき国土交通大臣から構造方法等の認定を取得している鉄骨製作工場又は同等以上の能力のある工場  
( (OS OH OM OR OJ ) グレード以上 )  
○監督員の承諾する工場 (標準仕様書7.1.1以外の適用範囲に限る)

適用する

種類 形状及び寸法 ※図示による ○

ボルトの区分 ○トルシア形高力ボルト ○溶融垂鉛めっき高力ボルト  
○JIS形高力ボルト ○  
ねじの呼び ○  
すべり係数試験 ○行わない  
○行う 試験方法等 ○図示による ○

セットの種類 ○1種 (F8T) 相当  
摩擦面の処理  
○プラスト処理 (表面粗度50μmRz以上)  
○リン酸塩処理  
すべり耐力等の確認方法 ※すべり耐力試験  
試験方法等 ○図示による ○

ねじの呼び ○  
母屋又は鋼縁の取付けに使用する普通ボルトの孔径 ○ ※呼び径+1.0mm

溶接材料  
※標準仕様書7.2.5(1)(2)による  
○図示による ○

鋼の種類 ※割枠式 ○パイプ式  
ボルトの種類 ※羽子板ボルト ○両ねじボルト ○アイボルト  
ねじの呼び ○

材質、形状及び寸法 ※図示による ○  
デッキプレートと鉄骨部材の溶接方法 図示による

7 鉄骨工事

10 工作図  
(7.3.2)

11 仮組  
(7.3.10)

12 溶接作業における技能資格者  
(7.6.3)

13 溶接接合  
(7.6.4)  
(7.6.7)

14 溶接部の試験  
(7.6.12)

15 耐力被覆  
(7.9.2) ~ (7.9.7)

16 アンカーボルト  
(7.2.4)  
(7.3.2)  
(7.10.3)

17 柱底均しモルタル  
(7.2.9)  
(7.10.3)

高力ボルト、普通ボルトのゲージ、ピッチ、バリあき等  
※図示による (図に無い場合は鉄骨設計基準による)

○実施する 部位 ( )  
○実施しない

溶接作業者の技量付加試験  
※行わない  
○行う 試験の要領 ○図示による ( ) ○

開先の形状  
○図示による  
○  
鋼製エンドタブの切断 ○有 ○無  
適用箇所 ※図示による ○  
切断面の仕上げ ※グラインダーにより、粗さ100μmRz程度以下及び1/3深さ1mm程度以下  
○  
スカラップの形状  
○図示による

完全溶込溶接部の超音波探傷試験  
※行う ○行わない  
○工場溶接  
AQL ○4.0% ○2.5%  
検査水準 ○第6水準 (節全て)  
○工事現場溶接

H12建設省告示第1464号第二号に関する外観試験方法等  
○「突合わせ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル(独立行政法人建築研究所)」3.5.2による受入検査  
○抜き取り検査① ※抜き取り検査②

JASS 6 付則 6「鉄骨精度検査基準」の付則3「溶接」に関する試験方法等  
○JASS 10.4「[受入検査] e. 溶接部の外観検査(1)から(5)までによる。ただし、完全溶込み溶接部の外観検査の抜き取り箇所は、超音波深傷試験の試験箇所と同一とする。  
外観試験の不合格箇所は、すべて標準仕様書7.6.13による補修を行い、再試験する。

種別

|              |                                               |              |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 種 別          | 材 料 ・ 工 法                                     | 適用箇所 (部位・部分) |
| ○耐火材吹付け      | ○乾式吹付ロックウール<br>○半乾式吹付ロックウール<br>○湿式ロックウール<br>○ |              |
| ○耐火板張り       | ○繊維混入型酸カルシウム板<br>○                            |              |
| ○耐火材巻付け      | ○高断熱ロックウール<br>○                               |              |
| ○5mm張りモルタル塗り | -                                             |              |
| ○耐火塗料        |                                               |              |

材料及び工法は、建築基準法に基づき指定又は認定を受けたものとする

性能

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 性 能    | 適 用 箇 所 (部 位 ・ 部 分) |
| ○30分耐火 |                     |
| ○1時間耐火 |                     |
| ○2時間耐火 |                     |
| ○3時間耐火 |                     |

適用  
○構造用アンカーボルト  
種類 ○SNR400B ○  
アンカーフレームの形状及び寸法  
○図示による ○  
○建方用アンカーボルト  
種類 ○SS400  
アンカーボルトの保持及び埋め込み工法 (表7.10.1)  
種類 ○A種 ○B種  
柱底均しモルタルの厚さ ○50mm ○30mm

モルタルの種類 ※無収縮モルタル ○  
材料・調合等 ※標示 7.2.9(2)(ア)から(イ)による ○  
厚さ ※図示による ○  
工法 ※A種 ○B種

SAN計画

一級建築士 第249400号 佐竹真知

令和7年度(仮称)市営住宅周枳団地新築工事  
(建築主体工事)

特記仕様書-2

—  
(A2)

A002

[illegible]



| 章 項 目                            |      |                                   | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |      | 章 項 目                             |                         |         | 特 記 事 項                          |                         |  |                                  |  |  |
|----------------------------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|--|--|
| 15                               | 左官工事 | 1 ラス系下地<br>(15. 2. 4)             | 下地の種類<br>○ 二層下地通気構法<br>○ 単層下地通気構法<br>換気口部の措置 (※公共木造建築工事標準仕様書11. 4. 3(2) (ハ))<br>○ 直張りラスモルタル下地<br>○ 直張りラスシートモルタル下地<br><br>ラスの材料<br>種類及び記号 ( )<br>単位面積当たりの質量 ( )<br><br>ラスシートの材料<br>ラス目による区分 (※M ○ )<br>山高、山ピッチ、質量及び溶接区分による区分 (OLS4 (建築基準法に基づく耐力壁) ○ )<br>ステープルの形状及び寸法 ( )<br>直張りラスシートモルタル下地で建築基準法に基づく耐力壁のラスシート施工 ( )<br><br>材料 ○ 現場調査材料 ○ 既調査材料<br>既製目地材<br>○ 適用する (形状 )<br>床塗り<br>目地の設置 ※ 有り (種類 ※ 押目地 ○ )<br>(目地割 ※ 2m程度 最大目地間隔 3m ○ )<br>○ 無し<br>屋外のタイル張り下地及び屋内の吹き抜け部分等のタイル張りの下地モルタル塗及び下地調整塗材塗りの接着力試験<br>浮きの確認 ※ 全面打診による確認を行う<br>接着力試験 ○ 行う ● 行わない | 15                      | 左官工事 | ②モルタル塗り<br>(15. 3. 2) ～(15. 3. 5) | 3 石こうボードその他のボード下地       | 4 こまい下地 | 5 木ずり下地                          | 6 仕上塗材仕上げ<br>(15. 6. 2) |  |                                  |  |  |
|                                  |      | ②モルタル塗り<br>(15. 3. 2) ～(15. 3. 5) | 3 石こうボードその他のボード下地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 こまい下地                 |      | 5 木ずり下地                           | 6 仕上塗材仕上げ<br>(15. 6. 2) |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
|                                  |      | 3 石こうボードその他のボード下地                 | 4 こまい下地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 木ずり下地                 |      | 6 仕上塗材仕上げ<br>(15. 6. 2)           |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
|                                  |      | 4 こまい下地                           | 5 木ずり下地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 仕上塗材仕上げ<br>(15. 6. 2) |      |                                   |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
|                                  |      | 5 木ずり下地                           | 6 仕上塗材仕上げ<br>(15. 6. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |      |                                   |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
| 薄付け仕上塗材 (JIS A 6909) (表15. 6. 1) |      |                                   | 薄付け仕上塗材 (JIS A 6909) (表15. 6. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |      | 薄付け仕上塗材 (JIS A 6909) (表15. 6. 1)  |                         |         | 薄付け仕上塗材 (JIS A 6909) (表15. 6. 1) |                         |  |                                  |  |  |
| 種 類 (呼び名)                        |      |                                   | 仕 上 げ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |      | 工 法                               |                         |         | 備 考                              |                         |  |                                  |  |  |
| ○ 外装薄塗材Si                        |      |                                   | ○ 砂壁状 ○ ゆず肌状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 吹付け                               |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
|                                  |      |                                   | ○ ゆず肌状 ○ さざ波状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |      | ローラー                              |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
| ○ 可とう形外装薄塗材Si                    |      |                                   | ○ 砂壁状 ○ ゆず肌状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 吹付け                               |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
|                                  |      |                                   | ○ ゆず肌状 ○ さざ波状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |      | ローラー                              |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
| ○ 外装薄塗材E                         |      |                                   | ○ 砂壁状 ○ ゆず肌状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 吹付け                               |                         |         | ○ 調湿形                            |                         |  |                                  |  |  |
|                                  |      |                                   | ○ 平たん状 ○ 凹凸状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | こて塗                               |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
|                                  |      |                                   | ○ ゆず肌状 ○ さざ波状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |      | ローラー                              |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
| ○ 着色骨材砂壁状                        |      |                                   | ○ 吹付け ○ こて塗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |                                   |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
| ○ 可とう形外装薄塗材E                     |      |                                   | ○ 砂壁状 ○ ゆず肌状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 吹付け                               |                         |         | ○ 調湿形                            |                         |  |                                  |  |  |
|                                  |      |                                   | ○ 平たん状 ○ 凹凸状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | こて塗                               |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
|                                  |      |                                   | ○ ゆず肌状 ○ さざ波状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |      | ローラー                              |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
| ○ 防水形外装薄塗材E                      |      |                                   | ○ ゆず肌状 ○ さざ波状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |      | ローラー                              |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
| (○ 増塗材 )                         |      |                                   | ○ 凹凸状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |      | 吹付け                               |                         |         | ○ 調湿形<br>○ 耐アルカリ性<br>○ かび抵抗性     |                         |  |                                  |  |  |
| ○ 外装薄塗材S                         |      |                                   | 砂壁状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |      | 吹付け                               |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
| ○ 内装薄塗材C                         |      |                                   | ○ 凹凸状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |      | 吹付け                               |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
| ○ 内装薄塗材L                         |      |                                   | ○ 平たん状 ○ 凹凸状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | こて塗                               |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
|                                  |      |                                   | ○ ゆず肌状 ○ さざ波状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |      | ローラー                              |                         |         | ○ 調湿形<br>○ 耐アルカリ性<br>○ かび抵抗性     |                         |  |                                  |  |  |
| ○ 内装薄塗材Si                        |      |                                   | ○ 砂壁状 ○ ゆず肌状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 吹付け                               |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
| ○ 内装薄塗材E                         |      |                                   | ○ 平たん状 ○ 凹凸状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | こて塗                               |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
|                                  |      |                                   | ○ ゆず肌状 ○ さざ波状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |      | ローラー                              |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
| ○ 内装薄塗材W                         |      |                                   | ○ 京壁状 ○ ゆず肌状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 吹付け                               |                         |         | ○ 調湿形<br>○ 耐アルカリ性<br>○ かび抵抗性     |                         |  |                                  |  |  |
|                                  |      |                                   | ○ 平たん状 ○ 凹凸状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | こて塗                               |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
| 厚付け仕上塗材 (JIS A 6909) (表15. 6. 1) |      |                                   | 厚付け仕上塗材 (JIS A 6909) (表15. 6. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |      | 厚付け仕上塗材 (JIS A 6909) (表15. 6. 1)  |                         |         |                                  |                         |  | 厚付け仕上塗材 (JIS A 6909) (表15. 6. 1) |  |  |
| 種 類 (呼び名)                        |      |                                   | 仕 上 げ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |      | 工 法                               |                         |         |                                  |                         |  | 備 考                              |  |  |
| ○ 外装厚塗材C                         |      |                                   | ○ 吹放し ○ 凸部処理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 吹付け                               |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
| (○ 上塗材 )                         |      |                                   | ○ 平たん状 ○ 凹凸状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | こて塗                               |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
| ○ 外装厚塗材Si                        |      |                                   | ○ 吹放し ○ 凸部処理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 吹付け                               |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
| ○ 外装厚塗材E                         |      |                                   | ○ 平たん状 ○ 凹凸状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | こて塗                               |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
| (○ 上塗材 )                         |      |                                   | ○ ひき起し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |      | ○ ローラー                            |                         |         | ○ 調湿形                            |                         |  |                                  |  |  |
| ○ 内装厚塗材C                         |      |                                   | ○ 吹放し ○ 凸部処理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 吹付け                               |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
|                                  |      |                                   | ○ 平たん状 ○ 凹凸状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | こて塗                               |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
|                                  |      |                                   | ○ ひき起し ○ かき落とし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |      |                                   |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
| ○ 内装厚塗材L                         |      |                                   | ○ 平たん状 ○ 凹凸状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | こて塗                               |                         |         | ○ 調湿形                            |                         |  |                                  |  |  |
|                                  |      |                                   | ○ ひき起し ○ かき落とし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |      |                                   |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
| ○ 内装厚塗材G                         |      |                                   | ○ 平たん状 ○ 凹凸状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | こて塗                               |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
|                                  |      |                                   | ○ ひき起し ○ かき落とし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |      |                                   |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
| ○ 内装厚塗材Si                        |      |                                   | ○ 吹放し ○ 凸部処理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | 吹付け                               |                         |         | ○ 調湿形                            |                         |  |                                  |  |  |
| ○ 内装厚塗材E                         |      |                                   | ○ 平たん状 ○ 凹凸状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |      | こて塗                               |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
|                                  |      |                                   | ○ ひき起し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |      | ○ ローラー                            |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
|                                  |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |      |                                   |                         |         |                                  |                         |  |                                  |  |  |
| 令和7年度 (仮称) 市営住宅周枳団地新築工事 (建築主体工事) |      |                                   | 令和7年度 (仮称) 市営住宅周枳団地新築工事 (建築主体工事)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |      | 令和7年度 (仮称) 市営住宅周枳団地新築工事 (建築主体工事)  |                         |         | 令和7年度 (仮称) 市営住宅周枳団地新築工事 (建築主体工事) |                         |  |                                  |  |  |
| SAN計画                            |      |                                   | 一級建築士 第249400号 佐竹真知                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |      | 特記仕様書-5                           |                         |         | A005                             |                         |  |                                  |  |  |



19

内装工事

4 帯電防止床シート、床タイル (19. 2. 2)

5 視覚障害者用床タイル (19. 2. 2)

6 耐動荷重性床シート (19. 2. 2)

⑦防滑性床シート、床タイル (19. 2. 2)

⑧ビニル幅木 (19. 2. 2)

9 ゴム床タイル張り (19. 2. 2)

10カーペット敷き (19. 3. 2) (19. 3. 3)

11 合成樹脂張り床 (19. 4. 2) (19. 4. 3)

⑫フローリング張り (19. 5. 2) ~ (19. 5. 6)

○帯電防止床シート

| 種 類 | 性 能                                              | 厚 さ (mm) |
|-----|--------------------------------------------------|----------|
| ○   | ○体積抵抗値 1×10 <sup>7</sup> ~1×10 <sup>10</sup> Ω程度 |          |
| ○   | ○                                                |          |

○帯電防止床タイル

| 種 類 | 性 能                                              | 寸法 | 厚さ (mm) |
|-----|--------------------------------------------------|----|---------|
| ○   | ○体積抵抗値 1×10 <sup>7</sup> ~1×10 <sup>10</sup> Ω程度 |    |         |
| ○   | ○                                                |    |         |

| 種 類          | 形 状         | 備 考 |
|--------------|-------------|-----|
| ○塩化ビニル系      | ※ 3 0 0 mm角 |     |
| ○レジンコンクリート系  | ○ 1 5 0 mm角 |     |
| ○磁器又はせり器質タイル | ○           |     |

| 種 類 | 厚 さ (mm) | 備 考 |
|-----|----------|-----|
| ○   | ○        |     |
| ○   | ○        |     |

●防滑性床シート

| 種 類          | 厚 さ (mm) | 備 考 |
|--------------|----------|-----|
| ●複層ビニル床シートFS | ● 2. 5   |     |
| ○            | ○        |     |

○防滑性床タイル

| 種 類 | 寸 法 | 厚さ (mm) | 備 考 |
|-----|-----|---------|-----|
| ○   | ○   | ○       |     |
| ○   | ○   | ○       |     |

| 種 類     | 高 さ (mm)          | 厚 さ (mm)      |
|---------|-------------------|---------------|
| ●軟質 ○硬質 | ○ 60 ● 75 ○ 100 ○ | ○ 1. 5 ● 2. 0 |

| 種 類       | 色 柄 | 厚さ (mm) | 寸法 (mm) |
|-----------|-----|---------|---------|
| ○単層品 ○積層品 |     |         |         |

○織じゅうたん

| 種 別  | 織り方 | バイル形状 | 帯電性  | 色 柄  | 接合方法                  | 施 工 箇 所 |
|------|-----|-------|------|------|-----------------------|---------|
| ○ A種 |     |       | ○ 適用 | ※ 無地 | ○ヒートン <sup>®</sup> 工法 |         |
| ○ B種 |     |       |      | ○    | ○つづり縫い                |         |
| ○ C種 |     |       |      |      |                       |         |

○タフテッドカーペット

| バイル形状 | バ <sup>®</sup> ル長さ (mm) | 工 法                                 | 帯電性  | 施 工 箇 所 |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|------|---------|
|       |                         | ○ケ <sup>®</sup> リッパ <sup>®</sup> 工法 | ○ 適用 |         |
|       |                         | ○ 全面接着工法                            |      |         |

○タイルカーペット

| 種別  | バイル形状   | 寸法 (mm)   | 総厚さ (mm) | 施 工 箇 所 |
|-----|---------|-----------|----------|---------|
| ※一種 | ※ループバイル | ※ 500×500 | ※ 6. 5   |         |
| ○二種 | ○       | ○         | ○        |         |

タイルカーペットの敷き方

平場部分

※ 市松敷き

○

階段部分

※ 模様流し

○

下敷き材

※ JIS L 3204 (反毛フェルト) の第 2 種 2 号

呼び厚さ 8mm

○

見切り、押さえ金物

材質、形状等

※ 図示による

○

厚膜型塗床材

○弾性ウレタン樹脂系塗床材

※ 平滑仕上げ

○ 防滑仕上げ

○ つや消し仕上げ

塗厚 (mm)

○

○エポキシ樹脂系塗床材

○ 薄膜流しのべ仕上げ (

○ 平滑

○ 防滑)

○ 厚膜流しのべ仕上げ (

○ 平滑

○ 防滑)

○ 樹脂モルタル仕上げ (

○ 平滑

○ 防滑)

薄膜型塗床材

○エポキシ樹脂系塗床材

単層フローリング (表19. 5. 1)~(表19. 5. 6)

| 種 類             | 樹 種  | 厚さ (mm) | 大きさ        | 工 法      | 備 考       |
|-----------------|------|---------|------------|----------|-----------|
| ○フローリングボード 1 等  | ※ なら | ○       |            | 釘留め工法    |           |
|                 | ○    | ○ 15    | ○表19. 5. 1 | ○ 根太張り工法 |           |
|                 |      | ○ 12    | ○表19. 5. 4 | ○ 直張り工法  |           |
|                 |      | ○ 8     | ○表19. 5. 5 | ○ 接着工法   |           |
| ○フローリングブロック 1 等 | ※ なら | ○ 8     |            | ○ 接着工法   | ○防水処理足金物付 |
|                 |      | ○ 15    |            |          |           |
|                 |      | ○       |            |          |           |

19

内装工事

13 縁甲板張り (19. 5. 1)

⑭畳敷き (19. 6. 2)

⑮せっこうボード、その他ボード及び合板張り (19. 7. 2)

⑯壁紙張り (19. 8. 2) (19. 8. 3)

⑰天井廻り縁

⑱断熱・防露 (19. 9. 2) (19. 9. 3)

複合フローリング

| 種 別            | 樹 種  | 厚さ (mm) | 工 法      | 種 別   | 備 考 |
|----------------|------|---------|----------|-------|-----|
| ● 1 × 6 タイプ    |      | ○ 8     | ○ 釘留め工法  |       |     |
| ○ フローリングボードタイプ | ※ なら | ○ 15    | ○ 根太張り工法 | ○ A 種 |     |
| ○              | ○    | ● 12    |          | ○ B 種 |     |
|                |      |         | ○ 直張り工法  | ● C 種 |     |
|                |      |         | ● 接着工法   |       |     |

接着工法のフローリング裏面の不陸緩和剤

※ 合成樹脂発泡シート

○

仕上げ塗装

○ウレタン樹脂ワニス塗り (1 液形) B 種

○オイルステインの上ワックス塗り

○生地そのままワックス塗り

○

| 樹 種 | 等 級 | 仕上程度 | 施工箇所 |
|-----|-----|------|------|
|     |     |      |      |
|     |     |      |      |

種別

○ A 種

○ B 種

○ C 種

● D 種 (KT-Ⅲ)

(表19. 6. 1)

衝撃緩和畳 (畳表

○C1

○C2)

種別

※ 表19. 7. 1による J I S 規格品とする

(表19. 7. 1)

| 種 類                         | 規 格 、 厚 さ (mm) 等          |               |              |           |      |         |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|--------------|-----------|------|---------|
| ●せっこうボード (GB-R)             | ※ 12. 5 (不燃)              | ○ 9. 5 (準不燃)  |              |           |      |         |
| ○化粧せっこうボード (GB-D)           | ○ 杉葎模様                    | ○ 12. 5 (不燃)  |              |           |      |         |
|                             | ○トラバーチン模様 (経統下地は専用のものである) |               |              |           |      |         |
| ○不燃積層せっこうボード (GB-NC)        | ○トラバーチン模様                 | ※ 9. 5 (不燃)   |              |           |      |         |
|                             | ○模様なし                     |               |              |           |      |         |
| ○シージングせっこうボード (GB-S)        | ○ 15 (不燃)                 | ○ 12. 5 (準不燃) | ※ 9. 5 (準不燃) |           |      |         |
| ●強化せっこうボード (GB-F)           | ○ 21 (不燃)                 | ○ 15 (不燃)     | ● 12. 5 (不燃) |           |      |         |
| ○ロックウール吸音ボード (RW-B)         | ※ 25                      | ○             |              |           |      |         |
| ○グラスウール吸音ボード (GW-B)         | ※ 25                      | ○             |              |           |      |         |
| ○吸音あなきせっこうボード (GB-P)        | ○ 9. 5 (準不燃)              |               |              |           |      |         |
| ○ロックウール化粧吸音板 (DR)           | 内部用                       | フラット          | ○ 12 (不燃)    | ※ 9 (不燃)  |      |         |
|                             |                           | 立体模様          | ○ 15 (不燃)    | ※ 12 (不燃) |      |         |
|                             | 軒天用                       | フラット          | ○ 12 (不燃)    | ※ 9 (不燃)  |      |         |
|                             |                           | 立体模様          | ○ 15 (不燃)    | ※ 12 (不燃) |      |         |
| ○けい酸カルシウム板 (0. 8FK, 1. 0FK) | タイプ 2 (無石綿)               | ○ 8. 0        | ○ 6. 0       | ○         |      |         |
| ○メラミン樹脂化粧板                  | JIS K 6903 による            | ※ 1. 2        |              |           |      |         |
| ○難燃木毛セメント板                  | ○ 30                      | ○ 25          | ○ 20         | ○ 15      |      |         |
| ○断熱木毛セメント板                  | ○ 30                      | ○ 25          | ○ 20         | ○ 15      |      |         |
| ○普通合板                       | 厚さ                        | 接着の程度         | 表板樹種         |           |      |         |
|                             | 板面の品質                     |               | 防虫処理○行う      |           |      |         |
| ○天然木化粧合板                    | 厚さ                        | 接着の程度         |              |           |      |         |
|                             | 化粧板樹種                     | ○ なら          | ○ しおじ        | 防虫処理○行う   |      |         |
| ○特殊加工化粧合板                   | 厚さ                        | 接着の程度         | 化粧加工の方法      |           |      |         |
|                             | 表面性能                      | ○ F           | ○ FW         | ○ W       | ○ WS | 防虫処理○行う |

●その他下張り用合板

天井のボ<sup>®</sup>ド<sup>®</sup>類 (ロックウール吸音板を除く) の重ね張りを行う場合

※ 図示による

合板類の張付け

○ A 種

※ B 種

(表19. 7. 3)

せっこうボードの目地処理

○目透かし

○突付け

●継目処理 (表19. 7. 5)

突付け工法及び目透かし工法のエッジの種類

○ペベルエッジ

○スクエアエッジ

防火性能・種類・規格・施工箇所

※ 図示による

○下表による

| 施 行 箇 所   | 防火性能 | 品 質 ・ 規 格 |
|-----------|------|-----------|
| 室・居室 壁・天井 | 準不燃  |           |
|           |      |           |
|           |      |           |

素地ごしらえ

モルタル及びプラスター面

○ A 種

※ B 種

(表18. 2. 4)

コンクリート面

○ A 種

※ B 種

(表18. 2. 5)

せっこうボード面

目地継目処理工法の場合

※ A 種

○ B 種

(表18. 2. 7)

突付け・目透し工法の場合

○ A 種

※ B 種

(表18. 2. 7)

材質

○アルミニウム製

●塩化ビニル製

|           | 材 料                                                                       | そ の 他         |   |            |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---|------------|---------------|
| 断熱材       | ○ヒューズ <sup>®</sup> 法 <sup>®</sup> リス <sup>®</sup> レン <sup>®</sup> フォーム断熱材 | 断熱材厚さ<br>○ mm |   |            |               |
|           | ○押出法 <sup>®</sup> リス <sup>®</sup> レン <sup>®</sup> フォーム断熱材                 |               |   |            |               |
| 打込み工法     | ○硬質ウ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> フォーム断熱材                                  |               |   |            |               |
|           | ○フェノ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> フォーム断熱材                                  |               |   |            |               |
| 断熱材現場発泡工法 | ○ A 種 1                                                                   | ○ A 種 1 H     | ○ | JIS A 9526 | 吹付け厚さ<br>○ mm |

※ 開口部等補修用接着剤のヒューズ<sup>®</sup>法<sup>®</sup> 放散量は JIS で定める F☆☆☆☆ とする

※ 特定フロ<sup>®</sup>ンを使用しないものとする

●グラスウール断熱材は防湿フィルム付とする。

外壁に面してはさらに防湿フィルム 0. 15 全面張りとする。

グラスウールの表記は次の熱伝導率以下であれば同等とする。

表記

高性能 16K

高性能 24K

熱伝導率 W/(mK)

0. 038

0. 036

20

ユニット及びその他の工事

①家具、ユニット等の揮発性有機化合物対策

2 フリーアクセスフロア (20. 2. 2)

3 可動間仕切 (20. 2. 3)

4 移動間仕切 (20. 2. 4)

5 トイレブース (20. 2. 5)

⑥てすり (20. 2. 6)

⑦階段滑り止め (20. 2. 7)

8 黒板及びホワイトボード (20. 2. 9)

9 鏡 (20. 2. 10)

⑩表示・標識 (20. 2. 11)

収納家具その他ユニットに使用する材料で、合板、化粧合板、MDF 等のヒューズ<sup>®</sup>法<sup>®</sup>等の放散量

※ F☆☆☆☆

○

収納家具その他ユニットに使用する合板等の接着剤

ヒューズ<sup>®</sup>法<sup>®</sup>等の放散量

※ F☆☆☆☆

○

含まれる可塑剤

※ フタル酸<sup>®</sup>-P<sup>®</sup> 等を含有しない、難揮発性のもの

○

※ 建設技術評価制度「耐震型フリーアクセスフロアの開発」の技術評価を取得した製品とする。

| 施 工 箇 所 | 寸法 (mm) | フロア高さ (mm) | 耐震性能 | 所定荷重 | 帯電防止性能 | 漏えい抵抗 |
|---------|---------|------------|------|------|--------|-------|
|         |         |            |      |      |        |       |

スロープ及びボーダー

※ 製造所の標準仕様

○ 図示による

コンセント等の取付け

※ 製造所の標準仕様 (コンセント本体は別途設備工事)

配線用取出し用開口

※ 対応品又は工場加工品 (施工箇所は図示)

空調用吹出しパネル

○ あり (

※ 固定式

○ 可変式

施工箇所は図示)

※ 表面仕上げ材の品質、規模等は、標仕 1 9 章内装工事による。

フリーアクセスフロアの試験方法

耐荷重性能

○

耐衝撃性能

○

ローリングロード性能

○

耐燃焼性能

○

| 種 類                                   | 表 面 仕 上 | 遮 音 性     | パ <sup>®</sup> 材内に取付ける建具 |
|---------------------------------------|---------|-----------|--------------------------|
| 構造形式                                  | 構成基材    | 表 面 仕 上   | 遮 音 性                    |
| ○ パネル式                                |         | ○メラミン樹脂又は |                          |
| ○ スタッド式                               |         | アクリル樹脂焼付  |                          |
| ○ スリッド <sup>®</sup> パ <sup>®</sup> 複式 |         |           |                          |

パネル材料のホルムアルデヒド放散量

F☆☆☆☆

| パネル操作方法による種類 | パネル表面材・仕上 | パネル圧接装置の操作方法 | 遮音性 |
|--------------|-----------|--------------|-----|
|              |           |              |     |

あと施工アンカー

材質

寸法

引抜耐力試験

※ 行う

表面材

○メラミン樹脂系化粧板

○ポリエステル樹脂系化粧板

脚部

※ 幅木型

○ 足金物型

ドアエッジの材質

※ トイレブース製造所の仕様による。

○

パネル材料のホルムアルデヒド放散量

F☆☆☆☆

| 材料及び表面処理       | 施工箇所   |   |
|----------------|--------|---|
| ○ステンレス製 SUS304 | ※HL 程度 | ○ |
| ○鋼製 垂鉛めっき      | 外部     | ○ |
|                | 内部     | ○ |
| ○アルミニウム製       | ○      |   |

手すりの握り部分

○ステンレス製 (SUS304

H L 仕上)

径 mm

(仕様は金属工事参照)

○ 集成材

径 mm

○ クリアラッカー仕上げ

○ビニル製ハンドレール

※ 丸型

径 mm

○ 平型

幅 mm

材質

○ ステンレス製 (SUS304)

○

幅

○ 約 35mm

○

形状

○ ビニルタイヤ入り

両端フタ<sup>®</sup>イン<sup>®</sup>

○ あり (

○ ビニル

○ SUS304)

取付工法

※ 接着工法

○ 埋込み工法

● 階段用ビニル床シート一体型

|                                                               | 区 分   | 種 類      | 色彩  | 備 考         |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|-----|-------------|
| ○ 黒板                                                          | ※ 焼付け | ○ 鋼製黒板   | ※ 緑 | ○ 曲面        |
|                                                               | ○     | ○ ほうろう黒板 | ○ 黒 | ○ スクリーン付引分け |
| ○ 初 <sup>®</sup> イ <sup>®</sup> ホ <sup>®</sup> ド <sup>®</sup> |       | ○ ほうろう白板 | ※ 白 | ○ 曲面        |
|                                                               |       | ○        |     | ○ スクリーン付引分け |

額縁金属

※ アルミ製 (表面処理の種類

※ B-2

○ B-1)

品質・規格

厚さ (mm)

※ 5

○

衝突防止表示

※ 図示による (市販品

○ ステンレス製

径 30 mm

○

○ なし

法令に基づく表示

※ 非常用進入口表示等は消防法に適合する市販品とし、その他は標準詳細図による。

室名札

| 厚さ (mm) | 材 質    | 色 | 書 体      | 印刷等の種別  | 取付け形式 |
|---------|--------|---|----------|---------|-------|
| ○ 5     | ○アクリル板 |   | ○ 角太ゴシック | ○ シルク印刷 | ○ 平付型 |
| ○       | ○アルミ板  |   | ○ 丸      | ○       | ○ 持出型 |

外国語表現

○ 行う (

○ 英語

○

寸 法 (mm)

○ 50 × 250

○ 60 × 250

● 図示による

ビクトグラフ (便所、車いす、階段等)

| 厚さ (mm) | 材 質    | 印刷等の種別  | 取付け形式 | 備 考 |
|---------|--------|---------|-------|-----|
| ○ 5     | ○アクリル板 | ○ シルク印刷 | ○ 平付型 |     |
| ○       | ○アルミ板  | ○       | ○ 持出型 |     |

寸 法 (mm)

○ 150 × 150

○ 図示による

20

ユニット及びその他の工事

案内板 (館内、各階、便所)

| 厚さ (mm) | 材 質    | 色 | 書 体      | 印刷等の種別  | 取付け形式 |
|---------|--------|---|----------|---------|-------|
| ○ 5     | ○アクリル板 |   | ○ 角太ゴシック | ○ シルク印刷 | ○ 平付型 |
| ○       | ○アルミ板  |   | ○ 丸      | ○       | ○ 持出型 |

外国語表現

○ 行う (

○ 英語

○

寸 法 (mm)

○ 600 × 600

○ 100 × 600

○ 200 × 200

○ 図示による

館名板等

品質・規格

材質

※ ステンレス製 SUS04 (表面処理

※ 研磨なし

○

○ 垂鉛めっき (表面処理

※ C 種)

○

適用安全使用温度

※ 4 0 0℃

○ 6 5 0℃

工法

| 形 式  | 種 類         | スラットの材質   | スラット幅 (mm) | ボ <sup>®</sup> ックス <sup>®</sup> レール <sup>®</sup> の材質 |
|------|-------------|-----------|------------|------------------------------------------------------|
| ○ 横形 | ※ ギヤ式       | ※ アルミ合金   | ※ 25       | ※ 鋼製                                                 |
|      | ○ コード式      |           | ○ 35       | ○                                                    |
| ○ 縦形 | ※ 2 本操作コード式 | ○ アルミスラット | ○ 80       | ※ アルミ合金製                                             |
|      | ○ 1 本操作コード式 | ○ クラススラット | ○ 100      |                                                      |

操作方法

○ スプリング式

○ コード

○ 電動式

幅及び高さ

スクリーンの材質

○ 合成、天然繊維製

○ ガラス繊維製

○ 木製

品質・規格

取付箇所

形状

閉開操作方法

カーテン用きれ地の

ひだの種類

| 取付箇所 | 形状  | 閉開操作方法 | カーテン用きれ地の | ひだの種類 |     |    |             |    |      |
|------|-----|--------|-----------|-------|-----|----|-------------|----|------|
| シングル | ダブル | 片引     | 引分        | 電動    | ひも引 | 手引 | 種別・品質・特殊加工等 | 褶片 | プレーン |
|      | ○   | ○      | ○         | ○     | ○   | ○  |             |    | ○    |
|      | ○   | ○      | ○         | ○     | ○   | ○  |             |    | ○    |
|      | ○   | ○      | ○         | ○     | ○   | ○  |             |    | ○    |
|      | ○   | ○      | ○         | ○     | ○   | ○  |             |    | ○    |

消防法で定める防火性能の表示があるもの

暗幕用のカーテンの両端、上部及び召合わせの重なり

※ 300mm 以上

○

材質

※ アルミニウム製又はアルミニウム合金の押し出し成形材製

○ ステンレス製

○

形状

○ C 型

○ D 型

※ 角型

強さによる区分

※ 10-90

○

仕上げ

※ アルマイト

○

溝幅×深さ (mm)

○ 90 × 150

○ 120 × 80

○ 120 × 150

○ 150 × 80

○ 図示

材質

○ 集成材 (仕上げ:

○ アルミニウム製

押し出し型材 (市販品)

種別 (表14. 2. 1) による種別

○ BC-1 種

○ BC-2 種

色合い

○ 標準色 (

○ 特注色 (

○ 鋼製 (仕上げ:

)

材質

○ 塩化ビニル製 (コイル状

ステンレス製 (SUS304) 受枠)

○ 硬質アルミニウム合金 (受枠とも)

○ ステンレス製 (SUS304) (受枠とも)

○ ゴム製 (ステンレス製 (SUS304) 受枠)

品質・規格

品質・規格

形状の材質

表面の材質

照明器具

施 錠

品質・規格

|      | 材 質               | 表面の材質 | 照明器具 | 施 錠  | 品質・規格 |
|------|-------------------|-------|------|------|-------|
| ○ 屋内 | ○ アルミ合金 (B-2)     |       |      |      |       |
|      | ○ ステンレス製 (SUS304) |       |      |      |       |
| ○ 屋外 | ○ アルミ合金 (B-2)     |       | ○ あり | ○ あり |       |
|      | ○ ステンレス製 (SUS304) |       | ○ なし | ○ なし |       |

品質・規格

品質・規格

材質

○メラミン樹脂化粧板張り (芯材: 集成材)

○人工大理石 (品質

図示)

奥行き (mm)

○ 約 450

○ 約 600

○

種 類

部品寸法 (mm)

規 格

仕 様

| 種 類    | 部品寸法 (mm) | 規 格      | 仕 様         |
|--------|-----------|----------|-------------|
| ○ 流し台  |           | ○ 優良住宅部品 | トラップ付き      |
| ○ コンロ台 |           | ○ 優良住宅部品 | バックガード有り    |
| ○ 吊戸棚  |           | ○ 優良住宅部品 | 高さ 約 500 mm |
| ○ 水切り欄 |           | ○ 優良住宅部品 | ステンレス製 1 段式 |
| ○      |           |          |             |

※ 垂直降下式緩下機は消防法に基づく国家検定に合格したものとする。

形式

○ 傾斜式

○ 垂直式

品質・規格

市販品

形式

※ 釣下式

○ 差込式

(● 30

○ 60

○ 120

○

組用

(

1

) 個

定礎

○ 御影石

文字掘込共

寸法 450 × 600 × 30

○

定礎銘板

○ 銅板製

両面文字掘込共

寸法 B 4 版

厚さ 5 mm

○

定礎箱

○ 銅板製

寸法 400 × 300 × 60

○

材質

※ ステンレス鋼 (SUS304) (市販品

※ 1 箇所

○

箇所)

品質・規格

SAN計画

一級建築士 第249400号 佐竹真知

令和7年度 (仮称) 市営住宅周枳団地新築工事 (建築主体工事)

特記仕様書-7

—

A007




### 工事区分表

## 周枳团地新築工事

A:建築主体工事 E:電気設備工事 M:機械設備工事 別:その他別途工事 備:使用者備品

[illegible]

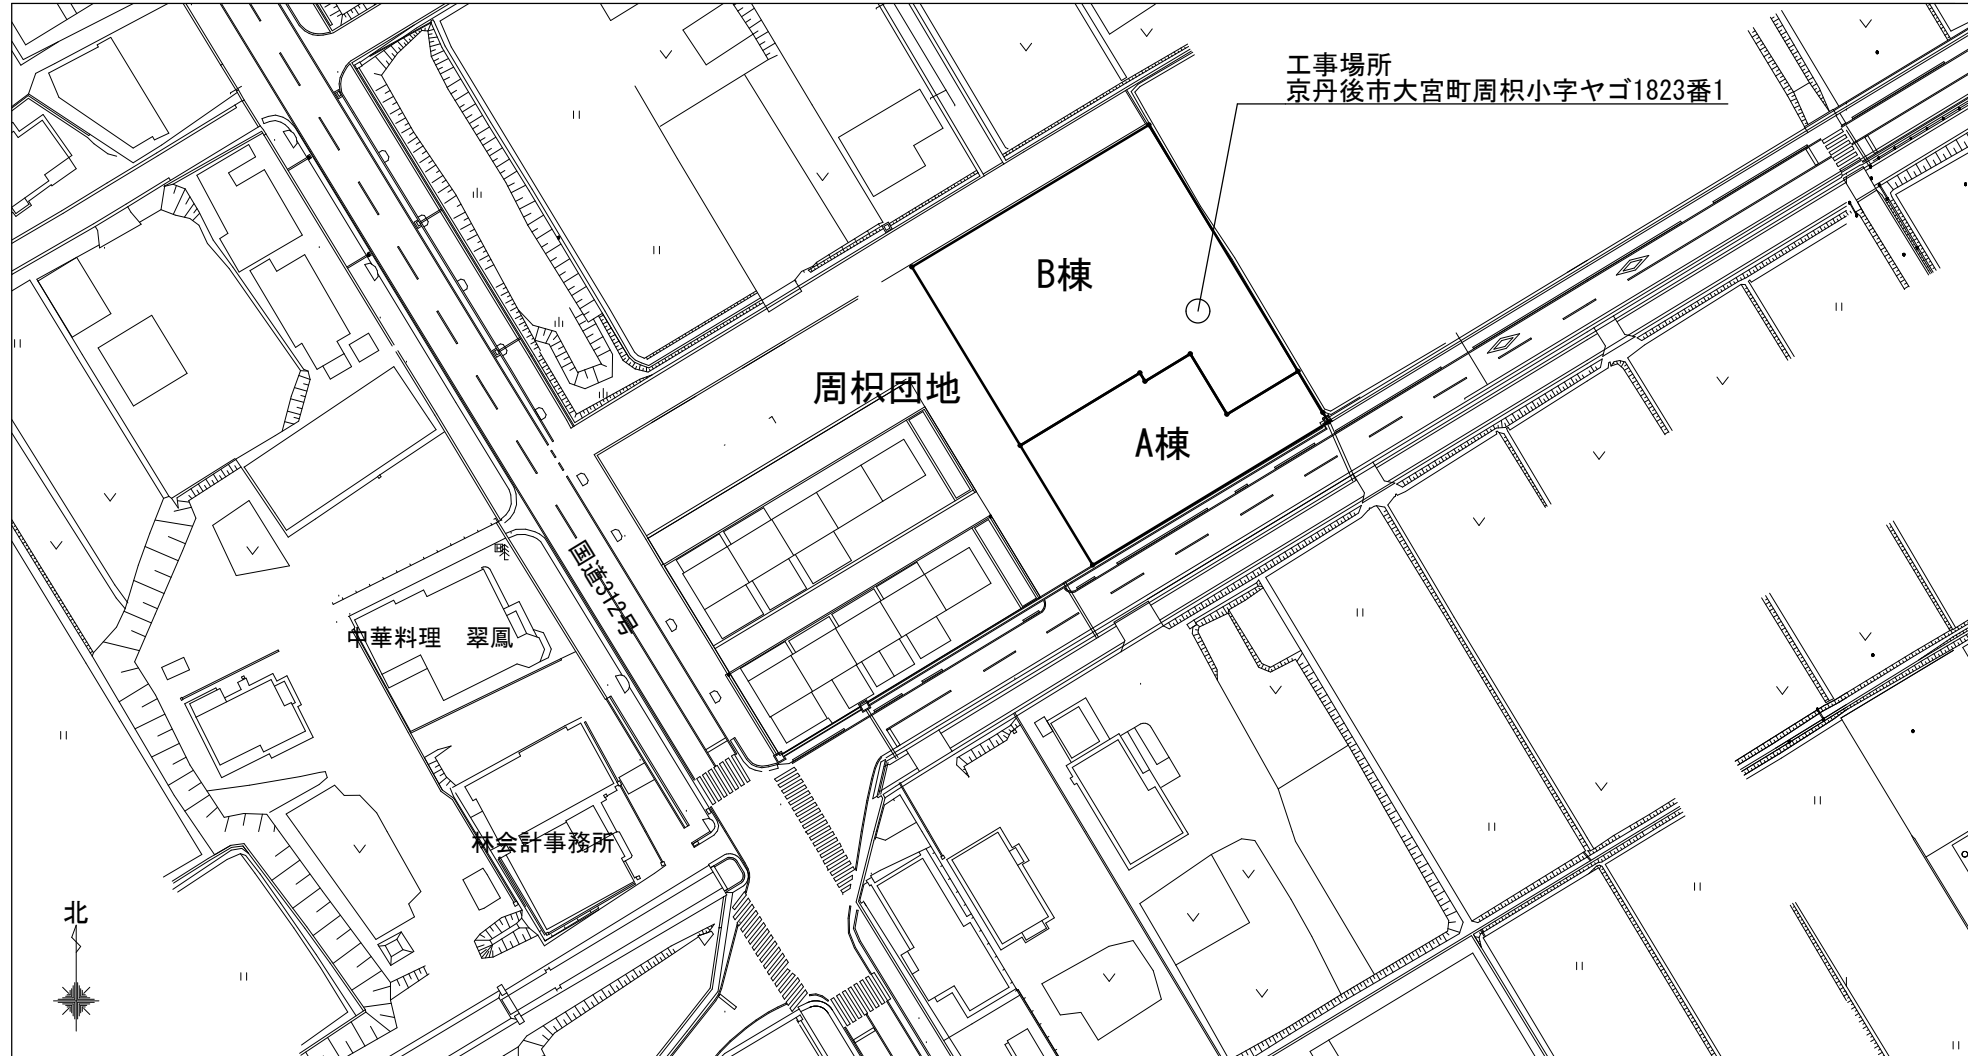
| 設 計 概 要   |                                                                                                                                                                |                                       |                                       |                                                                       |                                    | 付 近 見 取 図                                                                           |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--|------|
| 敷地概要      | 計 画 地                                                                                                                                                          | 京都府京丹後市大宮町周枳小字ヤゴ1823番 1               |                                       |                                                                       |                                    |  |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 都市計画                                                                                                                                                           | 都市計画区域内 非線引き区域                        |                                       |                                                                       |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 用途地域                                                                                                                                                           | 指定なし                                  |                                       |                                                                       |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 防火地域                                                                                                                                                           | 指定なし（法22条区域）                          |                                       |                                                                       |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 建ぺい率                                                                                                                                                           | 建ぺい率 60%                              |                                       |                                                                       |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 容 積 率                                                                                                                                                          | 容積率 200%                              |                                       |                                                                       |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 日影規制                                                                                                                                                           | 計画上該当せず                               |                                       |                                                                       |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 道路斜線制限                                                                                                                                                         | 1.5L                                  |                                       |                                                                       |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 隣地斜線制限                                                                                                                                                         | 20m+1.5L                              |                                       |                                                                       |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 高度地区                                                                                                                                                           | 該当せず                                  |                                       |                                                                       |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
| 建物概要      | 工事名称                                                                                                                                                           | 令和7年度（仮称）市営住宅周枳団地新築工事                 |                                       |                                                                       |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 工事種別                                                                                                                                                           | 新 築                                   |                                       |                                                                       |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           |                                                                                                                                                                | A 棟                                   |                                       | B 棟                                                                   |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 主要用途                                                                                                                                                           | 長 屋 、他                                |                                       | 共同住宅 、他                                                               |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 敷地面積                                                                                                                                                           | 申請敷地面積 549.29 m2                      |                                       | 申請敷地面積 1132.17 m2                                                     |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 前面道路                                                                                                                                                           | 幅 員 7.57m                             |                                       | 幅 員 4.53m                                                             |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           |                                                                                                                                                                | 道路名称 市道八反田線                           |                                       | 道路名称 市道周枳団地4号線                                                        |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 階 数                                                                                                                                                            | 地上1階                                  |                                       | 地上2階                                                                  |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 高 さ                                                                                                                                                            | 6.058m（軒高 3.458 m）                    |                                       | 9.368 m（軒高 6.468 m）                                                   |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 延床面積                                                                                                                                                           | 108.12 m2（長屋：102.07 m2 物置：6.05 m2）    |                                       | 543.27 m2（共同住宅：485.87 m2 物置等：57.40 m2）                                |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 容 積 率                                                                                                                                                          | 108.12 m2 / 549.29 m2 = 19.69% < 200% |                                       | （543.27-（26.17+24.19）[容積率不算入部]=492.91)m2 / 1132.17 m2 = 43.54% < 200% |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 建築面積                                                                                                                                                           | 126.73 m2                             |                                       | 346.78 m2                                                             |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
| 建ぺい率      | 126.73 m2 / 549.29 m2 = 23.08% < 60%                                                                                                                           |                                       | 346.78 m2 / 1132.17 m2 = 30.63% < 60% |                                                                       |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
| 外部仕上表（共通） |                                                                                                                                                                |                                       |                                       |                                                                       |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 部 位                                                                                                                                                            | 仕 上                                   | 参照詳細図                                 | 部 位                                                                   | 仕 上                                | 参照詳細図                                                                               | 認定番号凡例                | 部 位                         | 性 能               | 認定番号                                      |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 屋 根                                                                                                                                                            | いぶし平板瓦葺き4.0寸勾配（雪止瓦）                   | 外部-6                                  | 軒 樋                                                                   | 硬質塩化ビニル樹脂製 W=120 支持金物：SUS製 @300    |                                                                                     | 【防A】                  | 外 壁                         | 防火構造              | PC030BE-9201、PC030BE-9202                 |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 外 壁<br>（延焼線内は<br>防火構造）                                                                                                                                         | 窯業系サイディング張り【防A】                       | 外壁-1,2,3                              | ポーチ・階段                                                                | 硬質塩化ビニル樹脂製（カラー）φ75 掴金物：SUS製 @1,200 | ポーチ詳細図                                                                              | 【燃A】                  | 居室 壁・天井                     | 不燃材料              | NM-3984, NM-3985, NM-3991NM-3992, NM-2183 |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           |                                                                                                                                                                | 化粧スラグせっこう板 t5                         | 外部-6                                  |                                                                       | 磁器質300角タイル                         |                                                                                     |                       |                             | 準不燃材料             | QM-0819, QM-0822, QM-0823                 |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 外部幅木                                                                                                                                                           | モルタル金コテ押え                             | 基礎廻り-1                                |                                                                       |                                    |                                                                                     | 【燃B】                  | キッチンパネル                     | 不燃材料              | NM-2183                                   |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 開口部                                                                                                                                                            | アルミ樹脂複合サッシ 電解着色仕上                     | 枠詳細図                                  |                                                                       |                                    |                                                                                     | 【燃C】                  | 階段 壁                        | 準不燃材料             | QM-0707, QM-0639, QM-0944                 |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 鼻隠し、破風板                                                                                                                                                        | 既成品 繊維混入セメントケイカル板 t17                 | 外部-6                                  |                                                                       |                                    |                                                                                     | 【燃D】                  | 階段 天井                       | 不燃材料              | NM-8315                                   |             |                                                            |                   |          |  |      |
| 庇         | アルミ（既成品）W2000 D600                                                                                                                                             | 雑詳細図-3                                |                                       |                                                                       |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
| 内部仕上表（共通） |                                                                                                                                                                |                                       |                                       |                                                                       |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | 階名                                                                                                                                                             | 室名                                    | 床                                     | 参照詳細図                                                                 | 幅木                                 | 壁                                                                                   | 参照詳細図                 | 天井                          | 参照詳細図             | 廻り縁                                       | 天井高         | 備考                                                         |                   |          |  |      |
|           | 1、2                                                                                                                                                            | 玄関                                    | 1階                                    | 防滑性床タイル150口                                                           | 床-4                                | 床タイル同材<br>リフォーム框<br>木製幅木 H=60                                                       | 内壁-1,2                | ビニルクロス                      | 天井-1,2            | 塩ビ製                                       | 2,480       | 下足箱、リフォーム框、手摺L=600                                         |                   |          |  |      |
|           |                                                                                                                                                                |                                       | 2階                                    | 防滑性ビニル床シート                                                            | 床-5                                |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           | 2,410       |                                                            |                   |          |  |      |
|           |                                                                                                                                                                | ホール                                   | 複合フローリング                              |                                                                       | 床-1                                | 木製幅木 H=60                                                                           | 内壁-1,2                | ビニルクロス                      | 天井-1,2            | 塩ビ製                                       | 2,300       |                                                            |                   |          |  |      |
|           |                                                                                                                                                                | 便所                                    | ビニル床シート                               |                                                                       | 床-3                                | ビニル幅木 H=75                                                                          | 内壁-1                  | ビニルクロス                      | 天井-1,2            | 塩ビ製                                       | 2,300       | 手すり、タオル掛け                                                  |                   |          |  |      |
|           |                                                                                                                                                                | 洗面所                                   | ビニル床シート                               |                                                                       | 床-3                                | ビニル幅木 H=75                                                                          | 内壁-1,2,4              | ビニルクロス                      | 天井-1,2            | 塩ビ製                                       | 2,300       | 洗面化粧台、洗濯パン、タオル掛け                                           |                   |          |  |      |
|           |                                                                                                                                                                | 浴室                                    | UB1216                                |                                                                       |                                    | —                                                                                   |                       | —                           |                   | —                                         | —           | 雑詳細図-2 ユニットバス参照                                            |                   |          |  |      |
|           |                                                                                                                                                                | 洋室                                    | 複合フローリング t12                          |                                                                       | 床-1                                | 木製幅木 H=60                                                                           | 内壁-1,2                | ビニルクロス【燃A】                  | 天井-1,2            | 塩ビ製                                       | 2,400       | カーテンレール（W）                                                 |                   |          |  |      |
|           |                                                                                                                                                                | 物入-1,2                                | 複合フローリング t12                          |                                                                       | 床-1                                | 木製幅木 H=60                                                                           | 内壁-3                  | GB-D 化粧せっこうボード t=12.5       | 天井-3,4            | 塩ビ製                                       | 2,400       | 物入-1：中段 物入-2：枕棚、ハンガーパイプ                                    |                   |          |  |      |
|           |                                                                                                                                                                | 和室                                    | 畳敷き t=55                              |                                                                       | 床-2                                | 畳寄せ                                                                                 | 内壁-1,2                | ビニルクロス【燃A】                  | 天井-1,2            | 塩ビ製                                       | 2,400       | カーテンレール（W）                                                 |                   |          |  |      |
|           |                                                                                                                                                                | 押入-1,2                                | 複合フローリング t12                          |                                                                       | 床-1                                | 木製幅木 H=60                                                                           | 内壁-3                  | GB-D 化粧せっこうボード t=12.5       | 天井-3,4            | 塩ビ製                                       | 2,400       | 押入-1：中段、枕棚 押入-2：中段、天袋                                      |                   |          |  |      |
|           |                                                                                                                                                                | L D K ・ D K                           | 複合フローリング t12                          |                                                                       | 床-1                                | 木製幅木 H=60                                                                           | 内壁-1,2,4              | ビニルクロス【燃A】<br>一部キッチンパネル【燃B】 | 天井-1,2            | 塩ビ製                                       | 2,400       | 流し台、レンジフード、コンロ台、吊戸棚、水切り棚、カーテンレール（W）                        |                   |          |  |      |
|           |                                                                                                                                                                | デッキテラス                                | 木調樹脂製デッキ                              |                                                                       | 外部-4,5<br>基礎廻り-5,6                 | モルタル                                                                                | 外壁-1,3                | 化粧スラグせっこう板 t5               | 外部-4,5            | 通気見切り                                     |             | 横引きドレインφ75 既製品アルミ手すり（1階：横格子面材タイプ、2階：パネルタイプ） ベランダ間仕切り、物干し金物 |                   |          |  |      |
|           | 共用部                                                                                                                                                            | 共用廊下                                  | 防滑性ビニル床シート                            |                                                                       | 外部-1,2,3                           | 塗膜防水立上り                                                                             | 外壁-1,3<br>外部-1,2,3    | 化粧スラグせっこう板 t5【燃D】           | 外部-1,2,6          | 通気見切り                                     | —           | 横引きドレインφ75 アルミ笠木、消化器ボックス                                   |                   |          |  |      |
|           |                                                                                                                                                                | 階段                                    | 防滑性階段用床材                              |                                                                       | 階段詳細図-1,2                          | 塗膜防水立上り                                                                             | 外壁-1,2,3<br>階段詳細図-1,2 | 化粧スラグせっこう板 t5【燃D】           |                   | 通気見切り                                     | —           | 手すり、ノンスリップ                                                 |                   |          |  |      |
|           |                                                                                                                                                                | 倉庫-1,2                                | 土間コンクリート                              |                                                                       | 階段詳細図-1,2                          | 基礎立上り                                                                               | 内壁-3<br>階段詳細図-1,2     | GB-D 化粧せっこうボード t=9.5        | 天井-5<br>階段詳細図-1,2 | 塩ビ製                                       | —           |                                                            |                   |          |  |      |
|           | ※1 住宅等の居室の仕上げ及び据付家具は、F☆☆☆☆又は規制対象外の建材を、すべて使用する。 ※3 共用廊下、デッキテラスの防水 平部：塩ビ樹脂系シート防水、側溝・立上部：アクリル樹脂系水性塗膜防水（DR-1635）（R-A工法）<br>※2 天井裏等は、F☆☆☆☆以上建材又は、規制対象外の建材を、すべて使用する。 |                                       |                                       |                                                                       |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            |                   |          |  |      |
|           | SAN計画                                                                                                                                                          |                                       | 一級建築士 第249400号 佐竹真知                   |                                                                       |                                    | 令和7年度（仮称）市営住宅周枳団地新築工事<br>（建築主体工事）                                                   |                       |                             |                   |                                           | 概要表・案内図・仕上表 |                                                            |                   | S=1:1000 |  | A010 |
|           |                                                                                                                                                                |                                       |                                       |                                                                       |                                    |                                                                                     |                       |                             |                   |                                           |             |                                                            | (A2) A3: S=1:1414 |          |  |      |

A棟 敷地求積図

S=1:200  
(A3 S=1:282)


A棟敷地求積表

| 番 号     | x (m)  | y (m)  | 面 積 (m2) |
|---------|--------|--------|----------|
| A-1     | 26.181 | 13.090 | 342.709  |
| A-2     | 26.181 | 0.920  | 24.087   |
| A-3     | 30.779 | 3.912  | 120.407  |
| A-4     | 30.779 | 7.754  | 238.660  |
| A-5     | 37.342 | 2.309  | 86.223   |
| A-6     | 37.342 | 6.242  | 233.089  |
| A-7     | 36.531 | 1.462  | 53.408   |
| 合計      |        |        | 1098.583 |
| 1/2     |        |        | 549.292  |
| 敷地面積m2) |        |        | 549.29   |

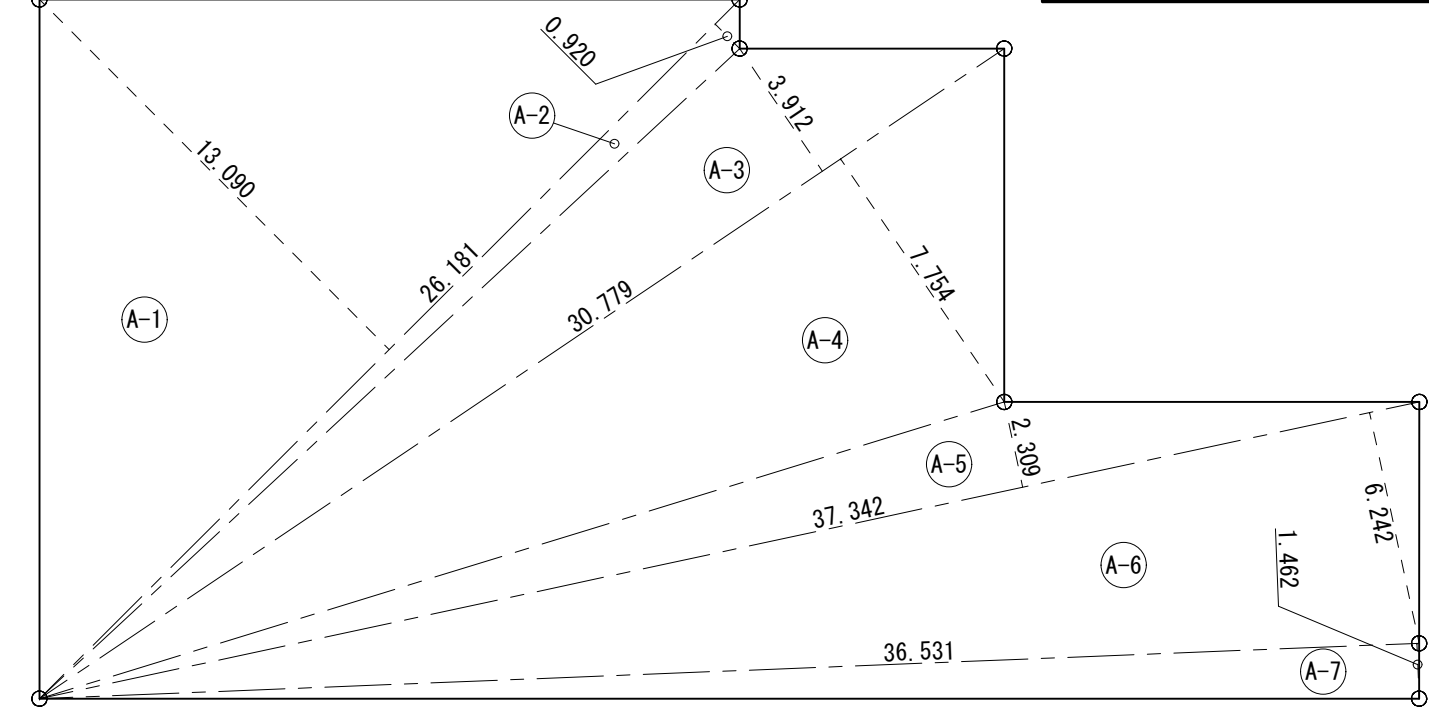

A棟 平均地盤面算定


S=1:200  
(A3 S=1:282)

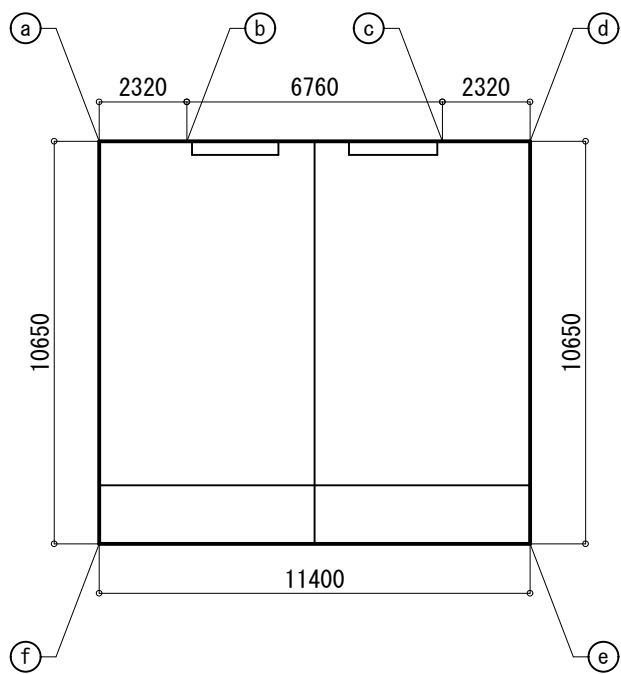

▽A棟FL (設計GL+500)

▽A棟設計GL±0 (BM+230)

▽BM±0 △平均地盤面 設計GL-58 (BM+172)

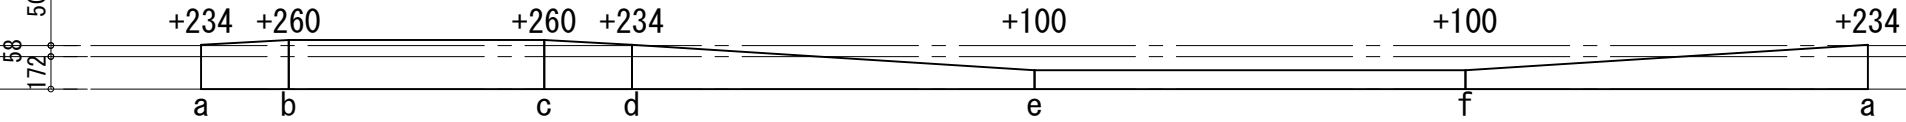

※数字はBMからの高さを示す


A棟 平均地盤面算定表

| 番 号        | l (m)  | h1 (m) | h2 (m) | 平均h (m) | 面積 (m2) |    |
|------------|--------|--------|--------|---------|---------|----|
| a-b        | 2.320  | 0.234  | 0.260  | 0.247   | 0.573   |    |
| b-c        | 6.760  | 0.260  | 0.260  | 0.260   | 1.758   |    |
| c-d        | 2.320  | 0.260  | 0.234  | 0.247   | 0.573   |    |
| d-e        | 10.650 | 0.234  | 0.100  | 0.167   | 1.779   |    |
| e-f        | 11.400 | 0.100  | 0.100  | 0.100   | 1.140   |    |
| f-a        | 10.650 | 0.100  | 0.234  | 0.167   | 1.779   |    |
| 合計         | 44.100 | -①     |        |         | 7.601   | -② |
| 平均地盤面+②÷①= |        | 0.1724 |        | MB+     | 0.1724m |    |


A棟 面積表

S=1:100  
(A3 S=1:141)

1. A棟

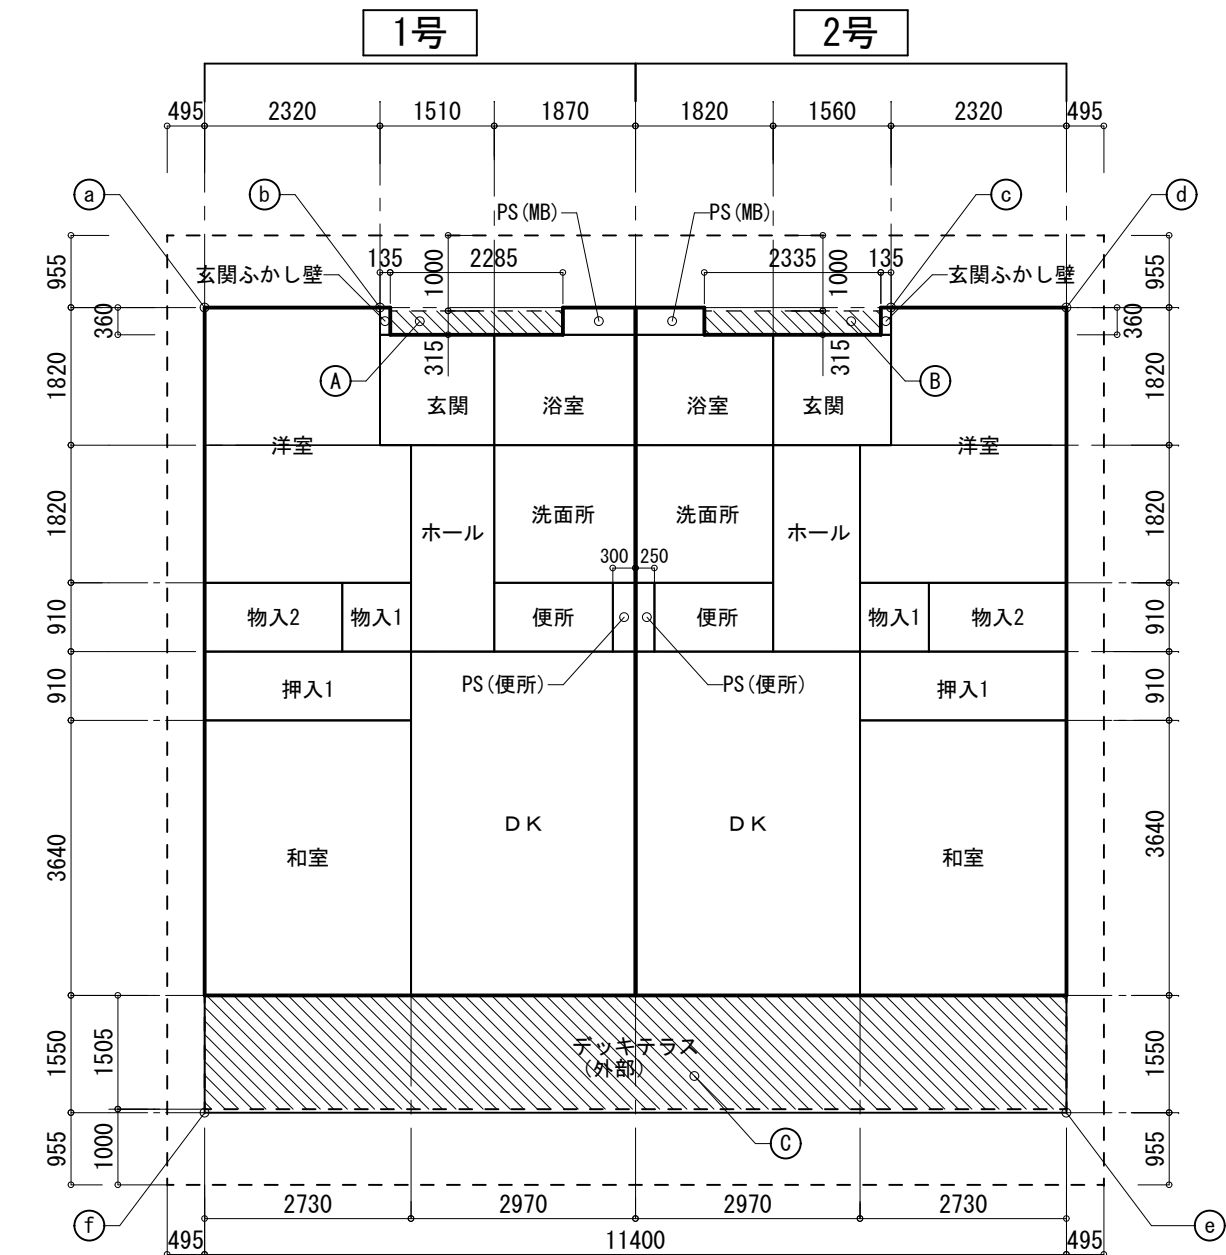

2. 物置1

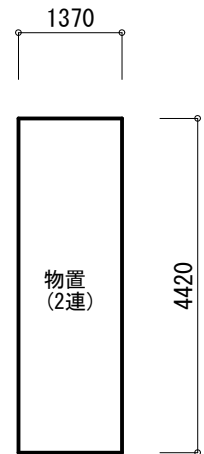


A棟面積表

| 号           | 室名        | 面積表        |       |          |          |        |
|-------------|-----------|------------|-------|----------|----------|--------|
|             |           | X          | Y     | X*Y      | 面積 (m2)  |        |
| 1. A棟       | 1号        | 玄関         | 1.51  | 1.46     | 2.2046   |        |
|             |           | ホール        | 1.1   | 2.73     | 3.0030   |        |
|             |           | 物入1        | 0.91  | 0.91     | 0.8281   |        |
|             |           | 浴室         | 1.87  | 1.46     | 2.7302   |        |
|             |           | 洗面所        | 1.87  | 1.82     | 3.4034   |        |
|             |           | 便所         | 1.57  | 0.91     | 1.4287   |        |
|             |           | D K        | 2.97  | 4.55     | 13.5135  | 13.51  |
|             |           | 和室         | 2.73  | 3.64     | 9.9372   | 9.94   |
|             |           | 押入1        | 2.73  | 0.91     | 2.4843   |        |
|             |           | 洋室         | 2.32  | 1.82     | 4.2224   | 9.19   |
|             |           |            | 2.73  | 1.82     | 4.9686   |        |
|             |           | 物入2        | 1.82  | 0.91     | 1.6562   |        |
|             |           | P S (MB)   | 0.96  | 0.36     | 0.3456   |        |
|             |           | P S (便所)   | 0.3   | 0.91     | 0.2730   |        |
|             |           | 玄関ふかし壁     | 0.135 | 0.36     | 0.0486   |        |
|             |           | 1号 計       |       |          | 51.0474  | —①     |
|             |           | 2号         | 玄関    | 1.56     | 1.46     | 2.2776 |
| ホール         | 1.15      |            | 2.73  | 3.1395   |          |        |
| 物入1         | 0.91      |            | 0.91  | 0.8281   |          |        |
| 浴室          | 1.82      |            | 1.46  | 2.6572   |          |        |
| 洗面所         | 1.82      |            | 1.82  | 3.3124   |          |        |
| 便所          | 1.57      |            | 0.91  | 1.4287   |          |        |
| D K         | 2.97      |            | 4.55  | 13.5135  | 13.51    |        |
| 和室          | 2.73      |            | 3.64  | 9.9372   | 9.94     |        |
| 押入1         | 2.73      |            | 0.91  | 2.4843   |          |        |
| 洋室          | 2.32      |            | 1.82  | 4.2224   | 9.19     |        |
|             | 2.73      |            | 1.82  | 4.9686   |          |        |
| 物入2         | 1.82      |            | 0.91  | 1.6562   |          |        |
| P S (MB)    | 0.91      |            | 0.36  | 0.3276   |          |        |
| P S (便所)    | 0.25      |            | 0.91  | 0.2275   |          |        |
| 玄関ふかし壁      | 0.135     |            | 0.36  | 0.0486   |          |        |
| 2号 計        |           |            |       | 51.0294  | —②       |        |
| A棟床面積 (m2)  |           |            | ①+②   |          | 102.0768 | 102.07 |
| 建築面積算入部分    | A         | 2.285      | 0.315 | 0.7198   |          | —④     |
|             | B         | 2.335      | 0.315 | 0.7355   |          | —⑤     |
|             | C         | 11.4       | 1.505 | 17.1570  |          | —⑥     |
| A棟建築面積 (m2) |           | ③+④+⑤+⑥    |       | 120.6891 | 120.68   | —⑦     |
| 2. 物置1      | 床面積 (m2)  | 1.37       | 4.42  | 6.0554   | 6.05     | —⑧     |
|             | 建築面積 (m2) | ⑧          |       |          | 6.05     | —⑨     |
|             | 延床面積 (m2) | ③+⑧        |       | 108.12   | 108.12   | —⑩     |
|             | 容積率       | ⑩/549.290= |       | 0.19684  | 19.69%   | —OK    |
|             | 建築面積 (m2) | ⑦+⑨        |       | 126.73   | 126.73   | —⑪     |
|             | 建ぺい率      | ⑪/549.290= |       | 0.23072  | 23.08%   | —OK    |

A棟開口部判定


| 号      | 室名  | 面積 (m2) | 居室 | 開口部            |     |       |      | 採光       |         |                                |             | 換気 |           |             |    |
|--------|-----|---------|----|----------------|-----|-------|------|----------|---------|--------------------------------|-------------|----|-----------|-------------|----|
|        |     |         |    | 建具 番号          | 種類  | W     | H    | 消防有効開口面積 | 採光補正係数d | 有効採光面積 (m2)                    | 必要採光面積 (m2) | 判定 | 換気面積 (m2) | 必要換気面積 (m2) | 判定 |
| 1号     | D K | 13.51   | ○  | AW-1           | 引違窓 | 1.75  | 1.93 | 1.68     | 3       | 10.133                         | 1.931       | OK | 1.689     | 0.676       | OK |
|        | 和室  | 9.94    | ○  | AW-2           | 引違窓 | 1.62  | 1.93 | 1.56     | 3       | 9.380                          | 1.420       | OK | 1.563     | 0.497       | OK |
|        | 洋室  | 9.19    | ○  | AW-4           | 引違窓 | 1.165 | 0.9  |          | 3       | 3.146                          | 1.313       | OK | 0.524     | 0.460       | OK |
| 2号     | D K | 13.51   | ○  | AW-1           | 引違窓 | 1.75  | 1.93 | 1.68     | 3       | 10.133                         | 1.931       | OK | 1.689     | 0.676       | OK |
|        | 和室  | 9.94    | ○  | AW-2           | 引違窓 | 1.62  | 1.93 | 1.56     | 3       | 9.380                          | 1.420       | OK | 1.563     | 0.497       | OK |
|        | 洋室  | 9.19    | ○  | AW-4           | 引違窓 | 1.165 | 0.9  |          | 3       | 3.146                          | 1.313       | OK | 0.524     | 0.460       | OK |
| 消防無窓判定 |     |         |    | 消防有効 開口面積 合計   |     |       |      | 6.48     | —⑫      | ⑫ > ⑬...OK 大型開口部:4箇所 (AW-1, 2) |             |    |           |             |    |
|        |     |         |    | 必要開口面積 床面積③/30 |     |       |      | 3.40     | —⑬      |                                |             |    |           |             |    |

B棟 敷地求積図

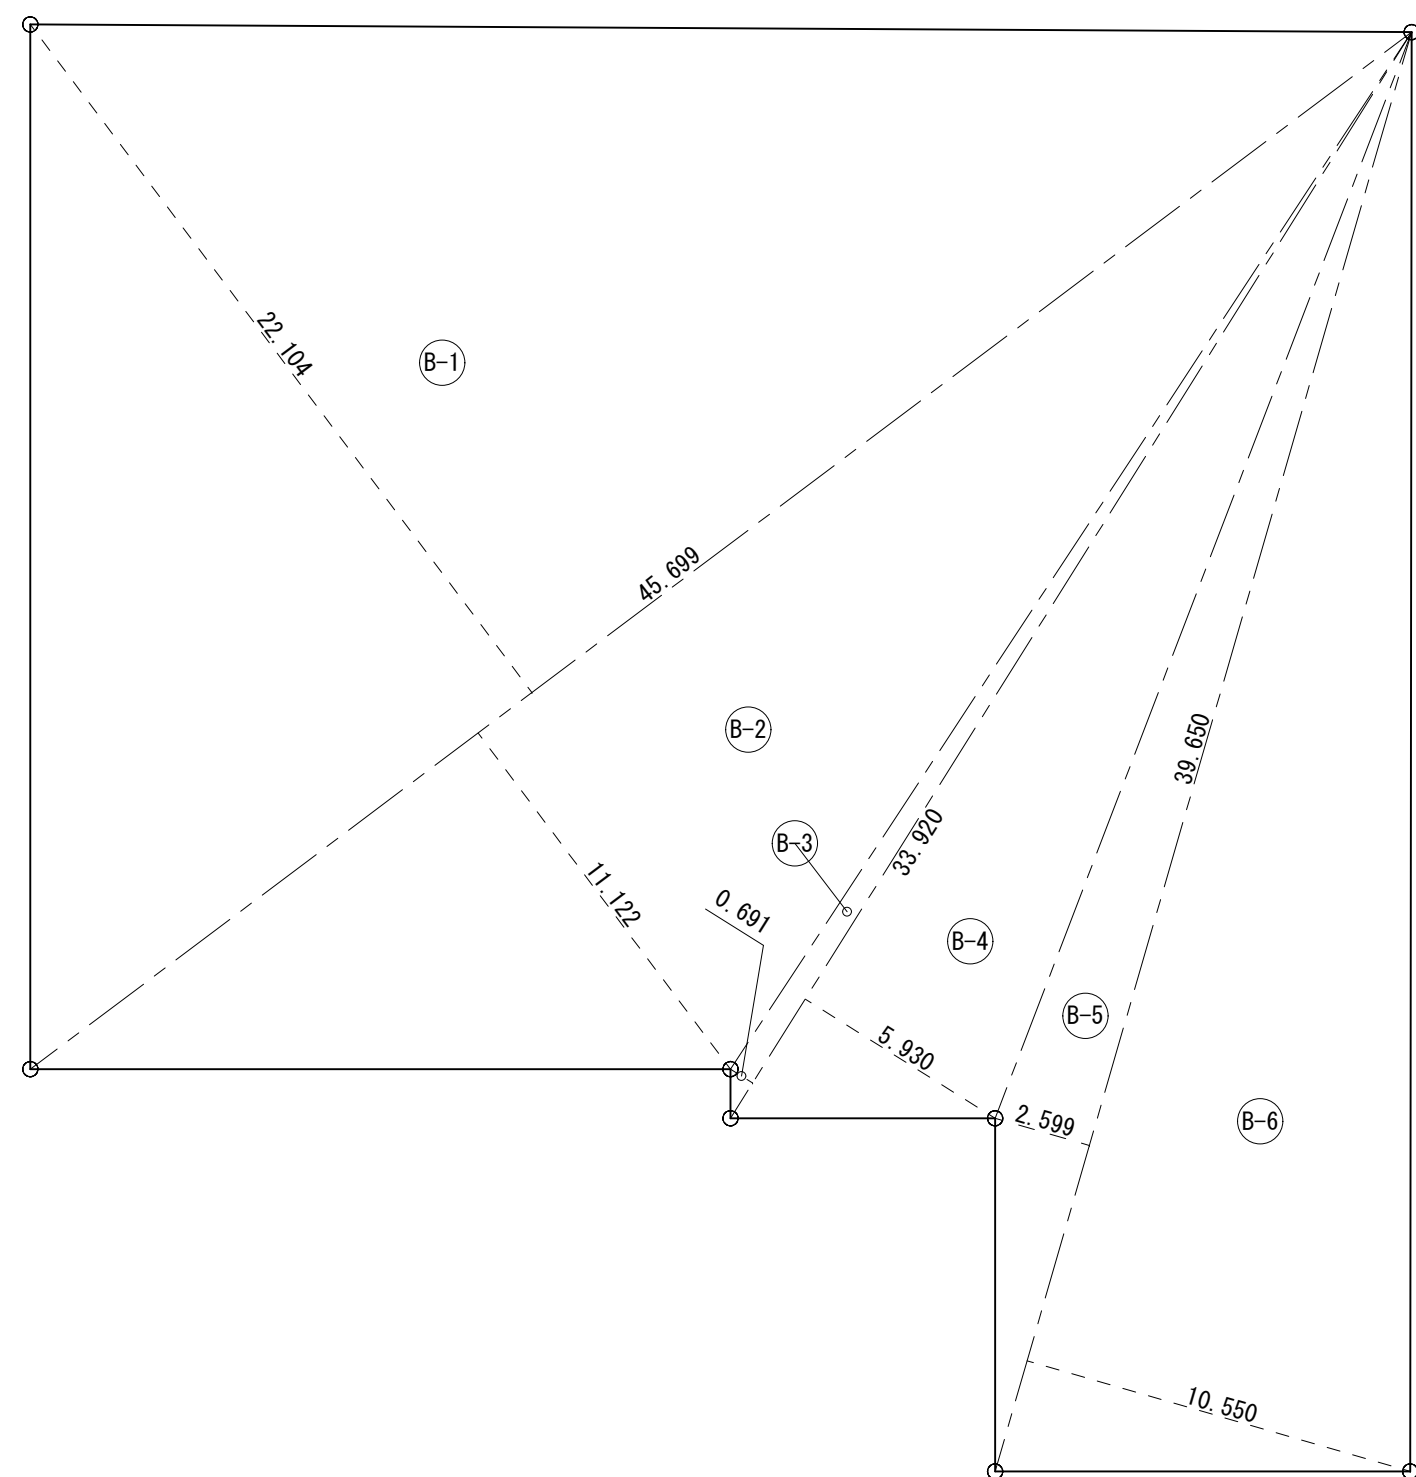


| B棟敷地求積表  |        |        |          |
|----------|--------|--------|----------|
| 番 号      | X (m)  | Y (m)  | 面 積 (m2) |
| B-1      | 45.699 | 22.104 | 1010.131 |
| B-2      | 45.699 | 11.122 | 508.264  |
| B-3      | 33.920 | 0.691  | 23.439   |
| B-4      | 33.920 | 5.930  | 201.146  |
| B-5      | 39.650 | 2.599  | 103.050  |
| B-6      | 39.650 | 10.550 | 418.308  |
| 合計       |        |        | 2264.337 |
| 1/2      |        |        | 1132.169 |
| 敷地面積(m2) |        |        | 1132.17  |


B棟 平均地盤面算定

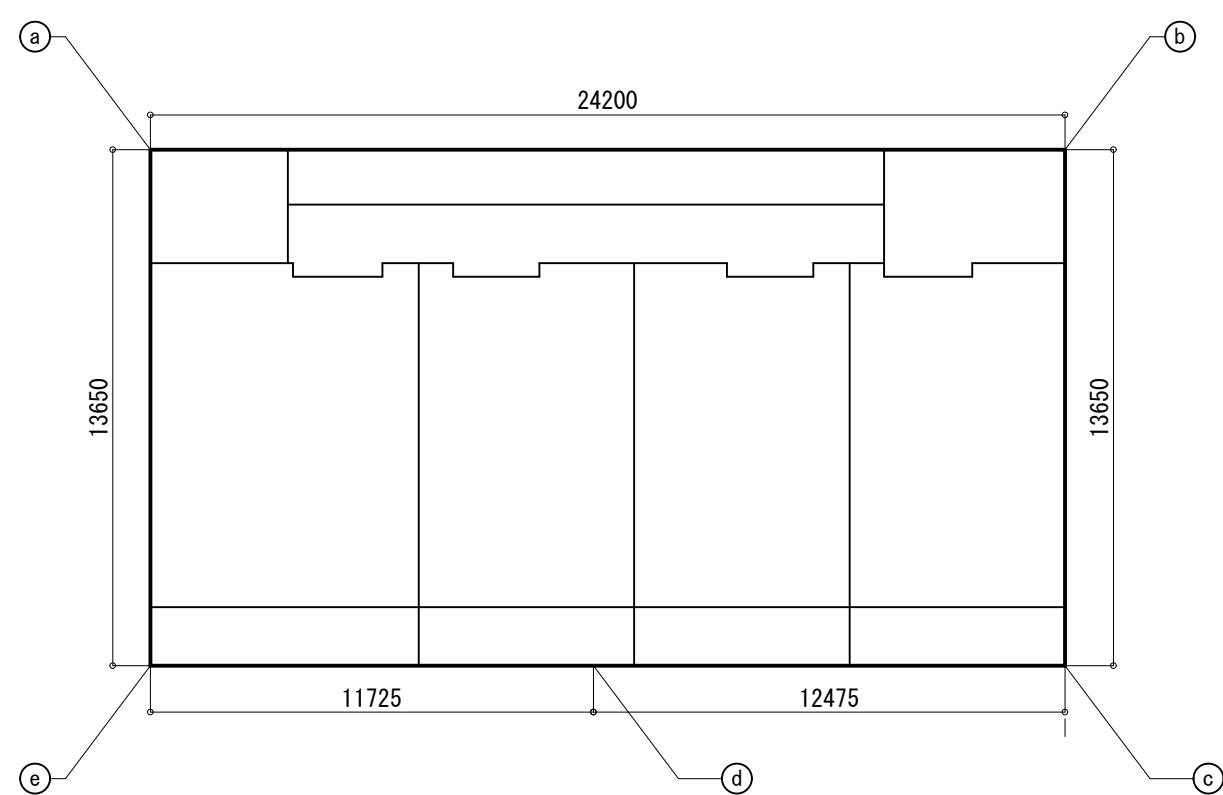



| B棟 平均地盤面算定表 |        |        |        |         |         |
|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 番 号         | l (m)  | h1 (m) | h2 (m) | 平均h (m) | 面積 (m2) |
| a-b         | 24.200 | 0.114  | 0.114  | 0.114   | 2.759   |
| b-c         | 13.650 | 0.114  | 0.252  | 0.183   | 2.498   |
| c-d         | 12.475 | 0.252  | 0.370  | 0.311   | 3.880   |
| d-e         | 11.725 | 0.370  | 0.254  | 0.312   | 3.658   |
| e-a         | 13.650 | 0.254  | 0.114  | 0.184   | 2.512   |
| 合計          | 75.700 | -①     |        |         | 15.306  |
| 平均地盤面=②÷①=  |        | 0.2022 | MB+    | 0.2022m |         |

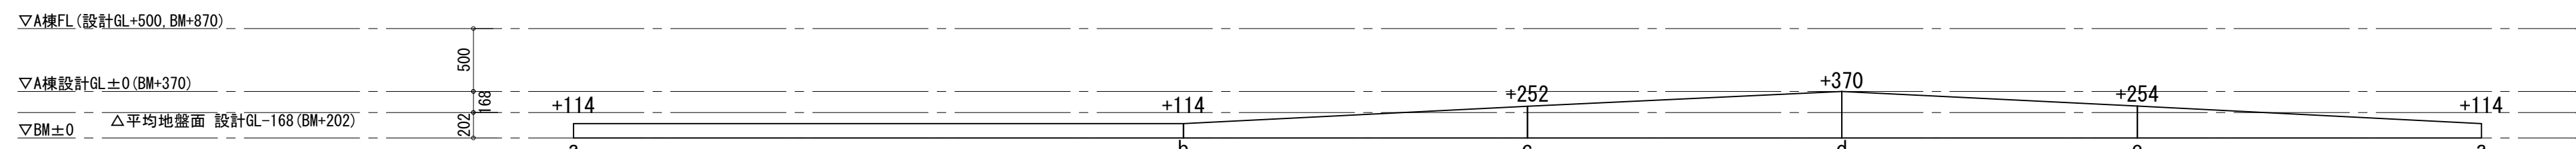




※数字はBMからの高さを示す

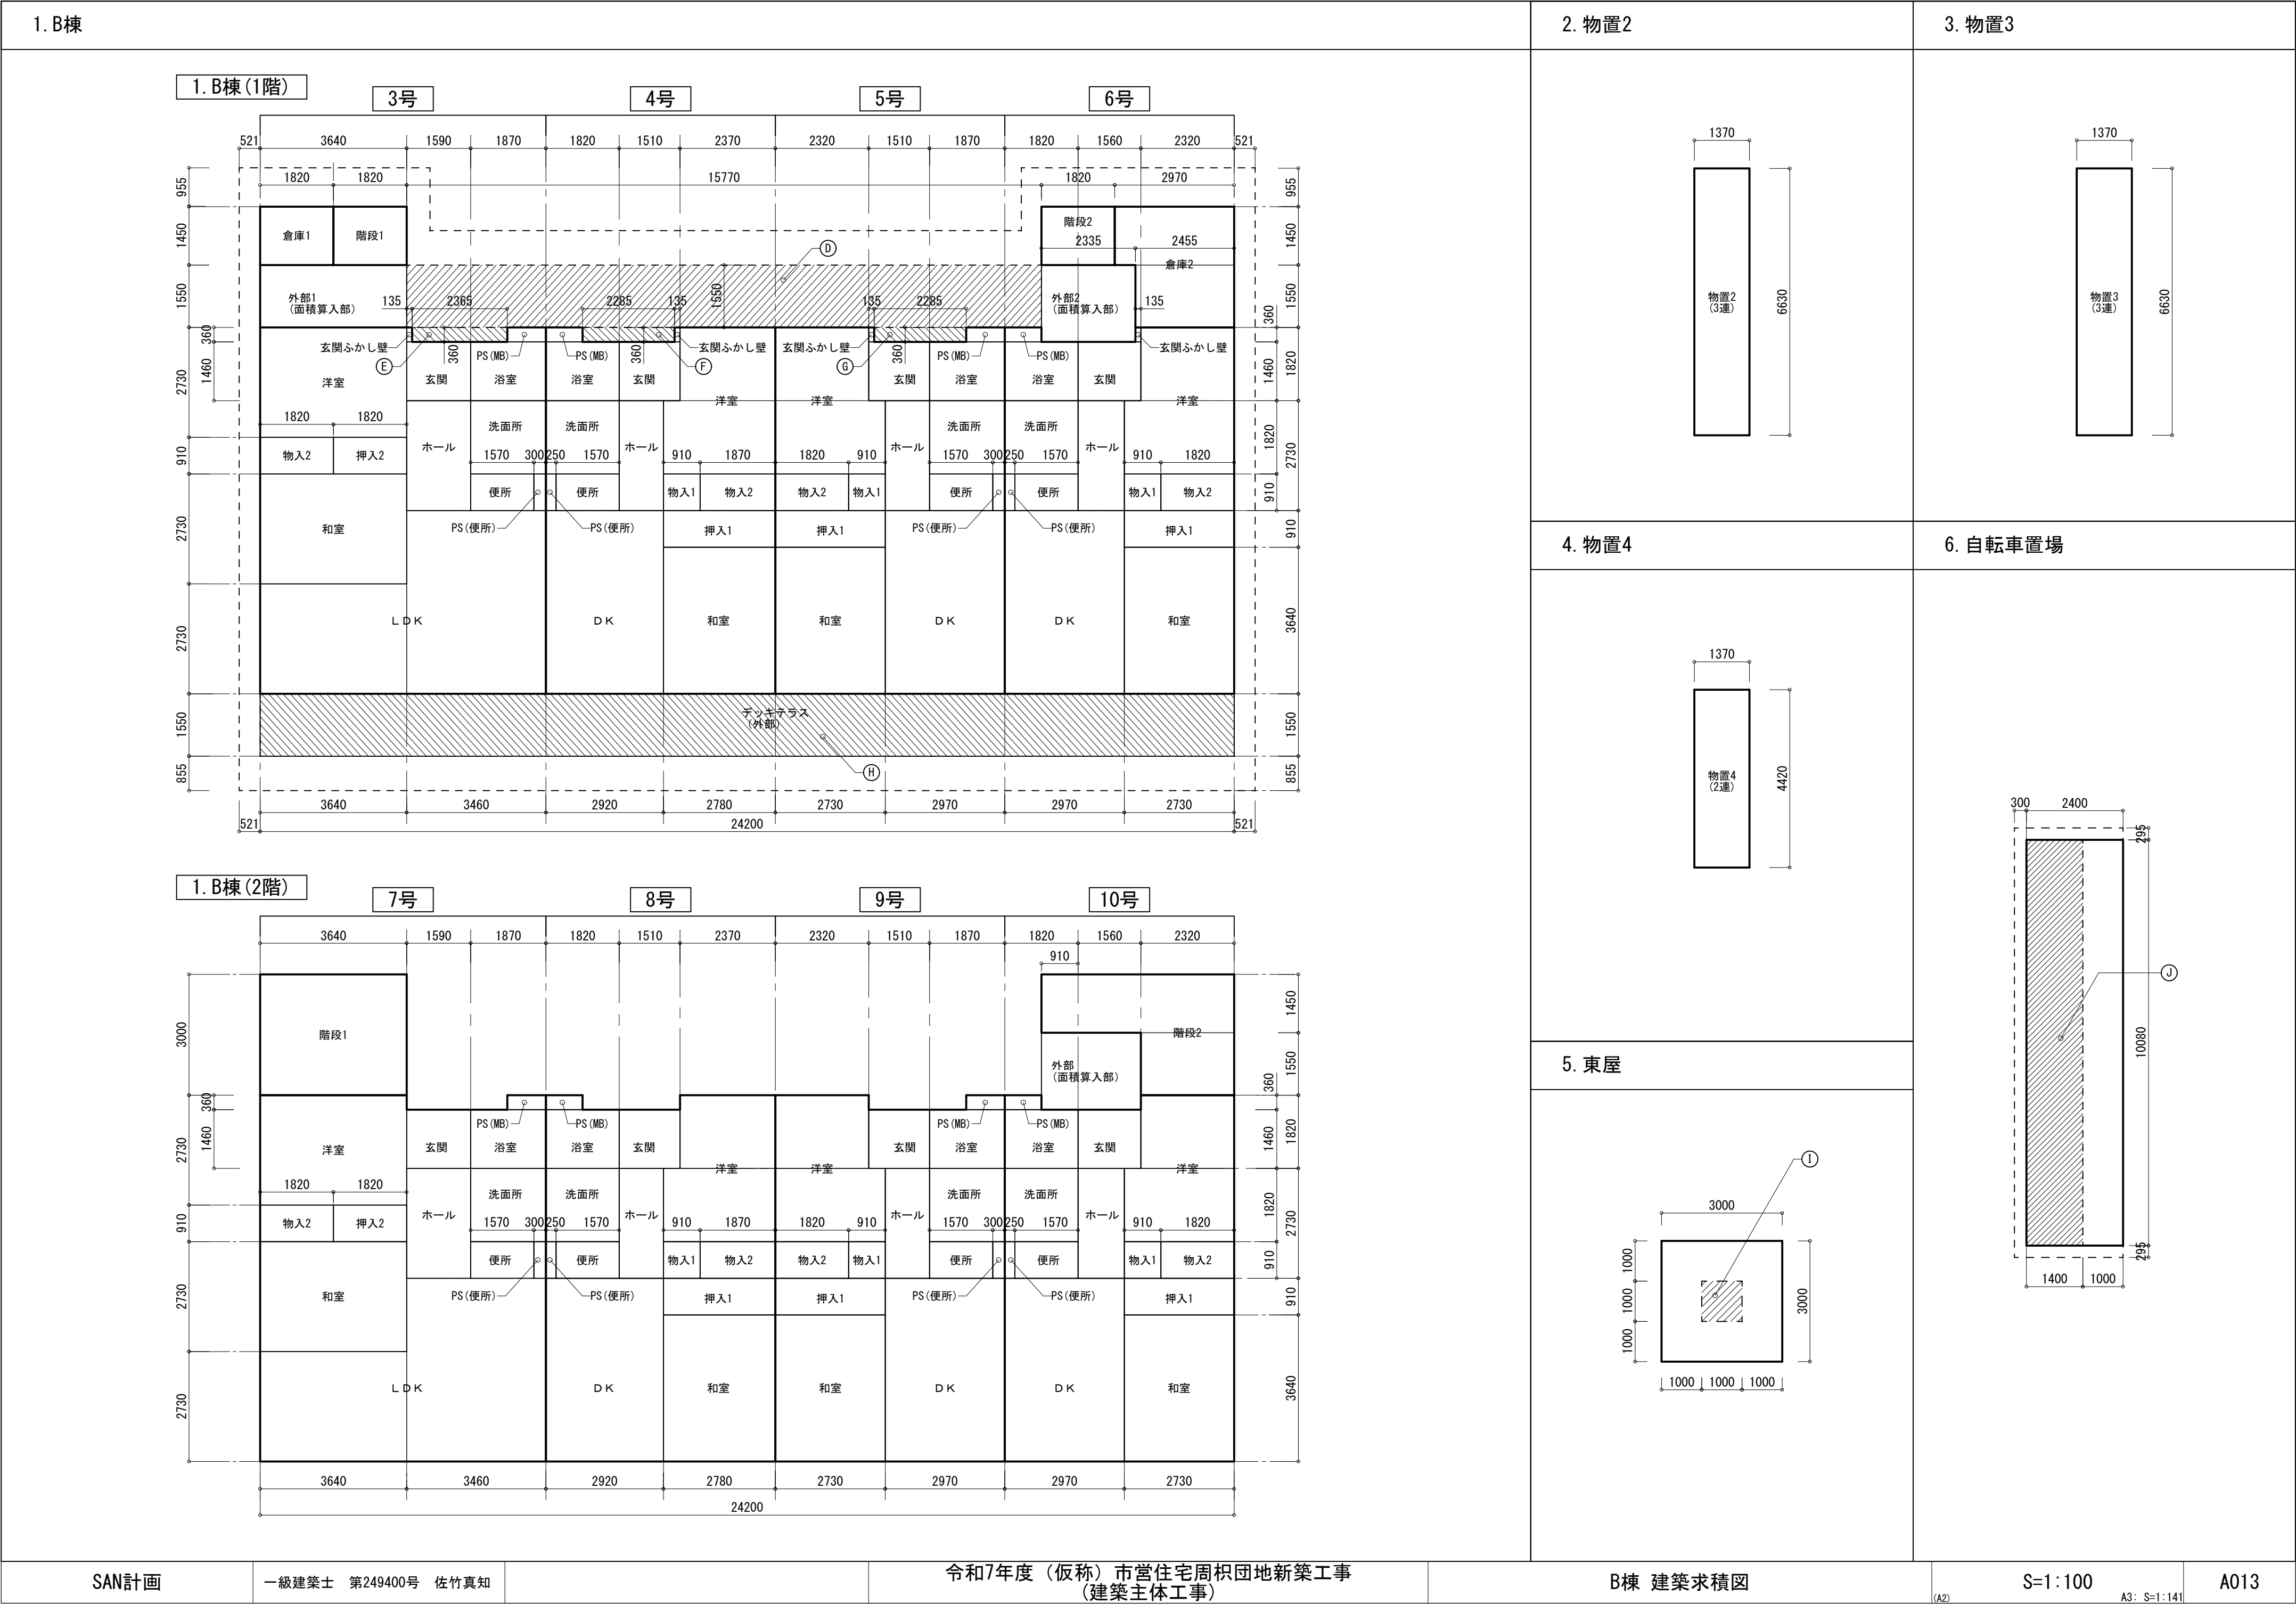


| B棟面積表              |    |           |          |                   |           |           |        |       |        |              |               |           |          |          |        |    |
|--------------------|----|-----------|----------|-------------------|-----------|-----------|--------|-------|--------|--------------|---------------|-----------|----------|----------|--------|----|
|                    | 階  | 号         | 室名       | 面積表               |           |           |        |       | 階      | 号            | 室名            | 面積表       |          |          |        |    |
|                    |    |           |          | X                 | Y         | X*Y       | 面積(m2) |       |        |              |               | X         | Y        | X*Y      | 面積(m2) |    |
| 1. B棟              | 1階 | 3号        | 玄関       | 1. 59             | 1. 46     | 2. 3214   |        | 1. B棟 | 2階     | 7号           | 玄関            | 1. 59     | 1. 46    | 2. 3214  |        |    |
|                    |    |           | ホール      | 1. 59             | 2. 73     | 4. 3407   |        |       |        |              | ホール           | 1. 59     | 2. 73    | 4. 3407  |        |    |
|                    |    |           | 浴室       | 1. 87             | 1. 46     | 2. 7302   |        |       |        |              | 浴室            | 1. 87     | 1. 46    | 2. 7302  |        |    |
|                    |    |           | 洗面所      | 1. 87             | 1. 82     | 3. 4034   |        |       |        |              | 洗面所           | 1. 87     | 1. 82    | 3. 4034  |        |    |
|                    |    |           | 便所       | 1. 57             | 0. 91     | 1. 4287   |        |       |        |              | 便所            | 1. 57     | 0. 91    | 1. 4287  |        |    |
|                    |    |           | L D K    | 3. 46             | 4. 55     | 15. 7430  | 25. 68 |       |        |              | L D K         | 3. 46     | 4. 55    | 15. 7430 | 25. 68 |    |
|                    |    |           | 和室       | 3. 64             | 2. 73     | 9. 9372   | 9. 94  |       |        |              | 和室            | 3. 64     | 2. 73    | 9. 9372  | 9. 94  |    |
|                    |    |           | 押入2      | 1. 82             | 0. 91     | 1. 6562   |        |       |        |              | 押入2           | 1. 82     | 0. 91    | 1. 6562  |        |    |
|                    |    |           | 洋室       | 3. 64             | 2. 73     | 9. 9372   | 9. 94  |       |        |              | 洋室            | 3. 64     | 2. 73    | 9. 9372  | 9. 94  |    |
|                    |    |           | 物入2      | 1. 82             | 0. 91     | 1. 6562   |        |       |        |              | 物入2           | 1. 82     | 0. 91    | 1. 6562  |        |    |
|                    |    |           | P S (MB) | 0. 96             | 0. 36     | 0. 3456   |        |       |        |              | P S (MB)      | 0. 96     | 0. 36    | 0. 3456  |        |    |
|                    |    |           | P S (便所) | 0. 3              | 0. 91     | 0. 2730   |        |       |        |              | P S (便所)      | 0. 3      | 0. 91    | 0. 2730  |        |    |
|                    |    |           | 玄関ふかし壁   | 0. 135            | 0. 36     | 0. 0486   |        |       |        |              | 7号 計          |           | 63. 7100 | —⑩       |        |    |
|                    |    |           | 3号 計     |                   |           | 63. 7586  | —①     |       |        |              | 玄関            | 1. 51     | 1. 46    | 2. 2046  |        |    |
|                    |    | 4号        | 玄関       | 1. 51             | 1. 46     | 2. 2046   |        |       |        | 8号           | ホール           | 1. 1      | 2. 73    | 3. 0030  |        |    |
|                    |    |           | ホール      | 1. 1              | 2. 73     | 3. 0030   |        |       |        |              | 物入1           | 0. 91     | 0. 91    | 0. 8281  |        |    |
|                    |    |           | 物入1      | 0. 91             | 0. 91     | 0. 8281   |        |       |        |              | 浴室            | 1. 82     | 1. 46    | 2. 6572  |        |    |
|                    |    |           | 浴室       | 1. 82             | 1. 46     | 2. 6572   |        |       |        |              | 洗面所           | 1. 82     | 1. 82    | 3. 3124  |        |    |
|                    |    |           | 洗面所      | 1. 82             | 1. 82     | 3. 3124   |        |       |        |              | 便所            | 1. 57     | 0. 91    | 1. 4287  |        |    |
|                    |    |           | 便所       | 1. 57             | 0. 91     | 1. 4287   |        |       |        |              | D K           | 2. 92     | 4. 55    | 13. 2860 | 13. 29 |    |
|                    |    |           | D K      | 2. 92             | 4. 55     | 13. 2860  | 13. 29 |       |        |              | 和室            | 2. 78     | 3. 64    | 10. 1192 | 10. 12 |    |
|                    |    |           | 和室       | 2. 78             | 3. 64     | 10. 1192  | 10. 12 |       |        |              | 押入1           | 2. 78     | 0. 91    | 2. 5298  |        |    |
|                    |    |           | 押入1      | 2. 78             | 0. 91     | 2. 5298   |        |       |        |              | 洋室            | 2. 37     | 1. 82    | 4. 3134  |        |    |
|                    |    |           | 洋室       | 2. 37             | 1. 82     | 4. 3134   |        |       |        |              | 物入2           | 2. 78     | 1. 82    | 5. 0596  | 9. 37  |    |
|                    |    |           | 物入2      | 2. 78             | 1. 82     | 5. 0596   | 9. 37  |       |        |              | 物入2           | 1. 87     | 0. 91    | 1. 7017  |        |    |
|                    |    |           | P S (MB) | 1. 87             | 0. 91     | 1. 7017   |        |       |        |              | P S (MB)      | 0. 91     | 0. 36    | 0. 3276  |        |    |
|                    |    |           | P S (便所) | 0. 91             | 0. 36     | 0. 3276   |        |       |        |              | P S (便所)      | 0. 25     | 0. 91    | 0. 2275  |        |    |
|                    |    |           | P S (便所) | 0. 25             | 0. 91     | 0. 2275   |        |       |        | 8号 計         |               | 50. 9988  | —⑪       |          |        |    |
|                    |    |           | 玄関ふかし壁   | 0. 135            | 0. 36     | 0. 0486   |        |       |        | 玄関           | 1. 51         | 1. 46     | 2. 2046  |          |        |    |
|                    |    | 4号 計      |          |                   | 51. 0474  | —②        | 9号     |       |        | ホール          | 1. 1          | 2. 73     | 3. 0030  |          |        |    |
|                    |    | 5号        | 玄関       | 1. 51             | 1. 46     | 2. 2046   |        |       |        |              | 物入1           | 0. 91     | 0. 91    | 0. 8281  |        |    |
|                    |    |           | ホール      | 1. 1              | 2. 73     | 3. 0030   |        |       |        |              | 浴室            | 1. 87     | 1. 46    | 2. 7302  |        |    |
|                    |    |           | 物入1      | 0. 91             | 0. 91     | 0. 8281   |        |       |        |              | 洗面所           | 1. 87     | 1. 82    | 3. 4034  |        |    |
|                    |    |           | 浴室       | 1. 87             | 1. 46     | 2. 7302   |        |       |        |              | 便所            | 1. 57     | 0. 91    | 1. 4287  |        |    |
|                    |    |           | 洗面所      | 1. 87             | 1. 82     | 3. 4034   |        |       |        |              | D K           | 2. 97     | 4. 55    | 13. 5135 | 13. 51 |    |
|                    |    |           | 便所       | 1. 57             | 0. 91     | 1. 4287   |        |       |        |              | 和室            | 2. 73     | 3. 64    | 9. 9372  | 9. 94  |    |
|                    |    |           | D K      | 2. 97             | 4. 55     | 13. 5135  |        |       |        | 13. 51       | 押入1           | 2. 73     | 0. 91    | 2. 4843  |        |    |
|                    |    |           | 和室       | 2. 73             | 3. 64     | 9. 9372   |        |       |        | 9. 94        | 洋室            | 2. 32     | 1. 82    | 4. 2224  |        |    |
|                    |    |           | 押入1      | 2. 73             | 0. 91     | 2. 4843   |        |       |        |              | 物入2           | 2. 73     | 1. 82    | 4. 9686  | 9. 19  |    |
|                    |    |           | 洋室       | 2. 32             | 1. 82     | 4. 2224   |        |       |        | 9. 19        | 物入2           | 2. 32     | 1. 82    | 4. 2224  |        |    |
|                    |    |           | 物入2      | 2. 73             | 1. 82     | 4. 9686   |        |       |        |              | P S (MB)      | 2. 73     | 1. 82    | 4. 9686  |        |    |
|                    |    |           | P S (MB) | 2. 73             | 1. 82     | 4. 9686   |        |       |        |              | P S (MB)      | 1. 82     | 0. 91    | 1. 6562  |        |    |
|                    |    |           | P S (便所) | 1. 82             | 0. 91     | 1. 6562   |        |       |        |              | P S (便所)      | 0. 91     | 0. 36    | 0. 3456  |        |    |
|                    |    |           | P S (便所) | 0. 96             | 0. 36     | 0. 3456   |        |       |        |              | P S (便所)      | 0. 3      | 0. 91    | 0. 2730  |        |    |
|                    |    |           | P S (便所) | 0. 3              | 0. 91     | 0. 2730   |        |       |        | 9号 計         |               | 50. 9988  | —⑫       |          |        |    |
|                    |    | 玄関ふかし壁    | 0. 135   | 0. 36             | 0. 0486   |           | 玄関     |       |        | 1. 56        | 1. 46         | 2. 2776   |          |          |        |    |
|                    |    | 5号 計      |          |                   | 51. 0474  | —③        | 10号    |       |        | ホール          | 1. 15         | 2. 73     | 3. 1395  |          |        |    |
|                    |    | 6号        | 玄関       | 1. 56             | 1. 46     | 2. 2776   |        |       |        |              | 物入1           | 0. 91     | 0. 91    | 0. 8281  |        |    |
|                    |    |           | ホール      | 1. 15             | 2. 73     | 3. 1395   |        |       |        |              | 浴室            | 1. 82     | 1. 46    | 2. 6572  |        |    |
|                    |    |           | 物入1      | 0. 91             | 0. 91     | 0. 8281   |        |       |        |              | 洗面所           | 1. 82     | 1. 82    | 3. 3124  |        |    |
|                    |    |           | 浴室       | 1. 82             | 1. 46     | 2. 6572   |        |       |        |              | 便所            | 1. 57     | 0. 91    | 1. 4287  |        |    |
|                    |    |           | 洗面所      | 1. 82             | 1. 82     | 3. 3124   |        |       |        |              | D K           | 2. 97     | 4. 55    | 13. 5135 | 13. 51 |    |
|                    |    |           | 便所       | 1. 57             | 0. 91     | 1. 4287   |        |       |        |              | 和室            | 2. 73     | 3. 64    | 9. 9372  | 9. 94  |    |
|                    |    |           | D K      | 2. 97             | 4. 55     | 13. 5135  |        |       |        | 13. 51       | 押入1           | 2. 73     | 0. 91    | 2. 4843  |        |    |
|                    |    |           | 和室       | 2. 73             | 3. 64     | 9. 9372   |        |       |        | 9. 94        | 洋室            | 2. 32     | 1. 82    | 4. 2224  |        |    |
|                    |    |           | 押入1      | 2. 73             | 0. 91     | 2. 4843   |        |       |        |              | 物入2           | 2. 73     | 1. 82    | 4. 9686  | 9. 19  |    |
|                    |    |           | 洋室       | 2. 32             | 1. 82     | 4. 2224   |        |       |        | 9. 19        | 物入2           | 2. 32     | 1. 82    | 4. 2224  |        |    |
|                    |    |           | 物入2      | 2. 73             | 1. 82     | 4. 9686   |        |       |        |              | P S (MB)      | 2. 73     | 1. 82    | 4. 9686  |        |    |
|                    |    |           | P S (MB) | 2. 73             | 1. 82     | 4. 9686   |        |       |        |              | P S (MB)      | 1. 82     | 0. 91    | 1. 6562  |        |    |
|                    |    |           | P S (便所) | 1. 82             | 0. 91     | 1. 6562   |        |       |        |              | P S (便所)      | 0. 91     | 0. 36    | 0. 3276  |        |    |
|                    |    |           | P S (便所) | 0. 96             | 0. 36     | 0. 3456   |        |       |        |              | P S (便所)      | 0. 25     | 0. 91    | 0. 2275  |        |    |
|                    |    |           | P S (便所) | 0. 3              | 0. 91     | 0. 2730   |        |       |        | 10号 計        |               | 50. 9808  | —⑬       |          |        |    |
|                    |    | 玄関ふかし壁    | 0. 135   | 0. 36             | 0. 0486   |           | 階段 1   |       |        | 3. 64        | 3             | 10. 9200  |          |          |        |    |
|                    |    | 6号 計      |          |                   | 51. 0294  | —④        | 階段 2   |       |        | 4. 79        | 1. 45         | 6. 9455   | 10. 54   |          |        |    |
|                    |    | 階段        | 階段 1     | 1. 82             | 1. 45     | 2. 6390   |        |       |        | 階段 計         | 2. 32         | 1. 55     | 3. 5960  | —⑭       |        |    |
|                    |    |           | 階段 2     | 1. 82             | 1. 45     | 2. 6390   |        |       |        | 外部 床面積算入部    | 2. 47         | 1. 91     | 4. 7177  | —⑮       |        |    |
|                    |    |           | 階段 計     |                   |           | 5. 2780   | —⑤     |       |        | 2階床面積        | ⑩+⑪+⑫+⑬+⑭+⑮   | 242. 8676 | 242. 86  | —⑯       |        |    |
|                    |    | 倉庫        | 倉庫 1     | 1. 82             | 1. 45     | 2. 6390   |        |       |        | B棟延床面積(m2)   | ⑨+⑯           |           | 485. 87  | —⑰       |        |    |
|                    |    |           | 倉庫 2     | 2. 97             | 1. 45     | 4. 3065   |        |       |        | 建築面積<br>算入部分 | D             | 15. 77    | 1. 55    | 24. 4435 | 24. 44 | —⑱ |
|                    |    |           | 倉庫 計     | 2. 455            | 1. 55     | 3. 8053   |        |       |        |              | E             | 2. 365    | 0. 36    | 0. 8514  | 0. 85  | —⑲ |
|                    |    | 外部 床面積算入部 | 3. 64    | 1. 55             | 5. 6420   | —⑦        | F      |       |        |              | 2. 285        | 0. 36     | 0. 8226  | 0. 82    | —⑳     |    |
|                    |    |           | 2. 335   | 1. 91             | 4. 4599   | —⑧        | G      |       |        |              | 2. 285        | 0. 36     | 0. 8226  | 0. 82    | —㉑     |    |
|                    |    | 1階床面積     |          | ①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧   | 243. 0134 | 243. 01   | —⑨     |       |        | H            | 24. 2         | 1. 55     | 37. 5100 | 37. 51   | —㉒     |    |
|                    |    |           |          |                   |           |           |        |       |        | B棟建築面積(m2)   | ⑨+⑯+⑰+⑱+㉑+㉒+㉓ | 307. 4635 | 307. 46  | —㉓       |        |    |
|                    |    | 2. 物置2    |          | 床面積(m2)           |           |           |        |       |        |              |               | 1. 37     | 6. 63    | 9. 0831  | 9. 08  | —㉔ |
|                    |    |           |          | 建築面積(m2)          |           |           |        |       |        |              |               | ㉔         |          |          | 9. 08  | —㉕ |
|                    |    | 3. 物置3    |          | 床面積(m2)           |           |           |        |       |        |              |               | 1. 37     | 6. 63    | 9. 0831  | 9. 08  | —㉖ |
|                    |    |           |          | 建築面積(m2)          |           |           |        |       |        |              |               | ㉖         |          |          | 9. 08  | —㉗ |
|                    |    | 4. 物置4    |          | 床面積(m2)           |           |           |        |       |        |              |               | 1. 37     | 4. 42    | 6. 0554  | 6. 05  | —㉘ |
|                    |    |           |          | 建築面積(m2)          |           |           |        |       |        | ㉘            |               |           | 6. 05    | —㉙       |        |    |
| 5. 東屋              |    | 床面積(m2)   |          |                   |           |           |        | 3     | 3      | 9. 0000      | 9. 00         | —㉚        |          |          |        |    |
|                    |    | 建築面積(m2)  |          |                   |           | I         |        | 1     | 1      | 1. 0000      | 1. 00         | —㉛        |          |          |        |    |
| 6. 自転車置場           |    | 床面積(m2)   |          |                   |           |           |        | 2. 4  | 10. 08 | 24. 1920     | 24. 19        | —㉜        |          |          |        |    |
|                    |    | 建築面積(m2)  |          |                   |           | J         |        | 1. 4  | 10. 08 | 14. 1120     | 14. 11        | —㉝        |          |          |        |    |
| 延床面積(m2)           |    |           |          | ⑪+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙     |           |           |        |       |        |              | 543. 27       | —㉞        |          |          |        |    |
| 共用部（容積率不算入部）面積(m2) |    |           |          | ⑭+⑮               |           |           |        |       |        |              | 26. 1792      | 26. 17    | —㉟       |          |        |    |
| 容積率                |    |           |          | (㉔—㉚—㉟) /         |           | 1132. 17= |        |       |        |              | 0. 43537      | 43. 54%   | —OK      |          |        |    |
| 建築面積(m2)           |    |           |          | ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚+㉛+㉜ |           |           |        |       |        |              | 346. 78       |           | —㊱       |          |        |    |
| 建ぺい率               |    |           |          | ㉞ /               |           | 1132. 17= |        |       |        |              | 0. 30630      | 30. 63%   | —OK      |          |        |    |

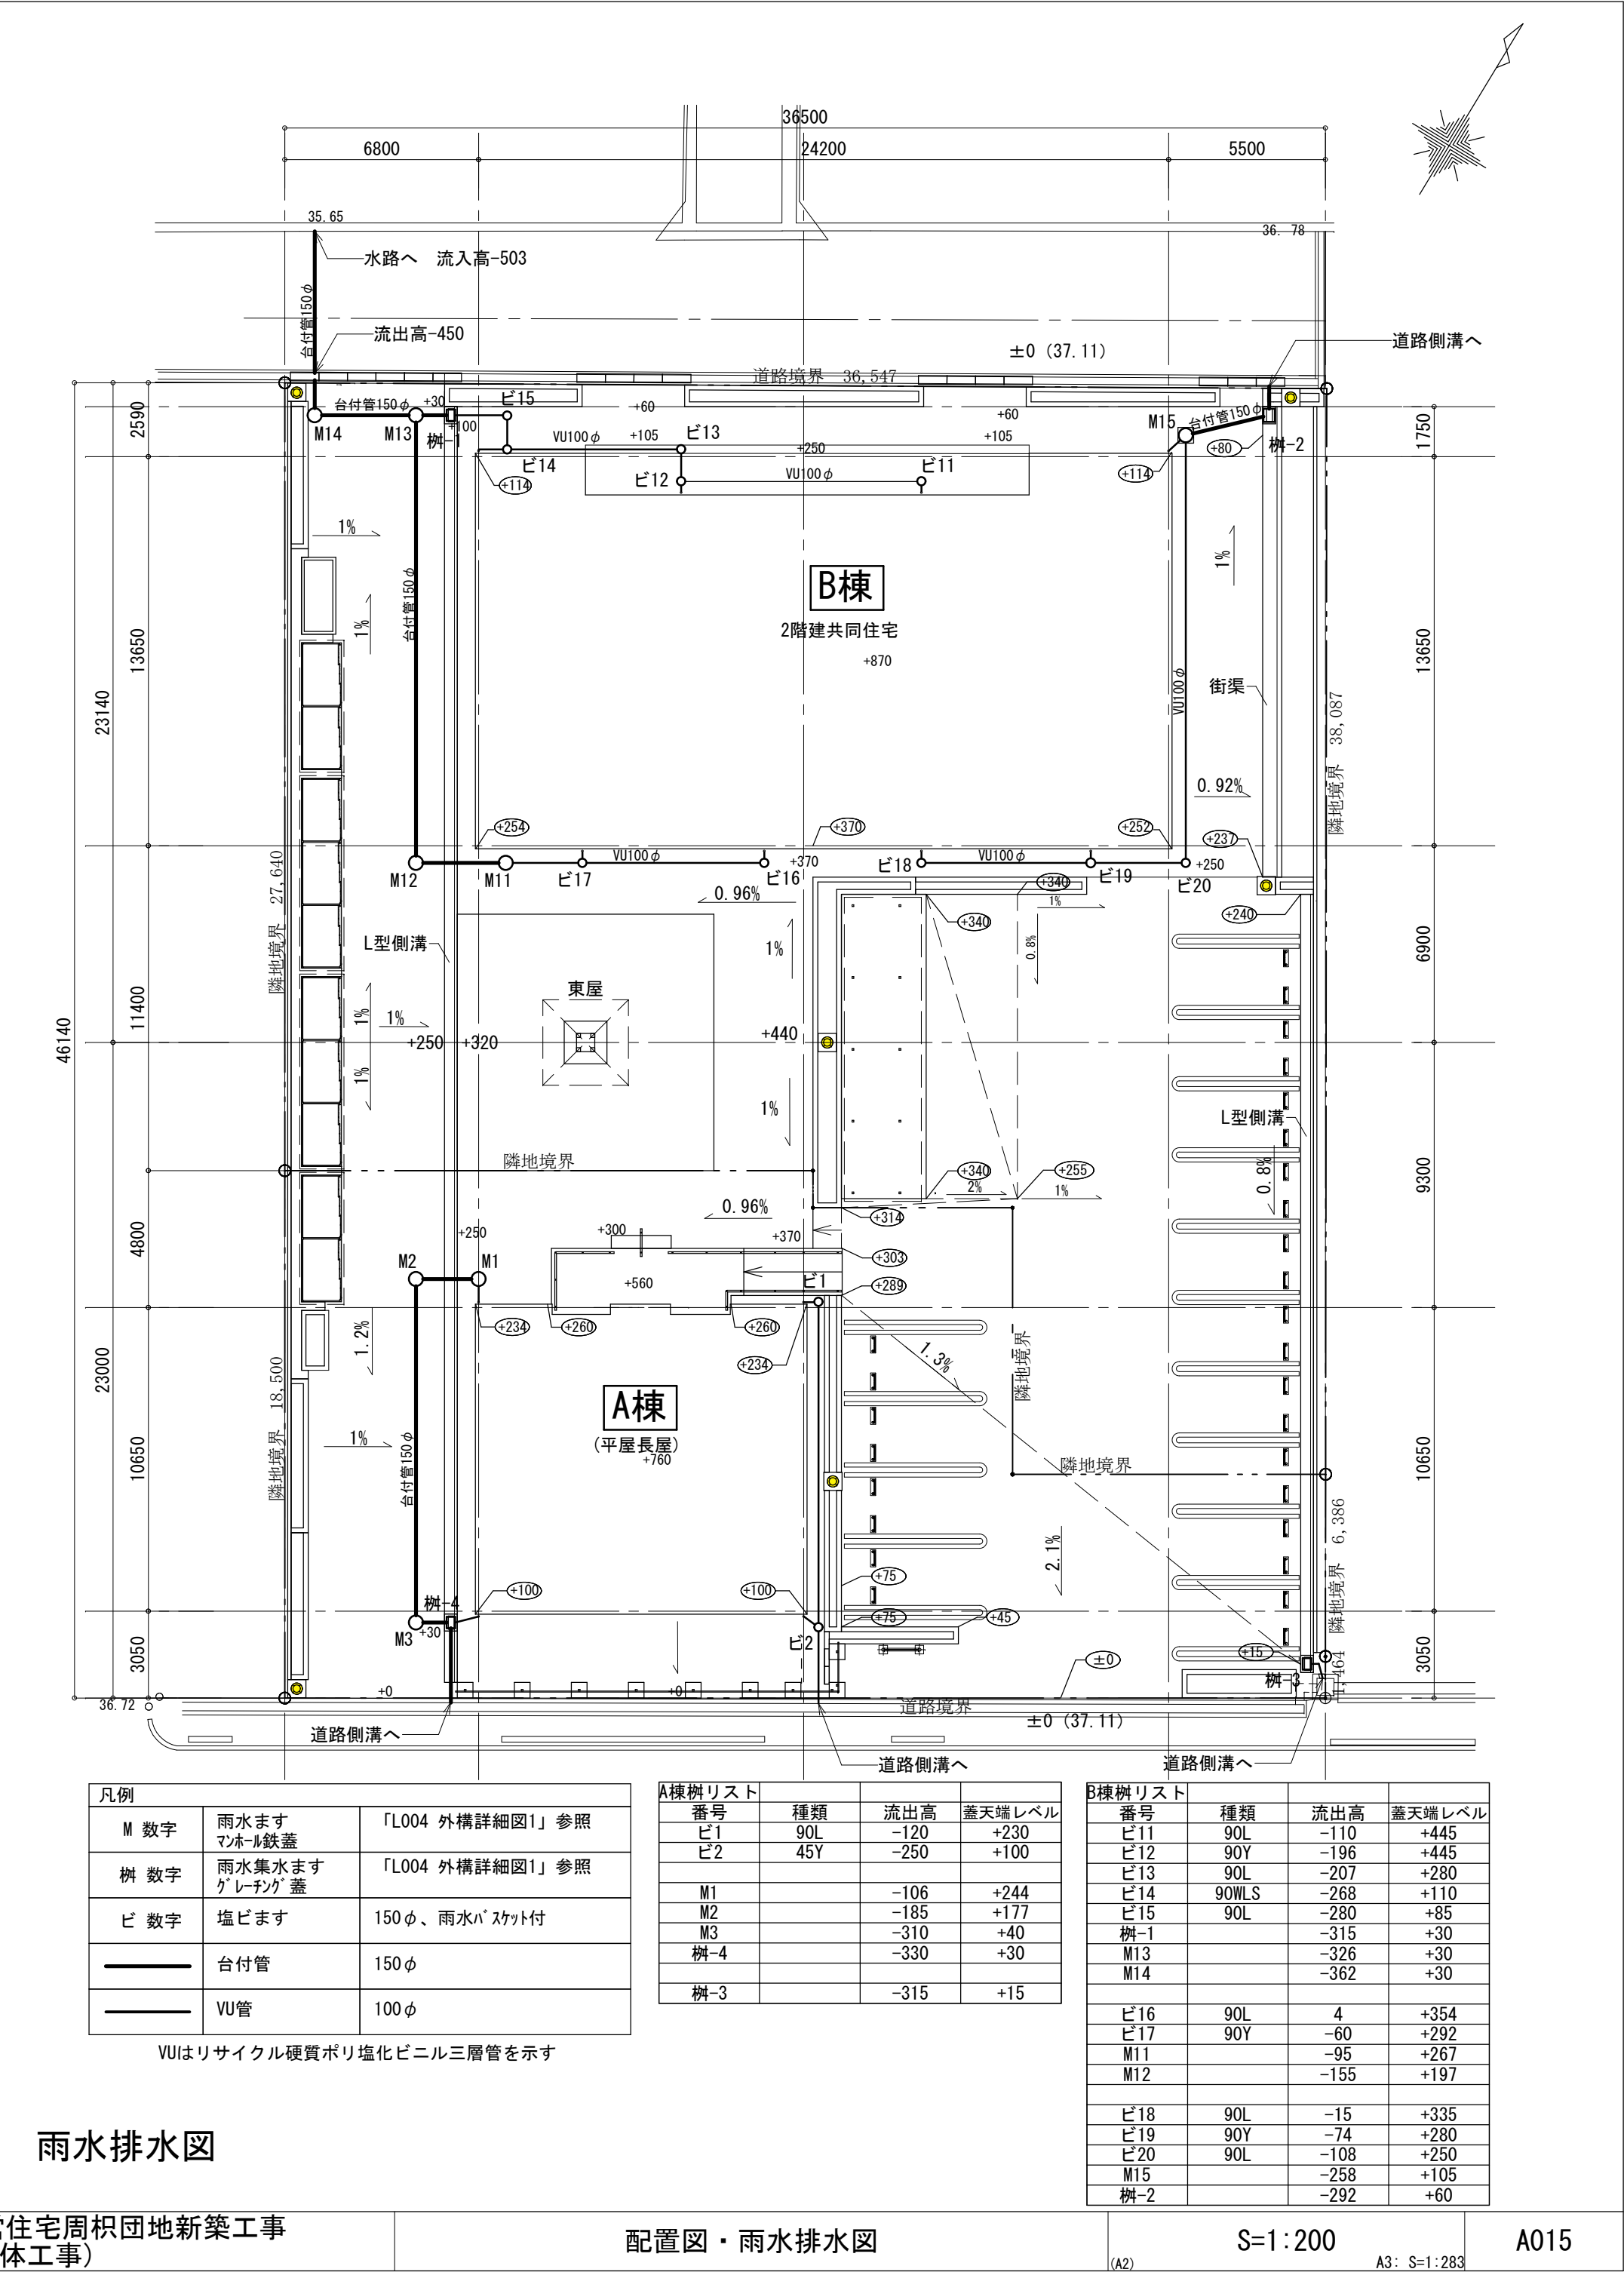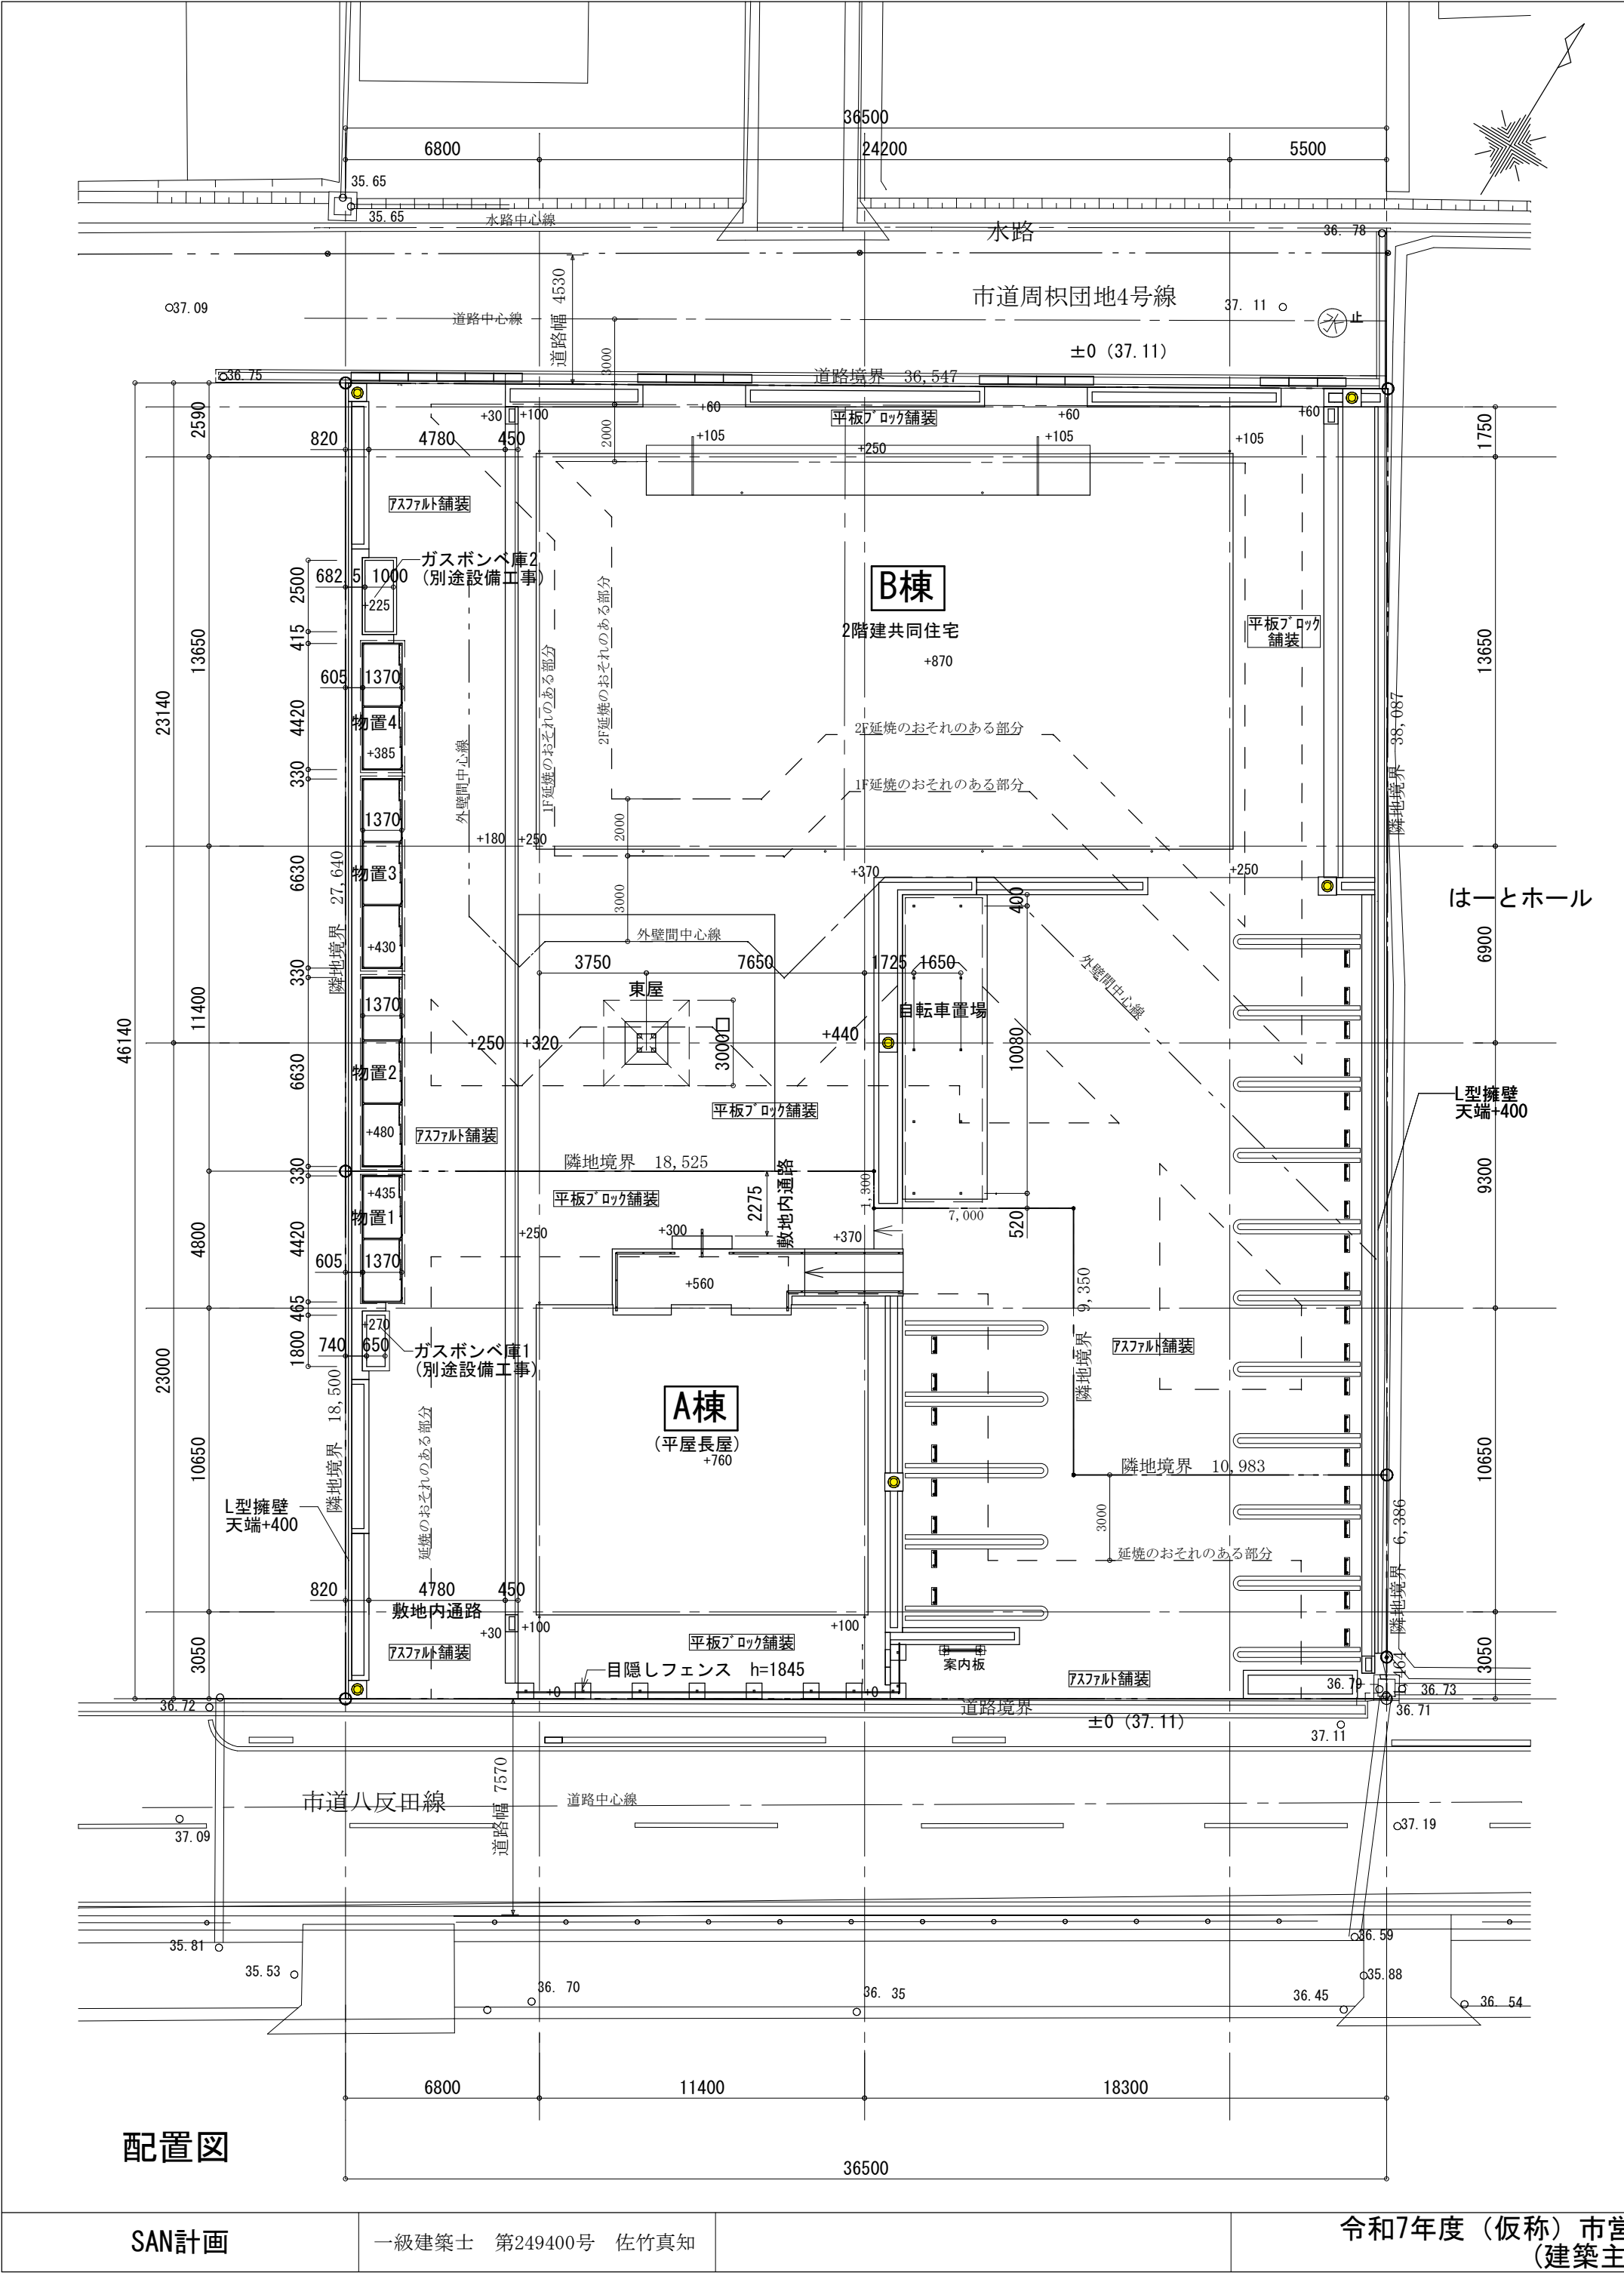


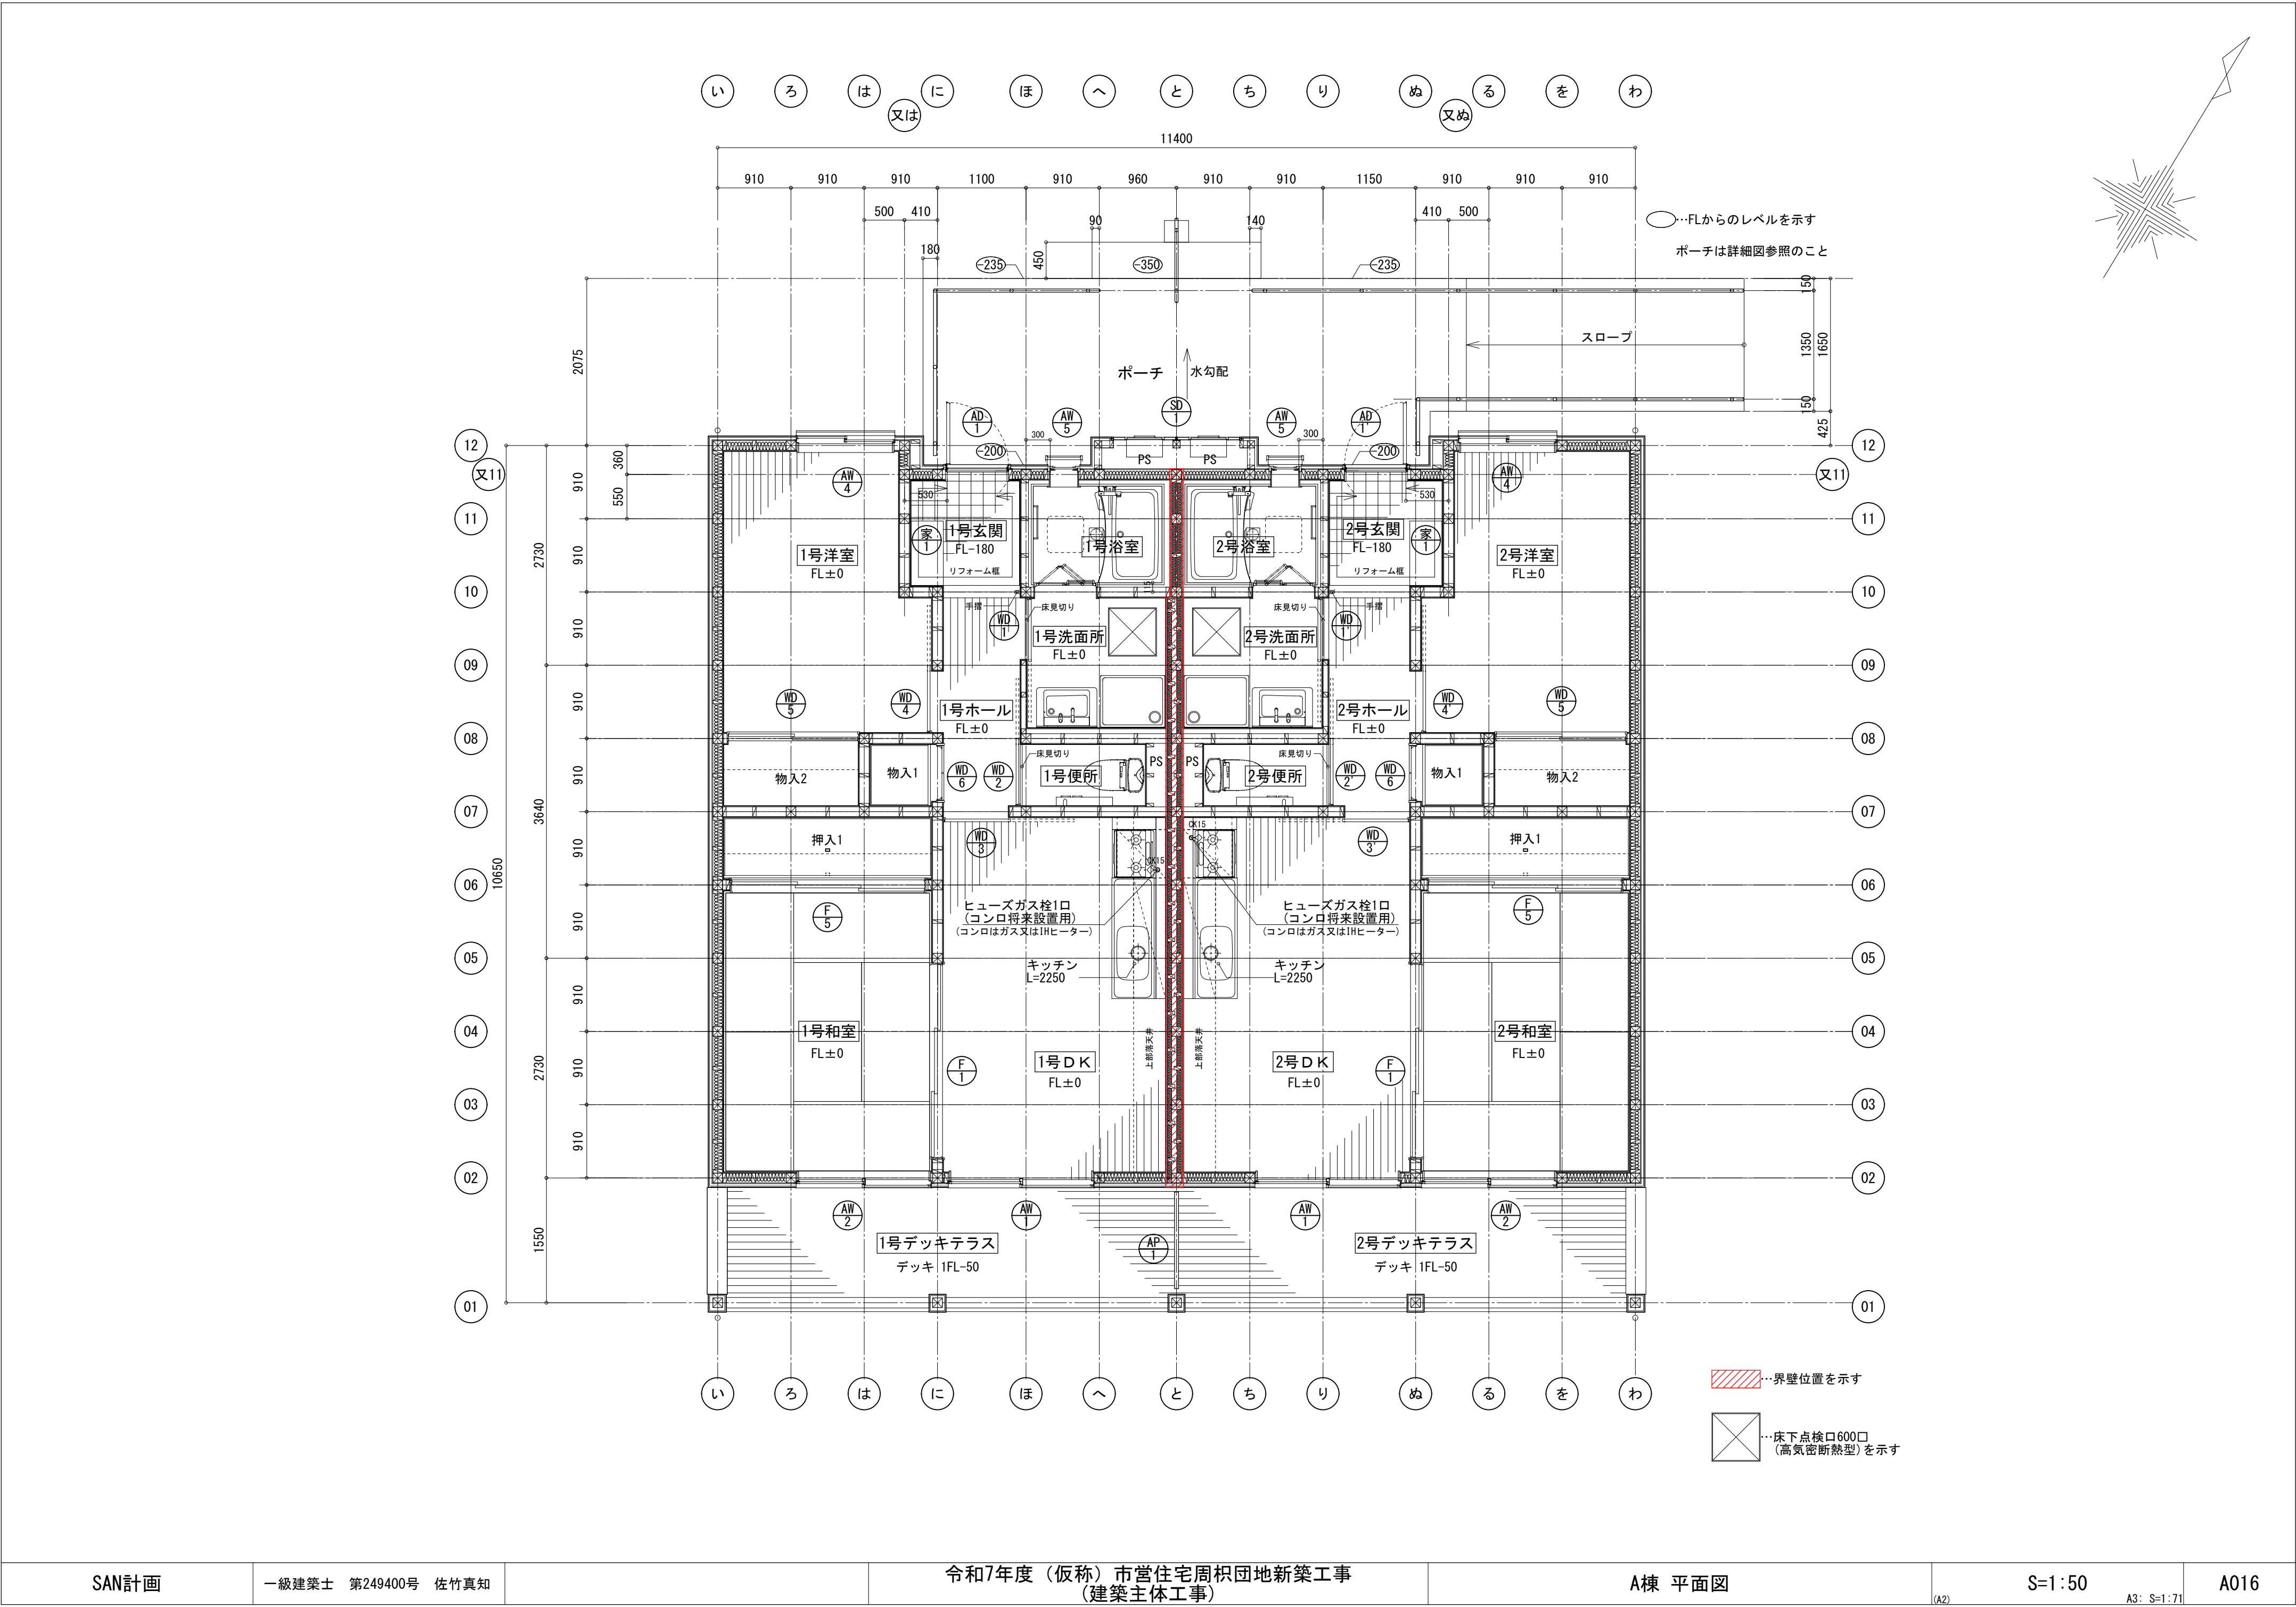

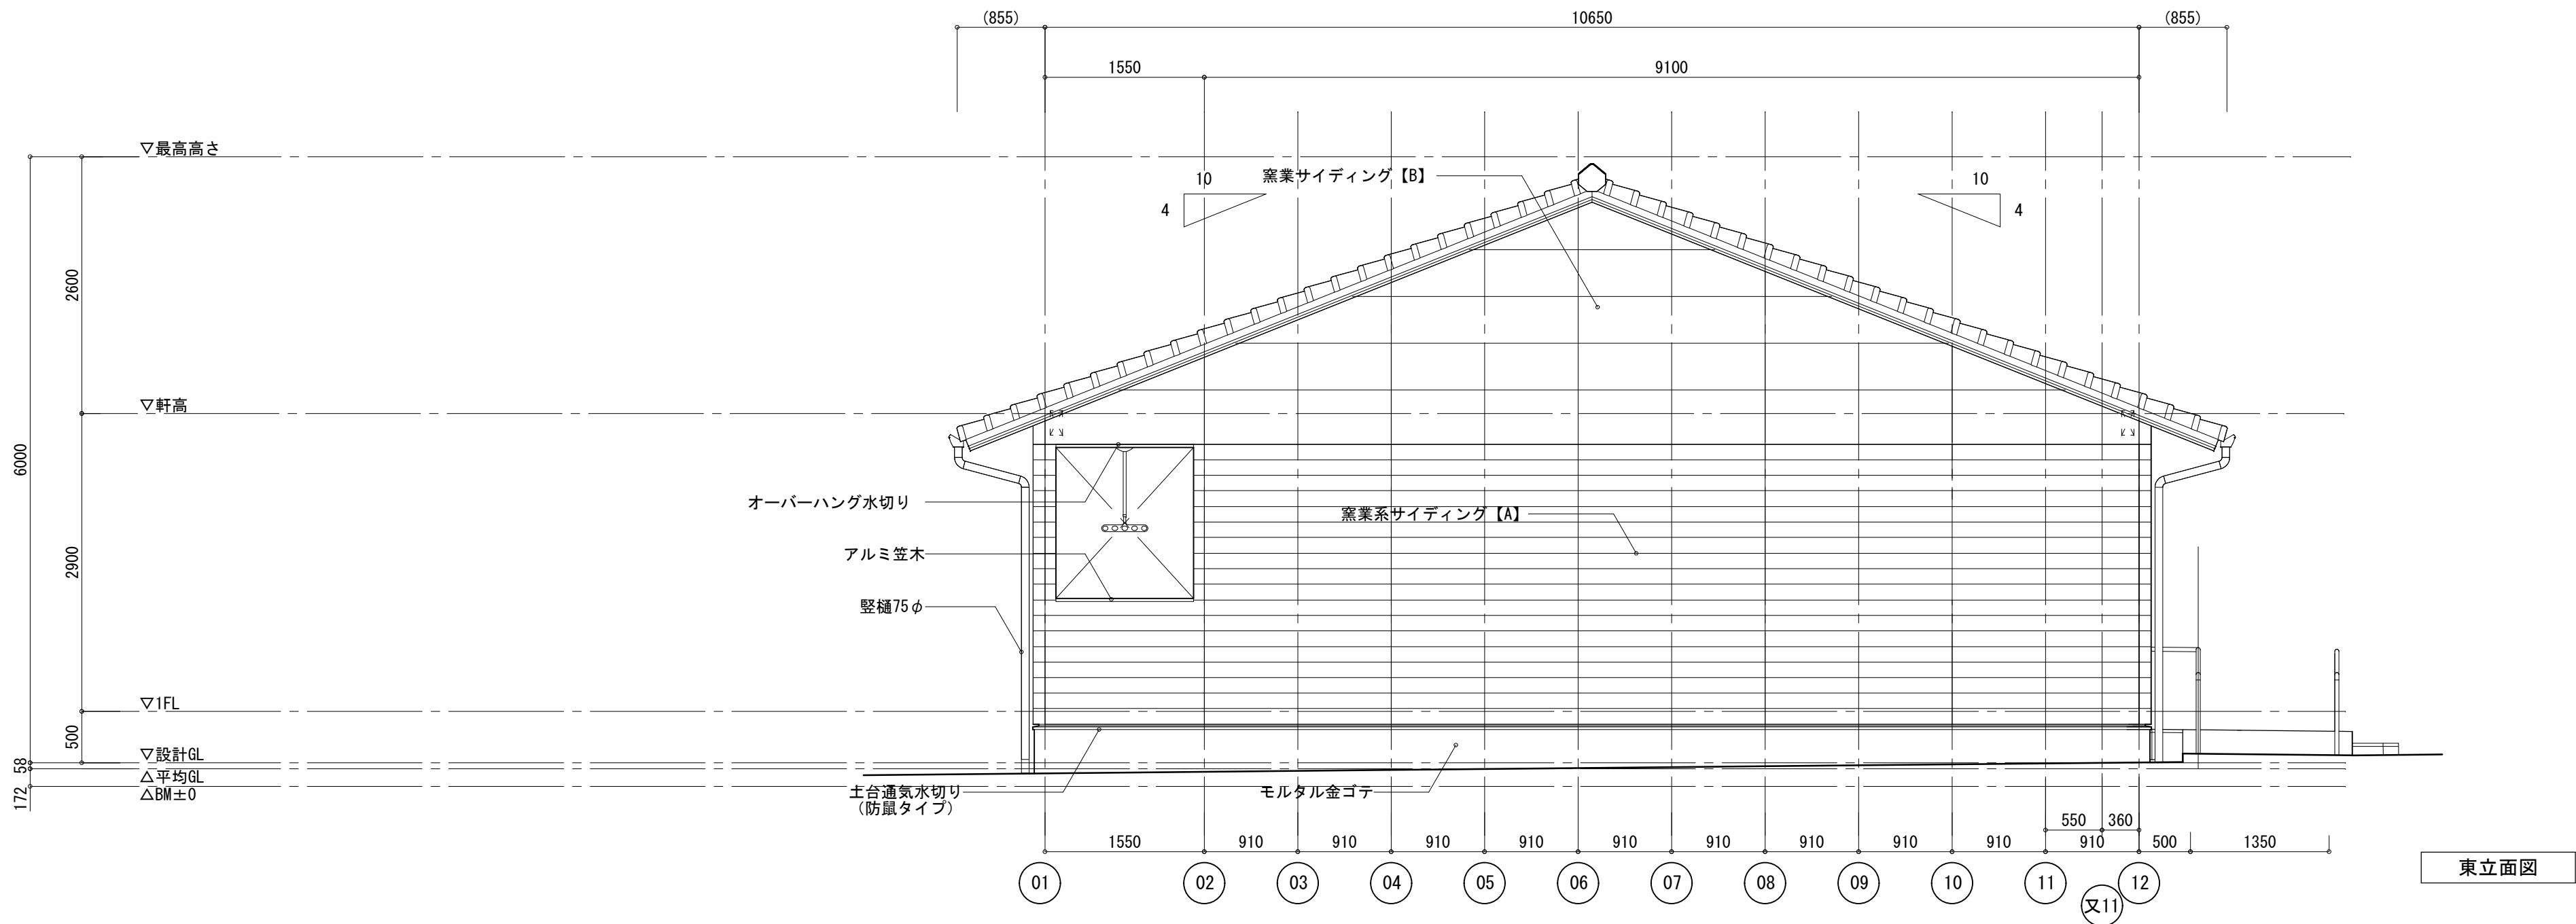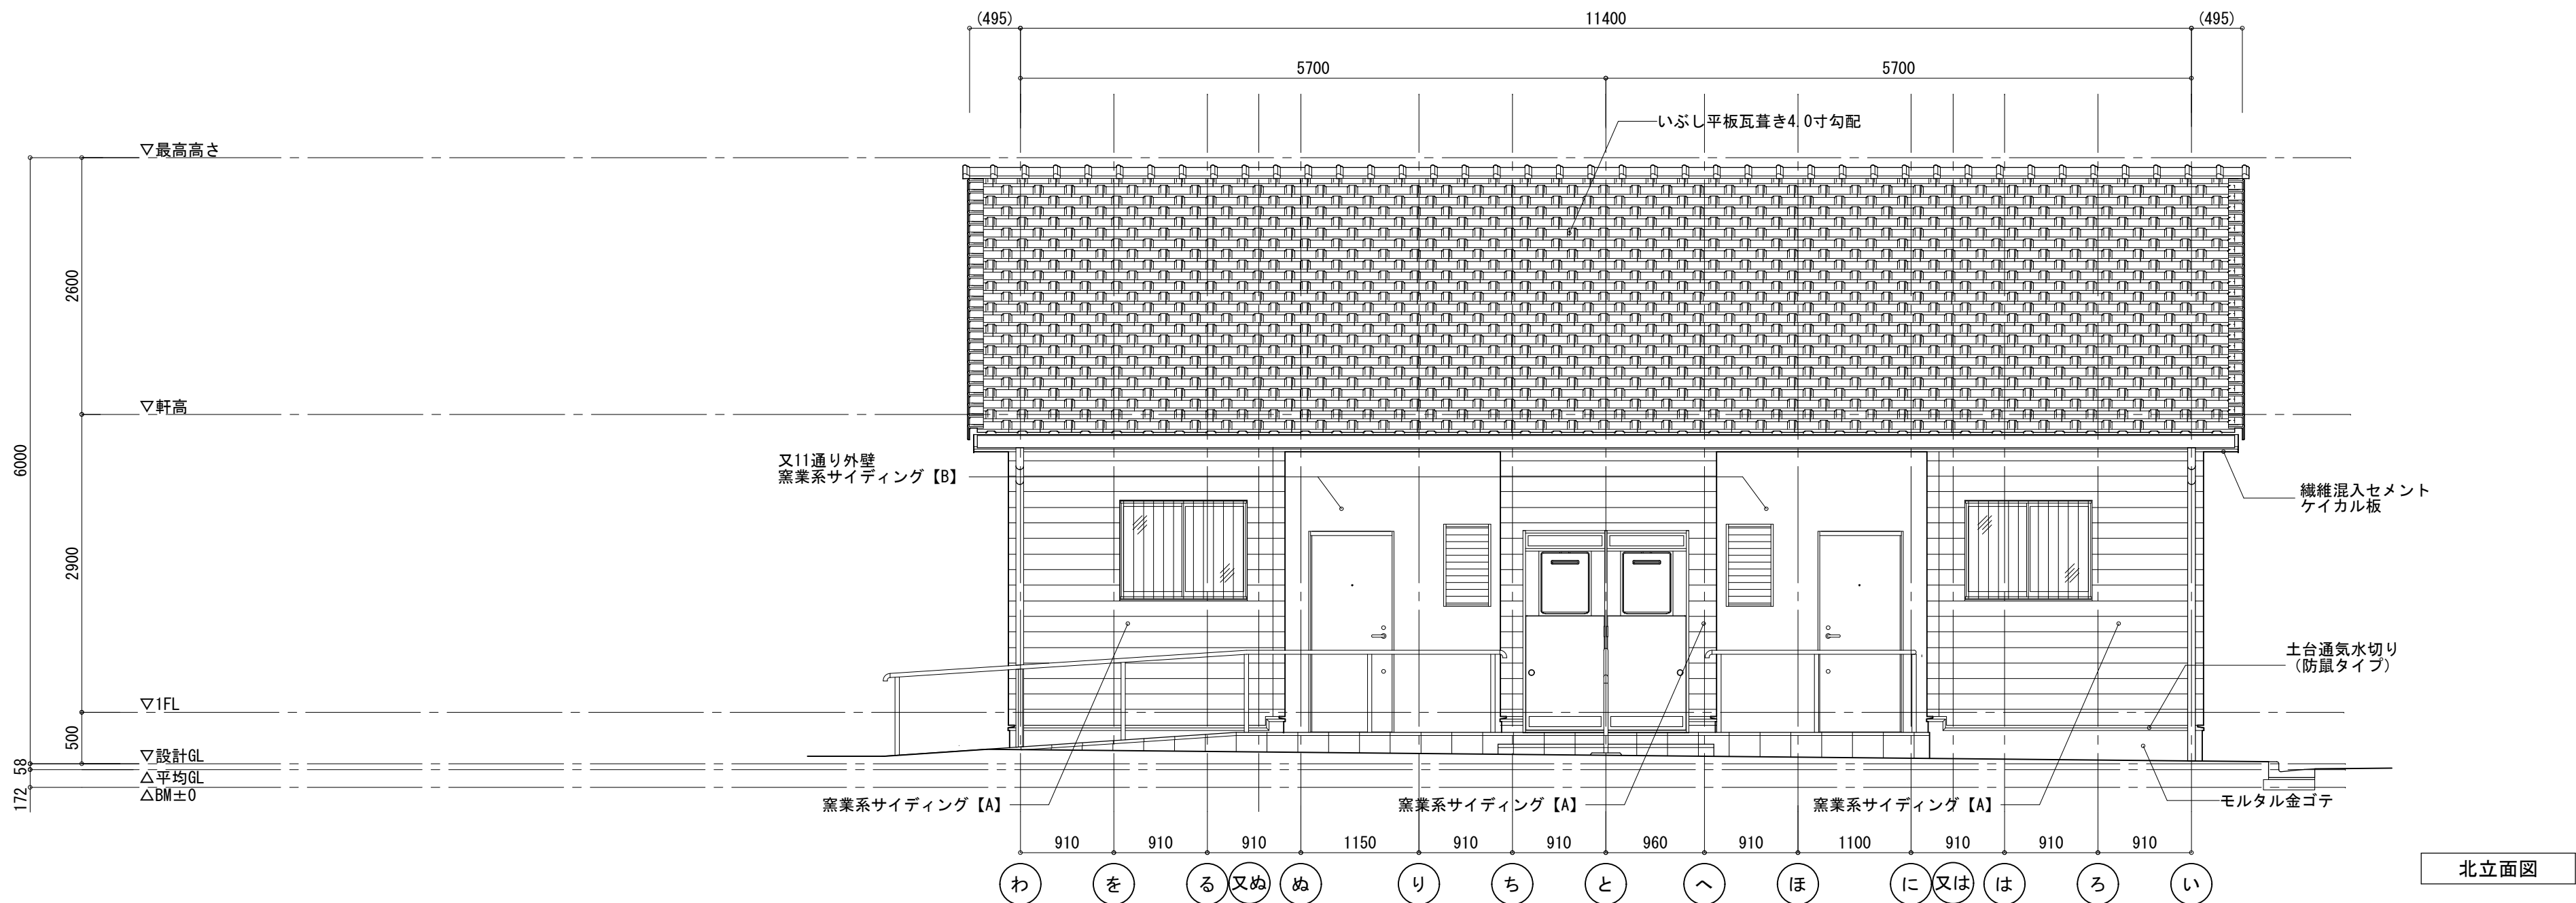

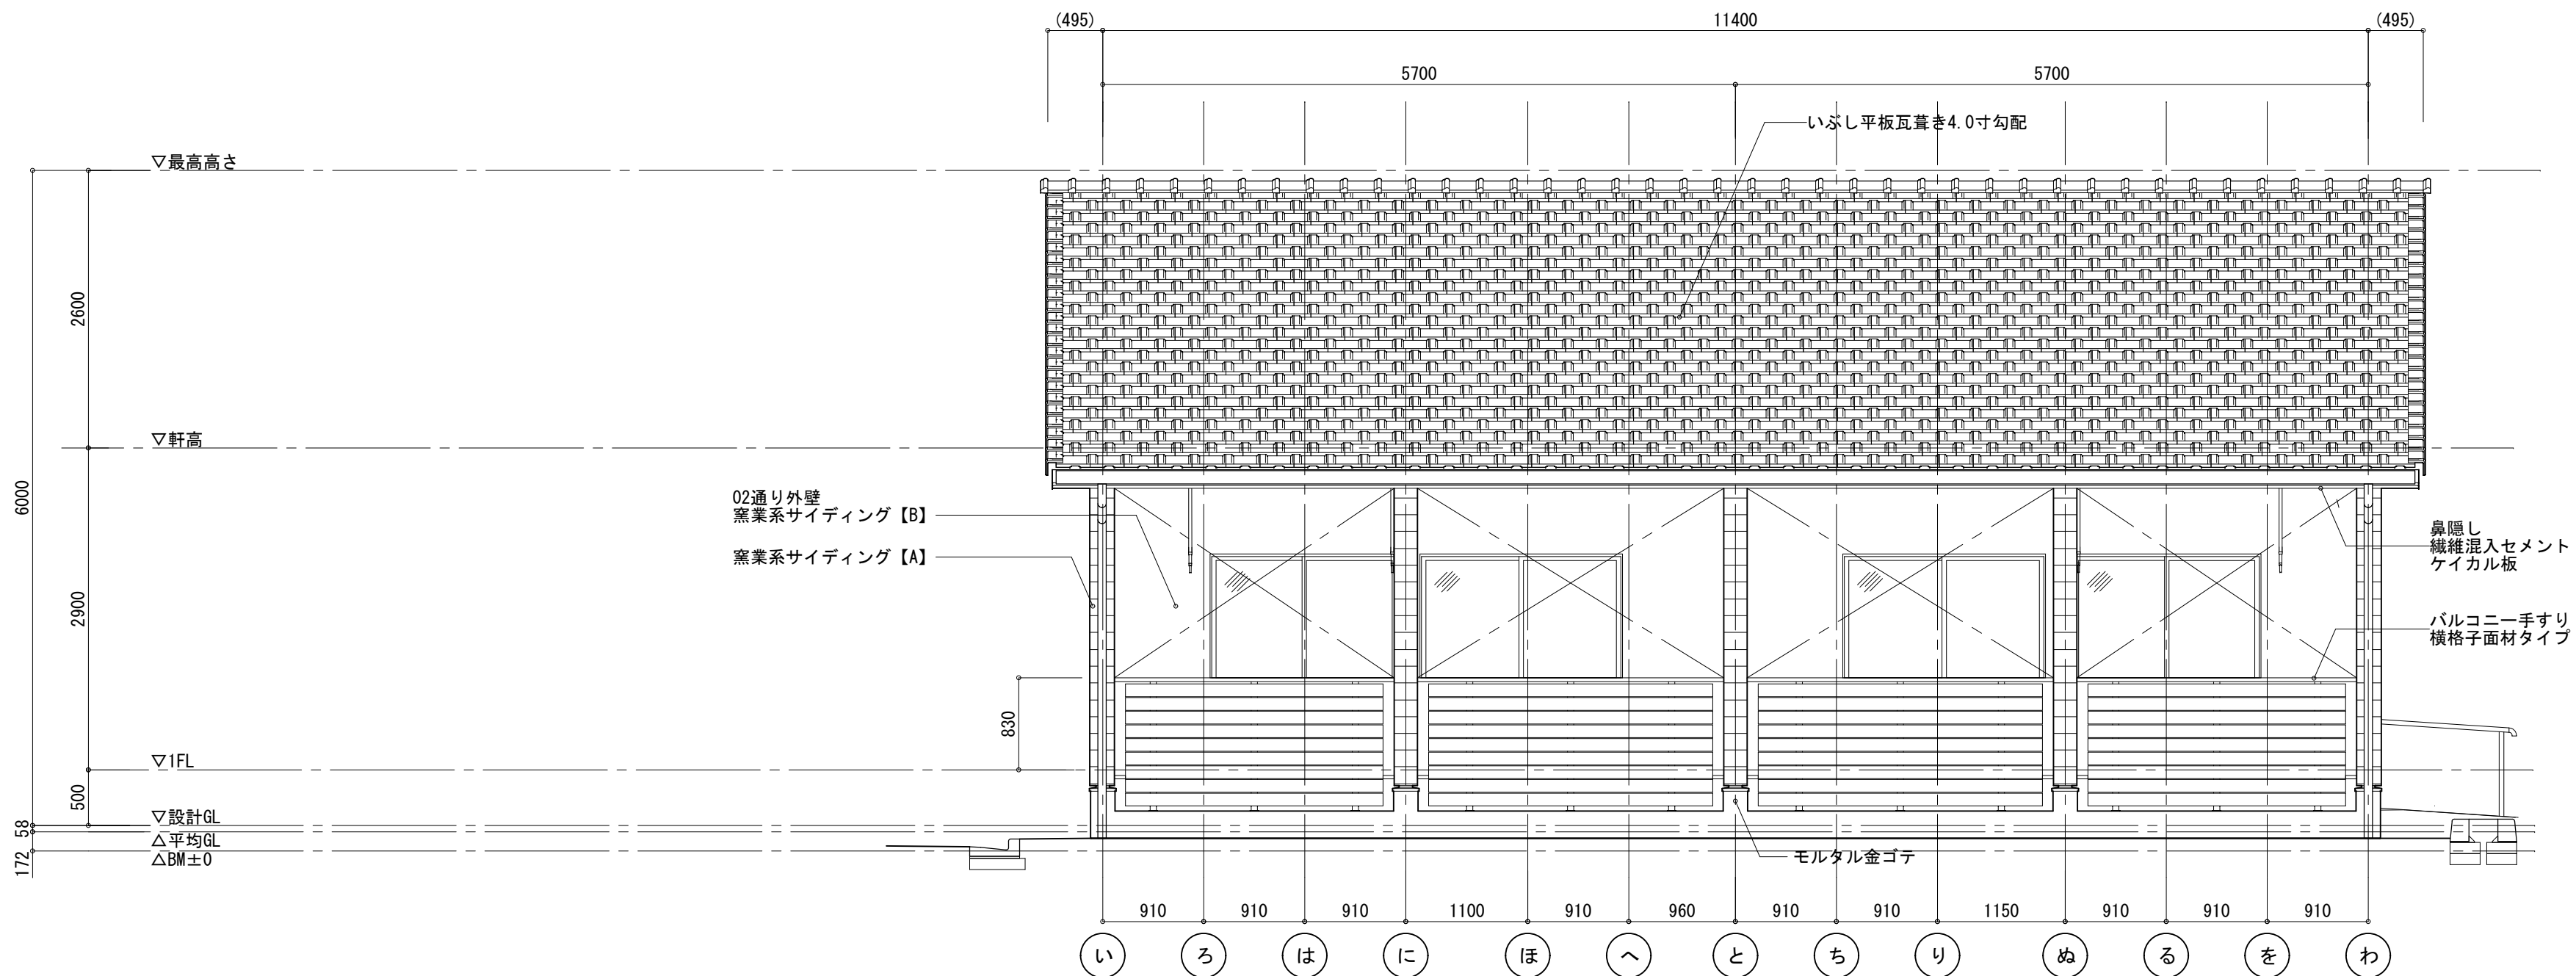



南立面図

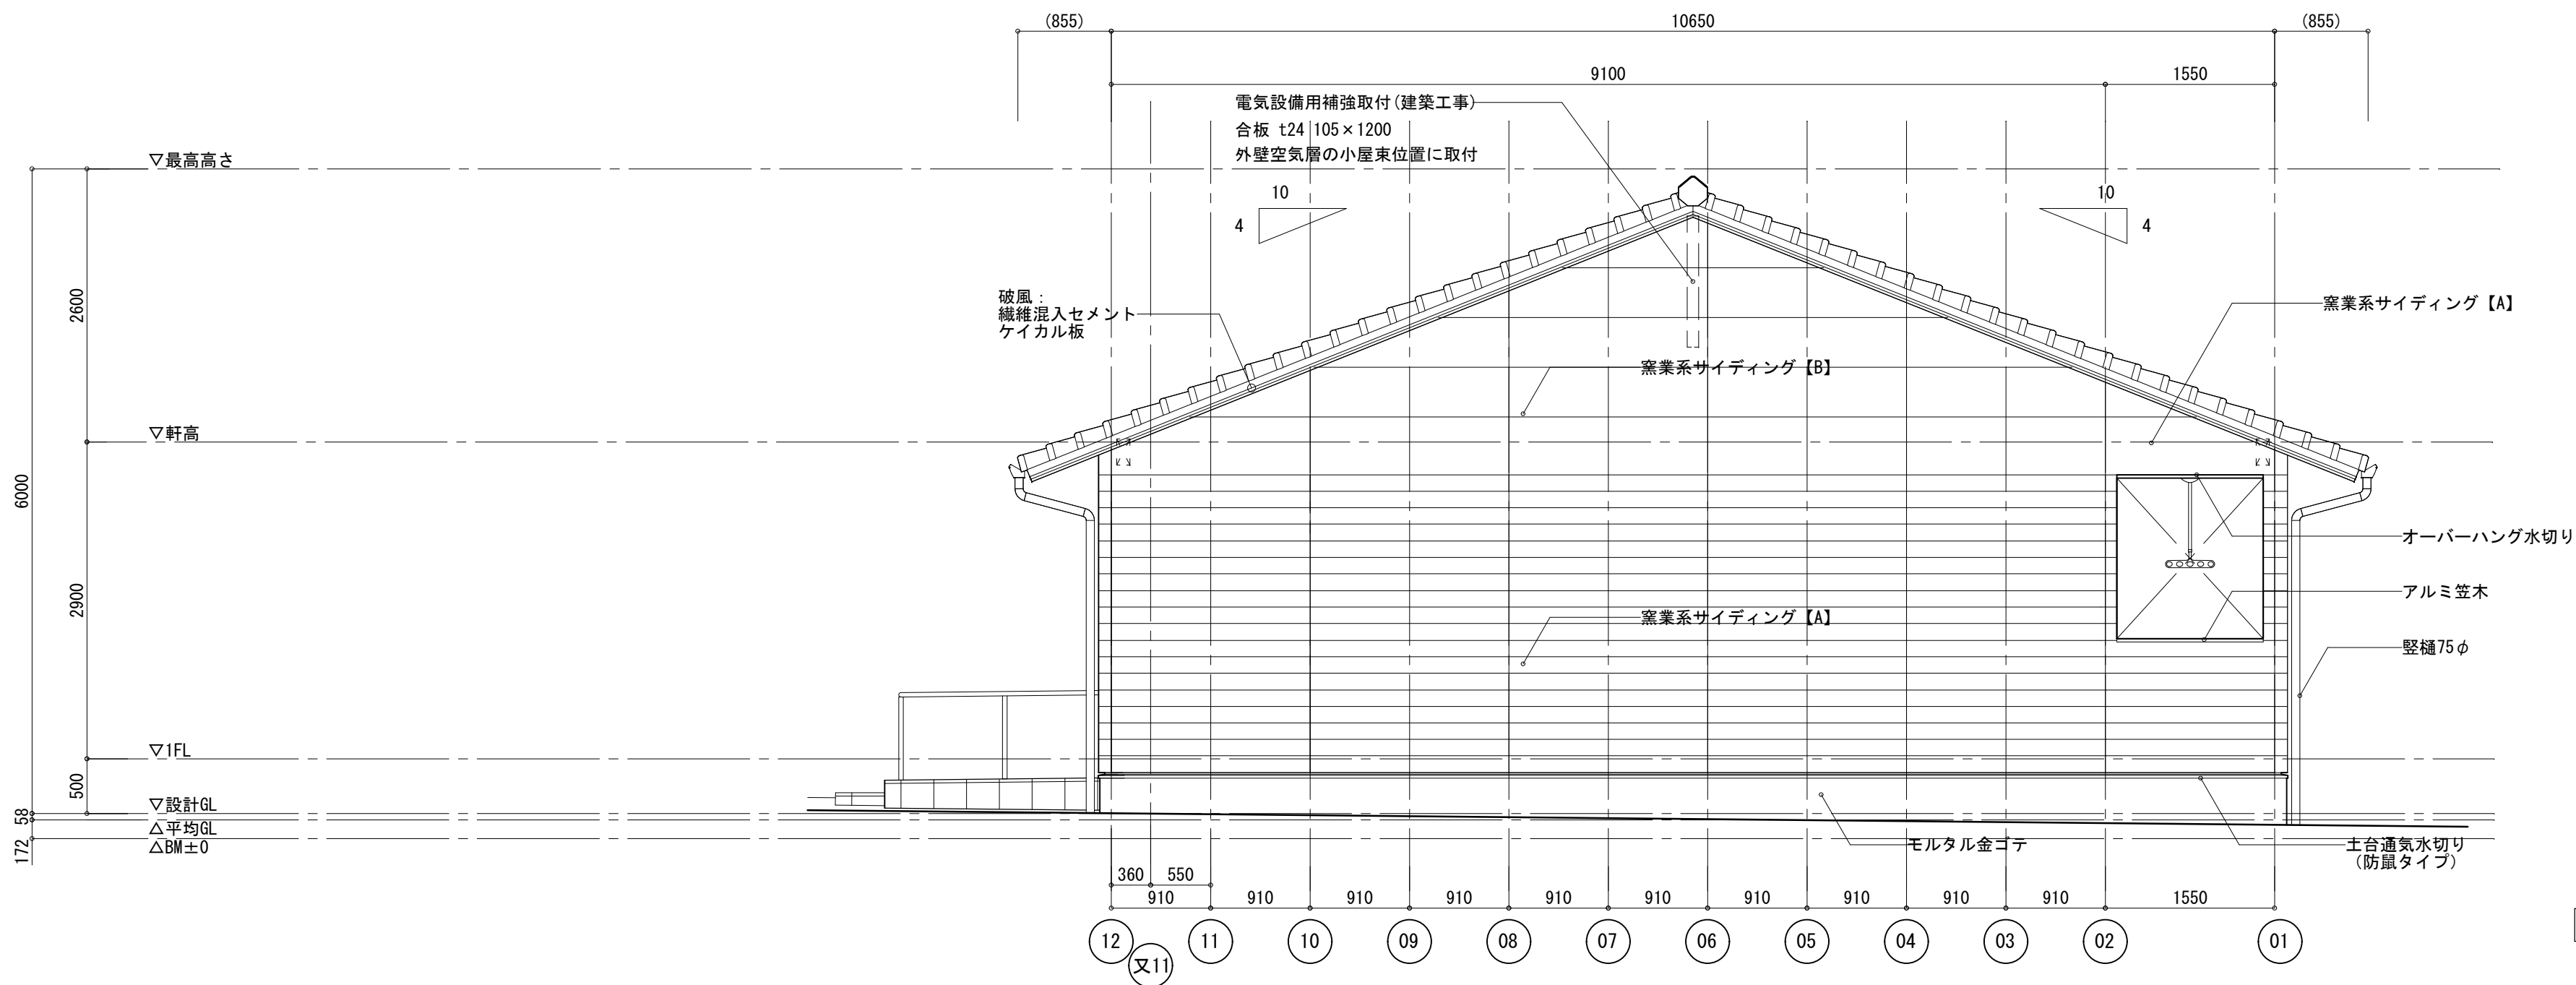



西立面図







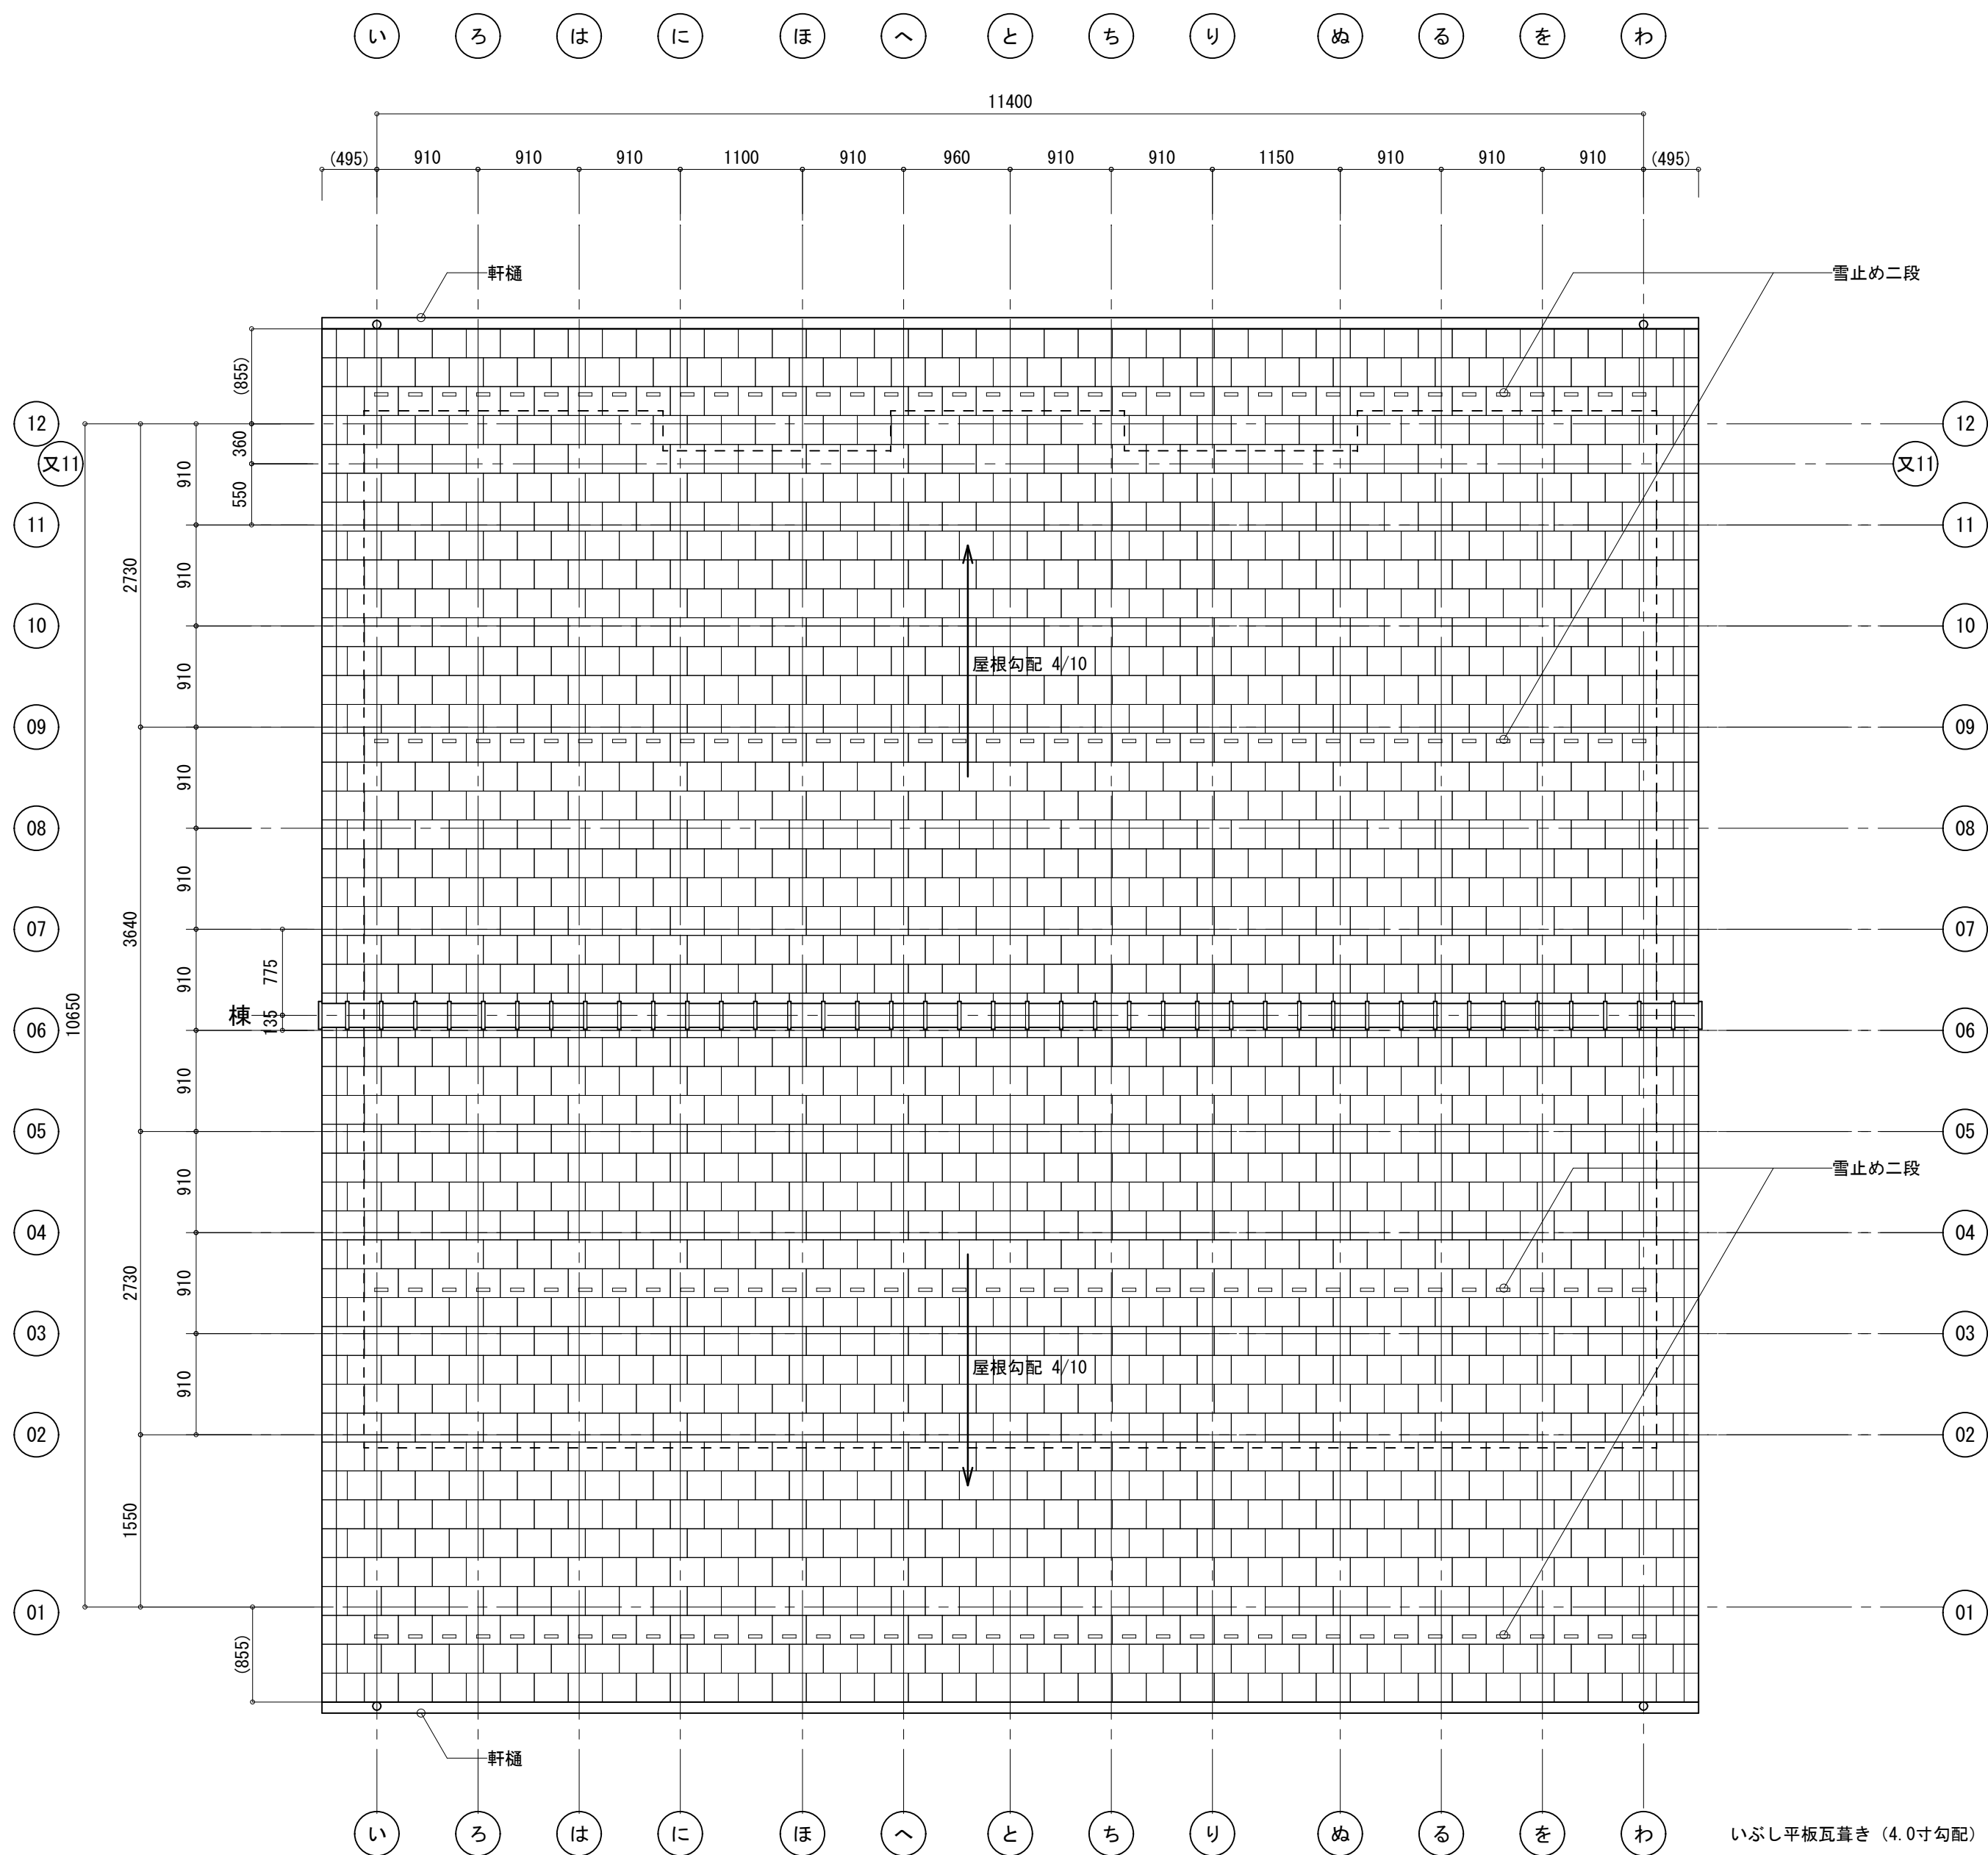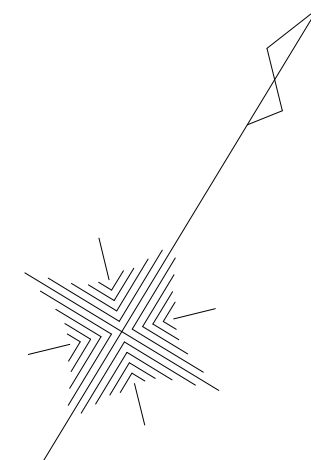

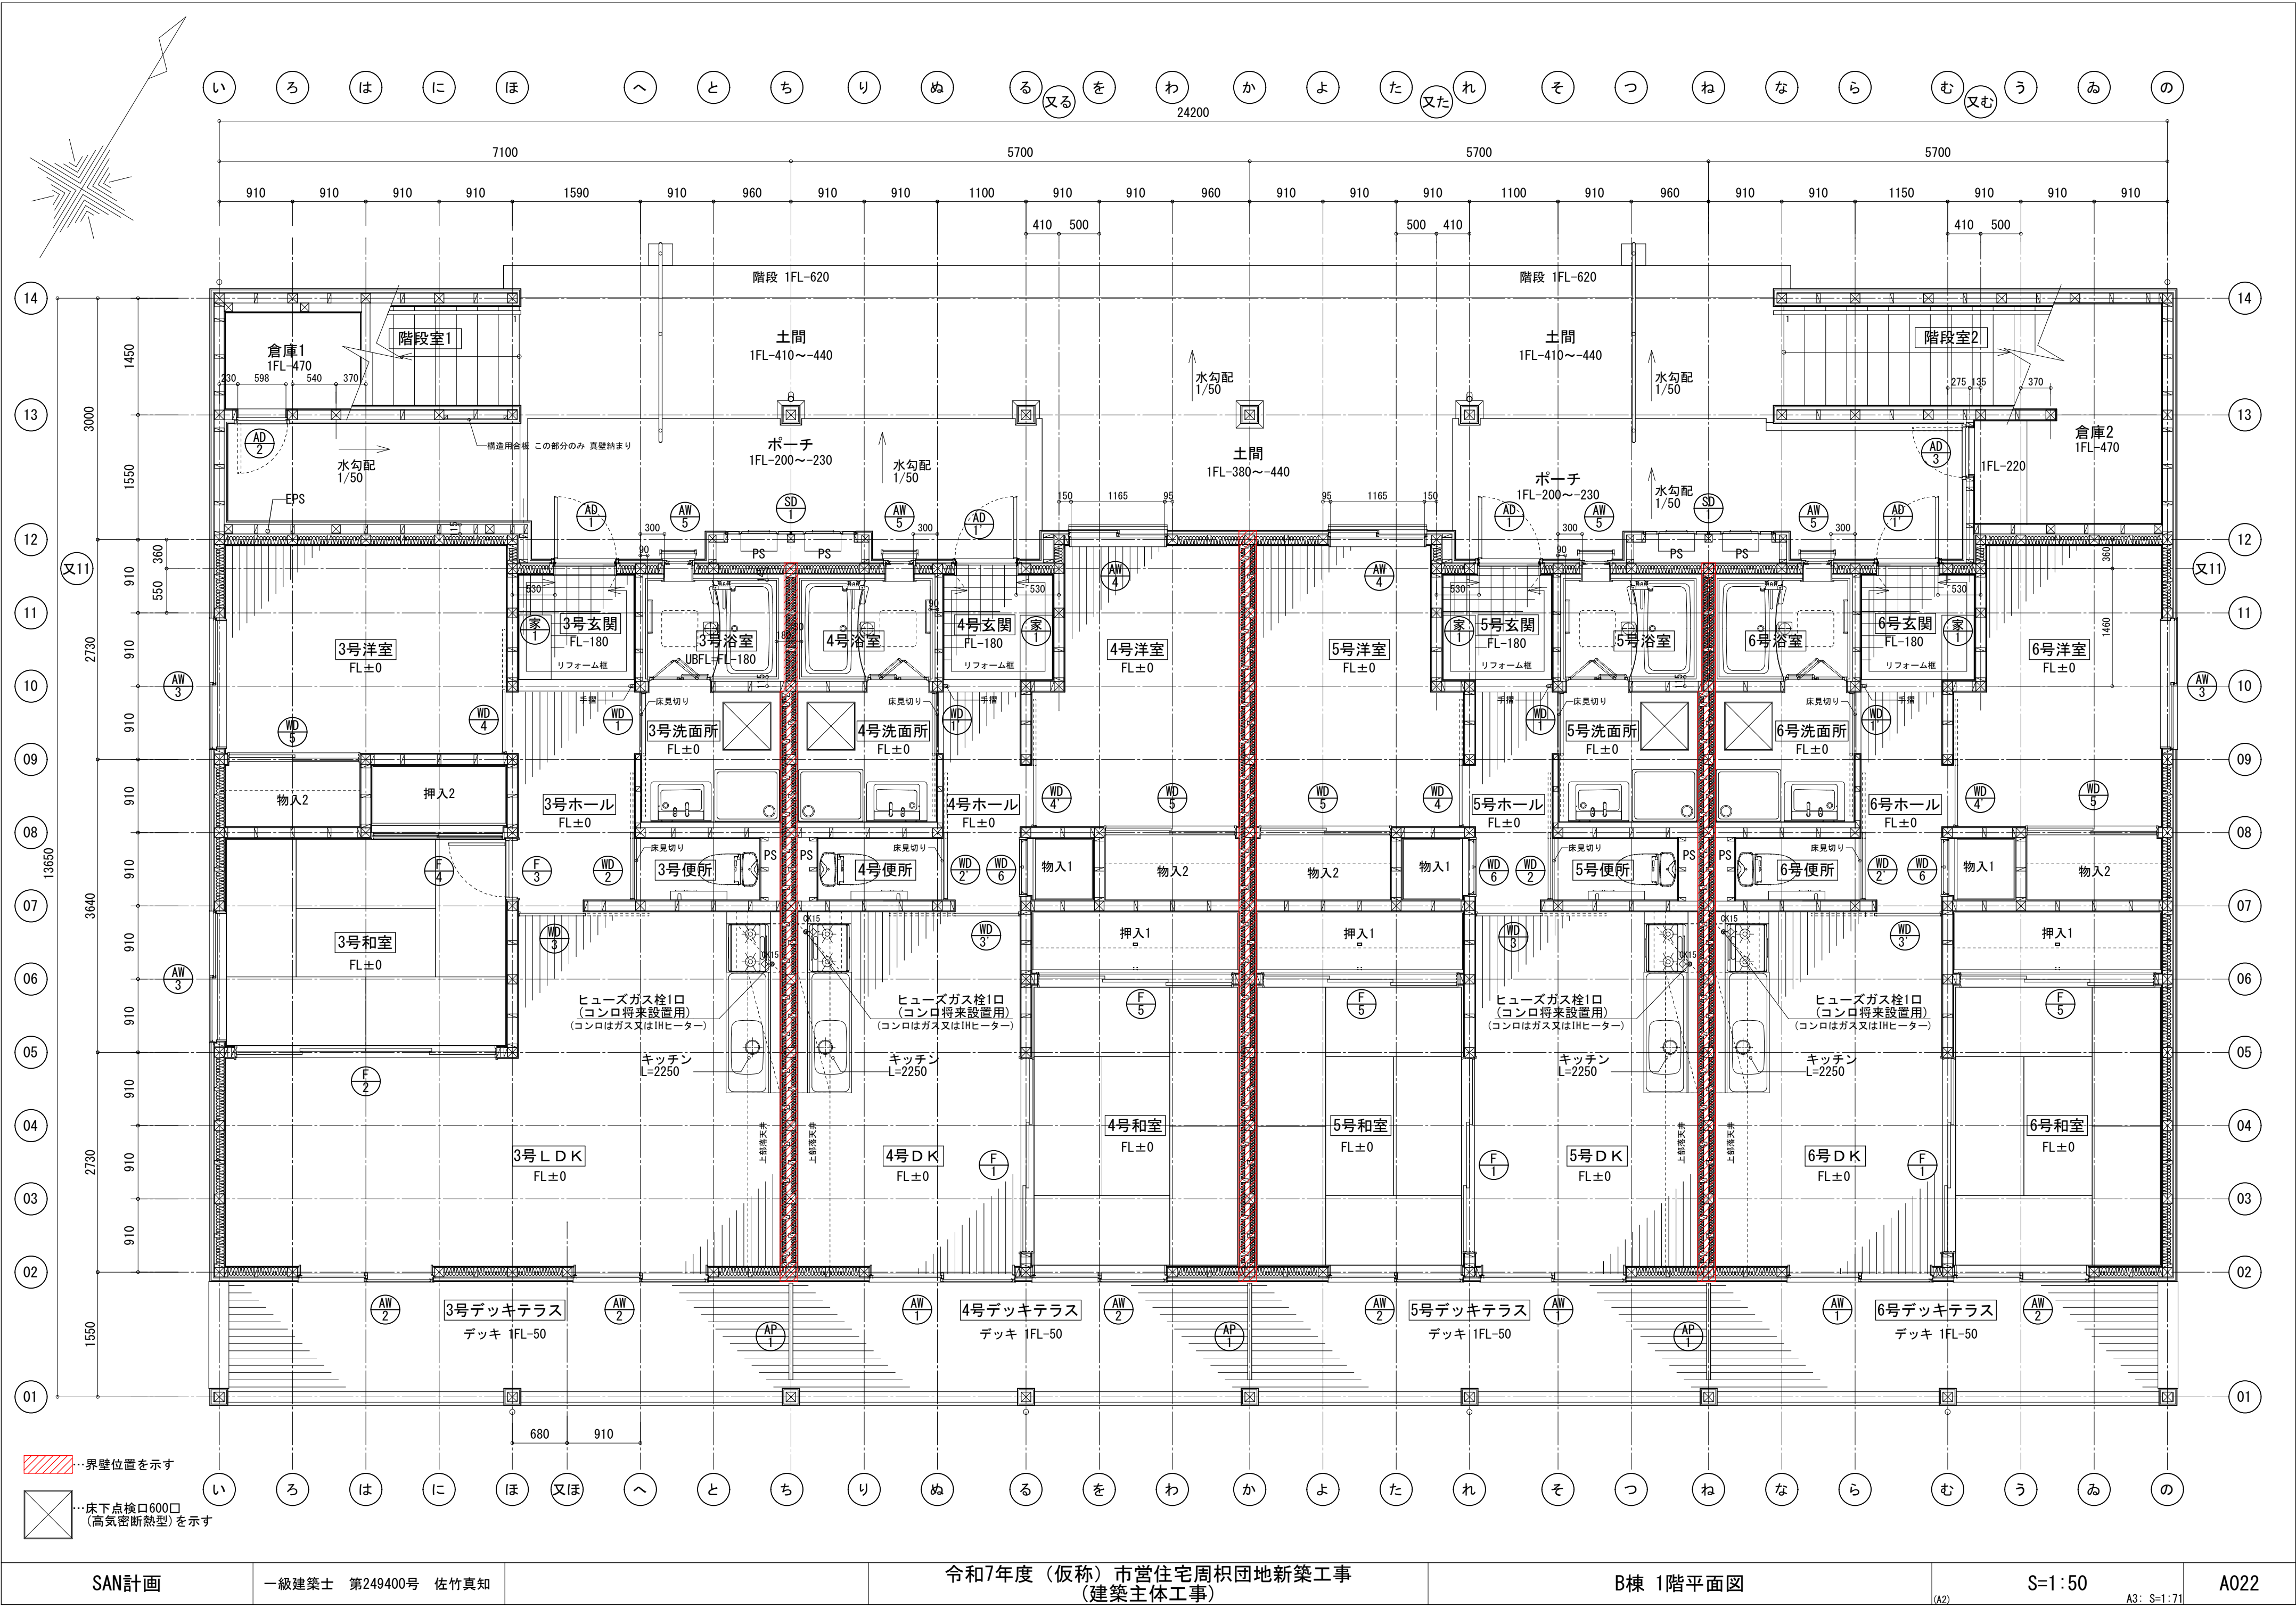

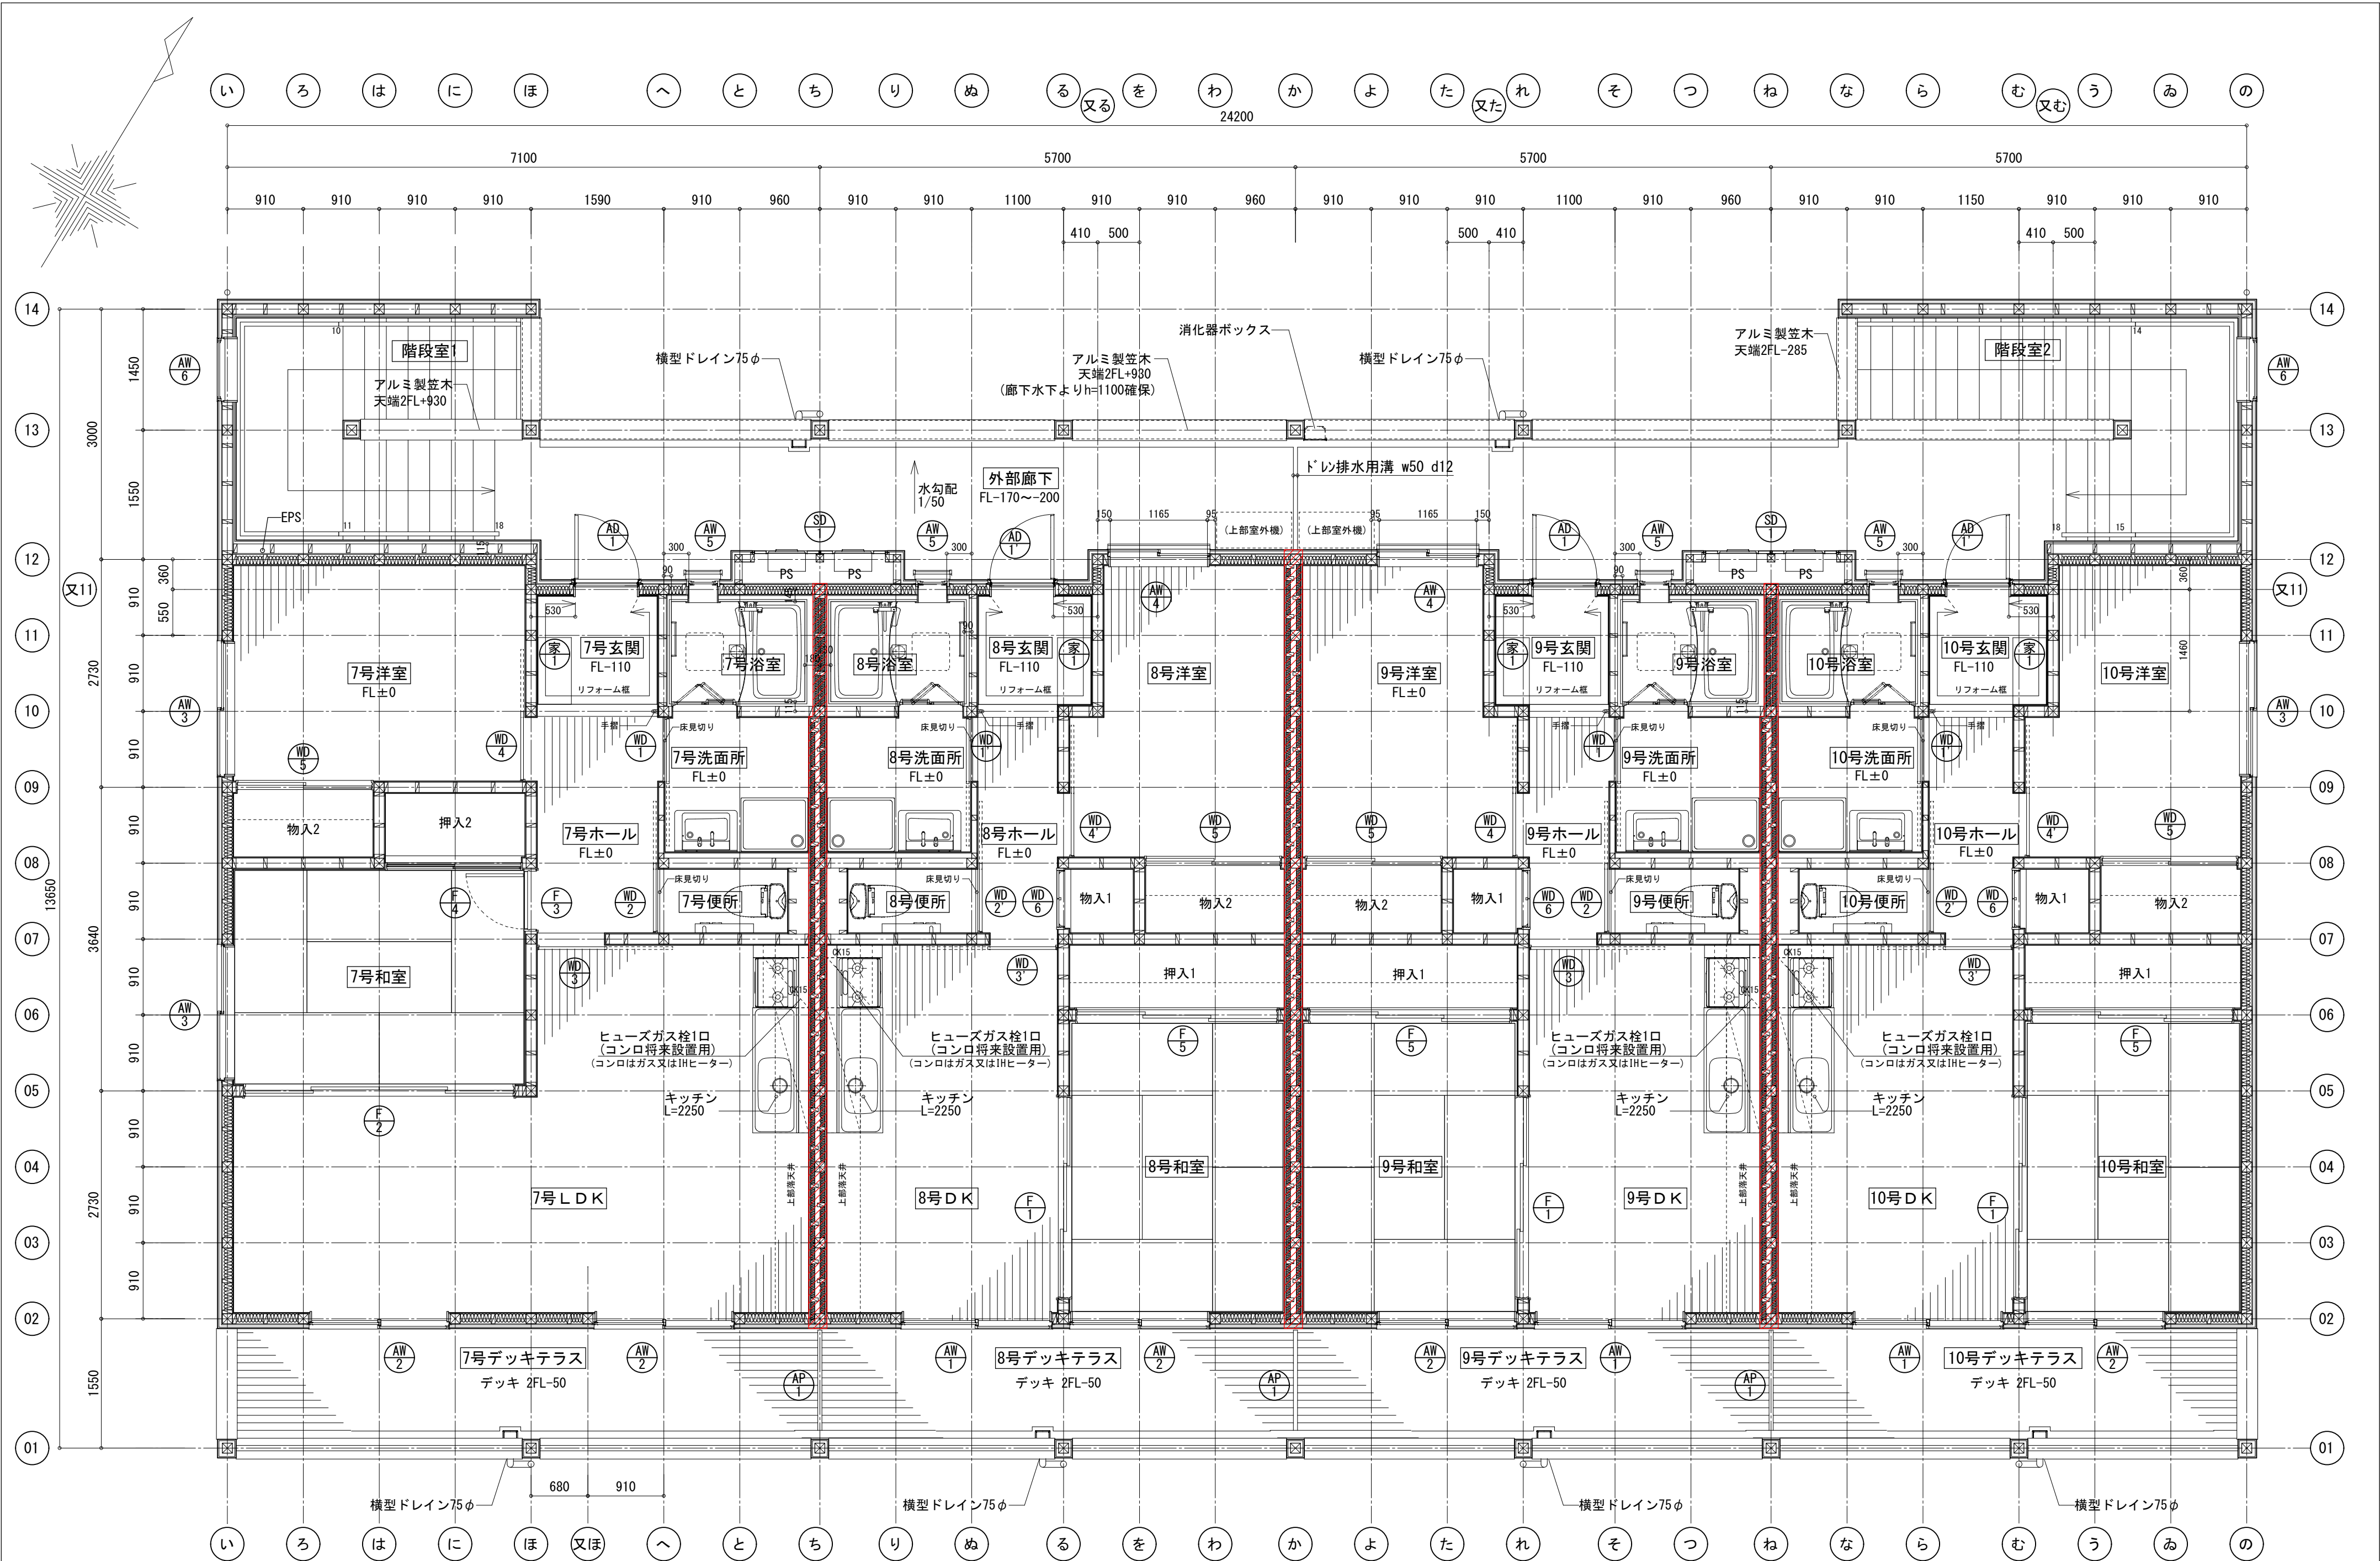

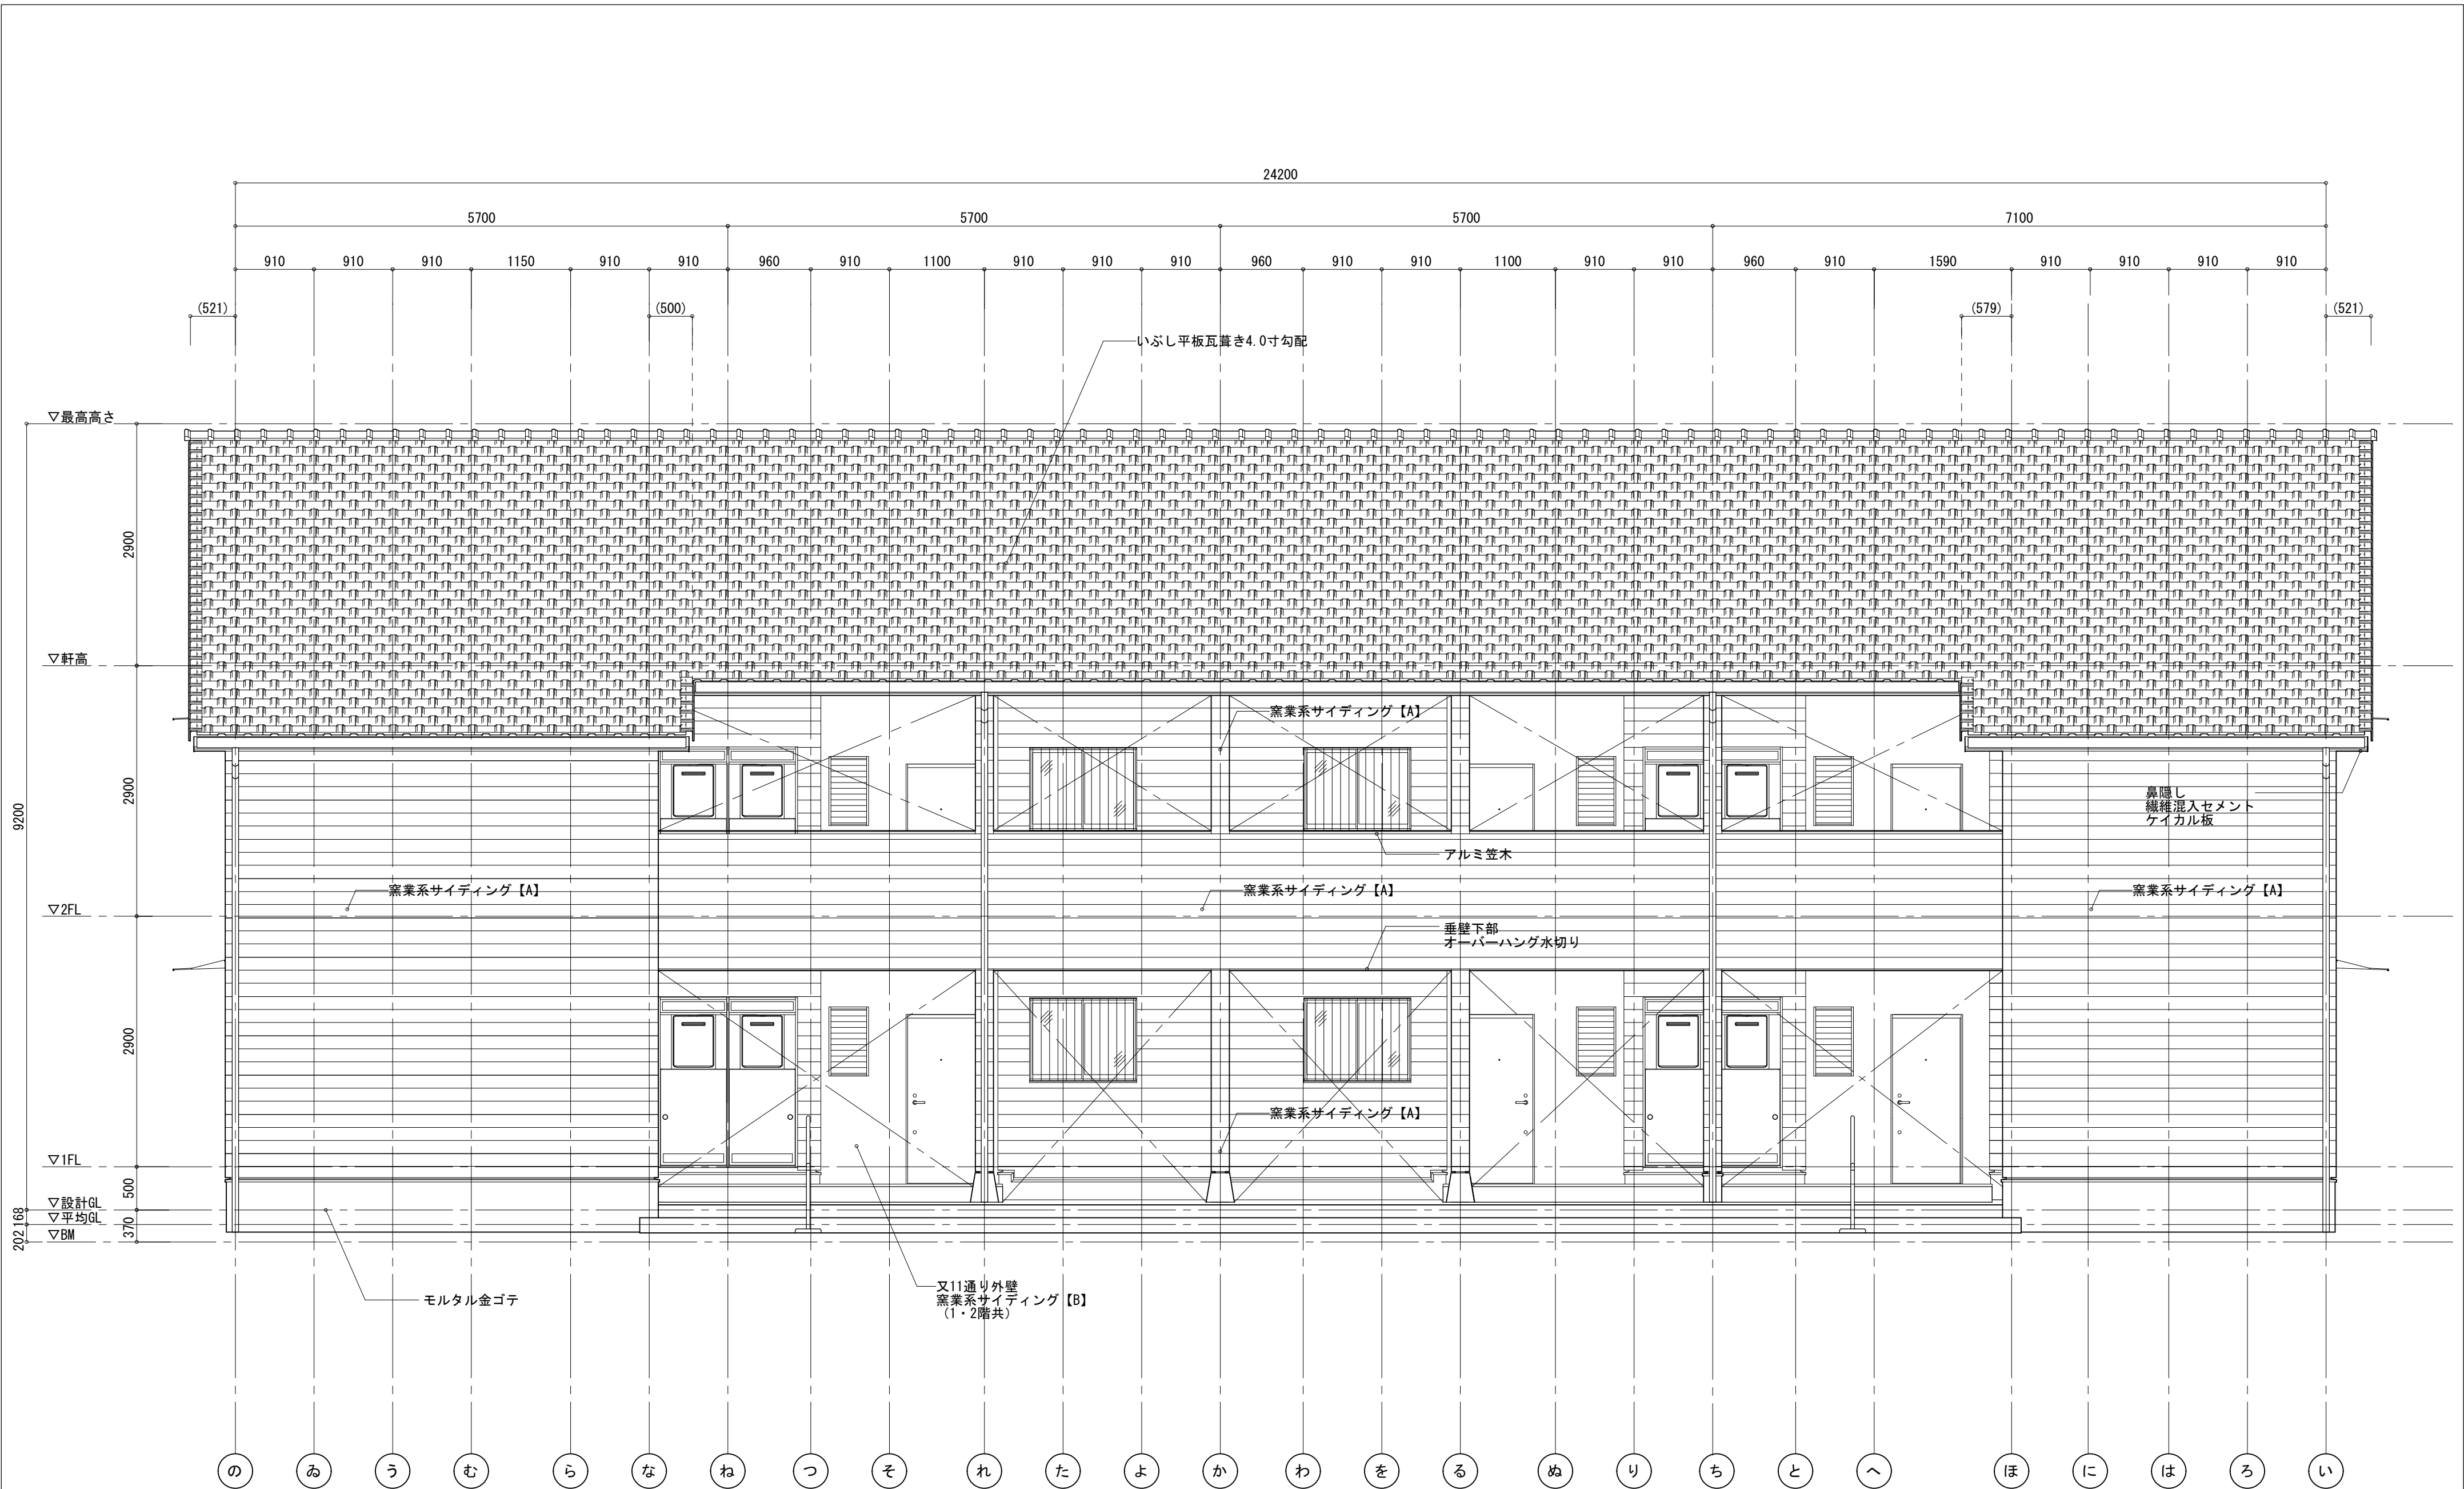

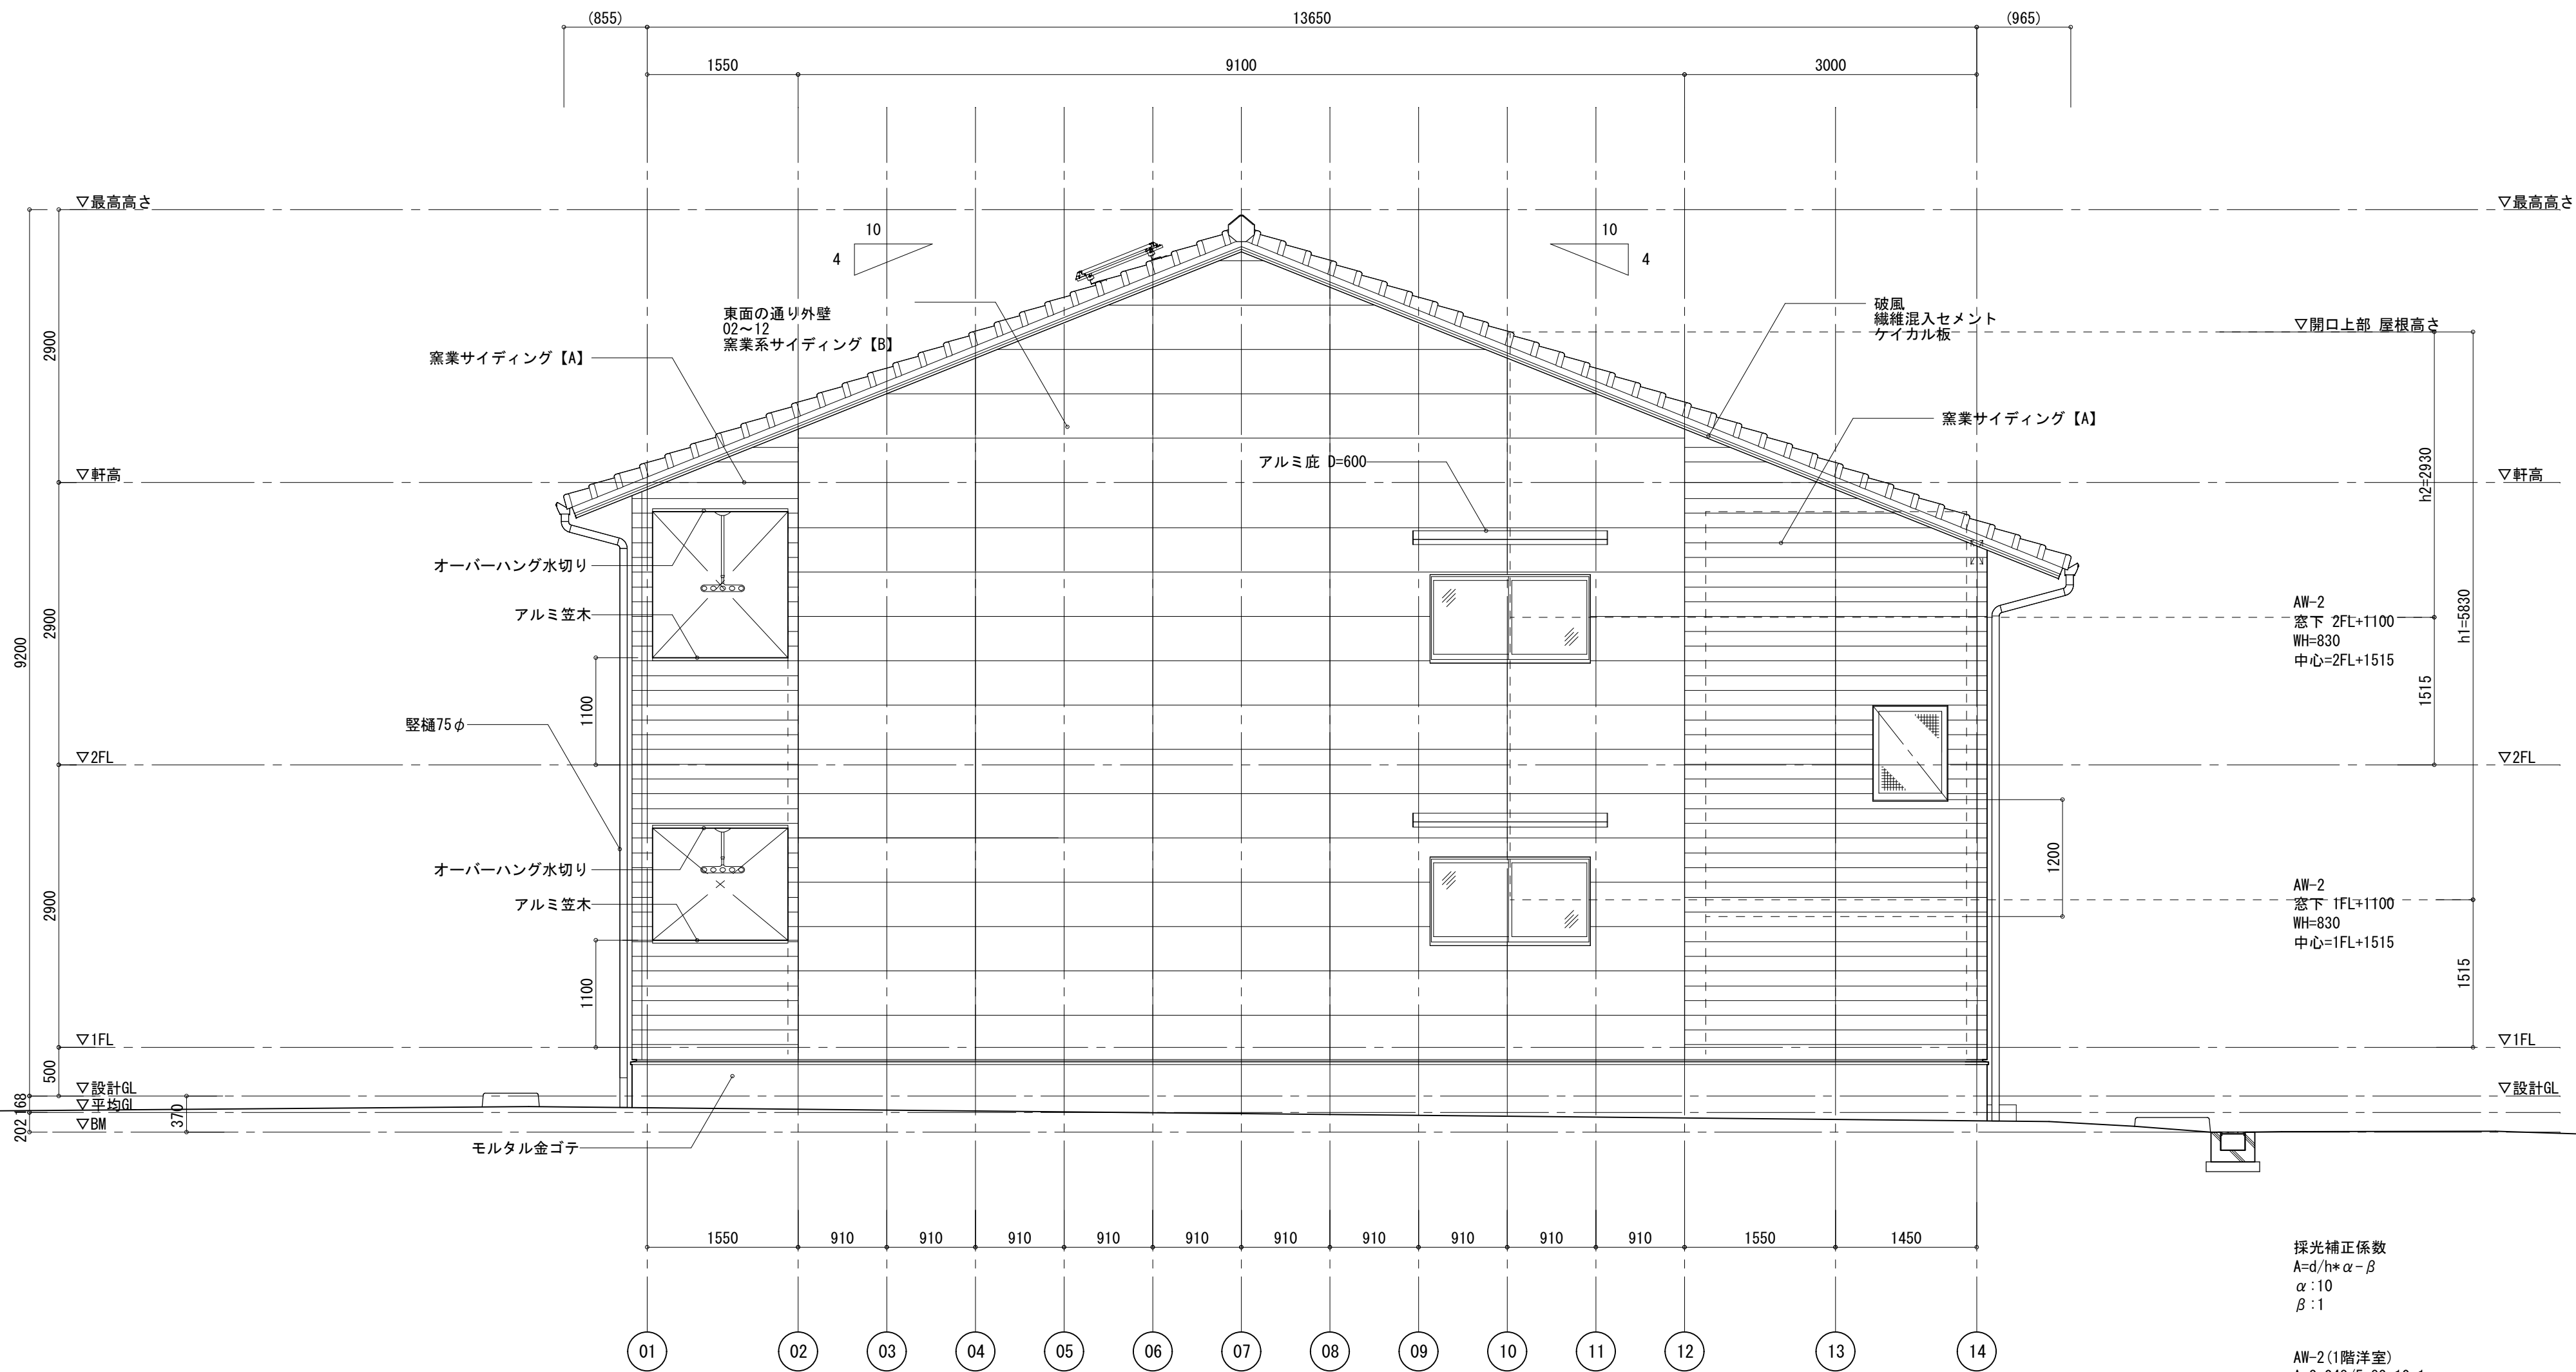


採光補正係数  
 $A=d/h \times \alpha - \beta$   
 $\alpha: 10$   
 $\beta: 1$


AW-2 (1階洋室)  
 $A=3.048/5.83 \times 10 - 1$   
 $=4.2281 \geq 3$   
 $\therefore$ 採光補正係数 A=3


AW-2 (2階洋室)  
 $A=3.048/2.930 \times 10 - 1$   
 $=9.4027 \geq 3$   
 $\therefore$ 採光補正係数 A=3

敷地境界までのd寸法は  
B棟 断面図-1 (東西) 参照のこと

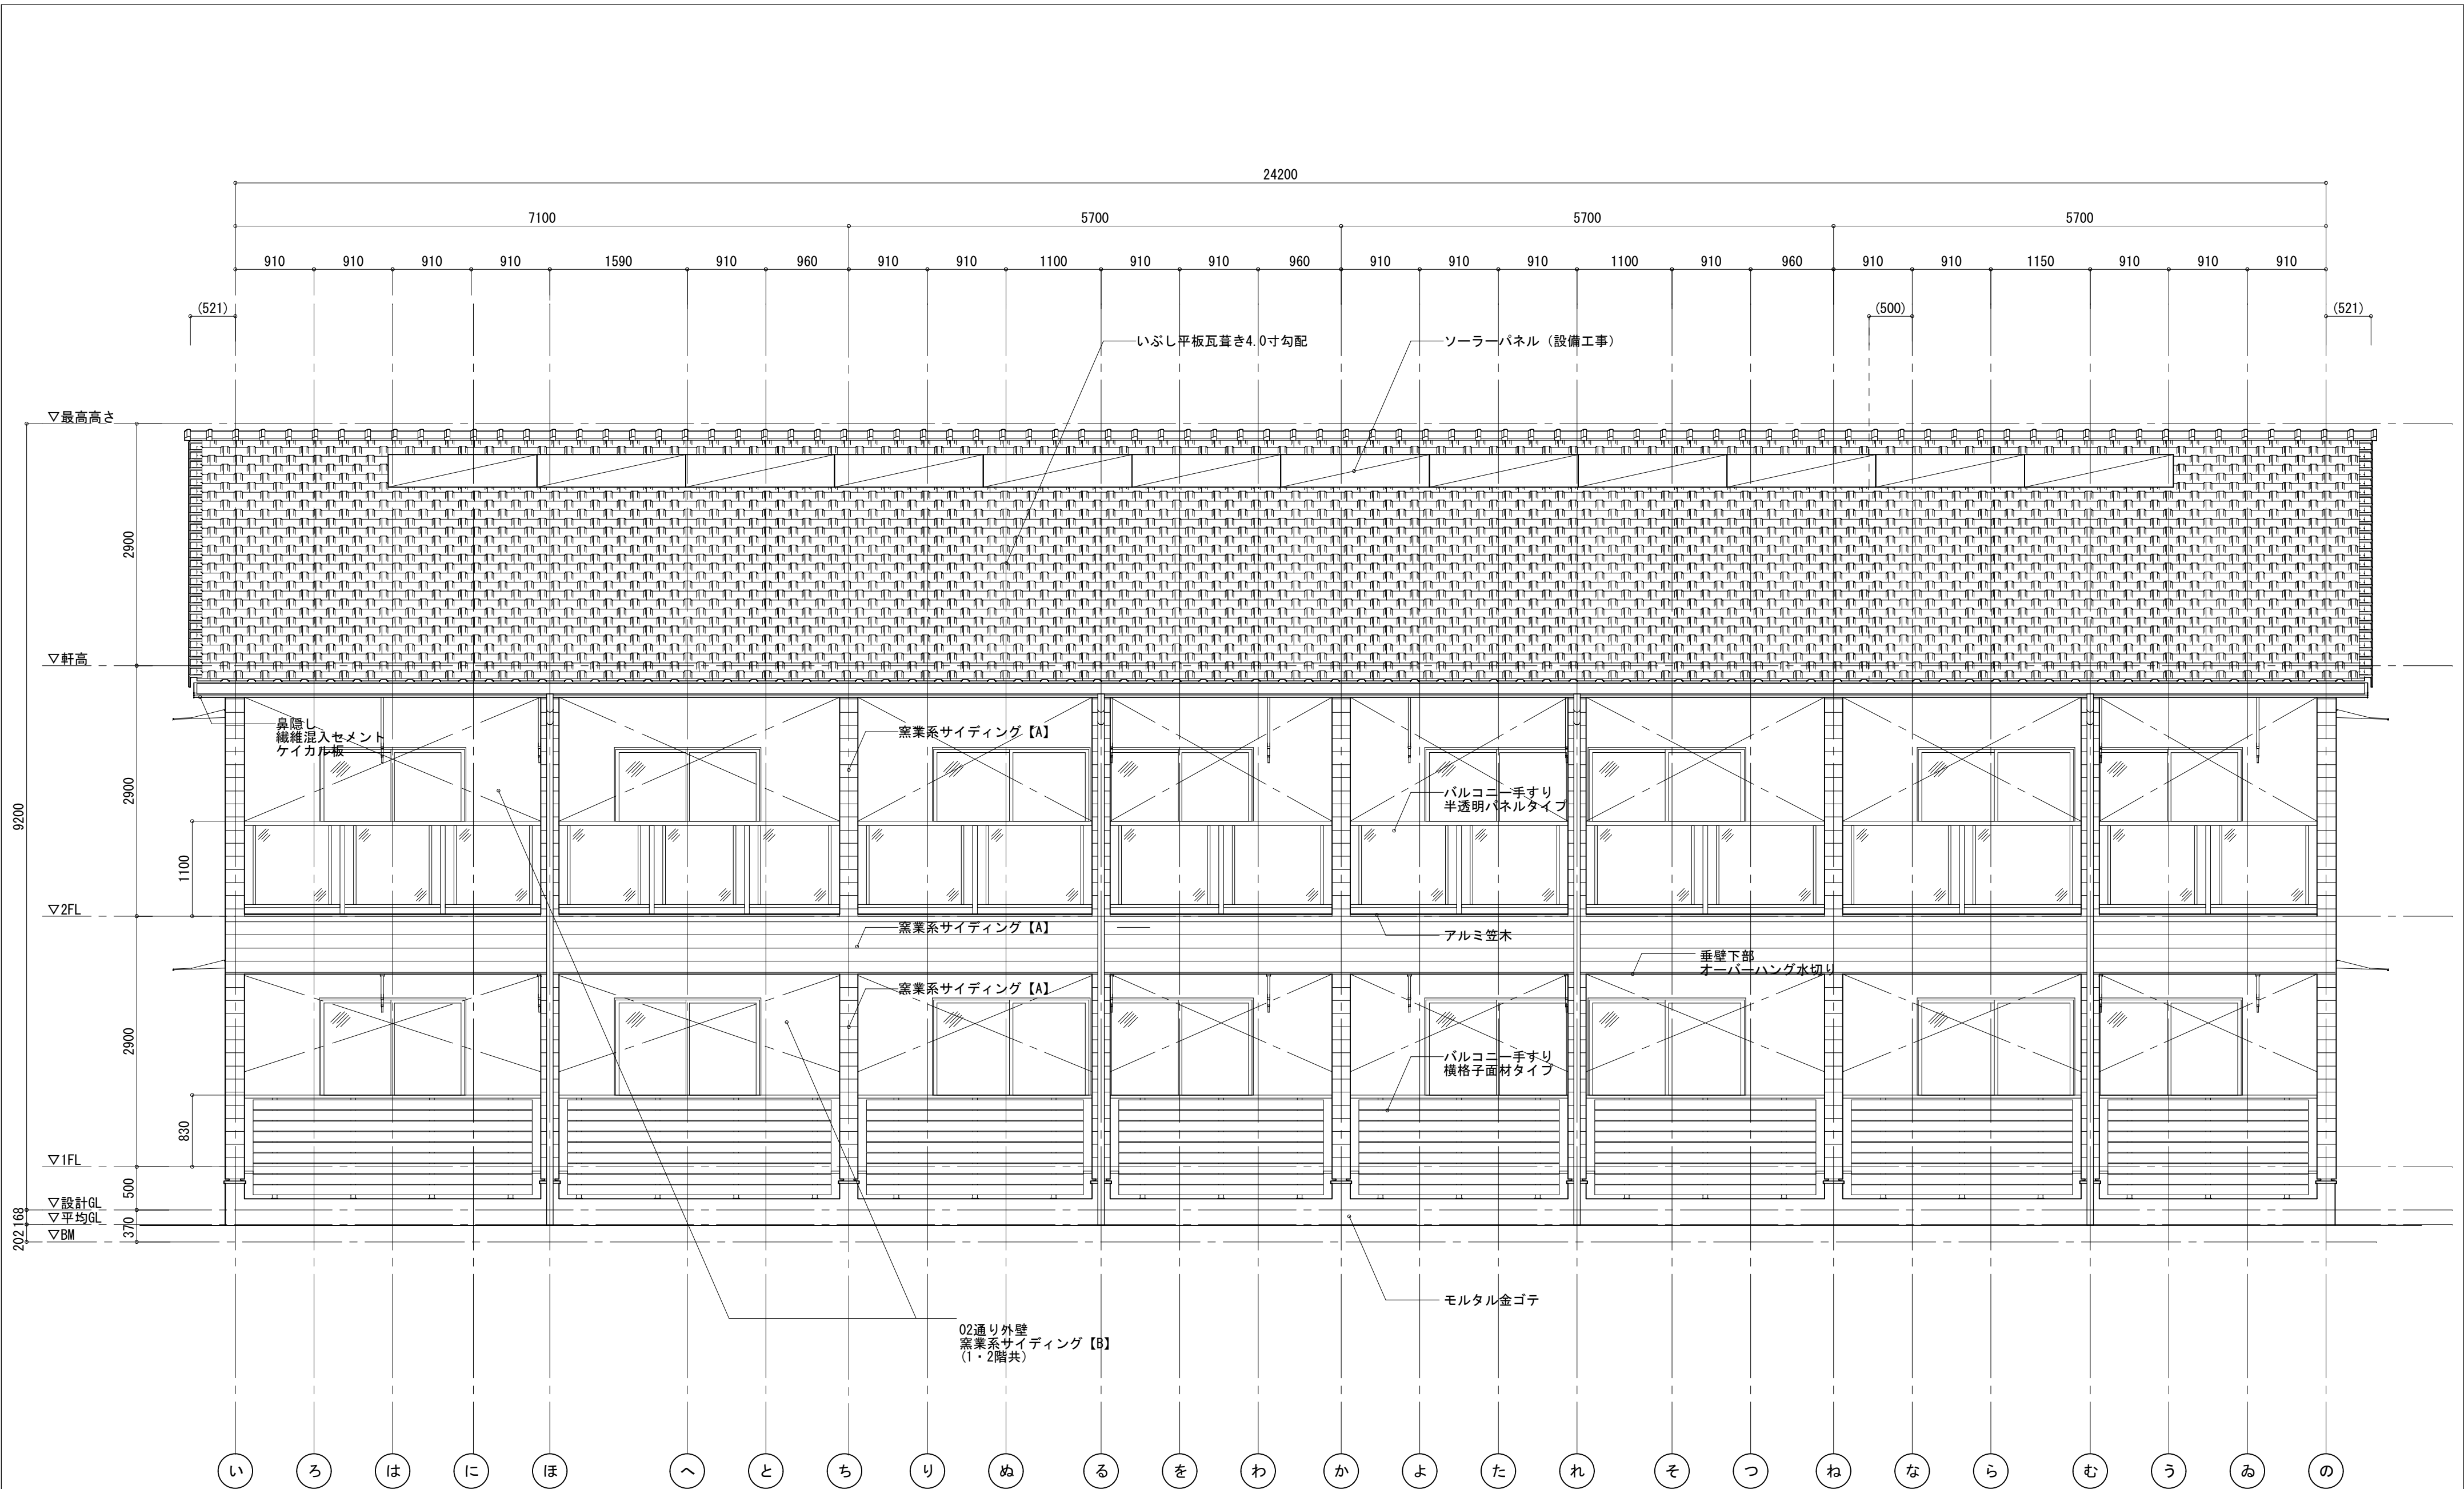




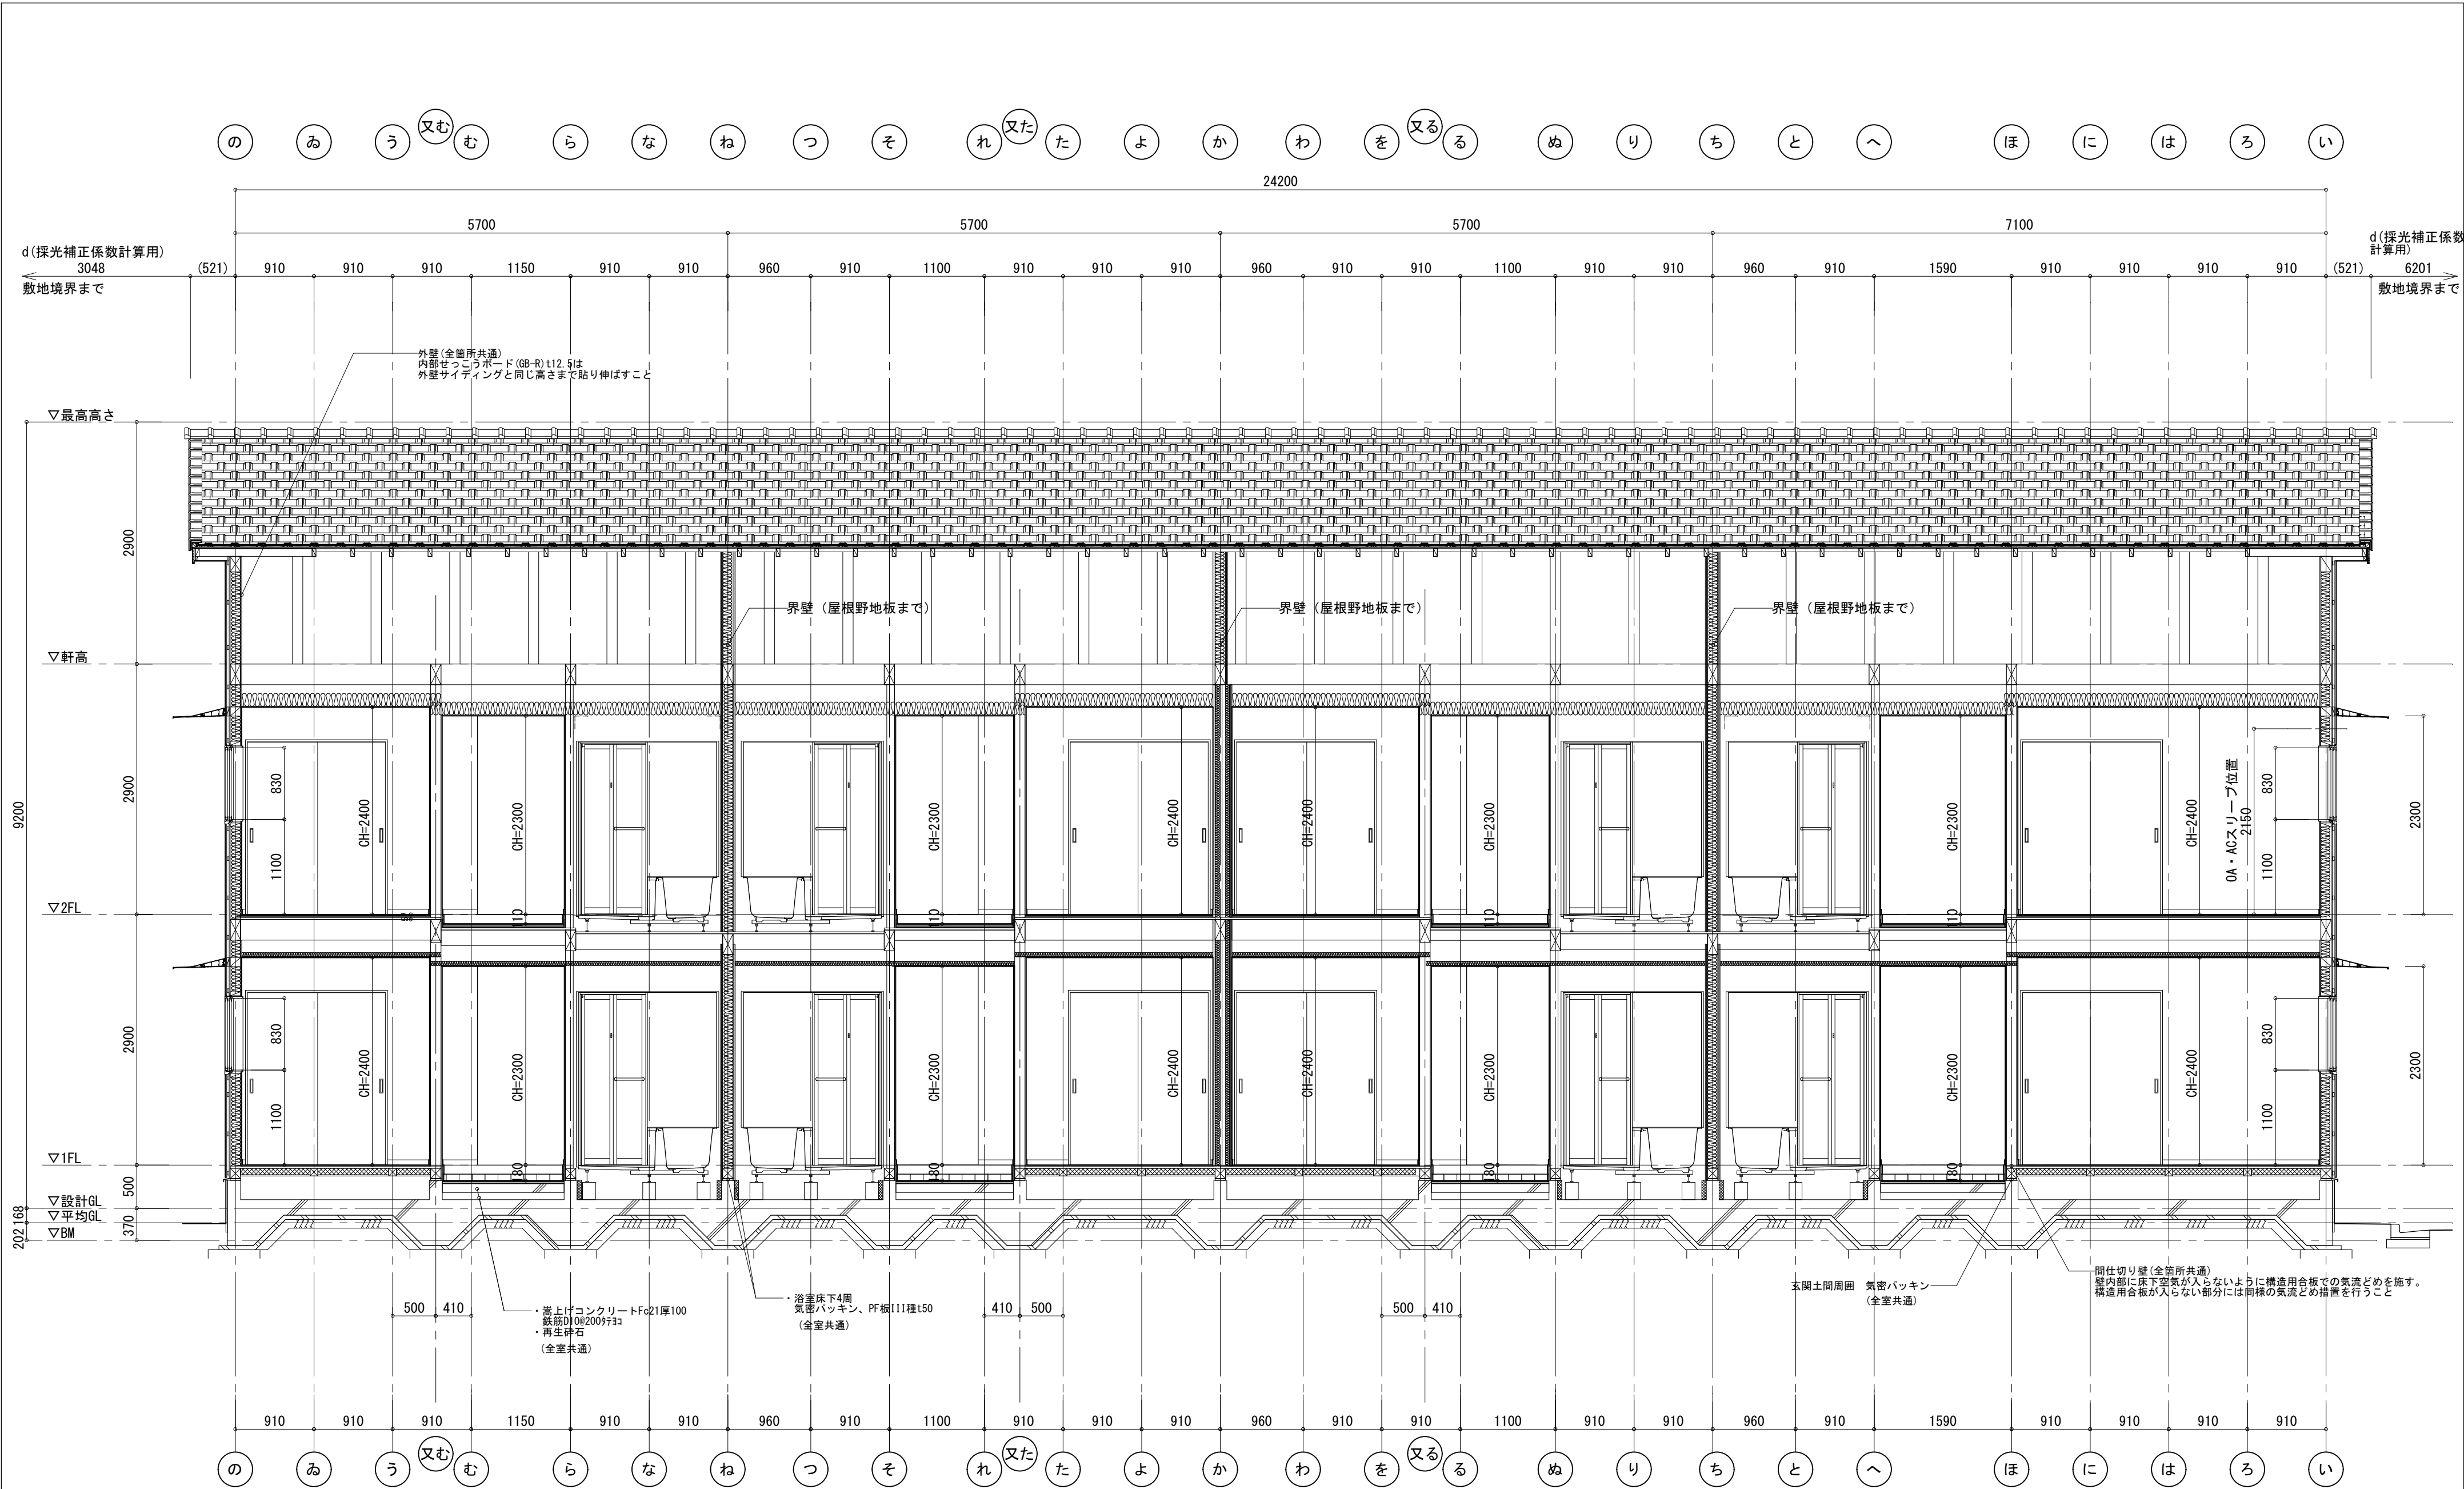

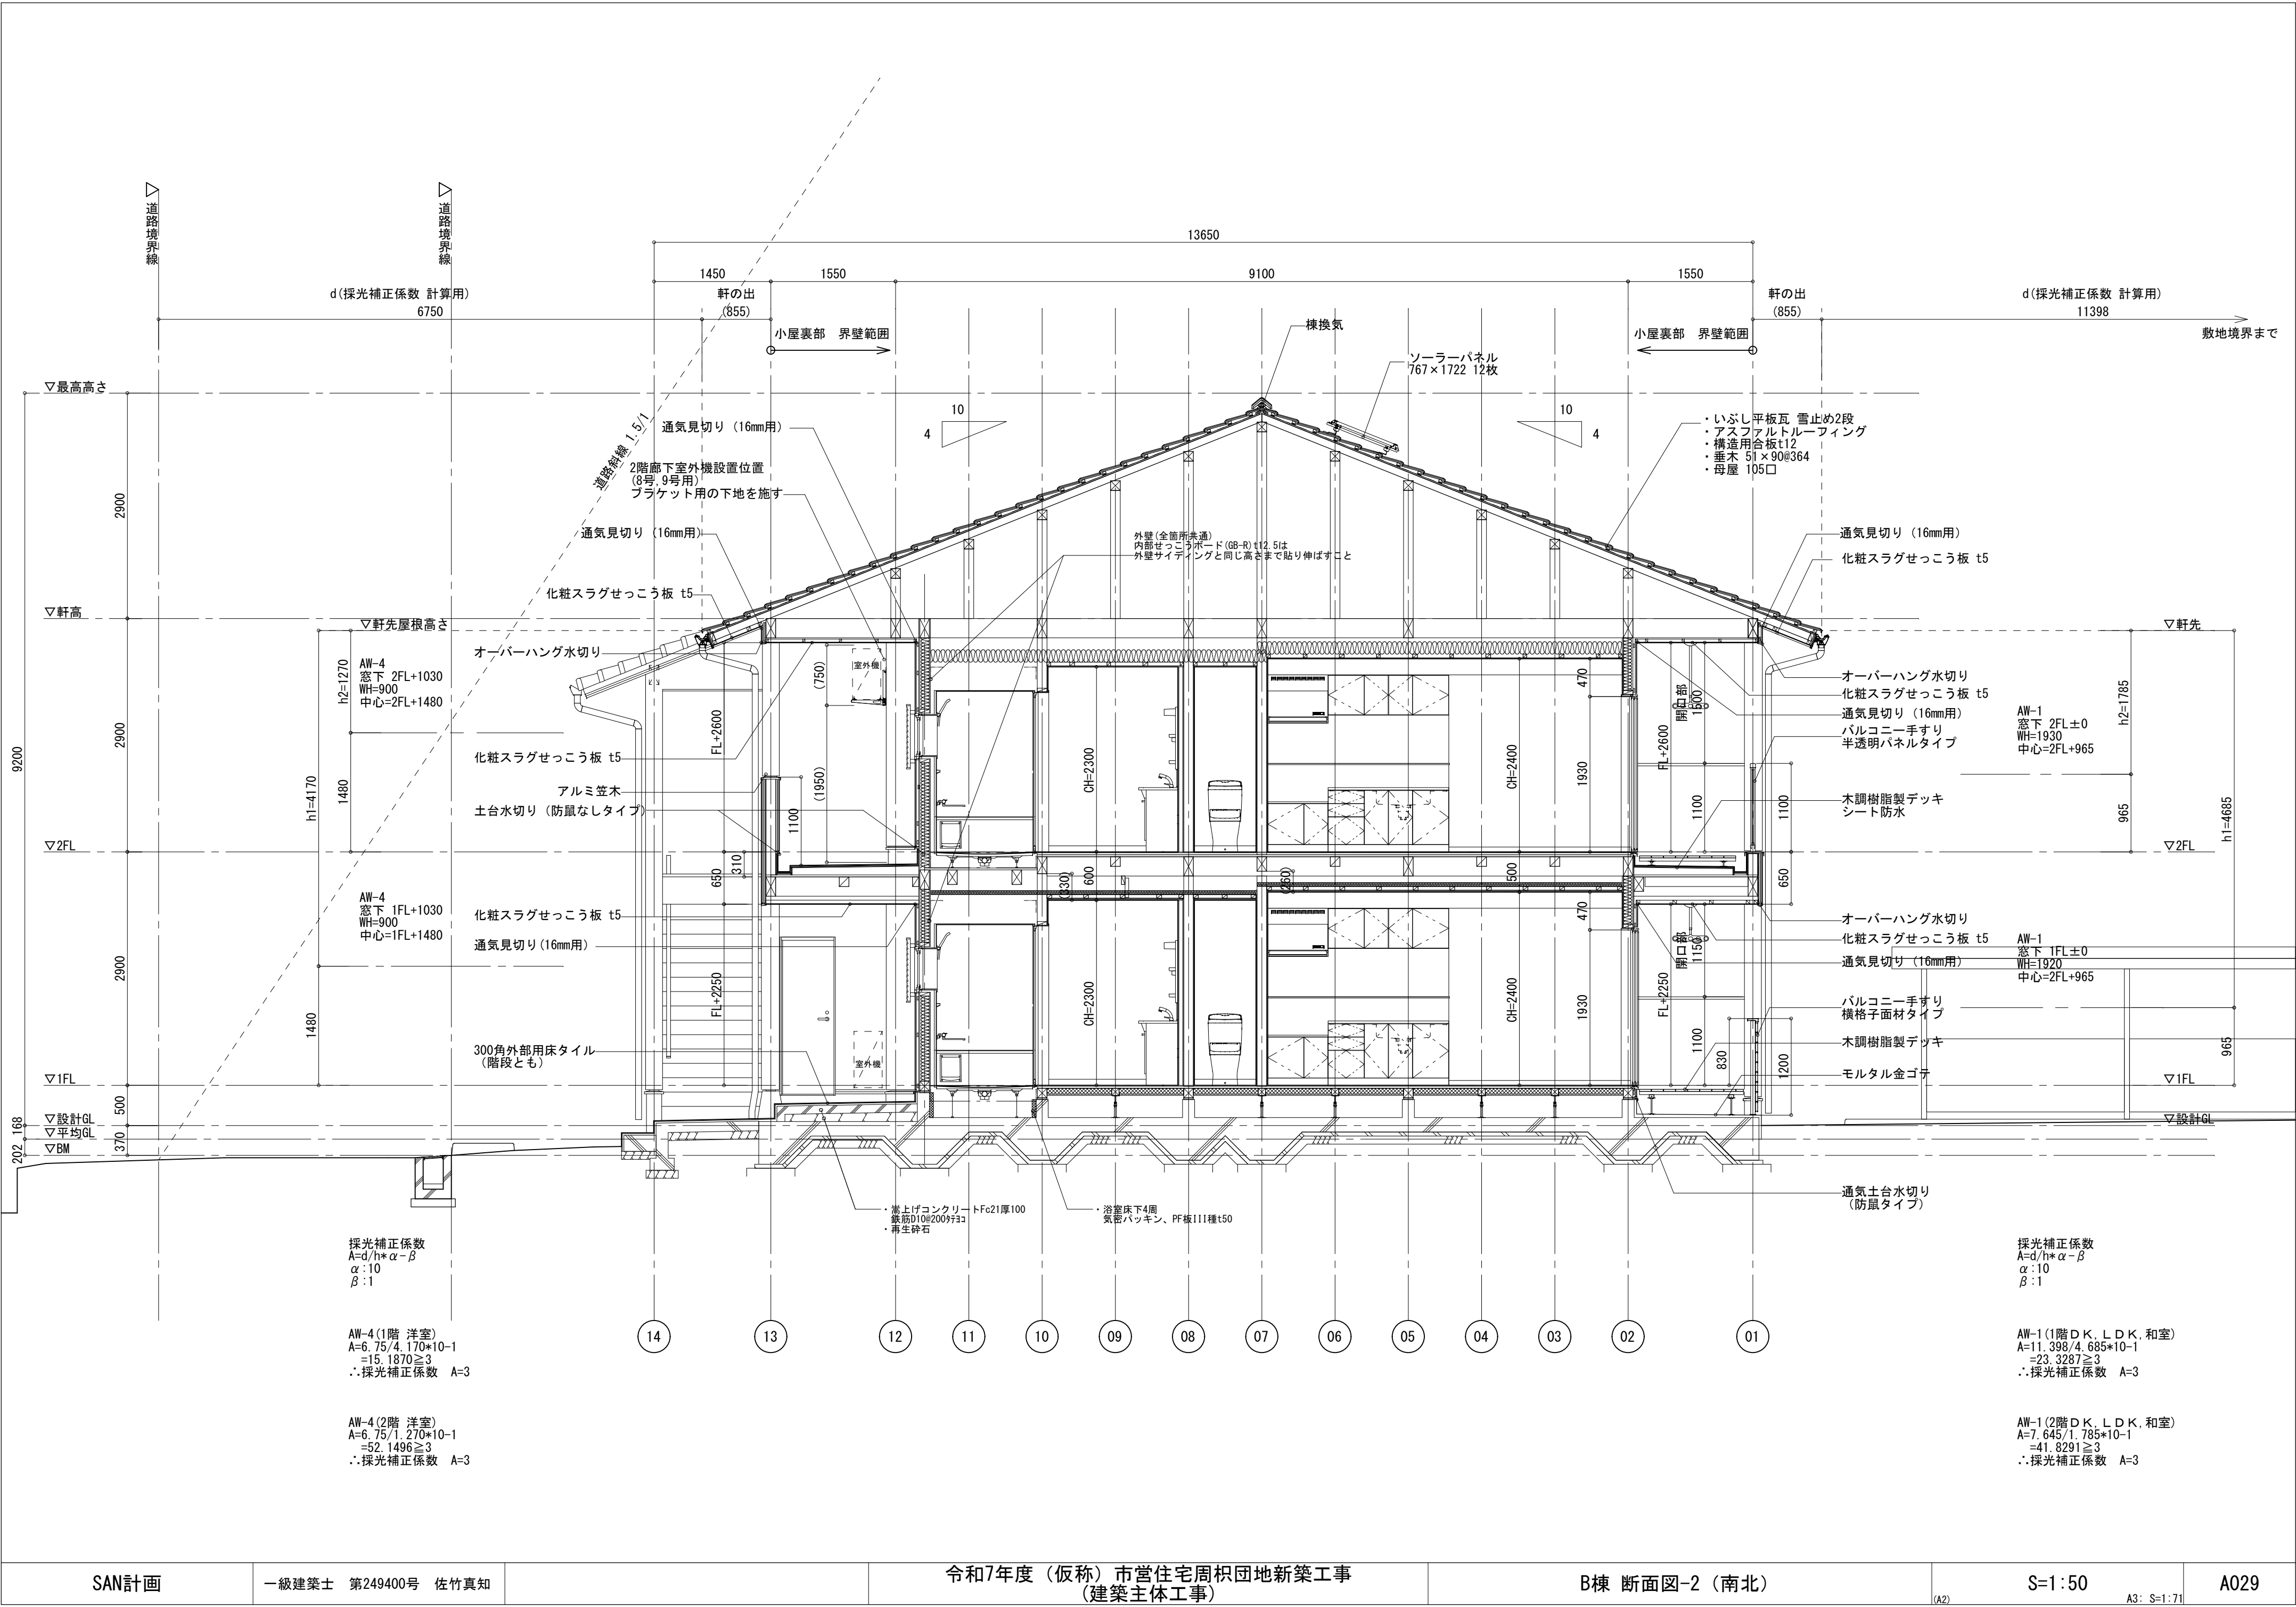


| 天井等 | 仕 上            | 下 地                | 断 熱 材              | 見切等 | 仕 様                   |
|-----|----------------|--------------------|--------------------|-----|-----------------------|
| 天井1 | ビニルクロス         | せっこうボード t12.5×2枚貼り | 高性能グラスウール 24K t50  | 廻縁  | 塩ビ製廻縁                 |
| 天井2 | ビニルクロス         | —                  | 高性能グラスウール 16K t155 | 見切  | 通気見切（サイディングt16mm用）    |
| 天井3 | 化粧せっこうボード t9.5 | せっこうボード t12.5×2枚貼り | 高性能グラスウール 24K t50  | 水切  | オーバーハング水切             |
| 天井4 | 化粧せっこうボード t9.5 | —                  | 高性能グラスウール 16K t155 | 鼻隠  | 繊維混入セメントケイカル押出成形板 t17 |
| 天井5 | 化粧せっこうボード t9.5 | —                  | —                  |     |                       |
| 軒天  | 化粧スラグせっこう板 t5  | —                  | —                  |     |                       |

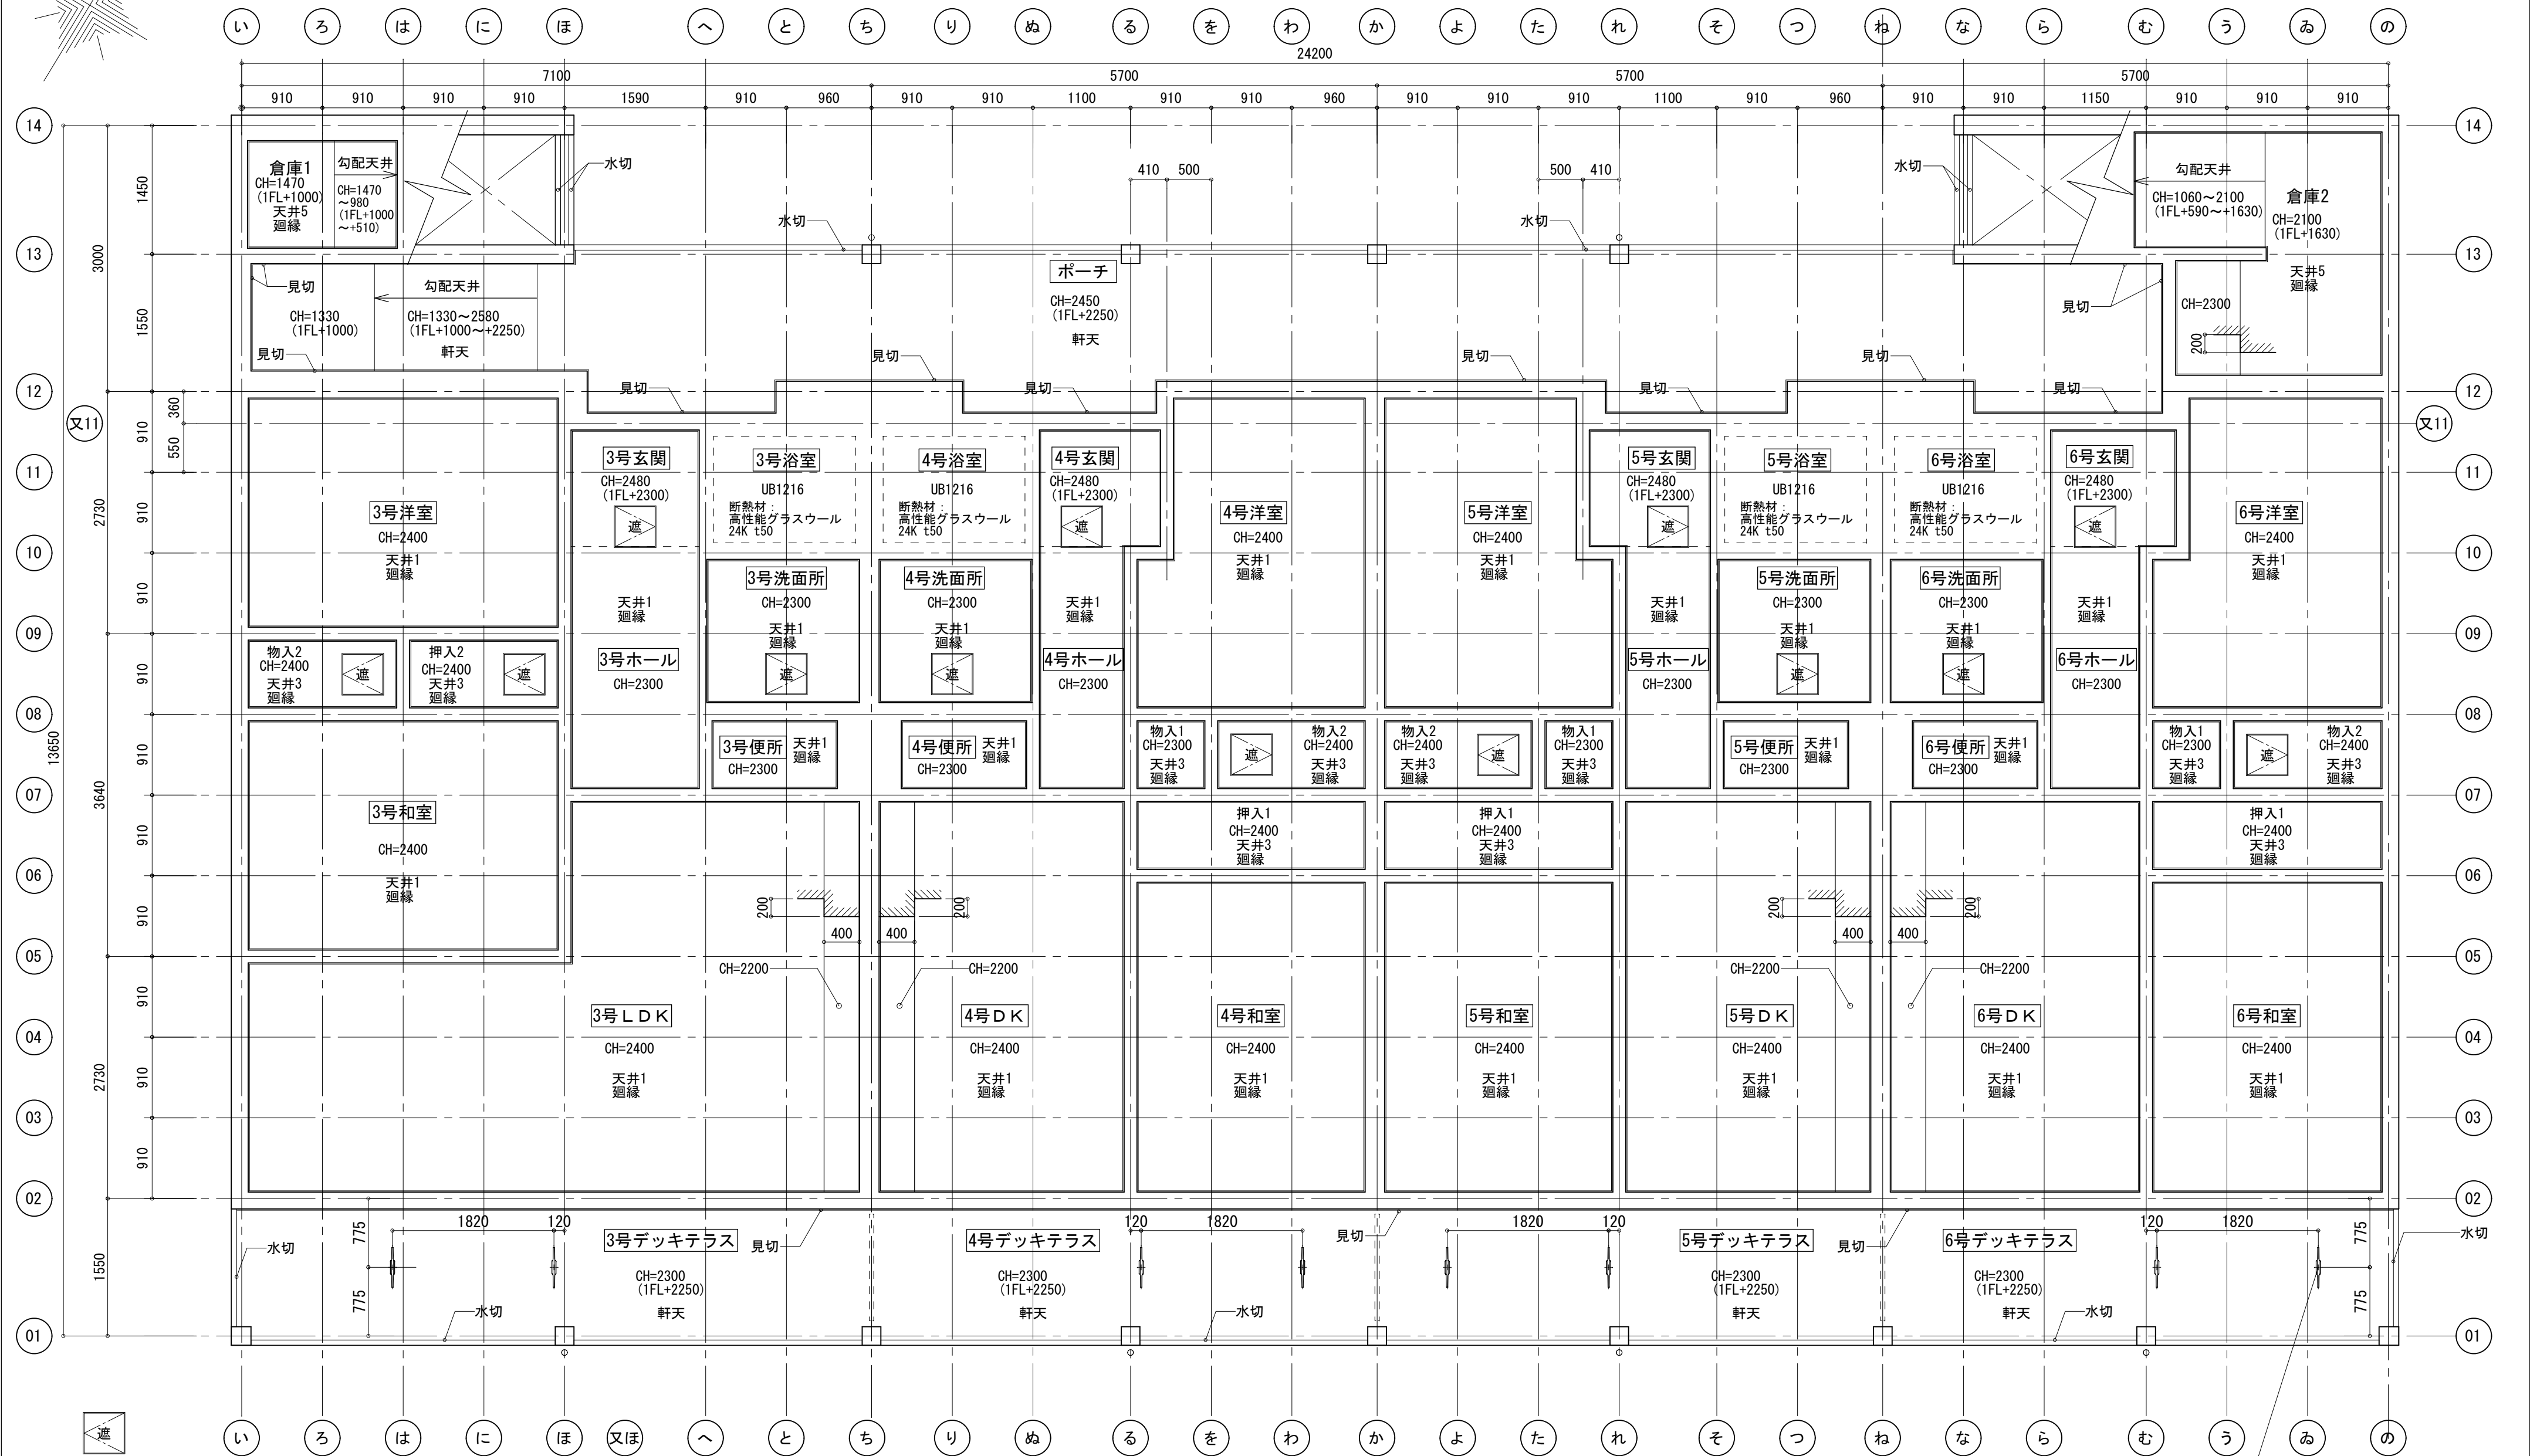

天井点検口450口  
（遮音タイプ）を示す

軒天用物干し金物  
下地補強材60×45 吊木に固定


| 天井等 | 仕 上            | 下 地                | 断 熱 材              | 見切等 | 仕 様                   |
|-----|----------------|--------------------|--------------------|-----|-----------------------|
| 天井1 | ビニルクロス         | せつこうボード t12.5×2枚貼り | 高性能グラスウール 24K t50  | 廻縁  | 塩ビ製廻縁                 |
| 天井2 | ビニルクロス         | —                  | 高性能グラスウール 16K t155 | 見切  | 通気見切（サイディングt16mm用）    |
| 天井3 | 化粧せつこうボード t9.5 | せつこうボード t12.5×2枚貼り | 高性能グラスウール 24K t50  | 水切  | オーバーハング水切             |
| 天井4 | 化粧せつこうボード t9.5 | —                  | 高性能グラスウール 16K t155 | 鼻隠  | 繊維混入セメントケイカル押出成形板 t17 |
| 天井5 | 化粧せつこうボード t9.5 | —                  | —                  |     |                       |
| 軒天  | 化粧スラグせつこう板 t5  | —                  | —                  |     |                       |



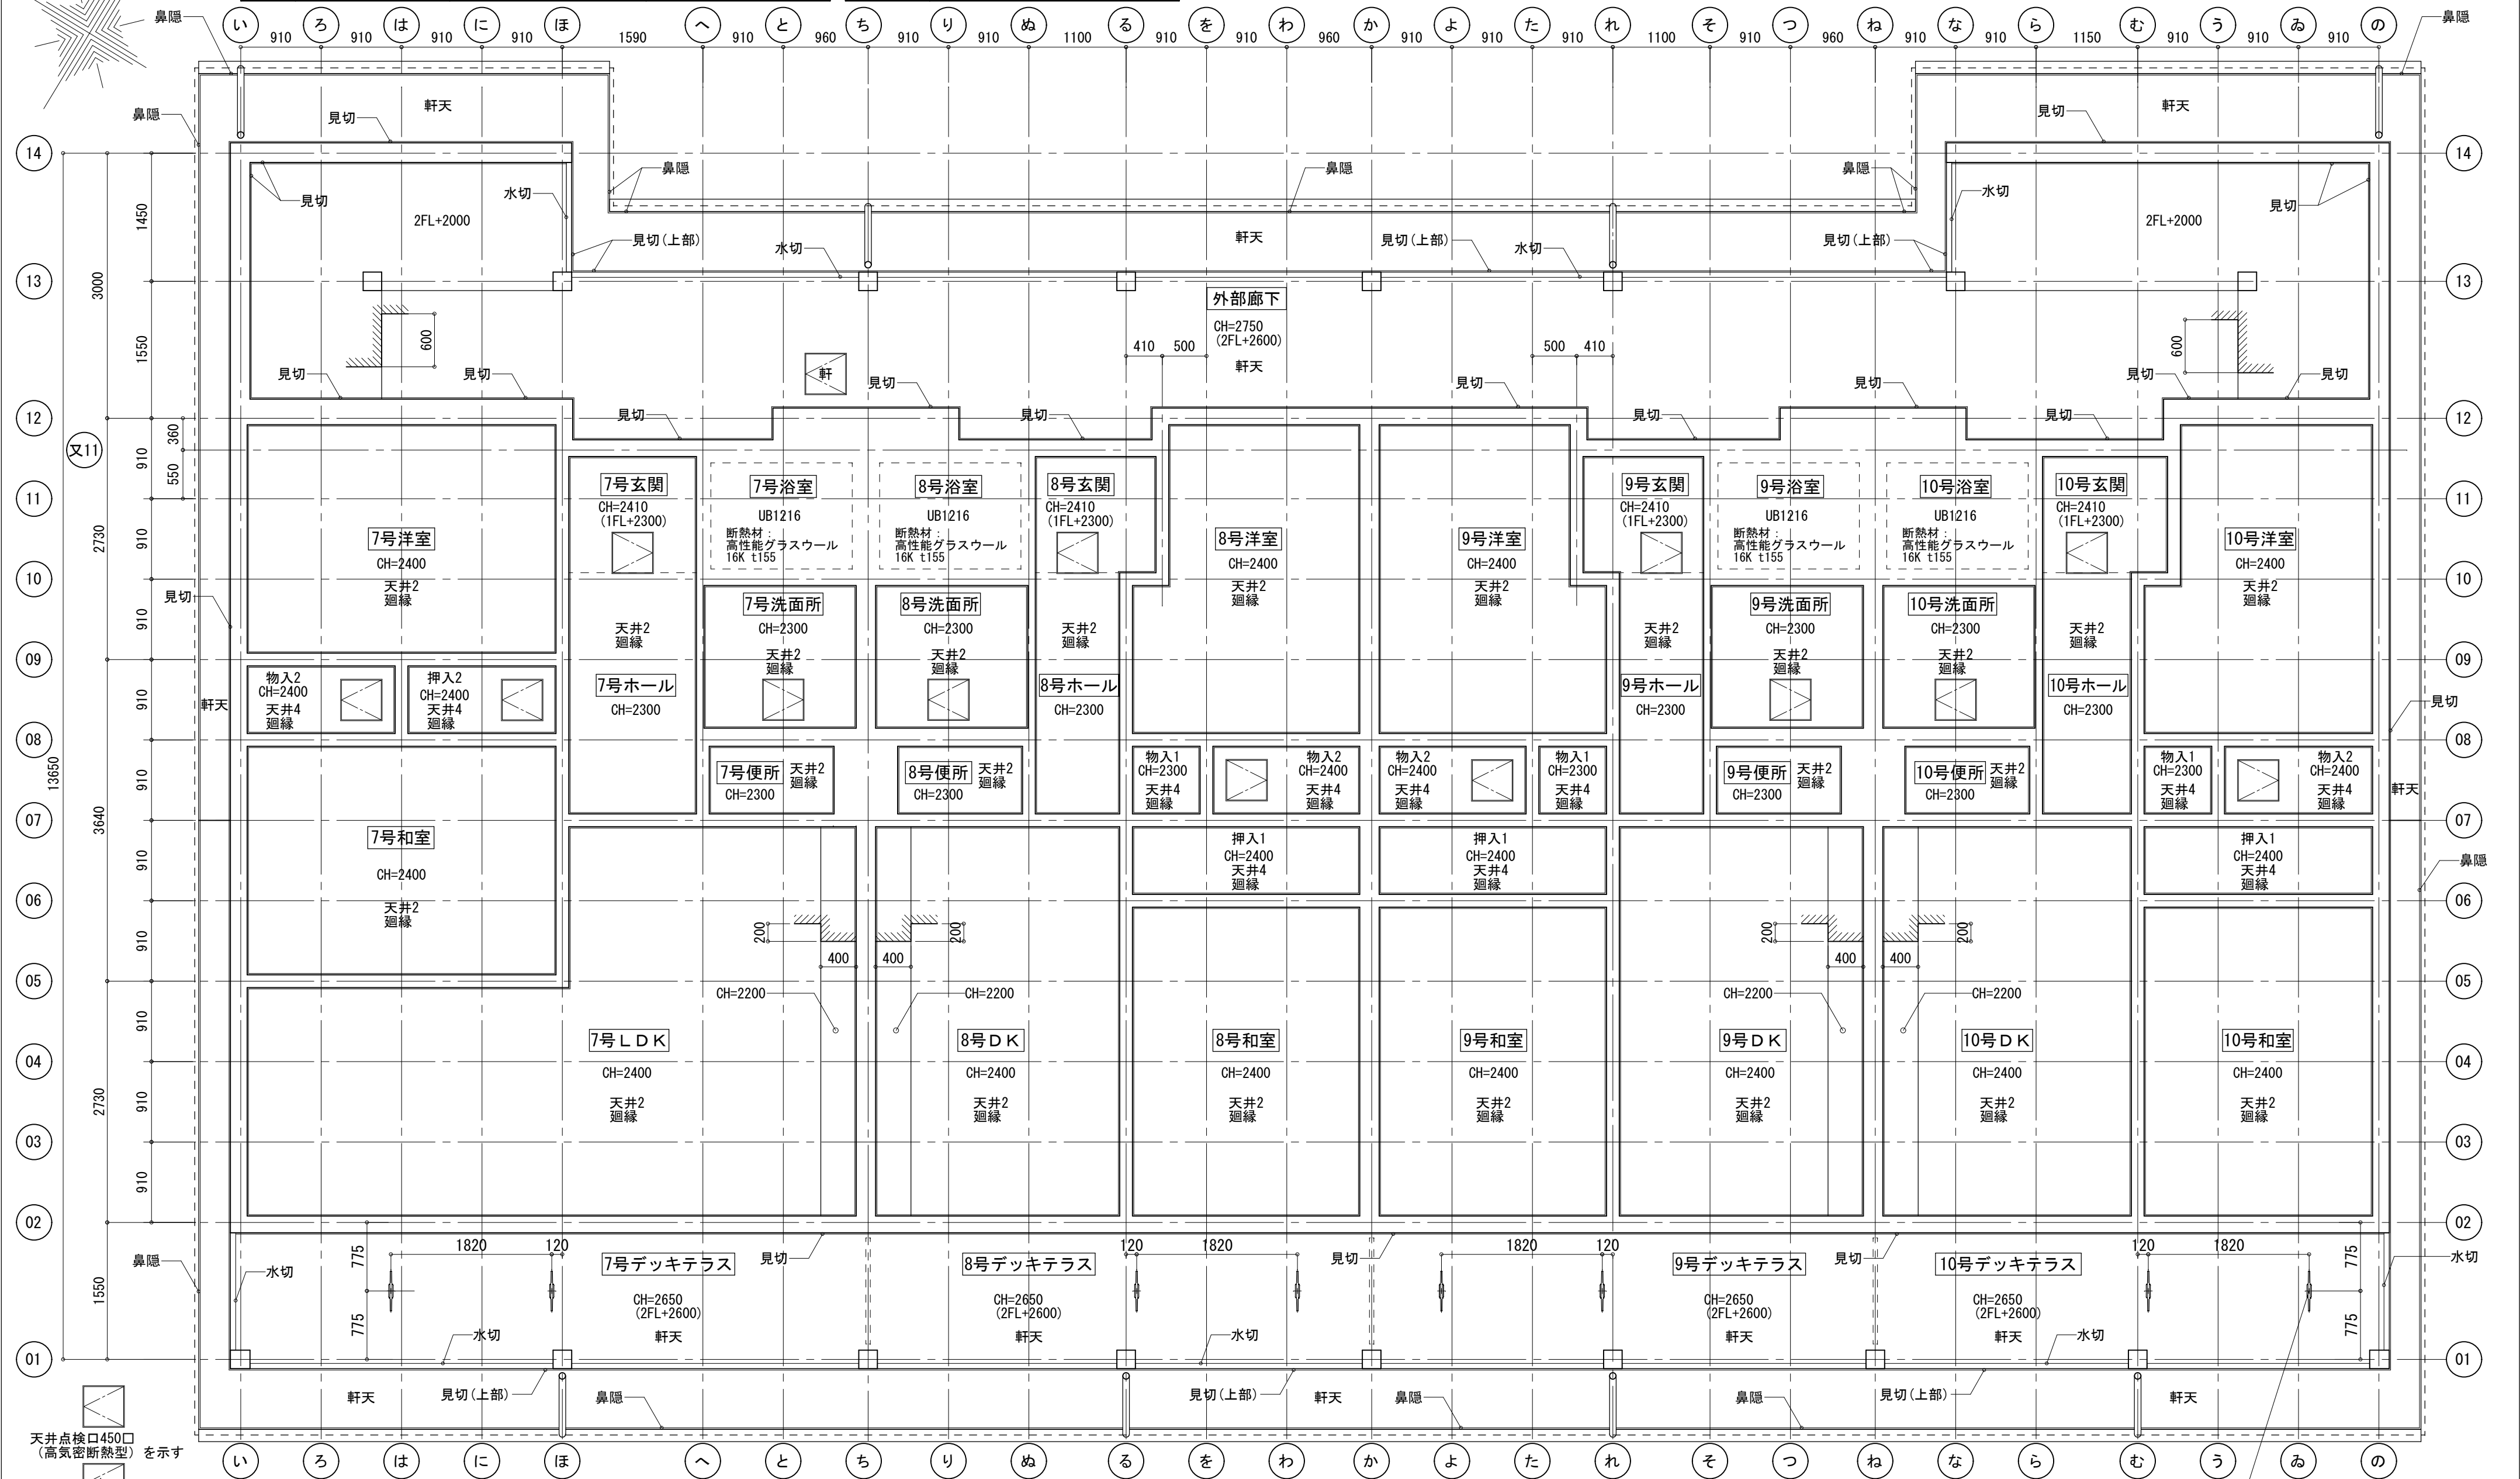


天井点検口450口（高気密断熱型）を示す


天井点検口450口（軒天用）を示す


軒天用物干し金物  
下地補強材60×45 吊木に固定

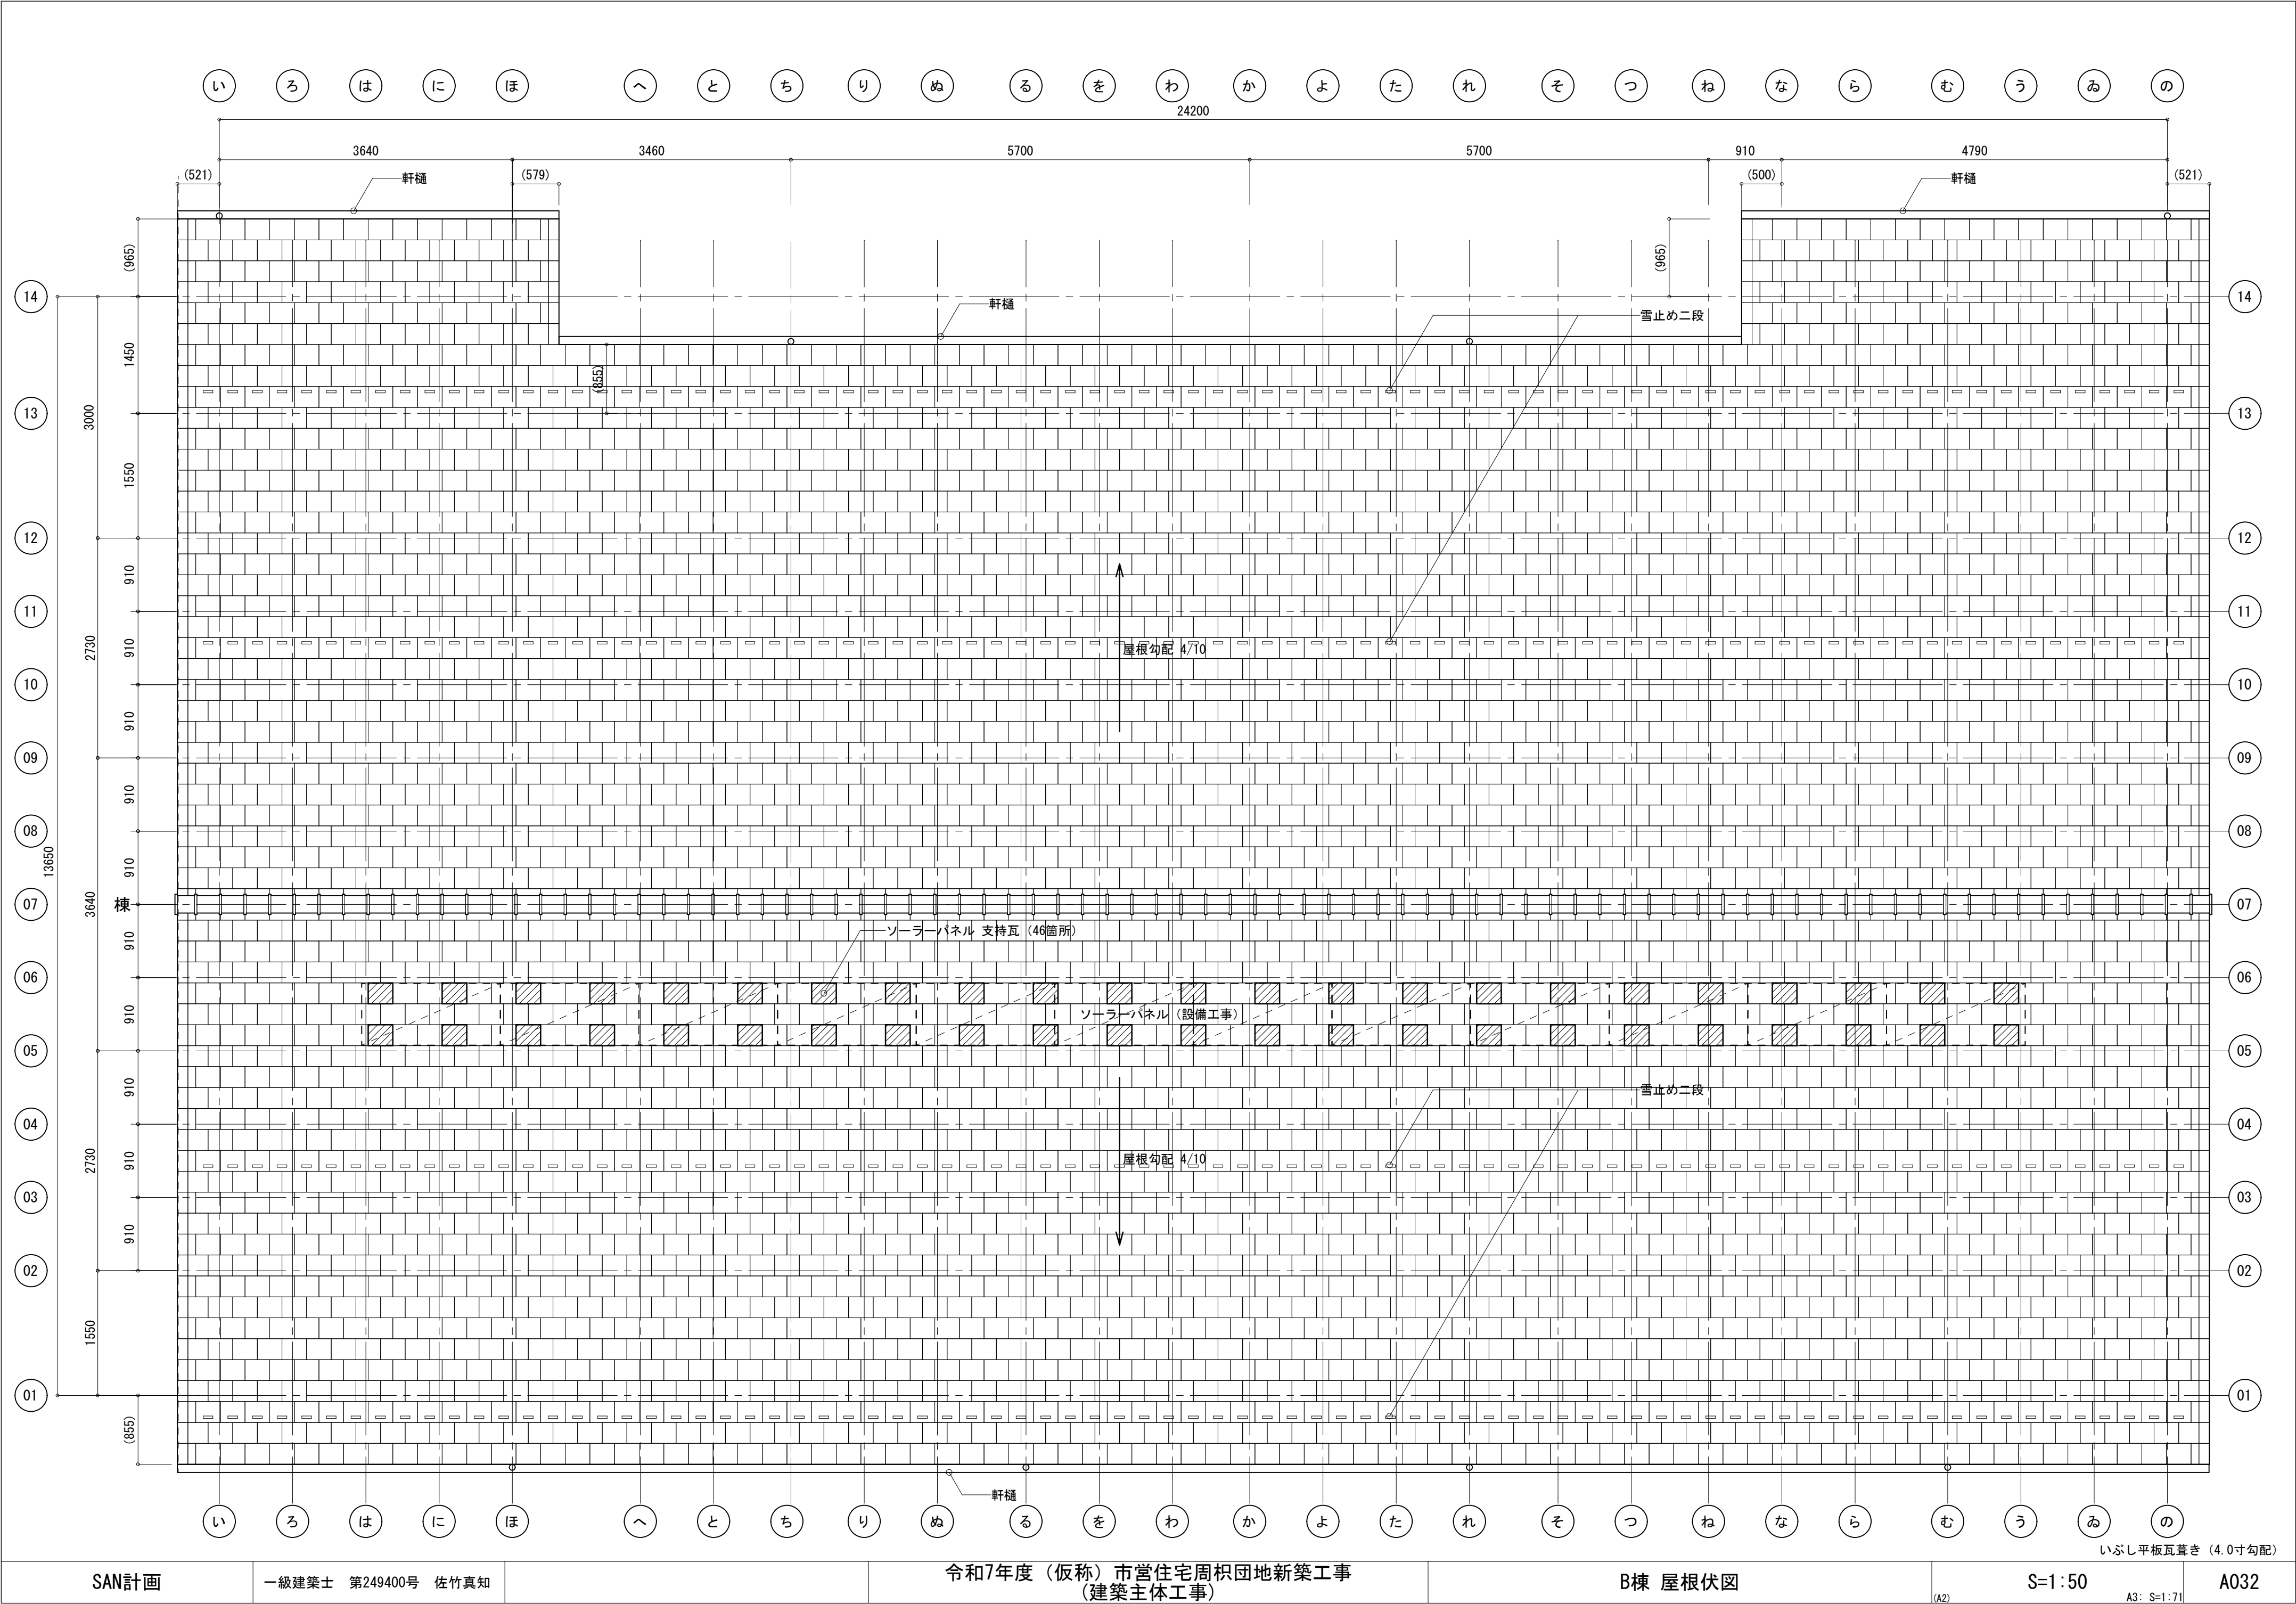

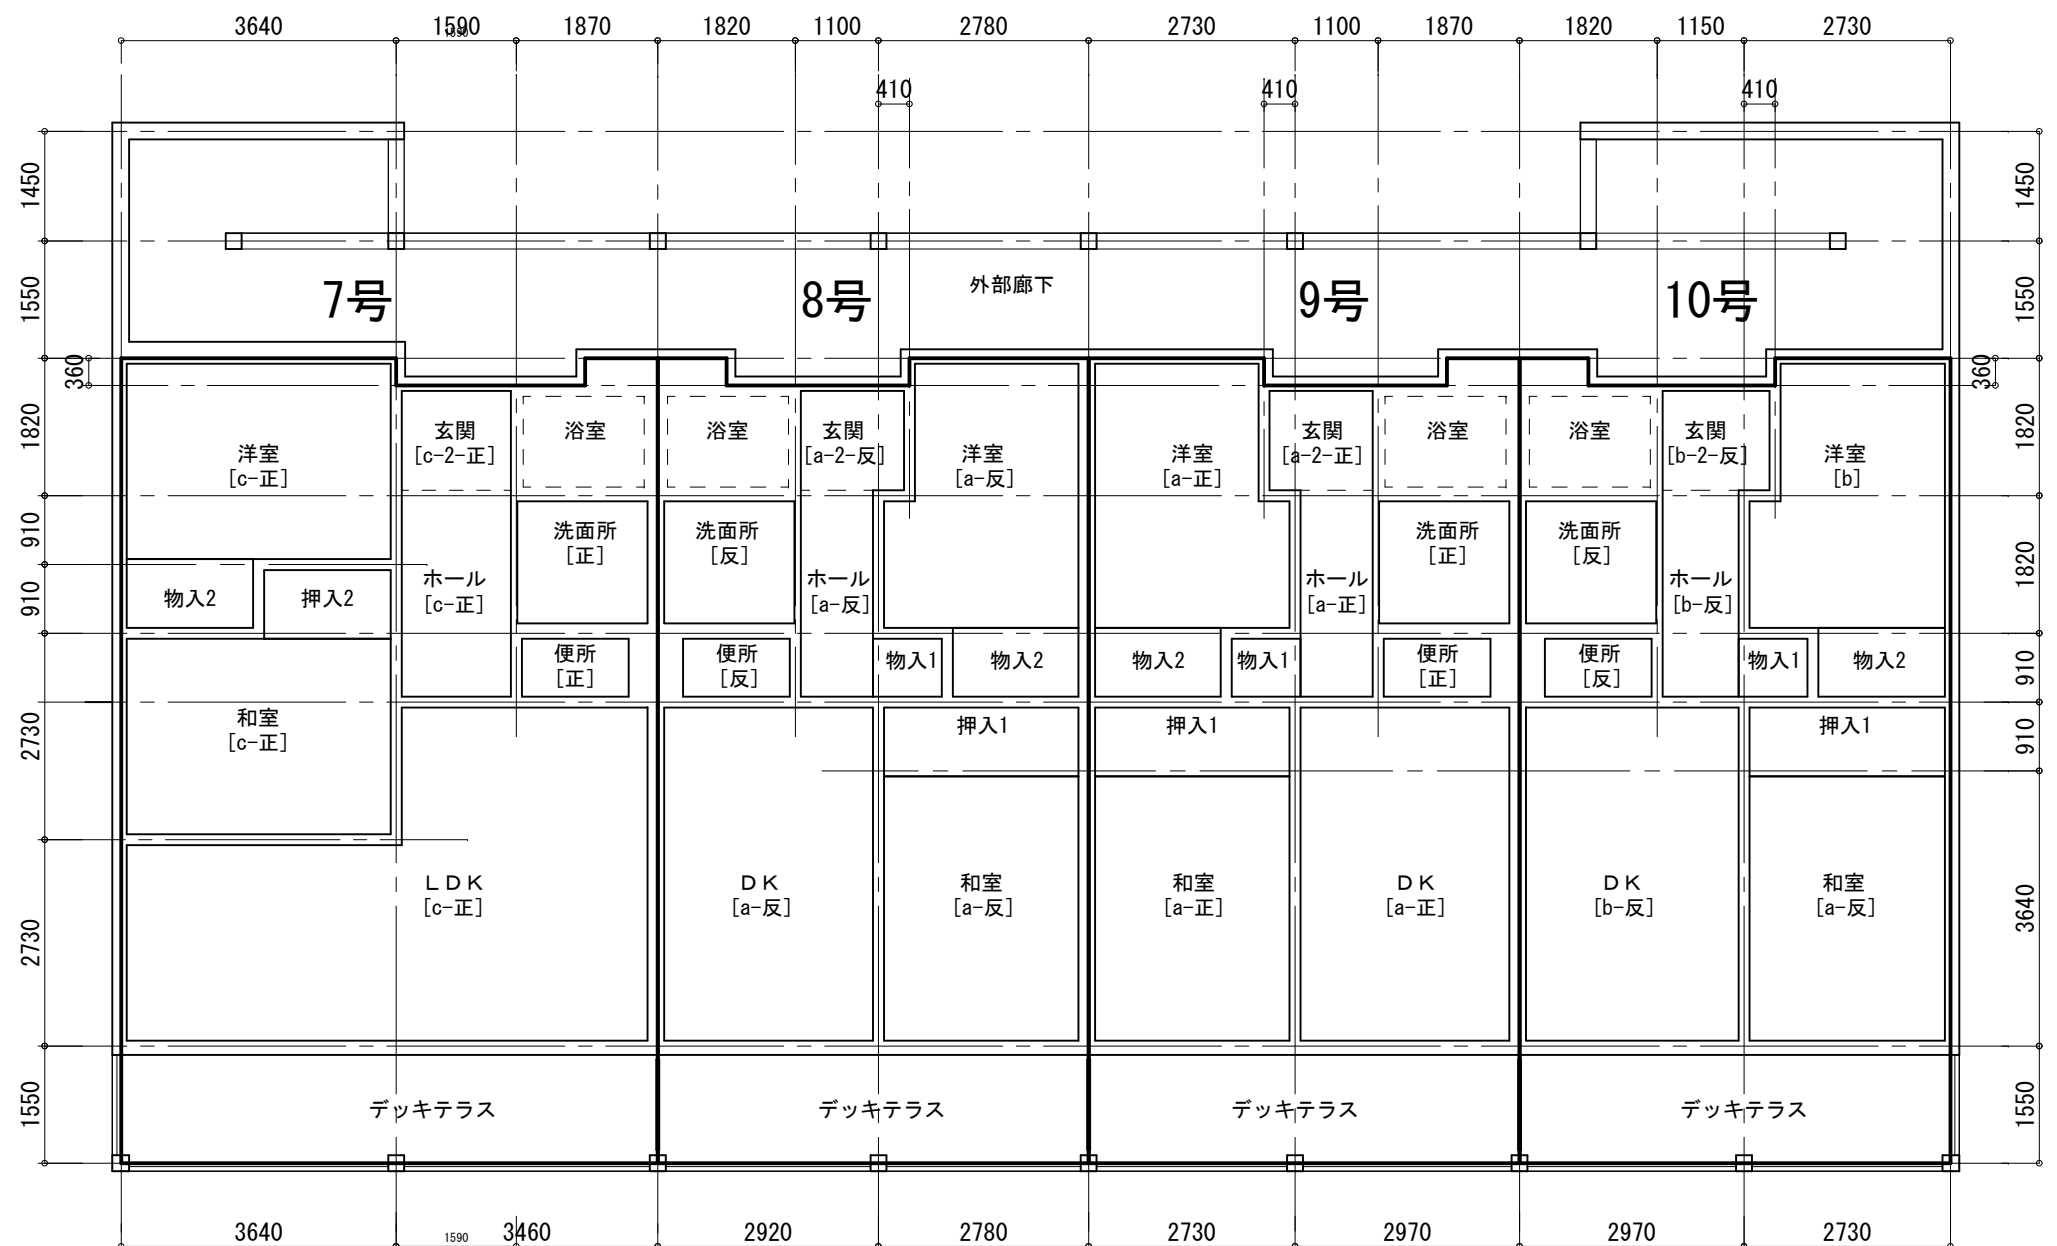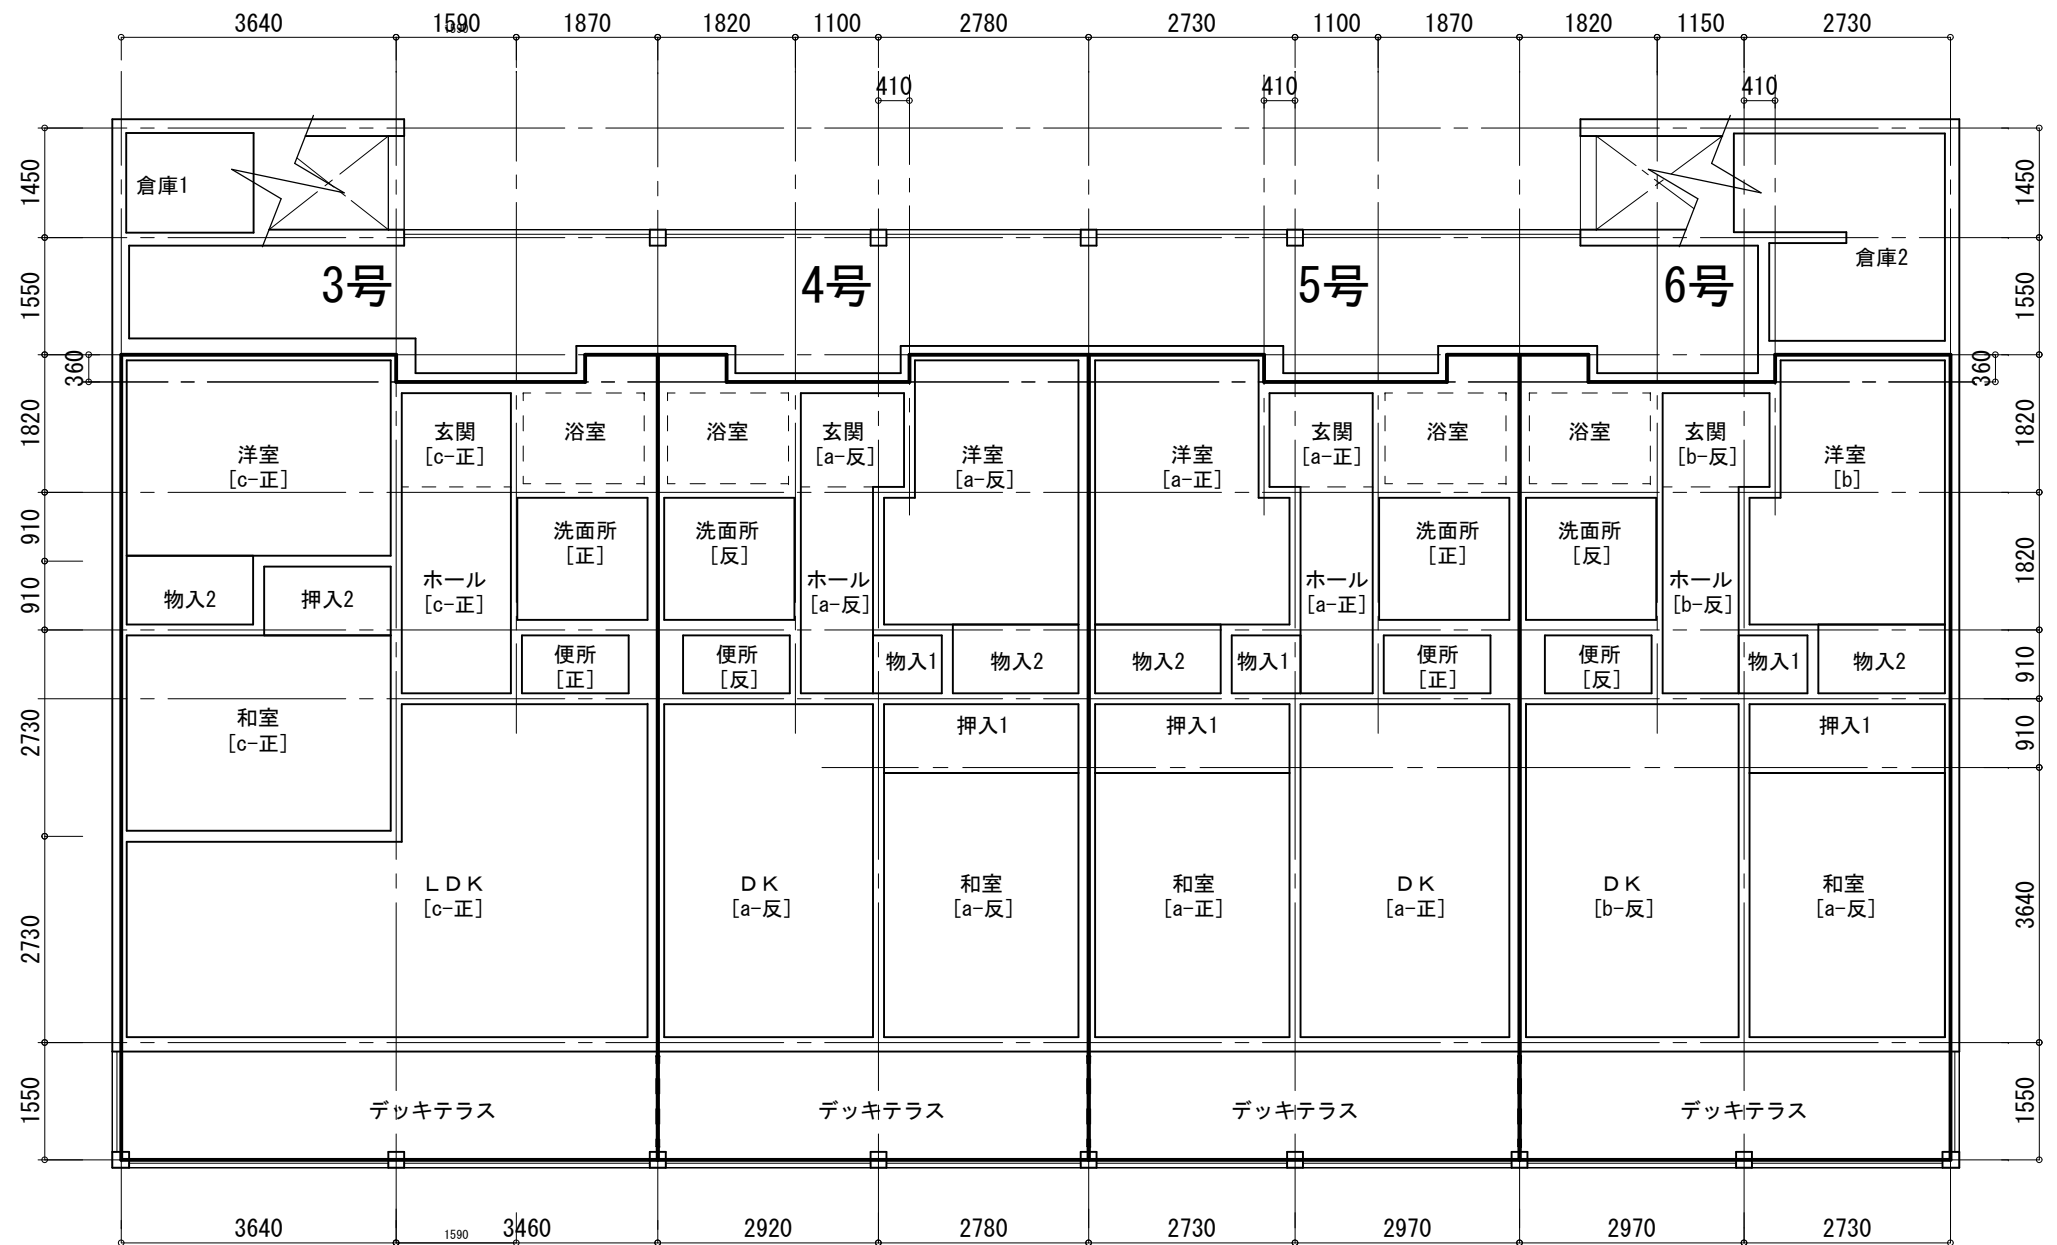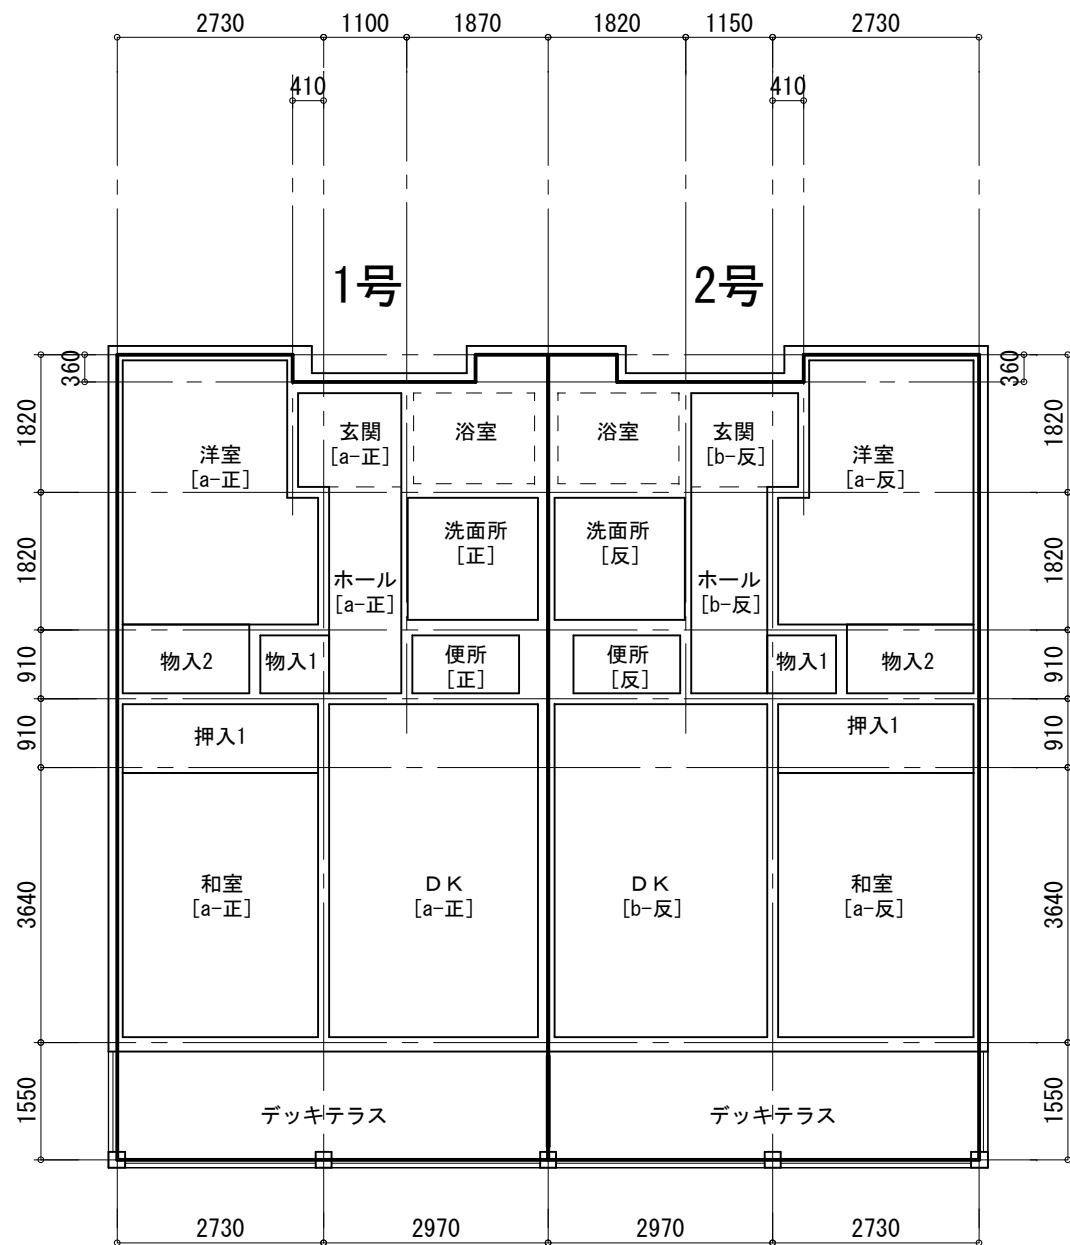

| 棟  | 番号  | 向き | 階    | 玄関    | ホール | 物入1 | 洗面所 | 便所 | D K | L D K | 和室  | 押入1 | 押入2 | 洋室  | 物入2 |
|----|-----|----|------|-------|-----|-----|-----|----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| A棟 | 1号  | 正  |      | a-正   | a-正 | ○   | 正   | 正  | a-正 |       | a-正 | ○   |     | a-正 | ○   |
|    | 2号  | 反  |      | b-反   | b-反 | ○   | 反   | 反  | b-反 |       | a-反 | ○   |     | a-反 | ○   |
| B棟 | 3号  | 正  | -1階- | c-正   | c-正 | /   | 正   | 正  | /   | c-正   | c-正 |     | ○   | c-正 | ○   |
|    | 4号  | 反  |      | a-反   | a-反 | ○   | 反   | 反  | a-反 |       | a-反 | ○   |     | a-反 | ○   |
|    | 5号  | 正  |      | a-正   | a-正 | ○   | 正   | 正  | a-正 |       | a-正 | ○   |     | a-正 | ○   |
|    | 6号  | 反  |      | b-反   | b-反 | ○   | 反   | 反  | b-反 |       | a-反 | ○   |     | b-正 | ○   |
|    | 7号  | 正  | -2階- | c-2-正 | c-正 | /   | 正   | 正  | /   | c-正   | c-正 |     | ○   | c-正 | ○   |
|    | 8号  | 反  |      | a-2-反 | a-反 | ○   | 反   | 反  | a-反 |       | a-反 | ○   |     | a-反 | ○   |
|    | 9号  | 正  |      | a-2-正 | a-正 | ○   | 正   | 正  | a-正 |       | a-正 | ○   |     | a-正 | ○   |
|    | 10号 | 反  |      | b-2-反 | b-反 | ○   | 反   | 反  | b-反 |       | a-反 | ○   |     | b-反 | ○   |












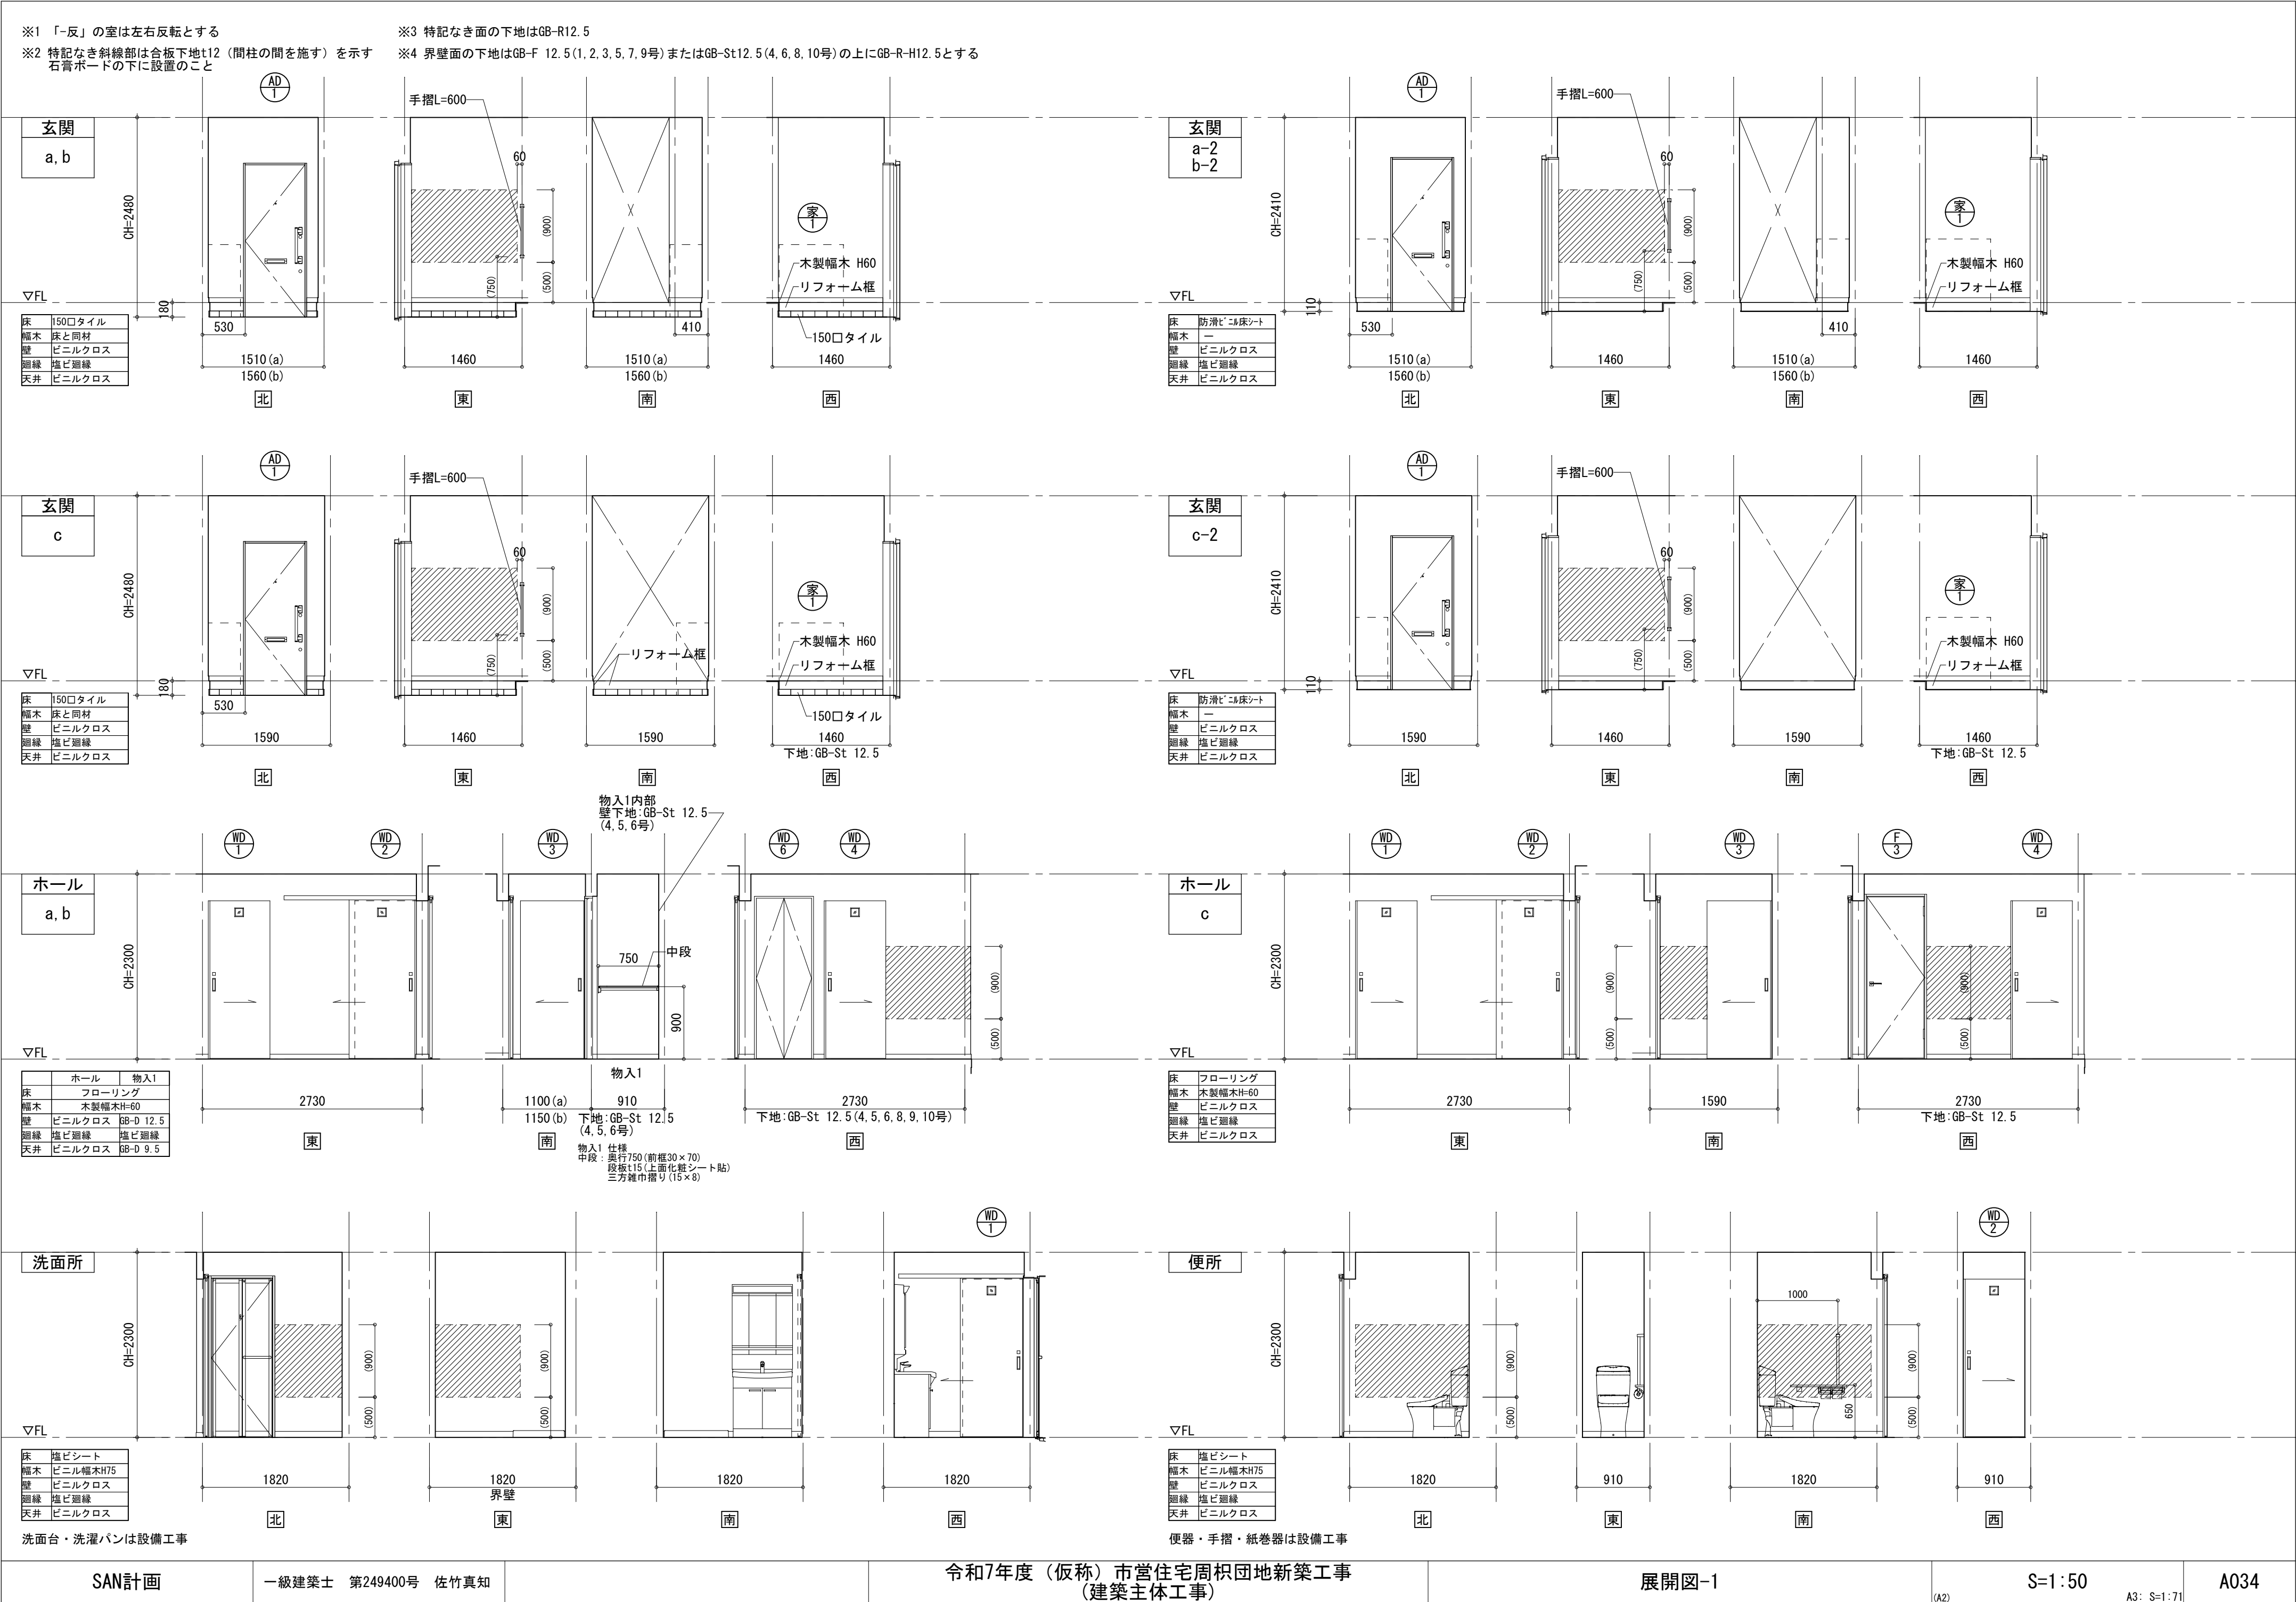


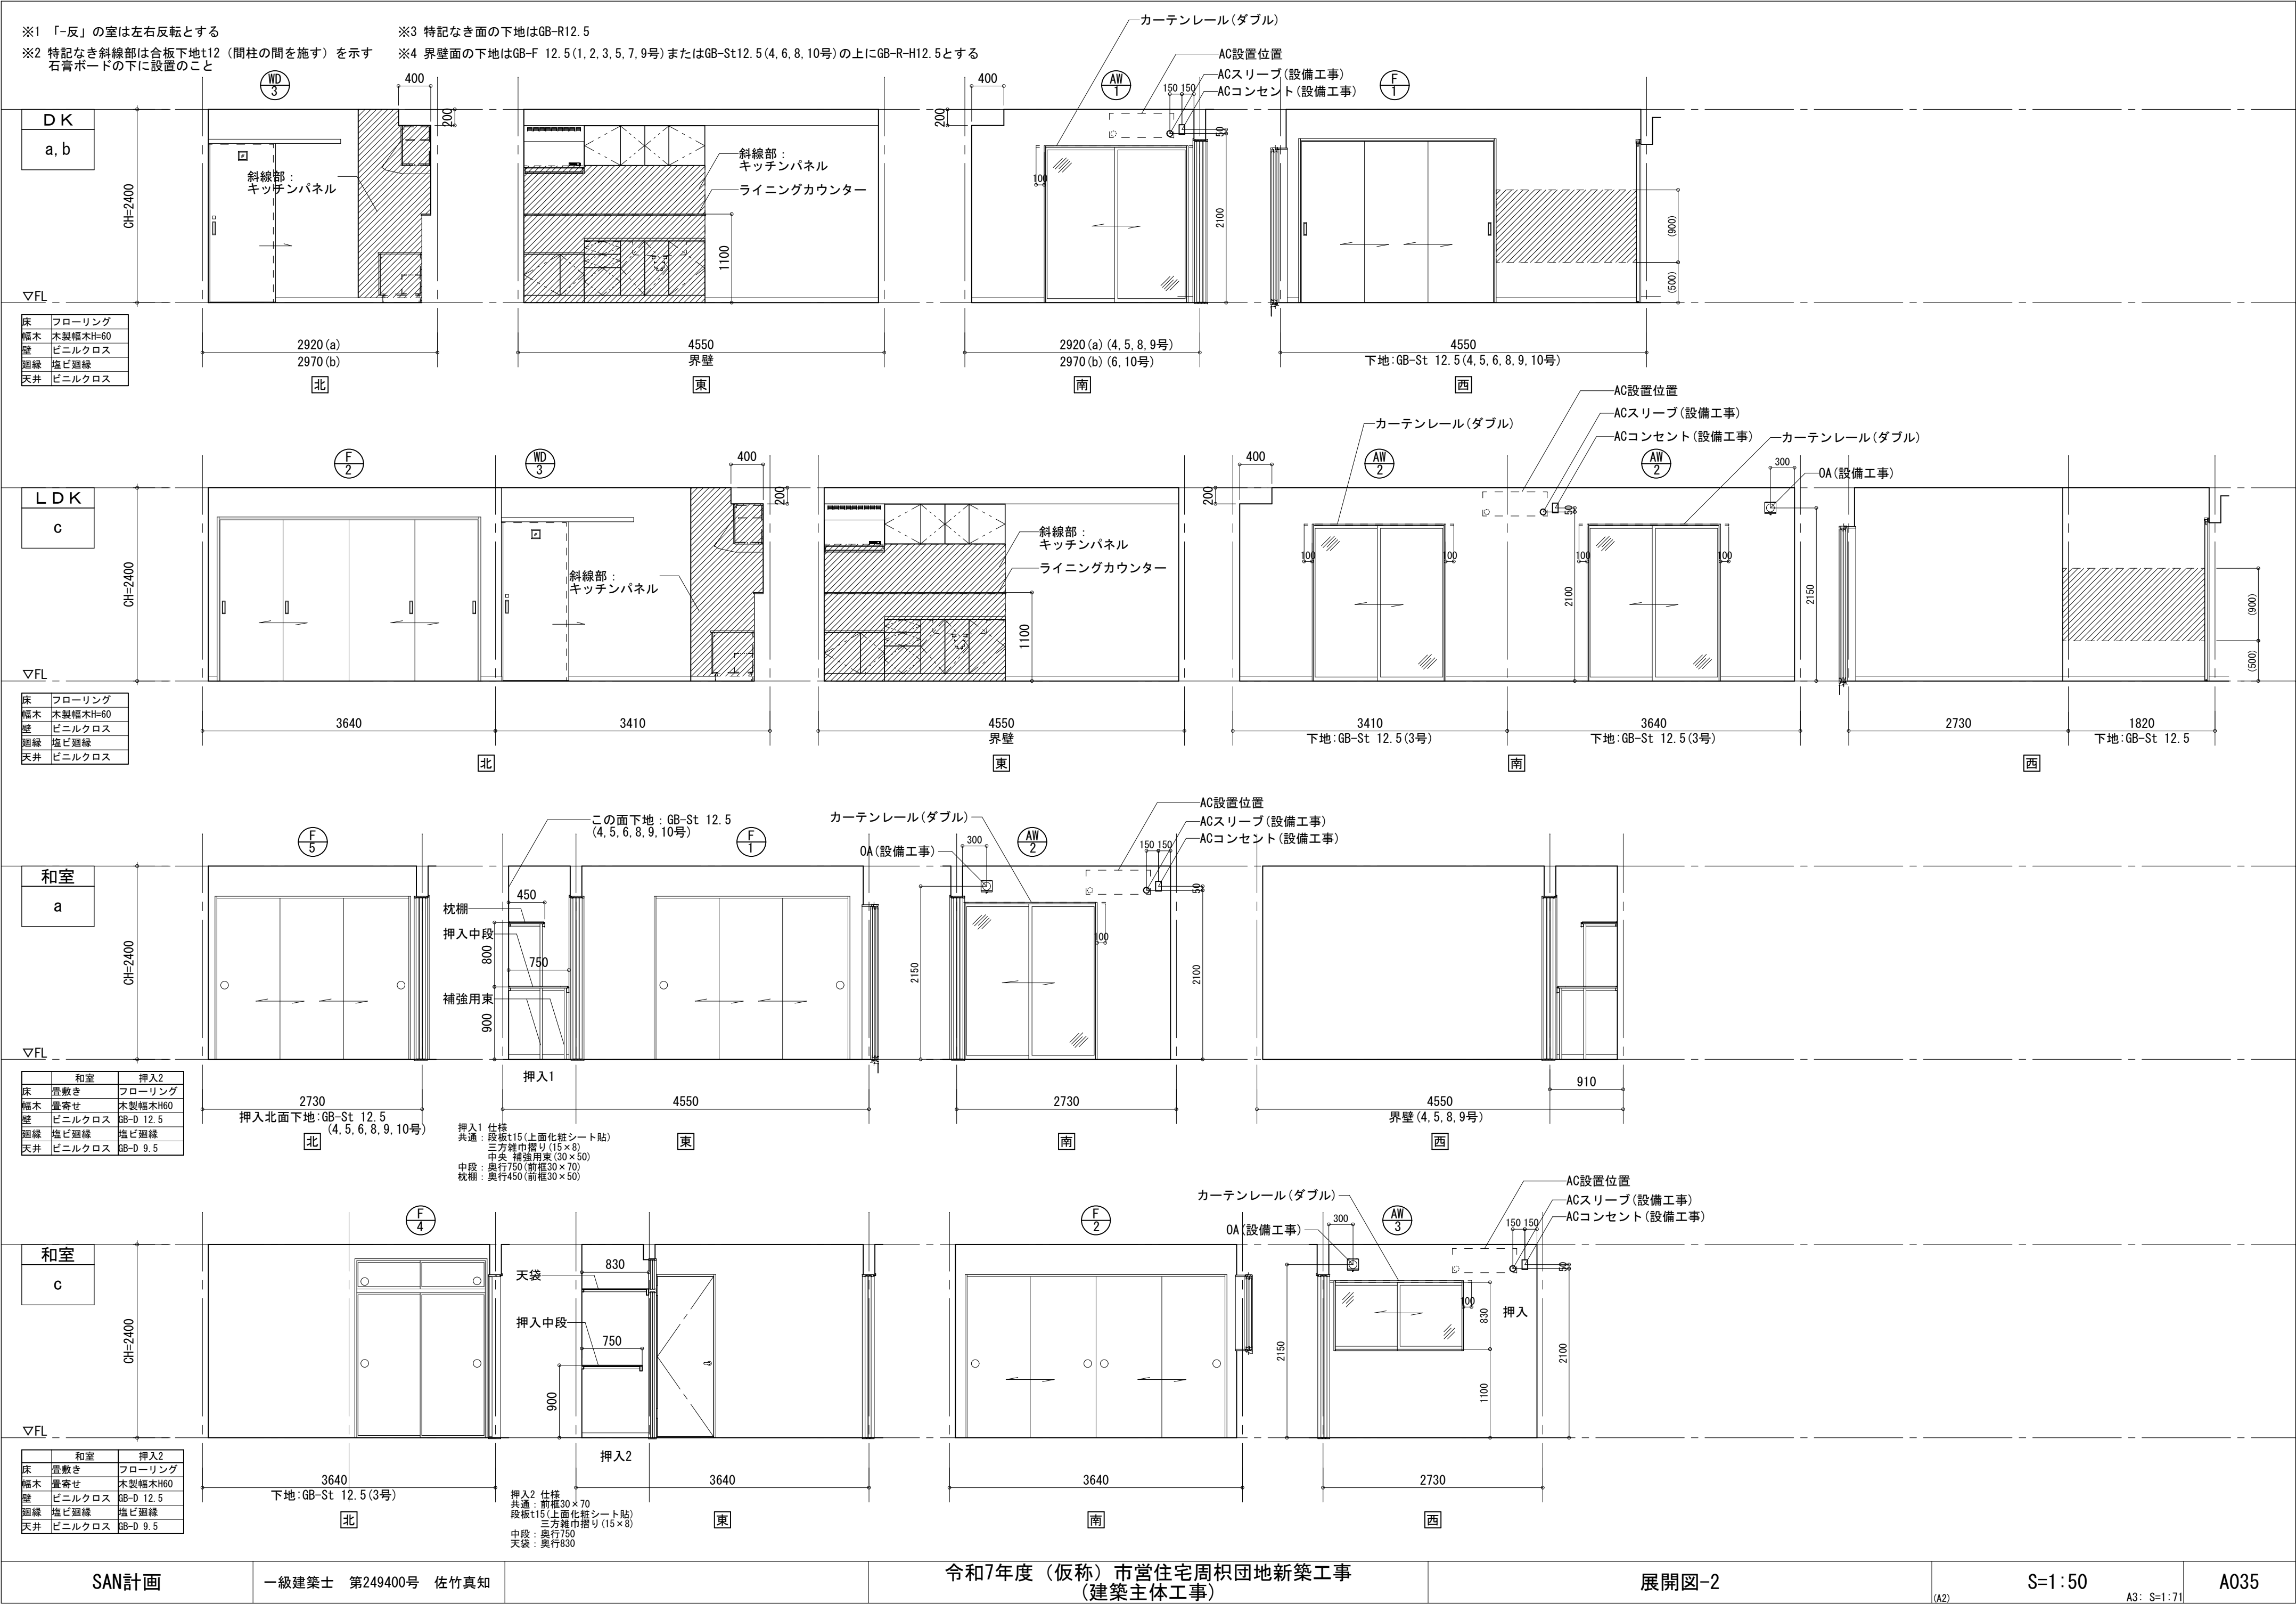






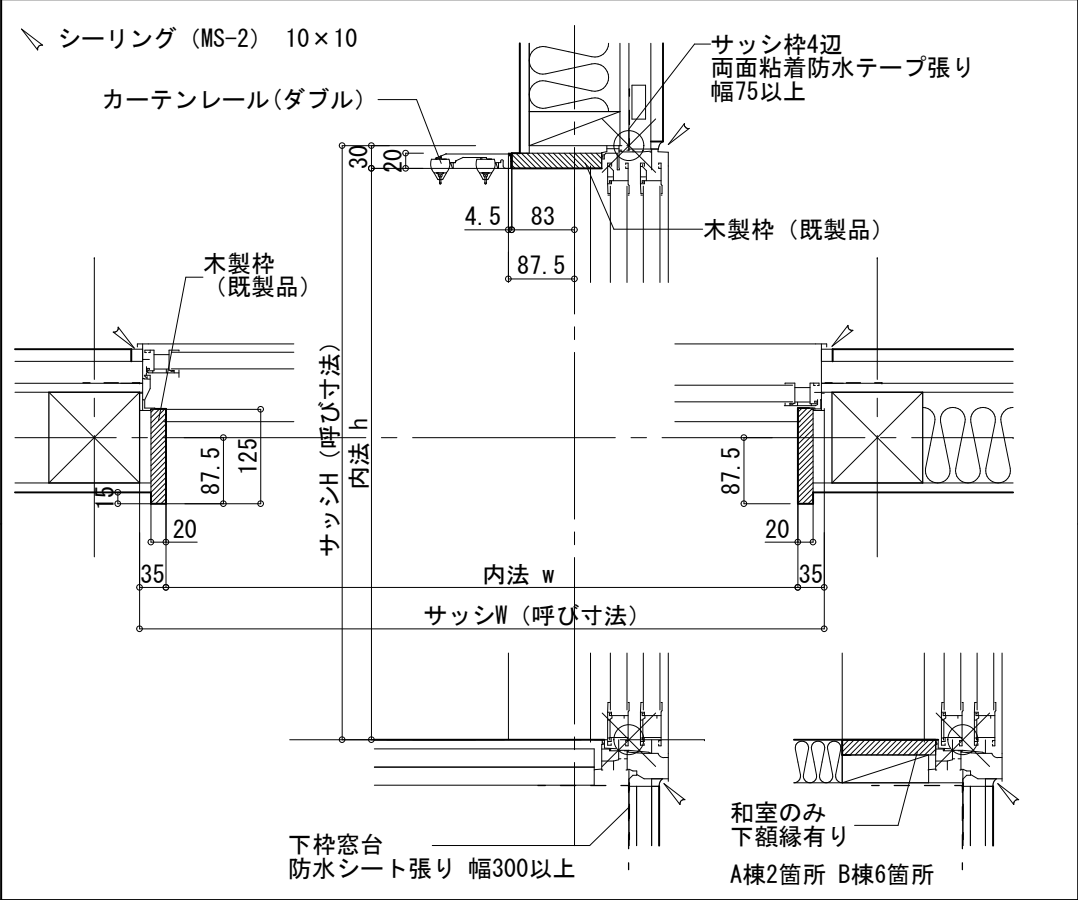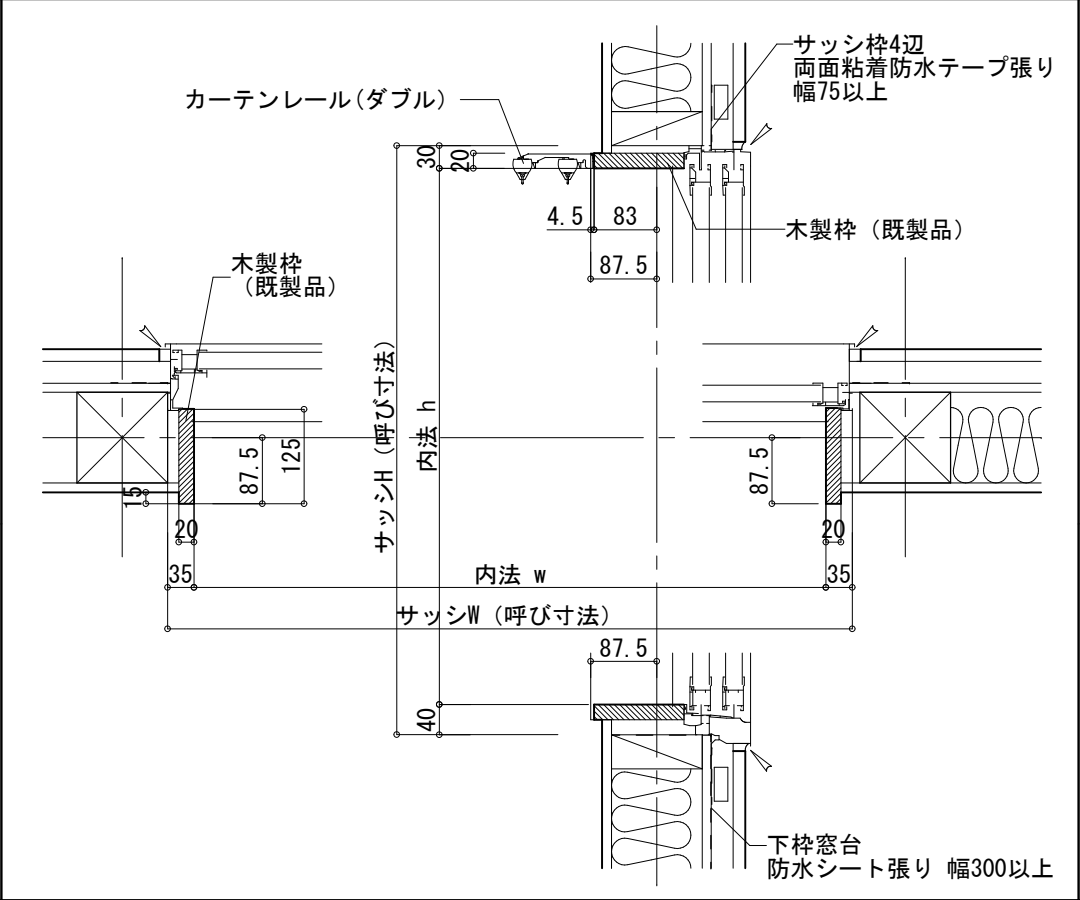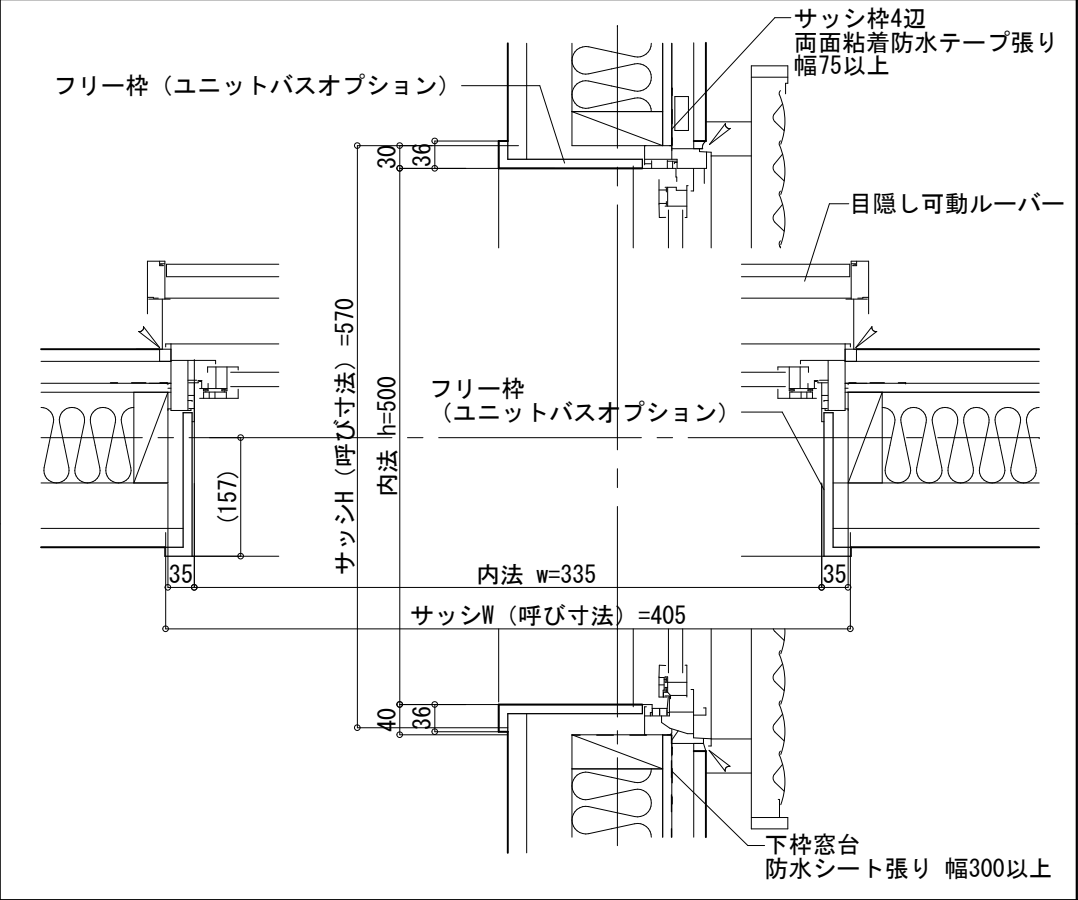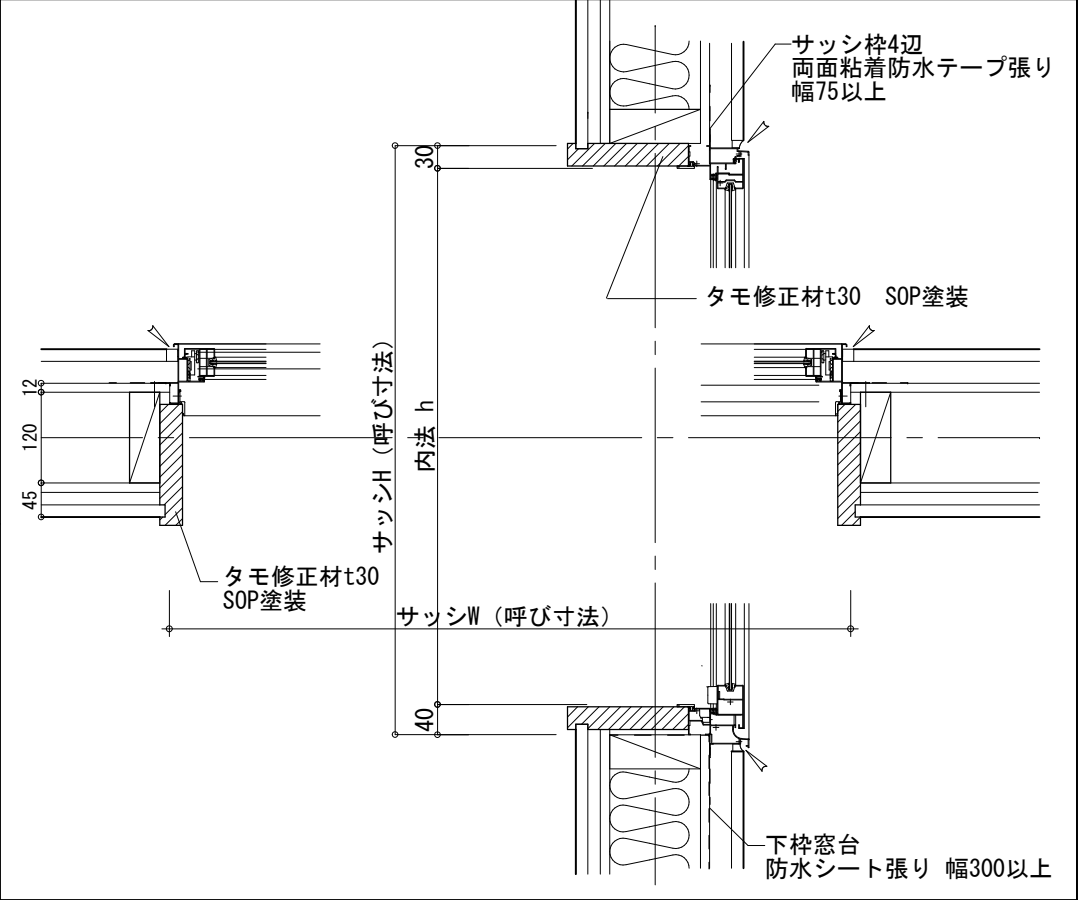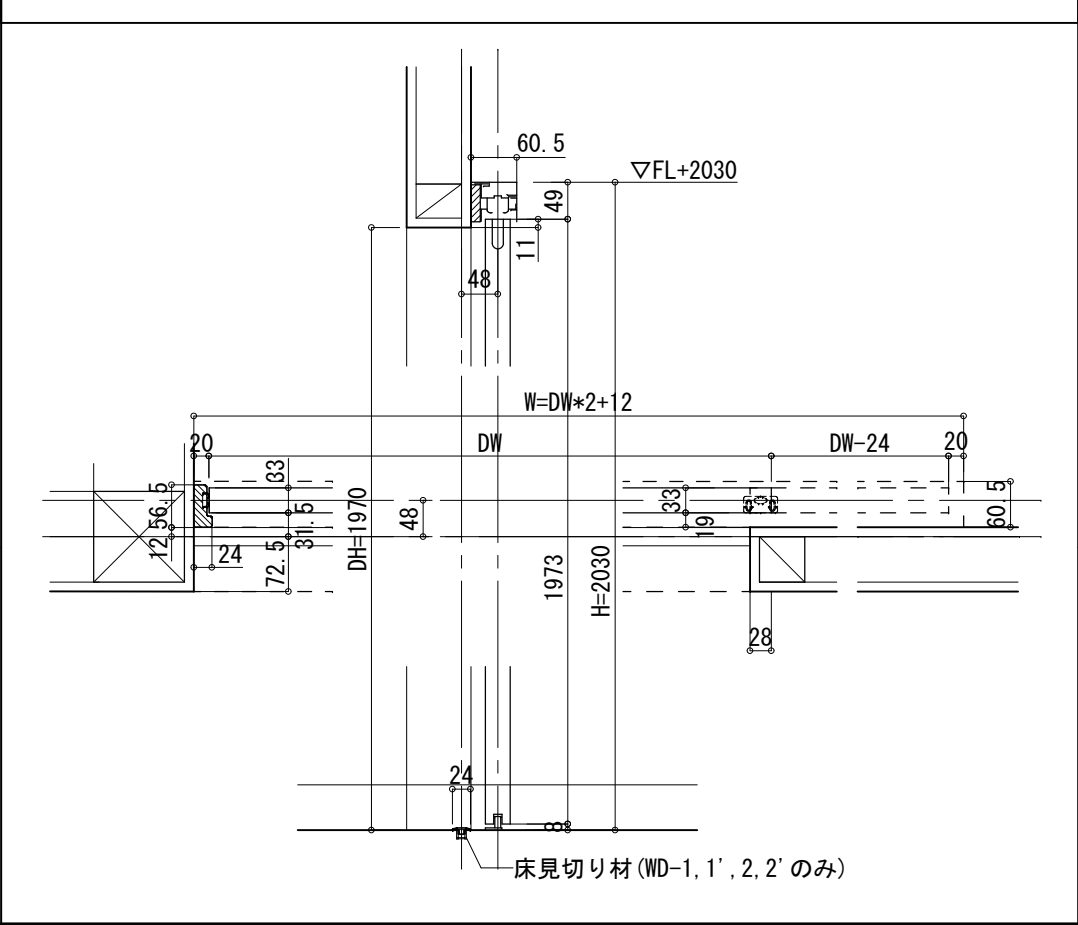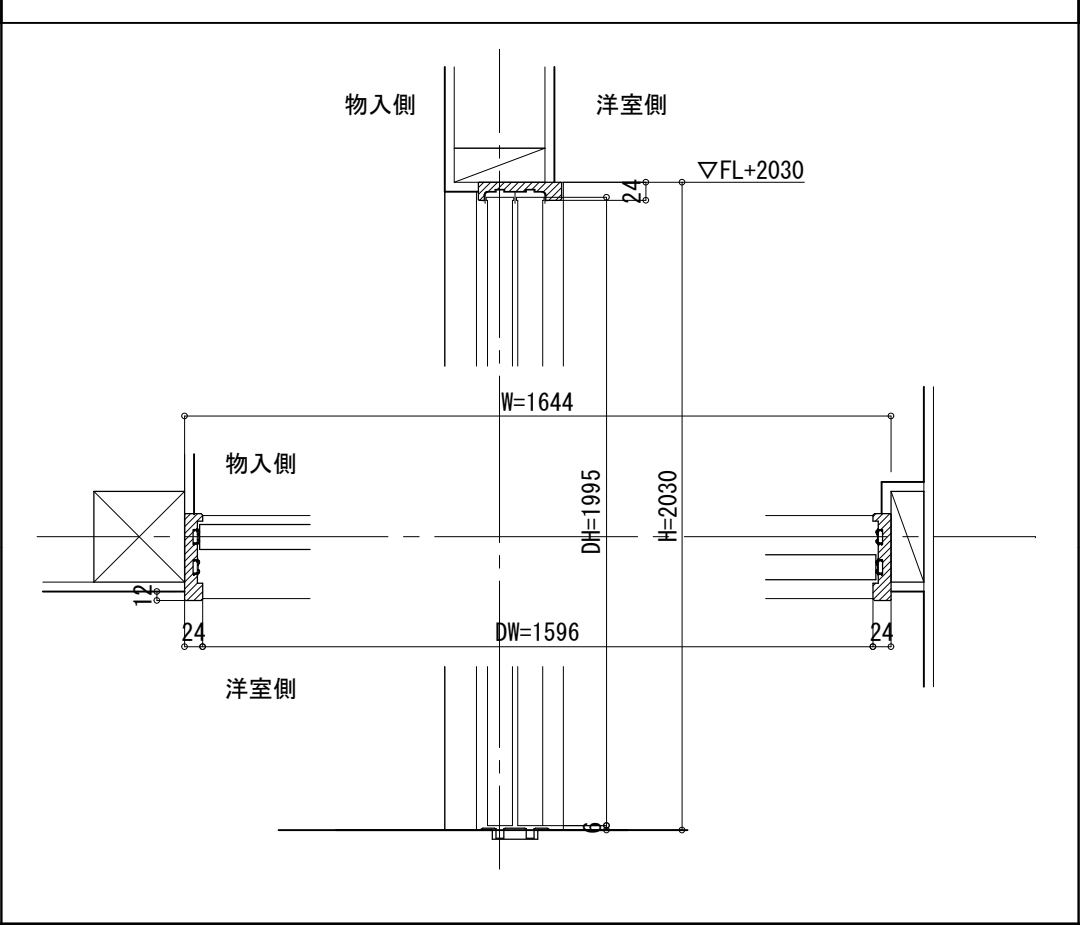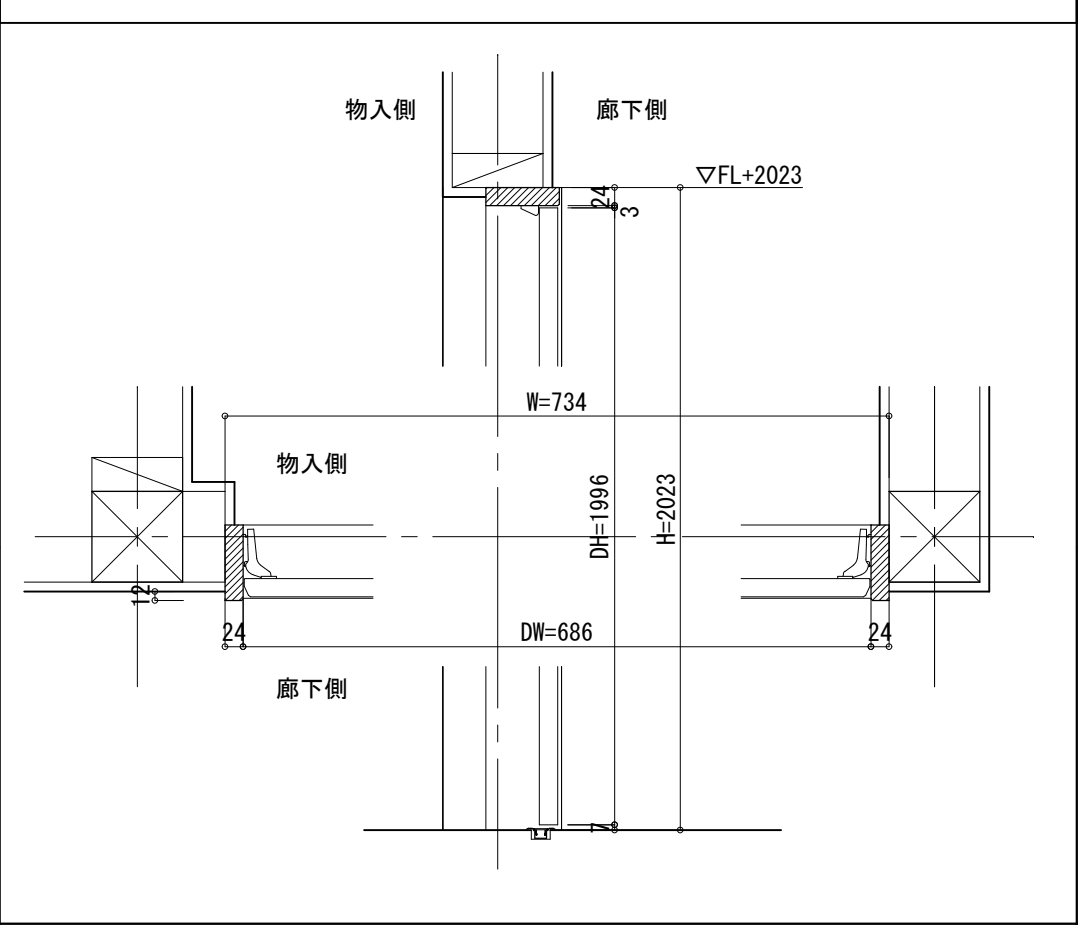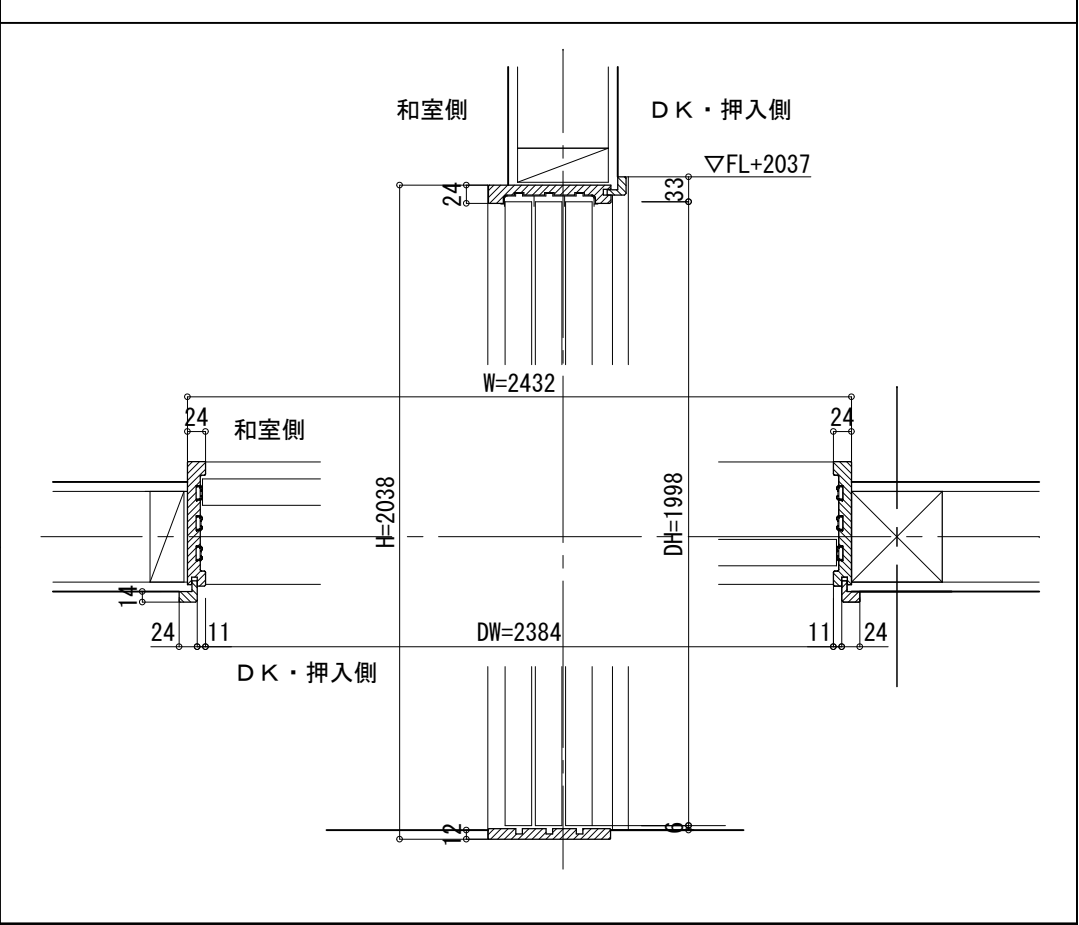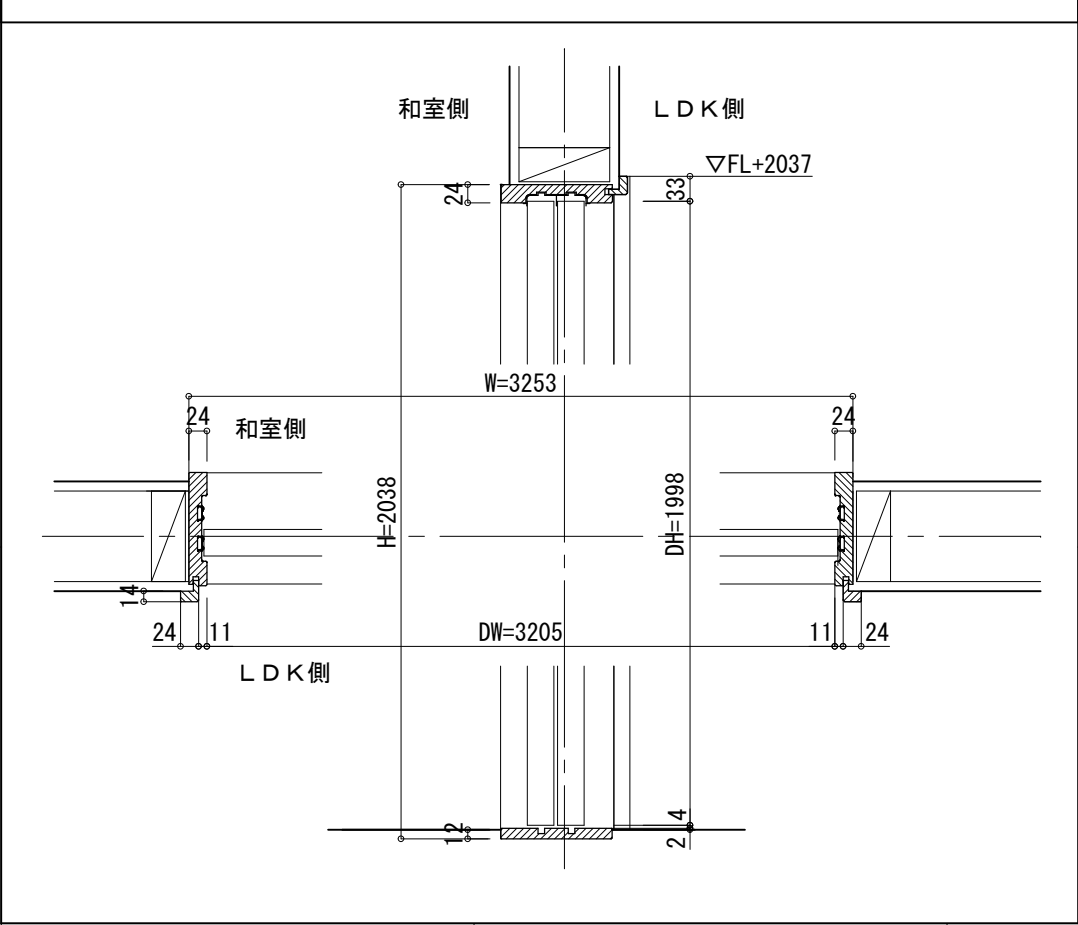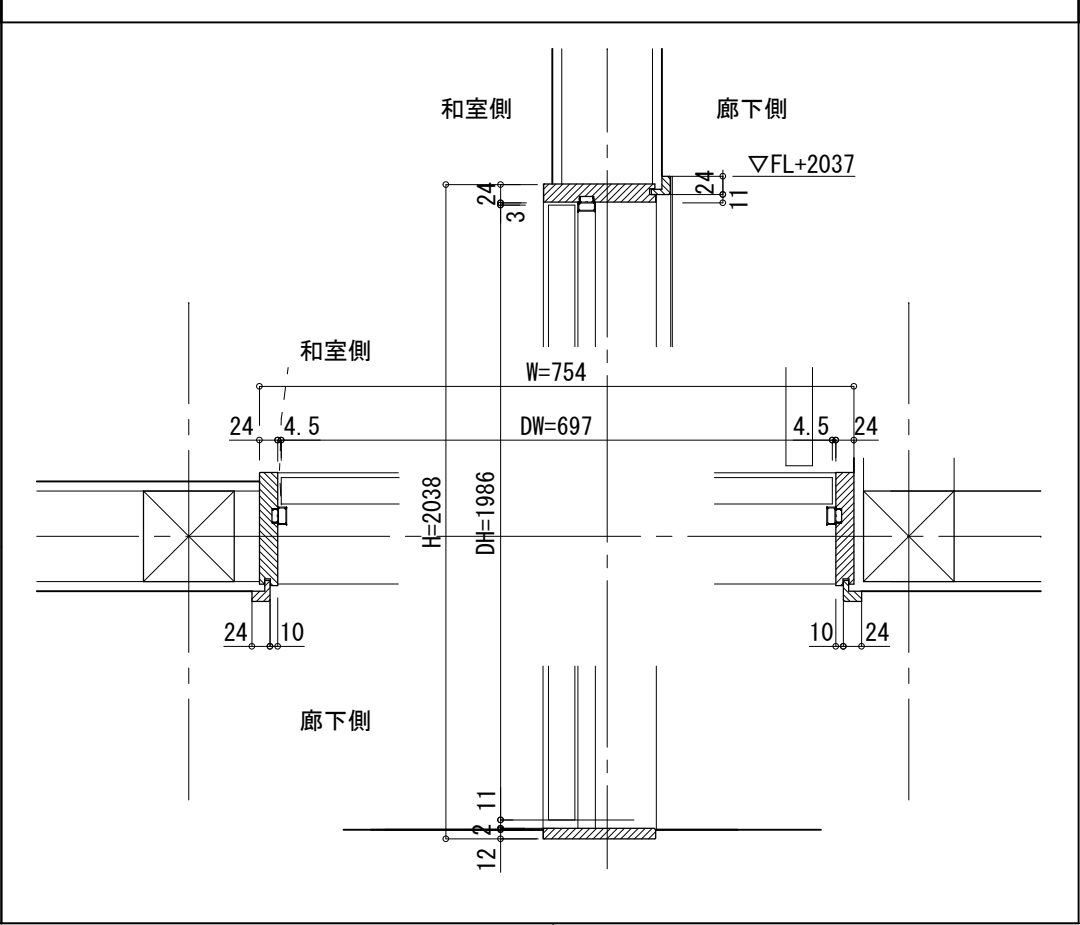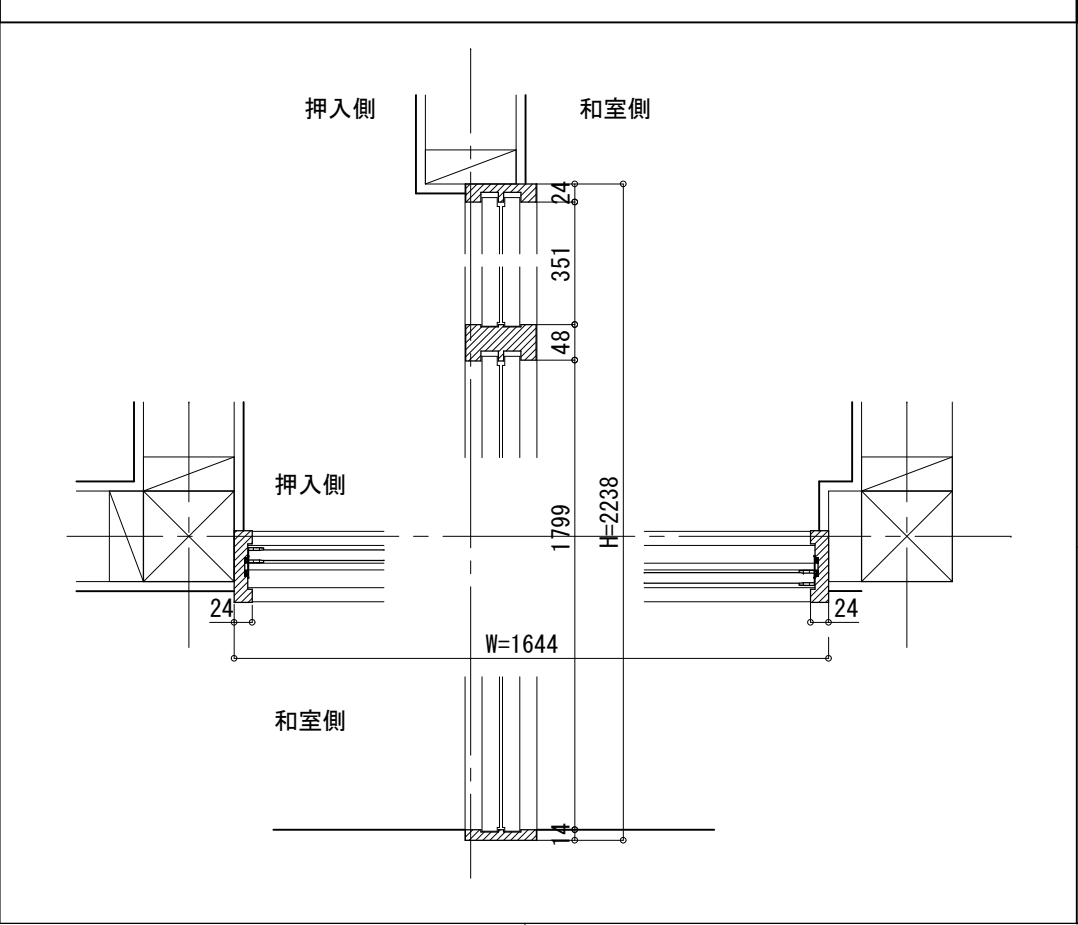
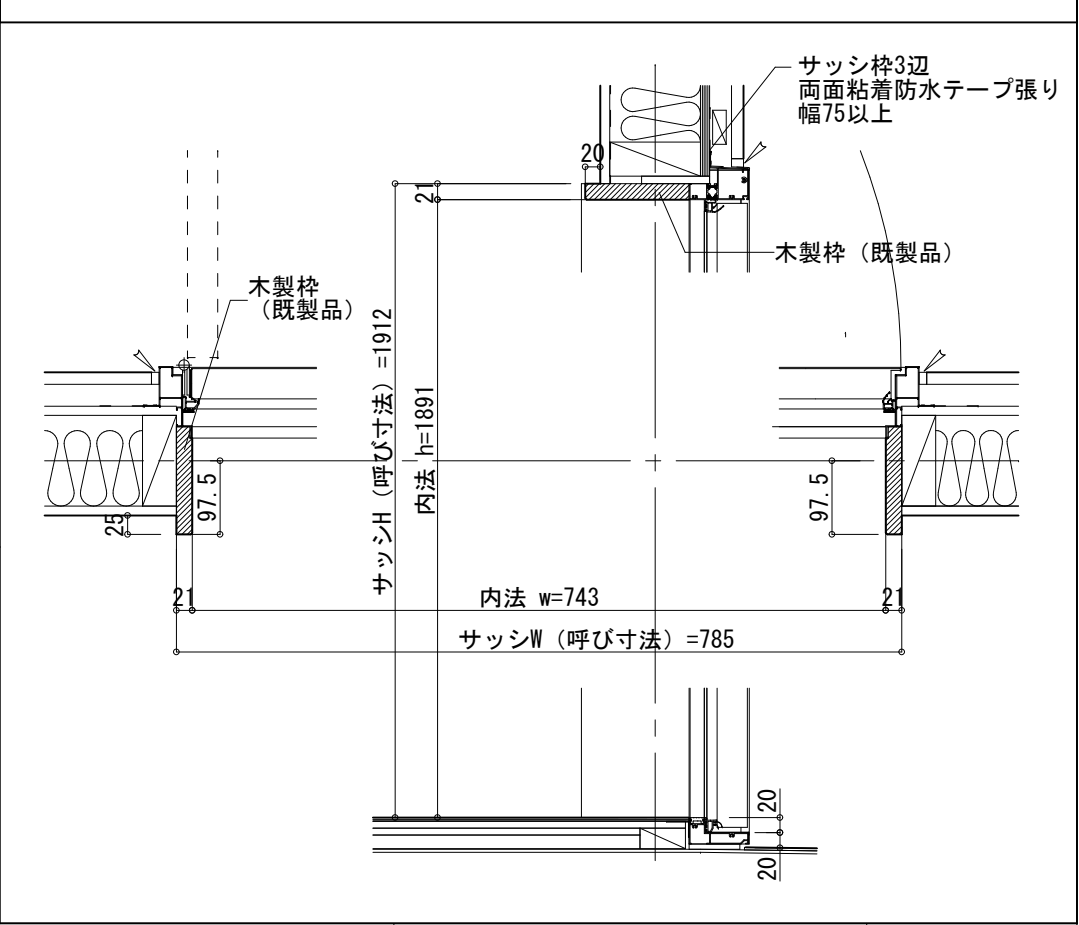


|                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>鋼製建具 (AW-1, 2)</p>         | <p>鋼製建具 (AW-3, 4)</p>  | <p>鋼製建具 (AW-5)</p>   | <p>鋼製建具 (AW-6)</p>        |
| <p>木製建具 (WD-1, 2, 3, 4)</p>  | <p>木製建具 (WD-5)</p>    | <p>木製建具 (WD-6)</p>  | <p>木製建具 (F-1, 5)</p>     |
| <p>木製建具 (F-2)</p>           | <p>木製建具 (F-3)</p>    | <p>木製建具 (F-4)</p>  | <p>鋼製建具 (AD-1, 1')</p>  |
| <p>SAN計画</p>                                                                                                  | <p>一級建築士 第249400号 佐竹真知</p>                                                                               | <p>令和7年度（仮称）市営住宅周枳団地新築工事<br/>（建築主体工事）</p>                                                               | <p>枠詳細図</p> <p>(A2)</p> <p>S=1:10</p> <p>A3: S=1:14</p> <p>A039</p>                                          |


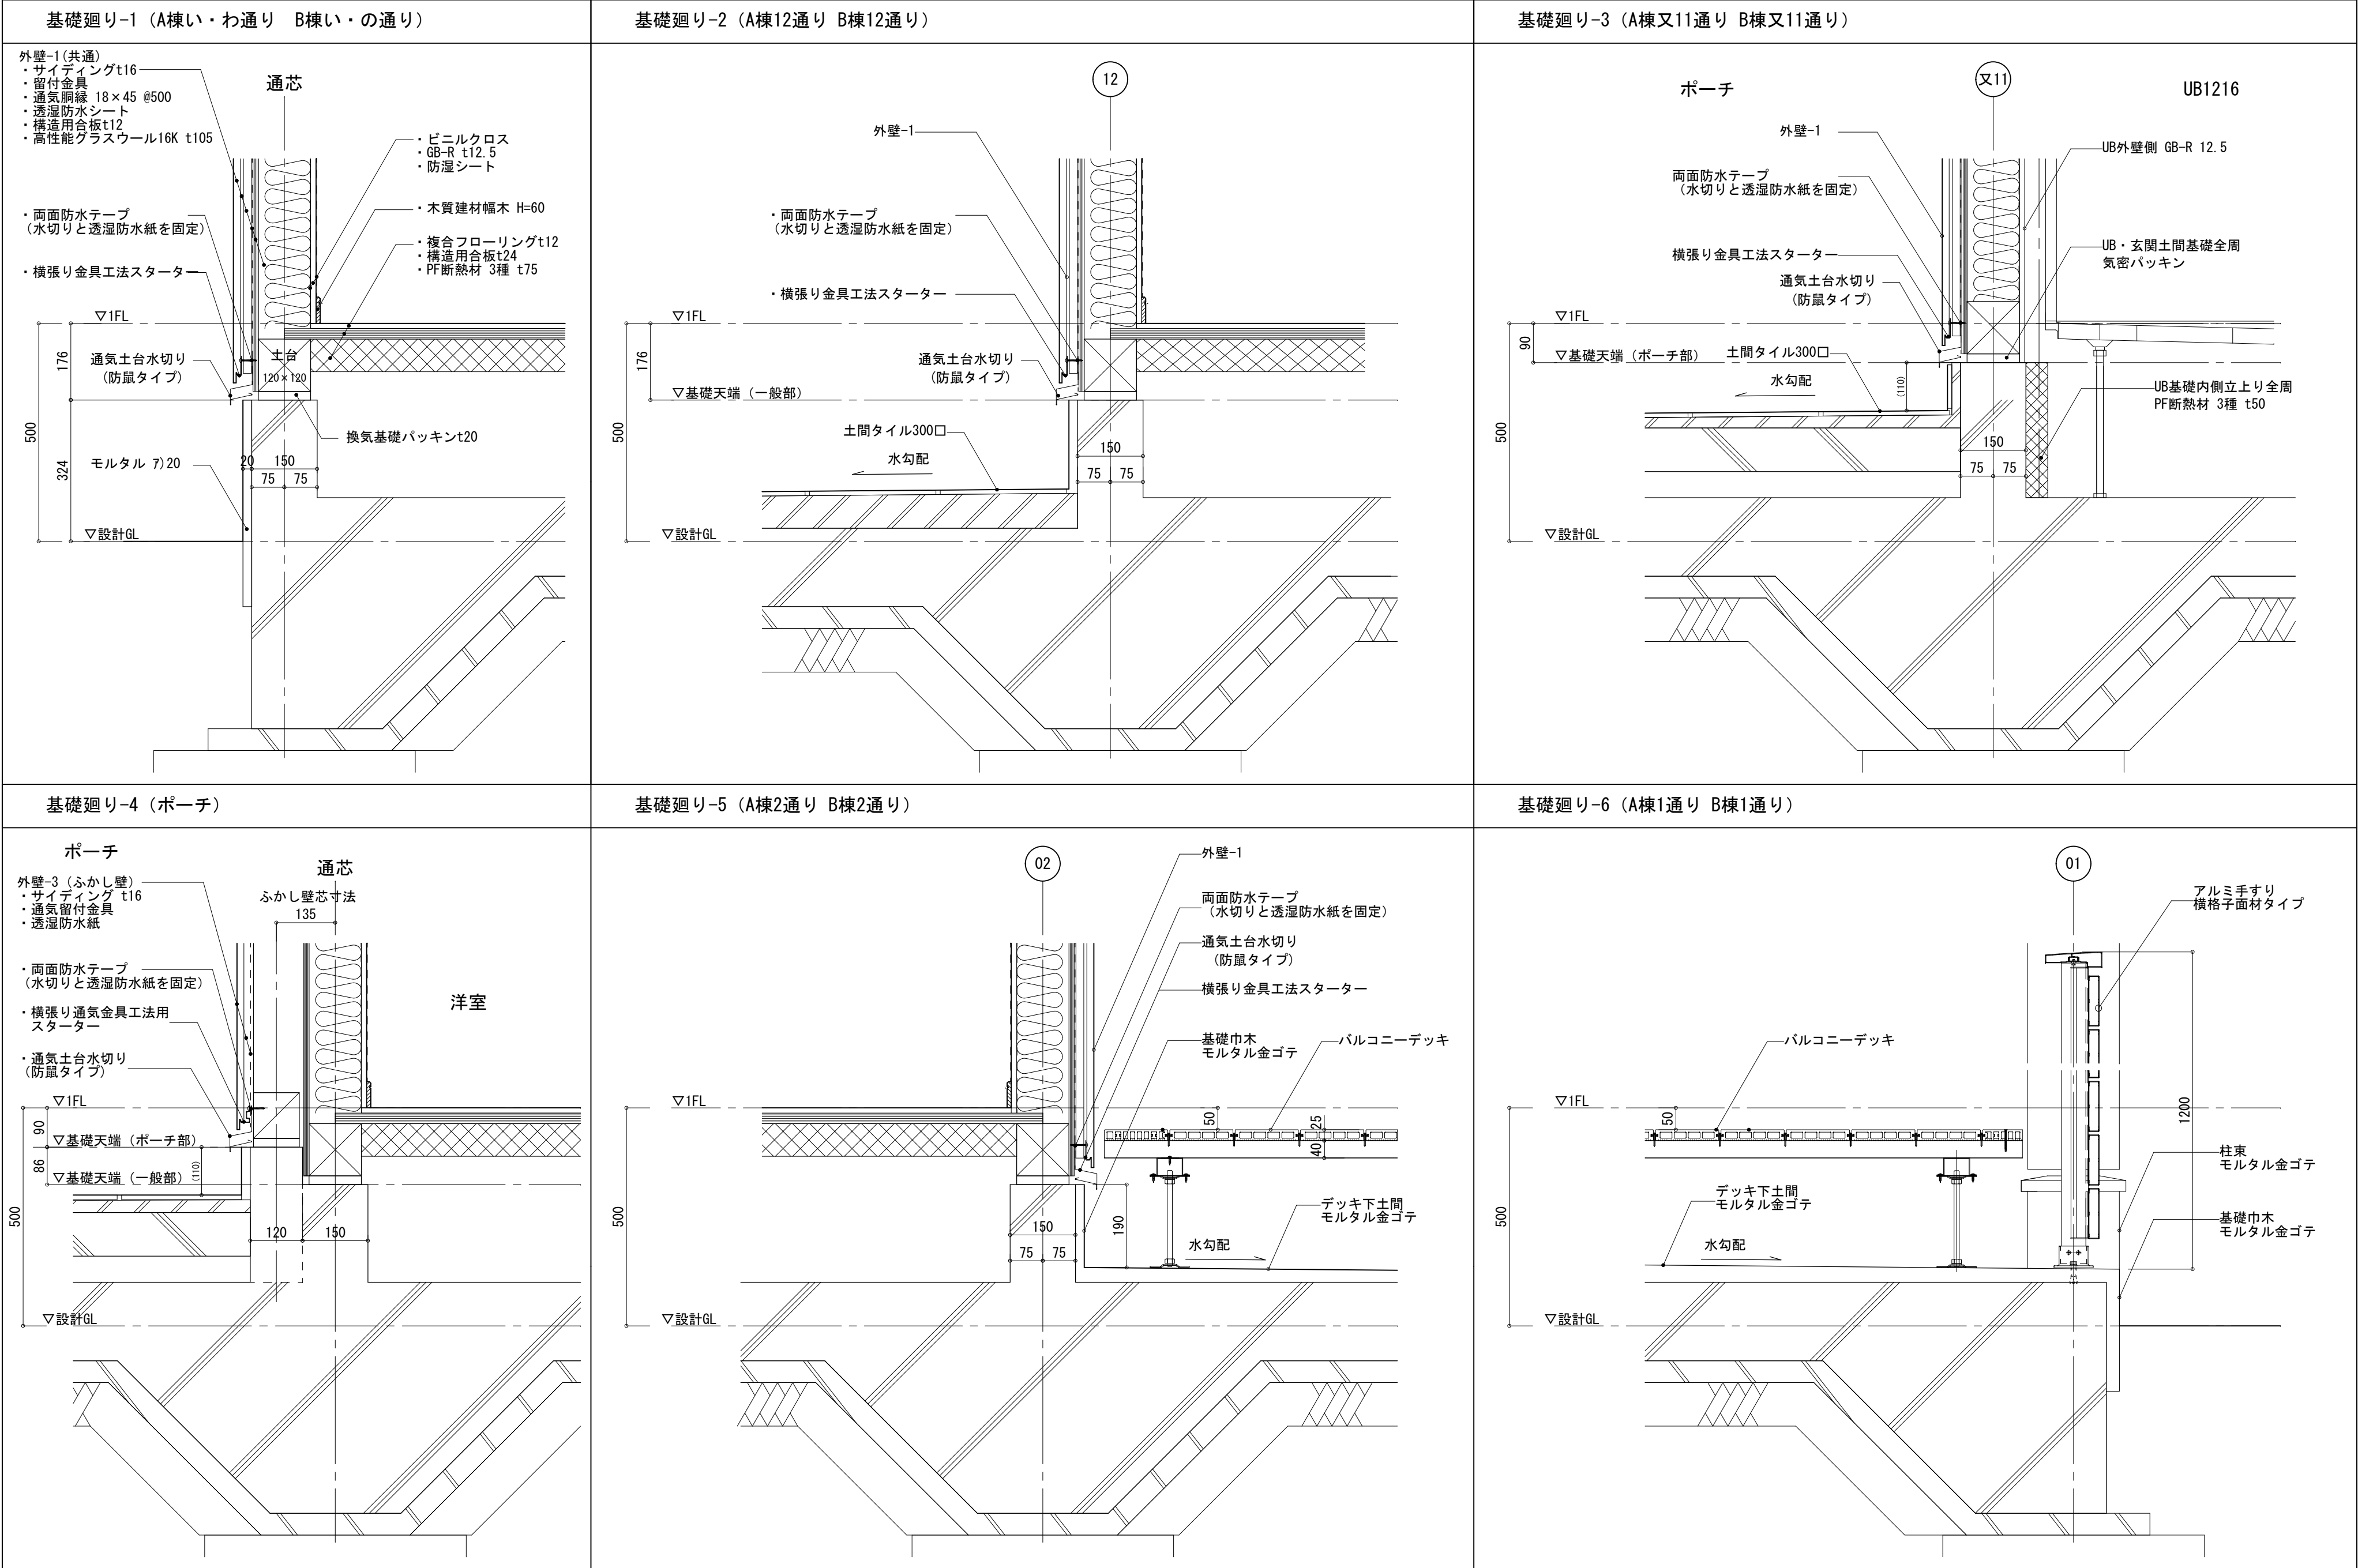





















## 外部-3 (B棟 2階玄関 又11通り)


- | 配管貫通部数量 |        |        |
|---------|--------|--------|
| 配管呼径    | A棟(箇所) | B棟(箇所) |
| ～63Φ    | 5      | 5      |
| 75～150Φ | 17     | 62     |

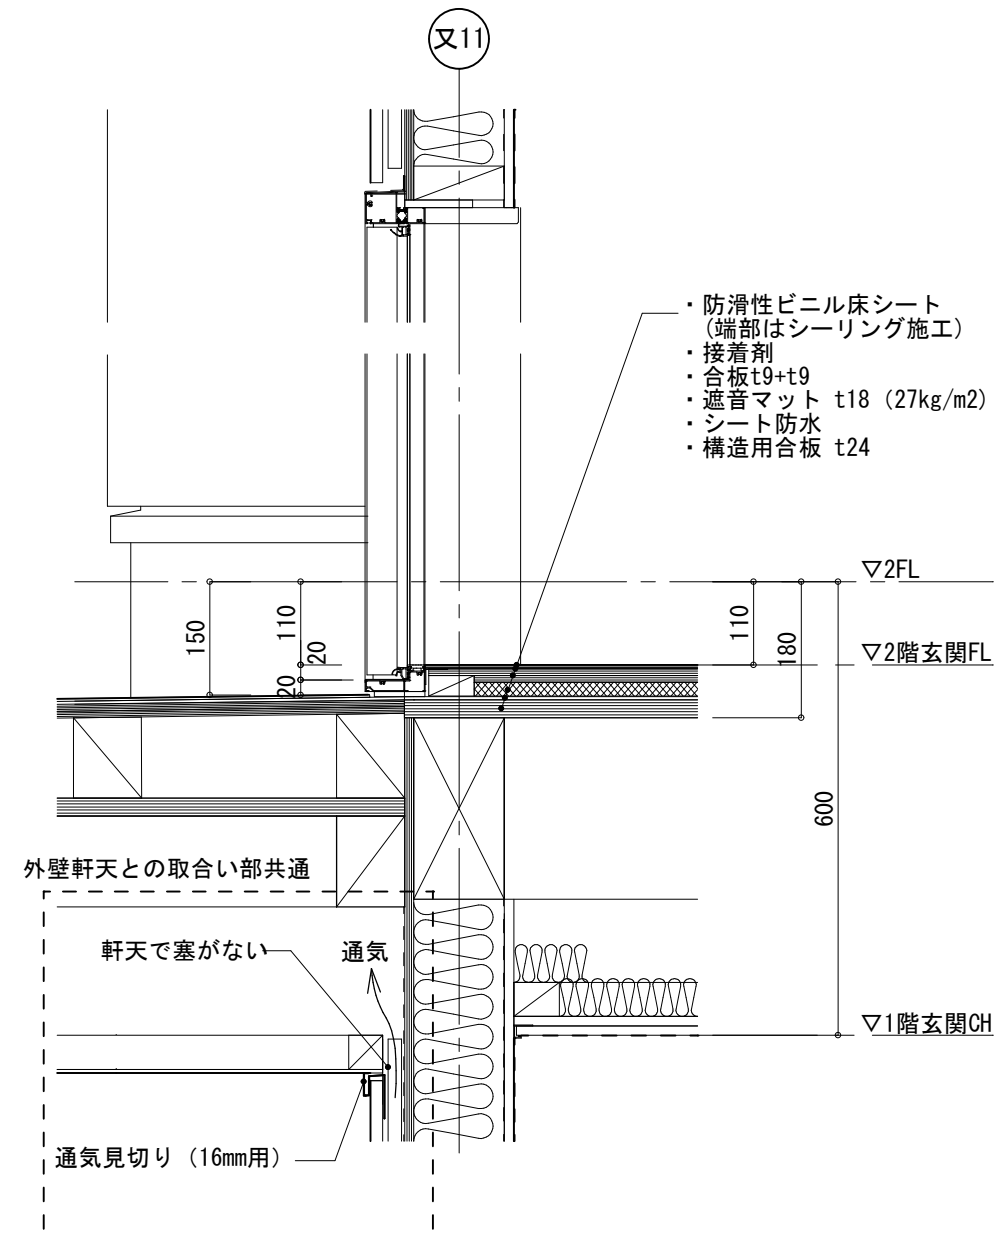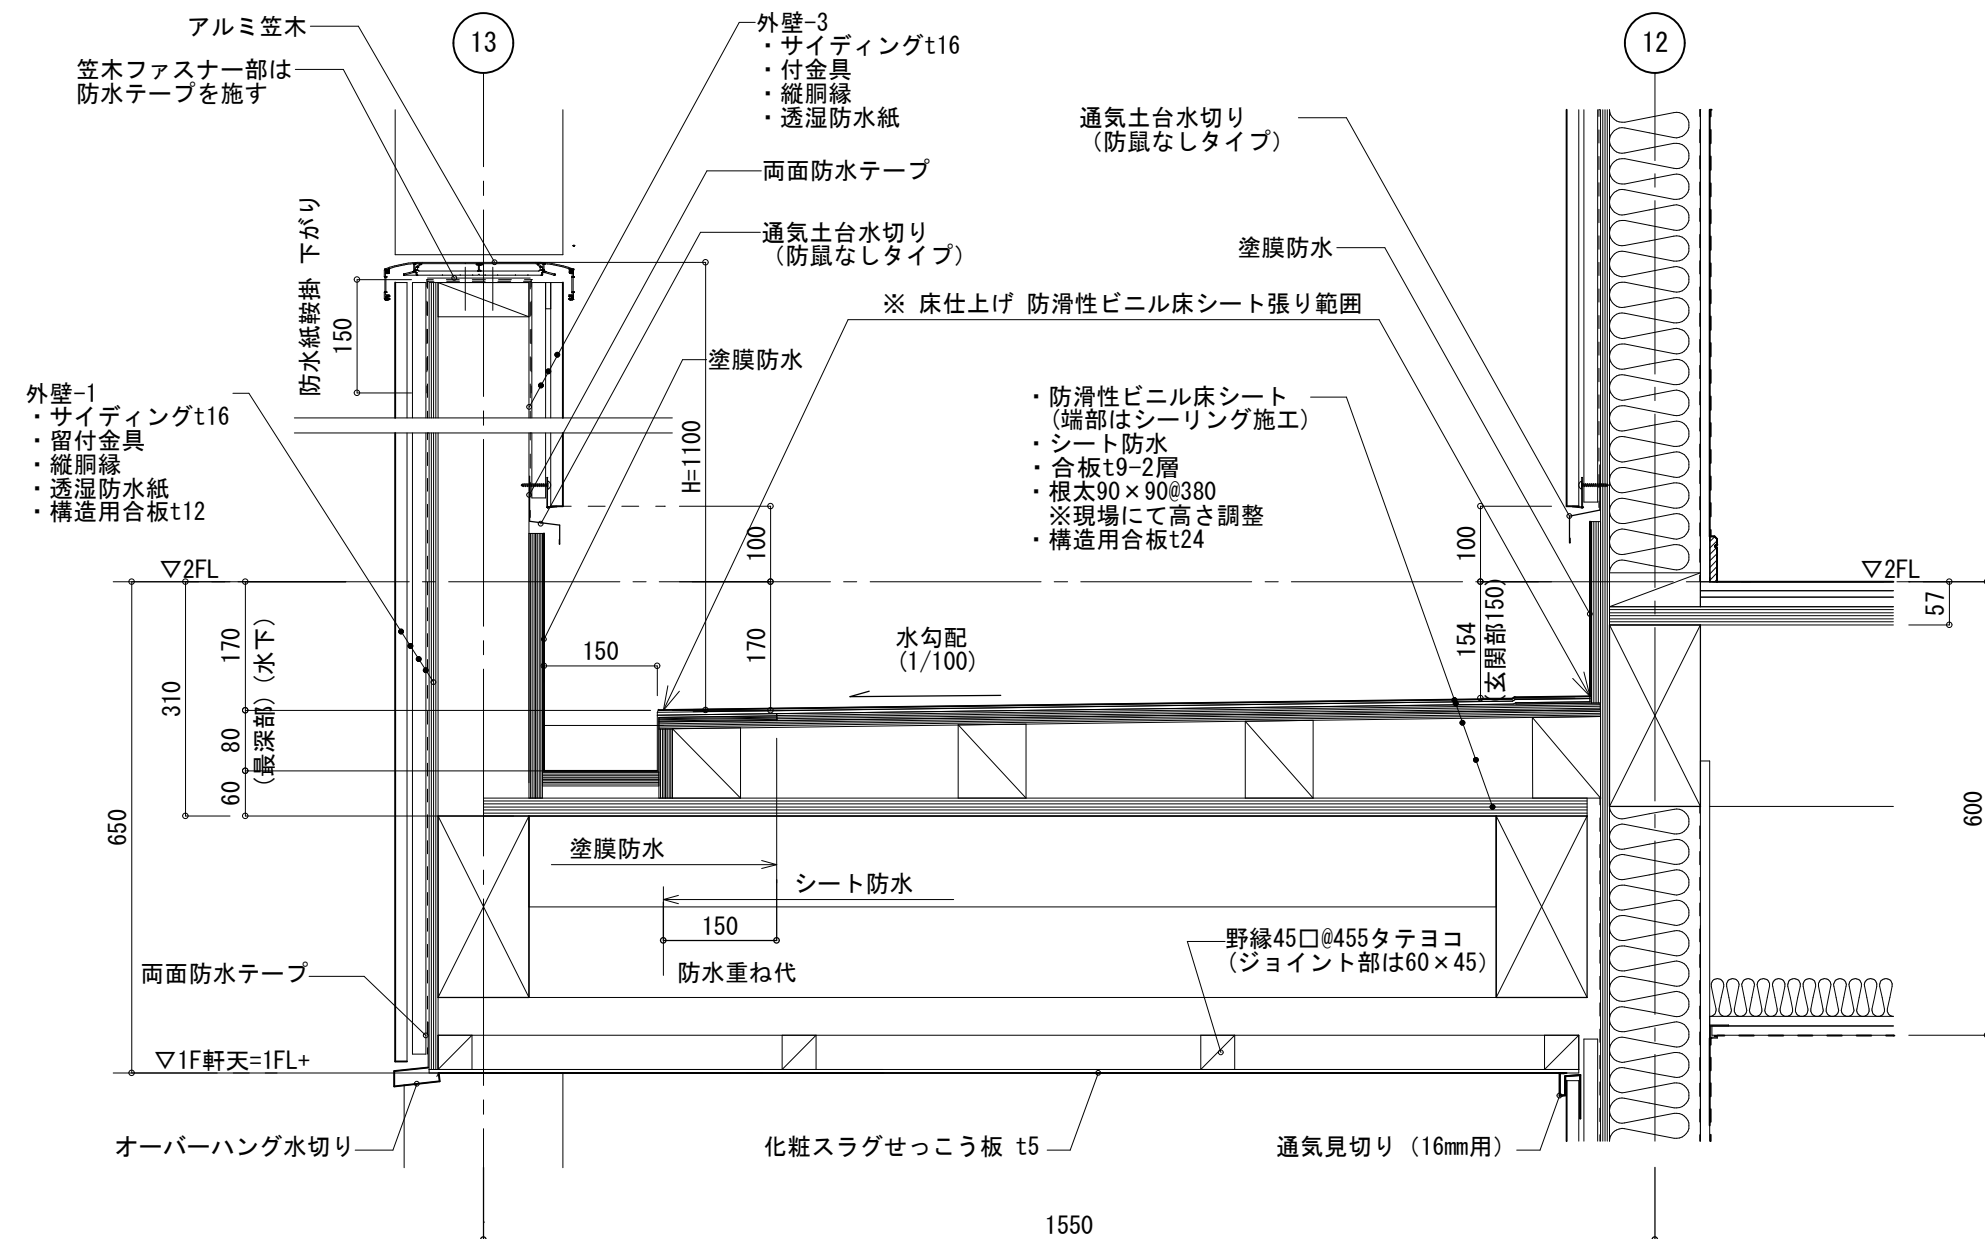


## 外部-6 (屋根)

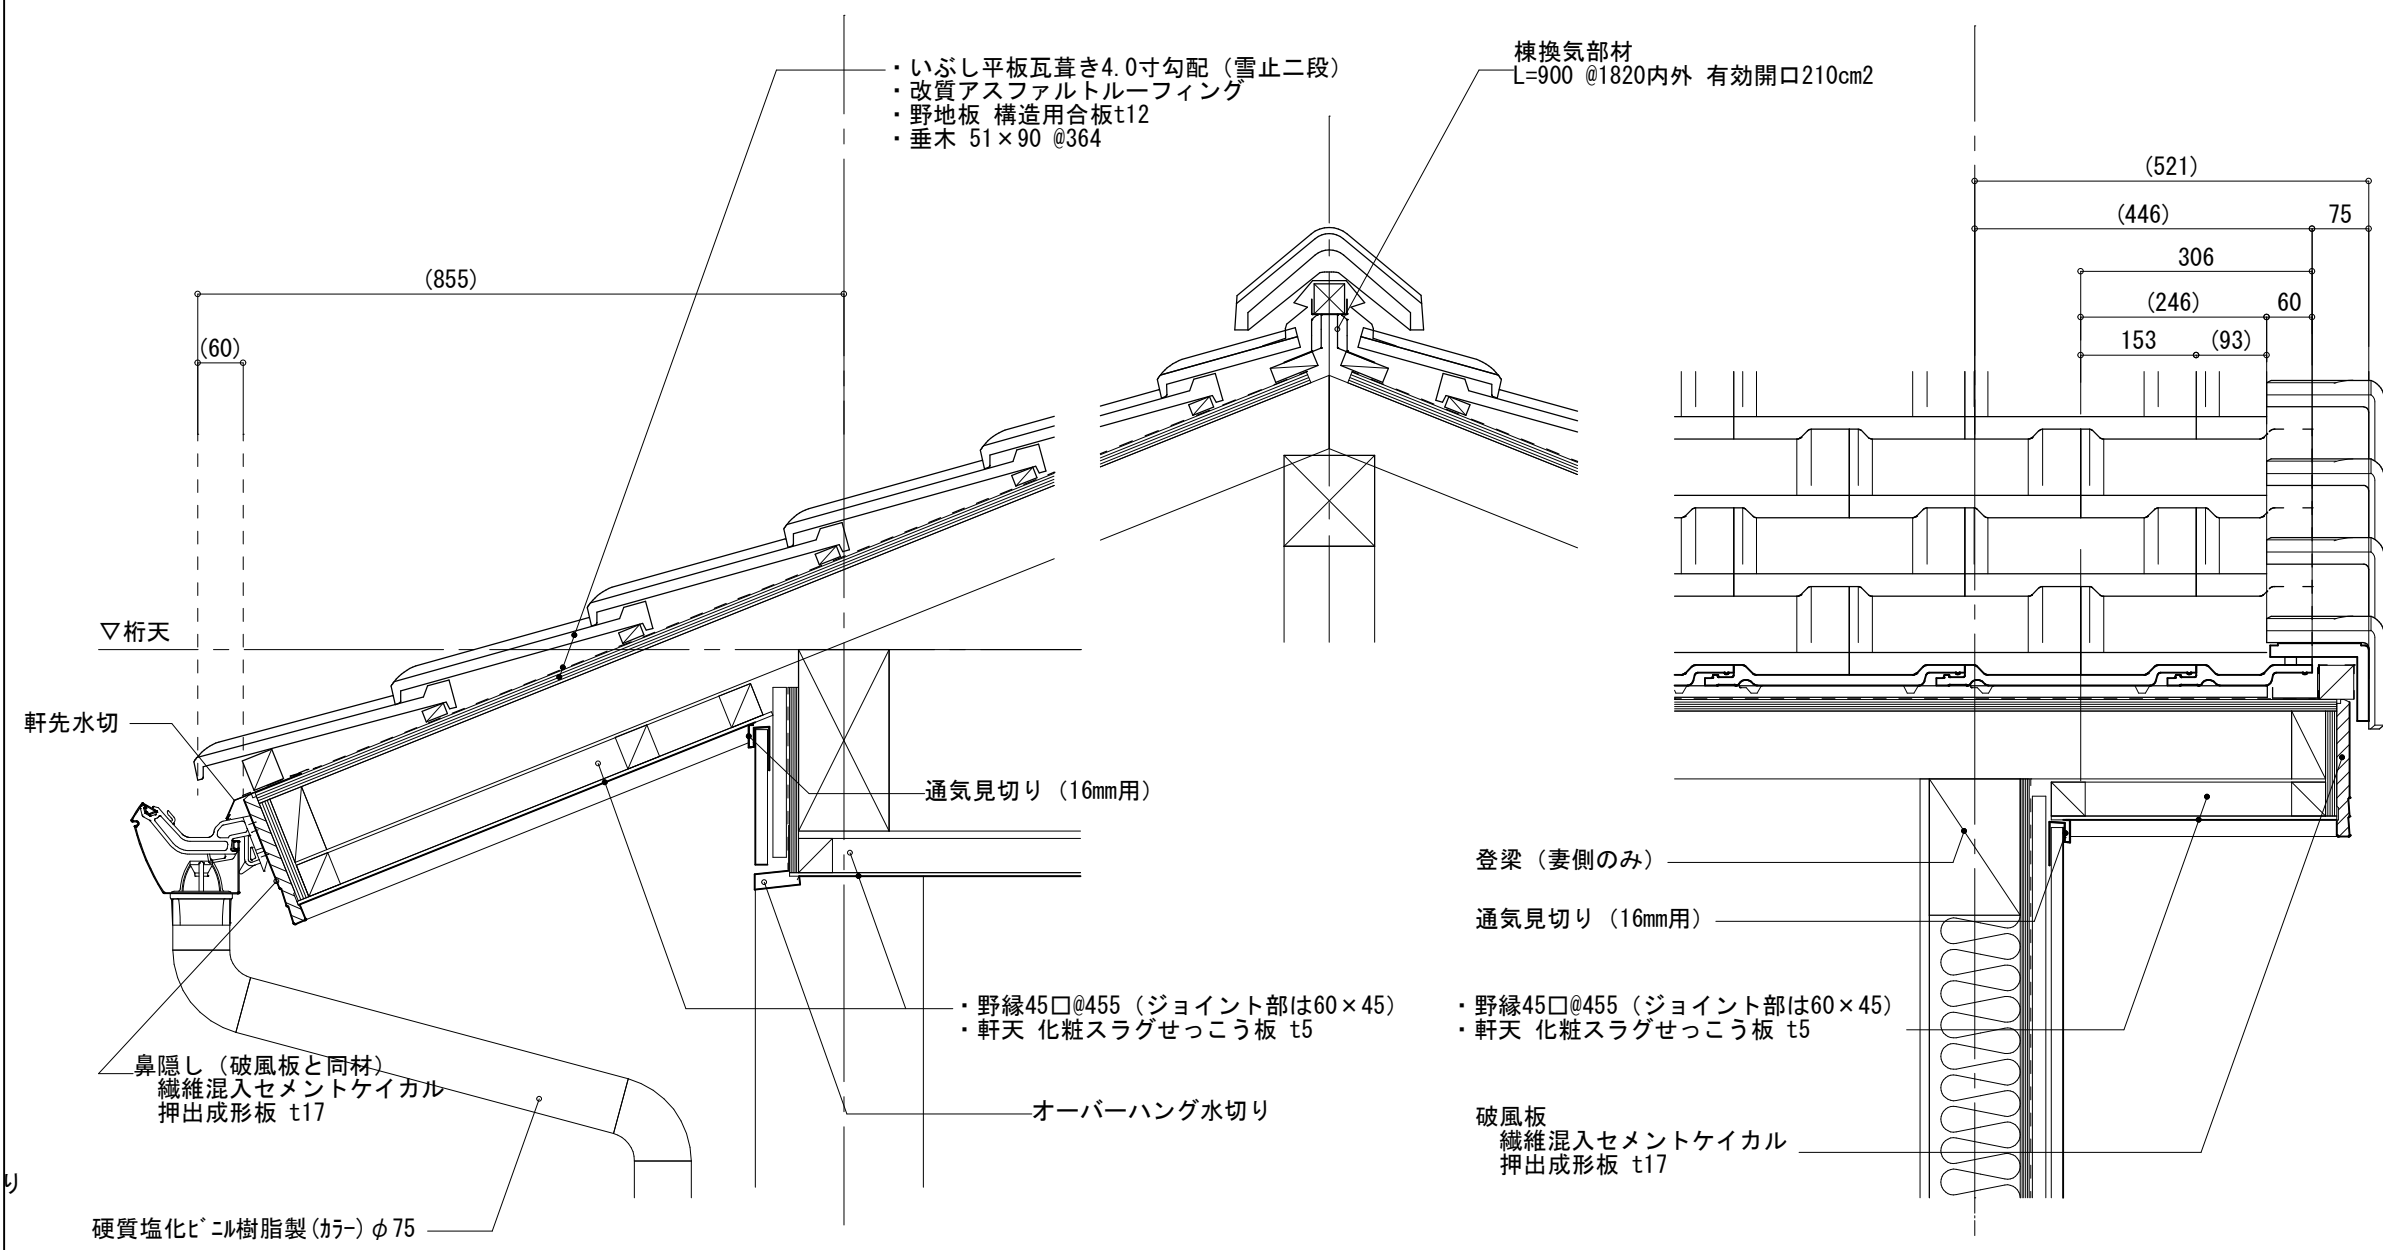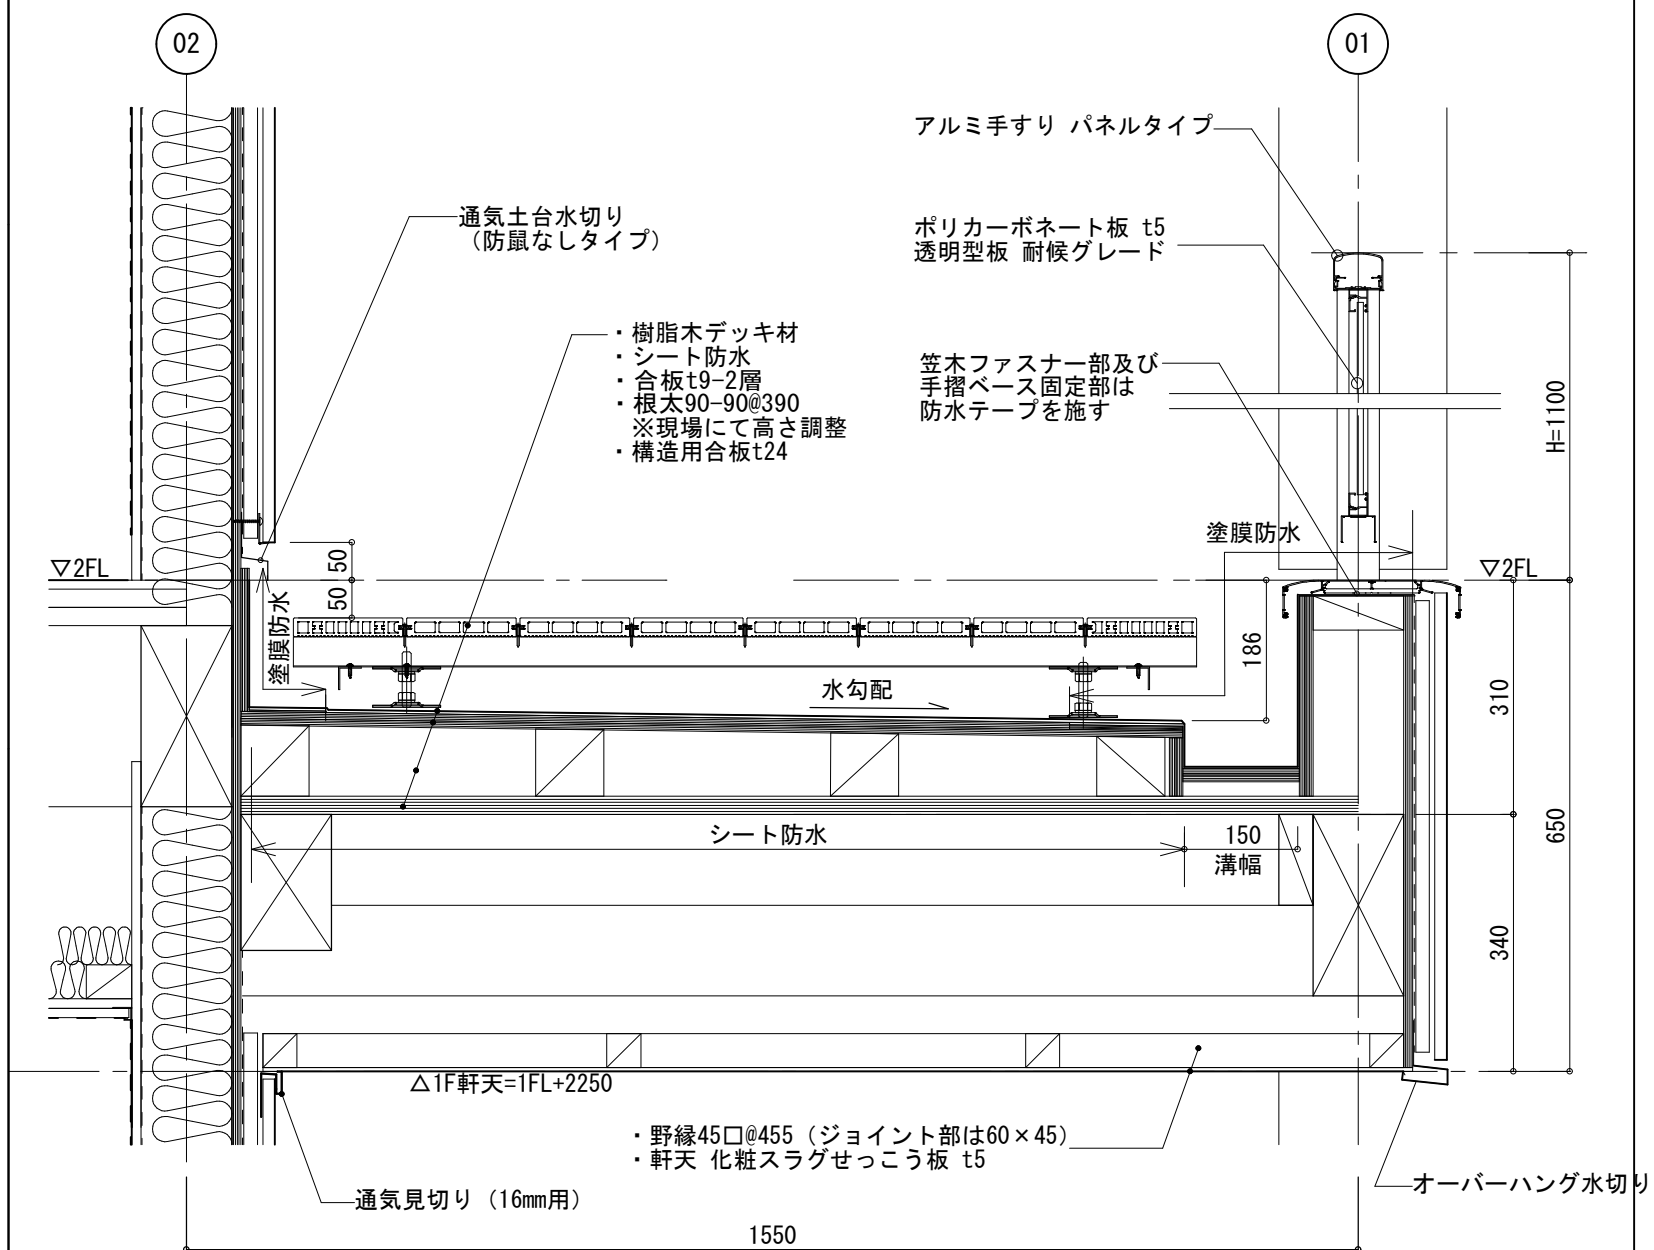
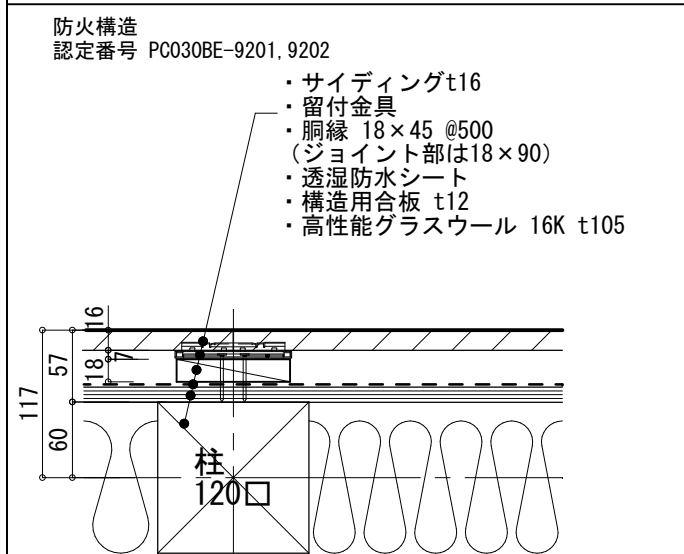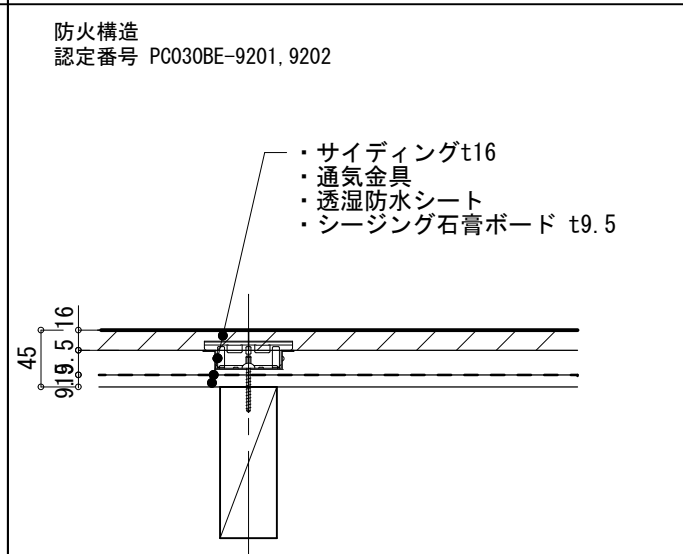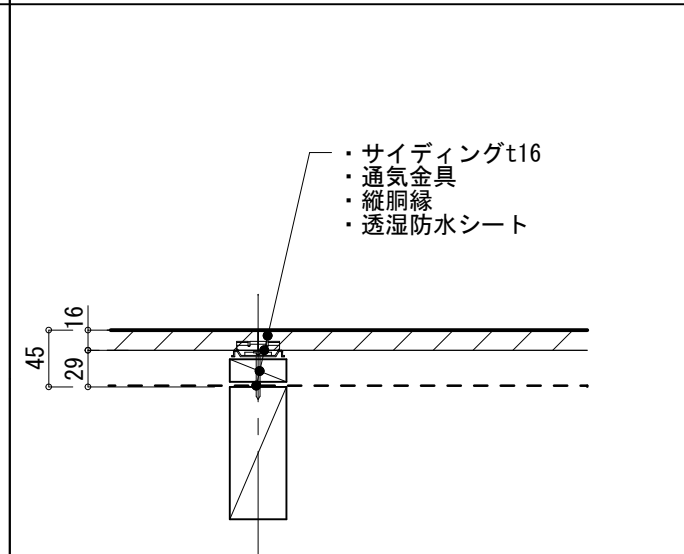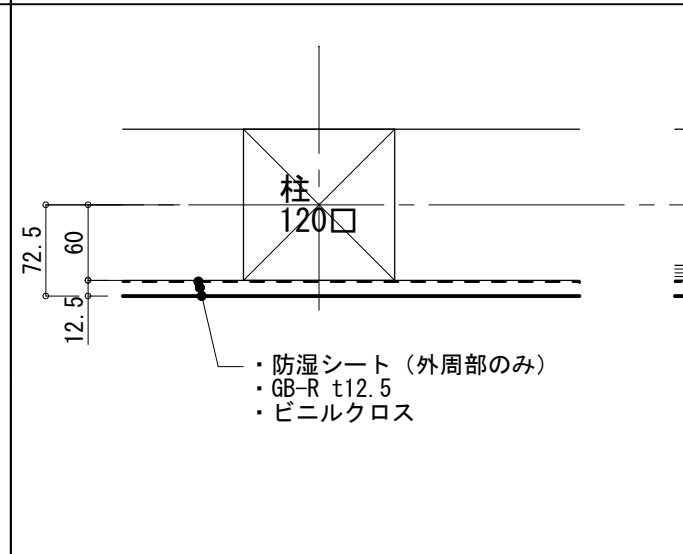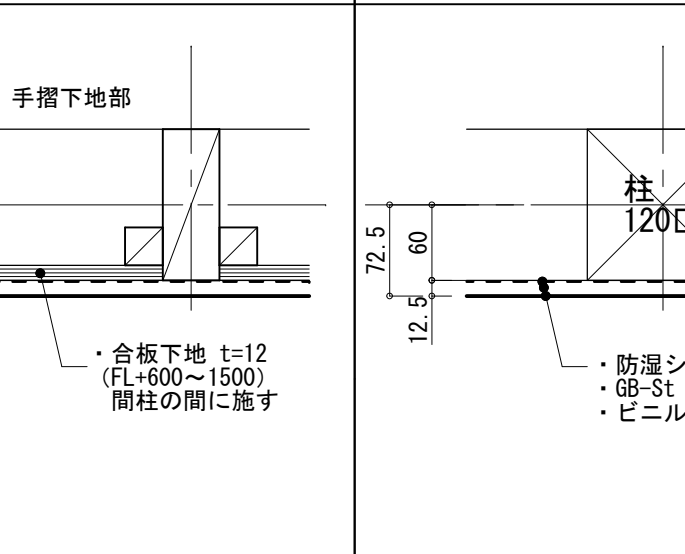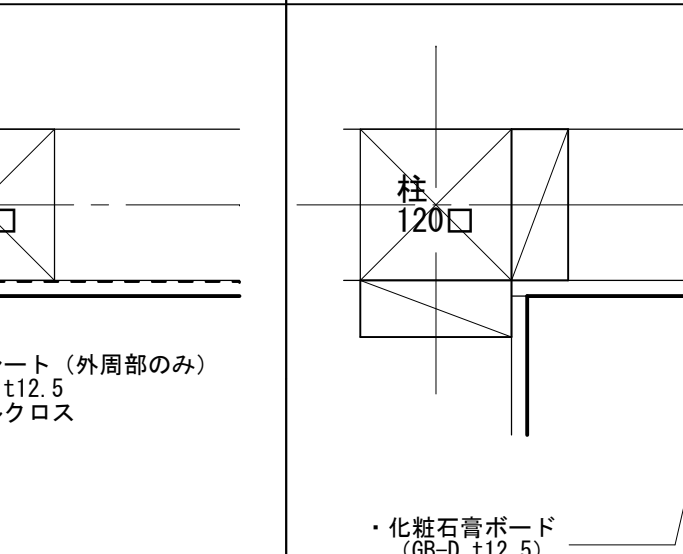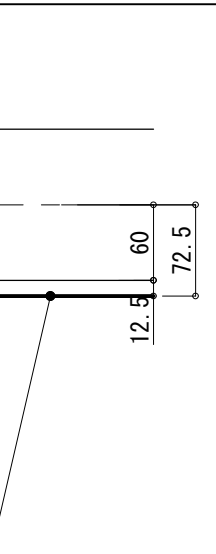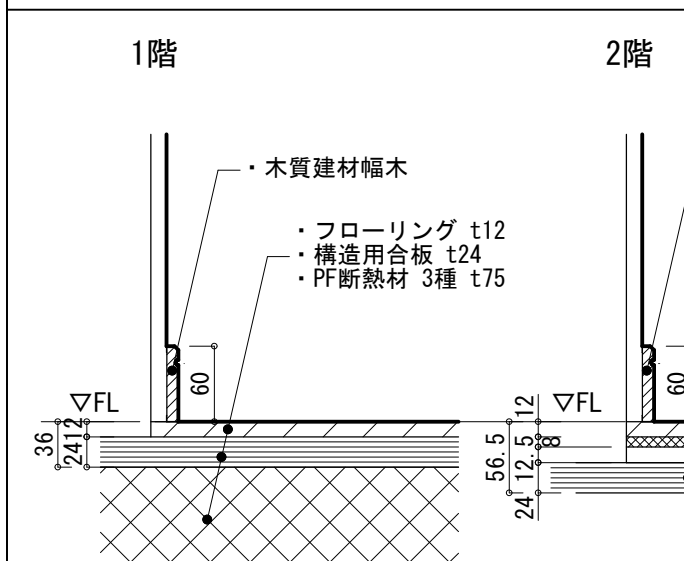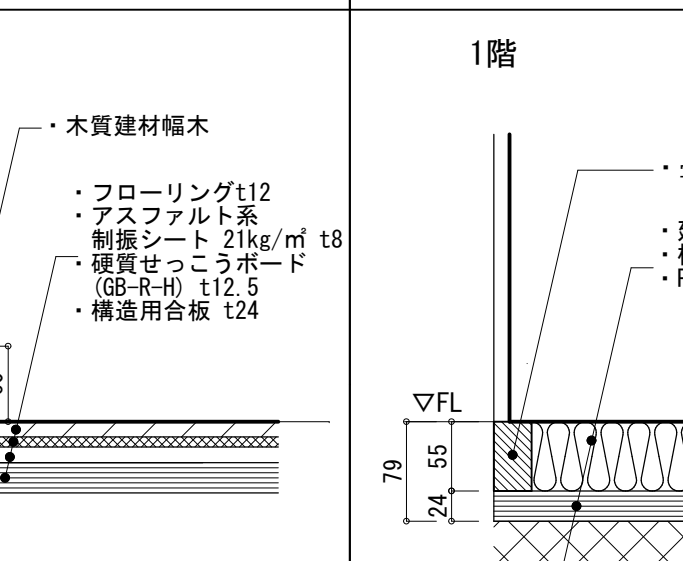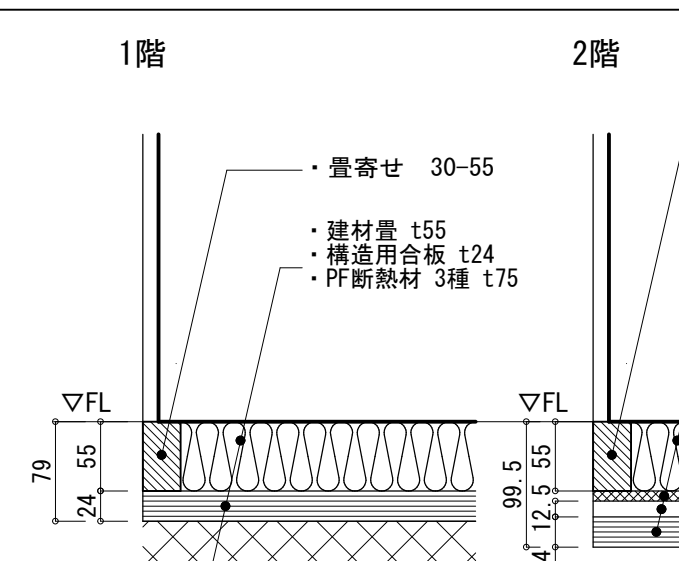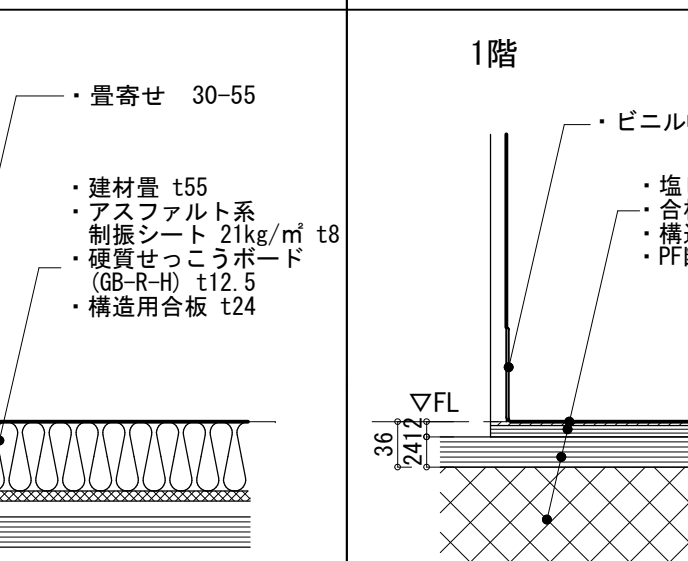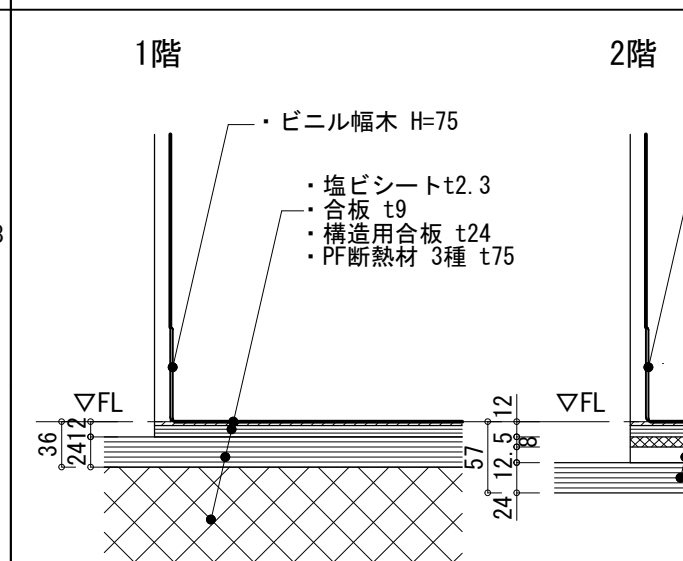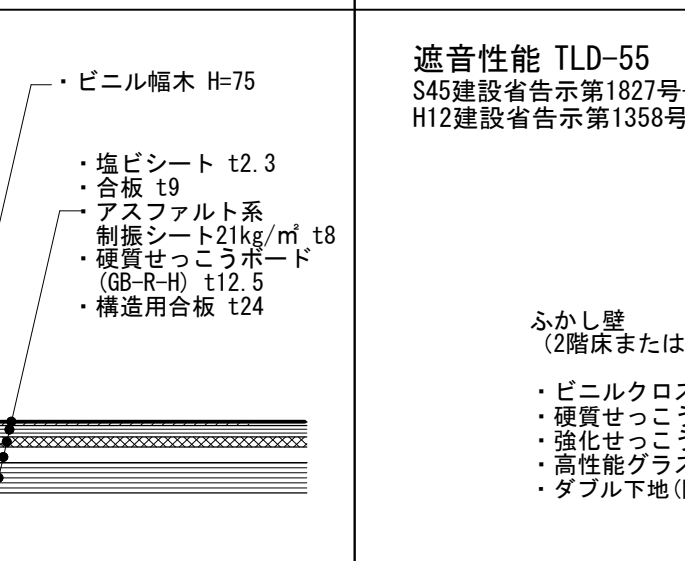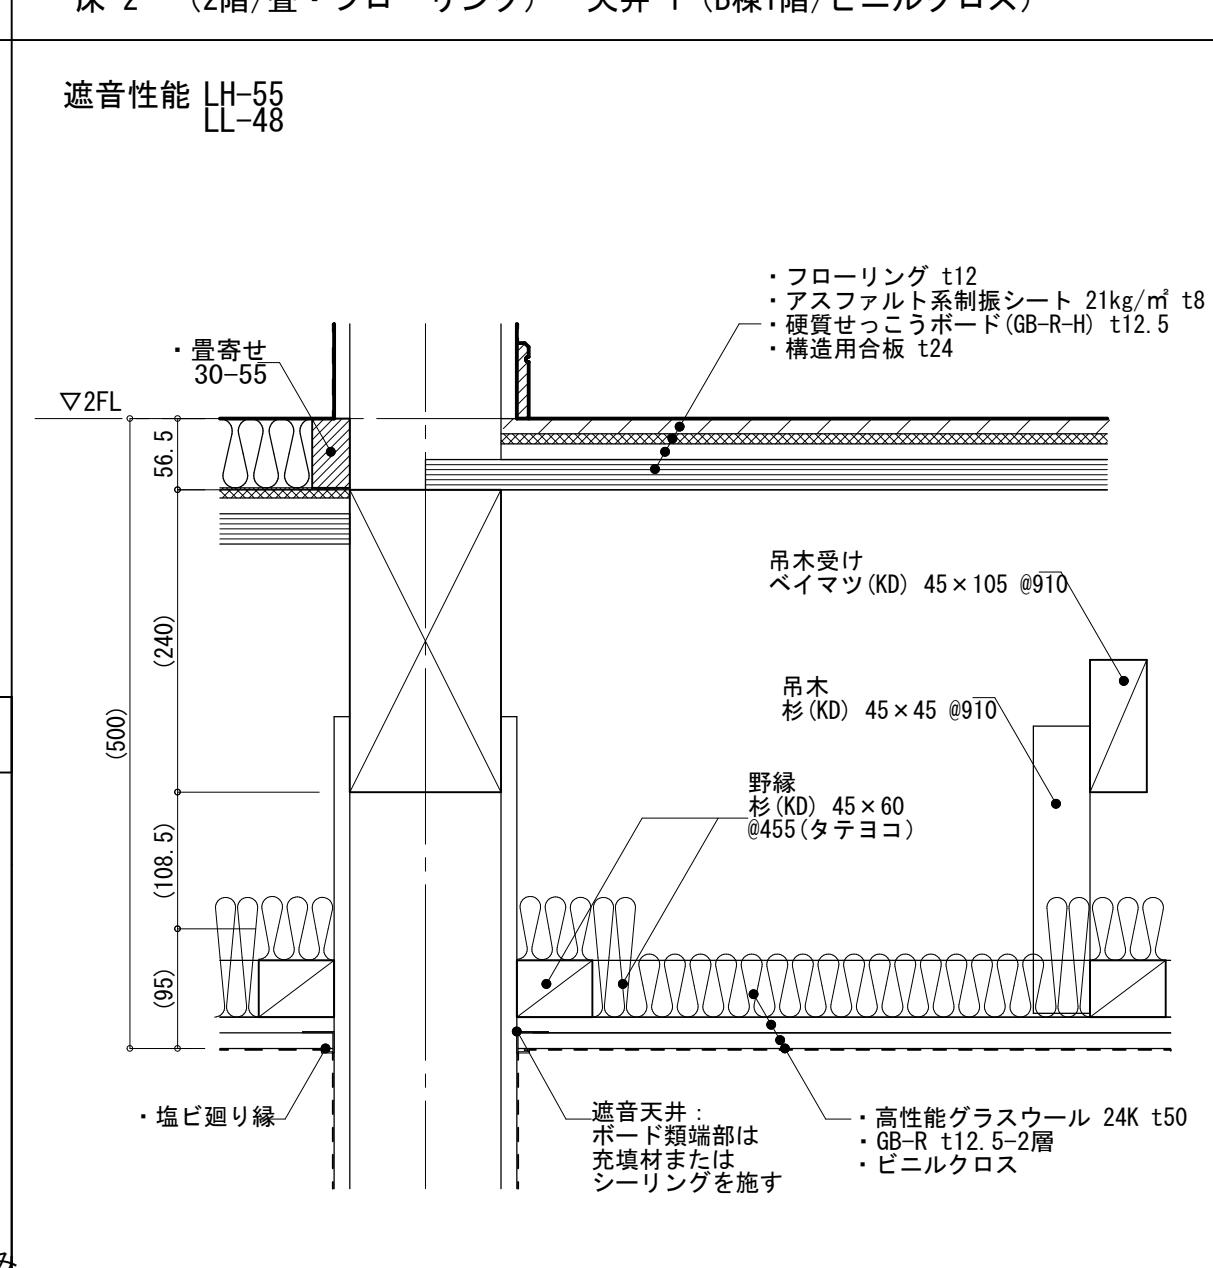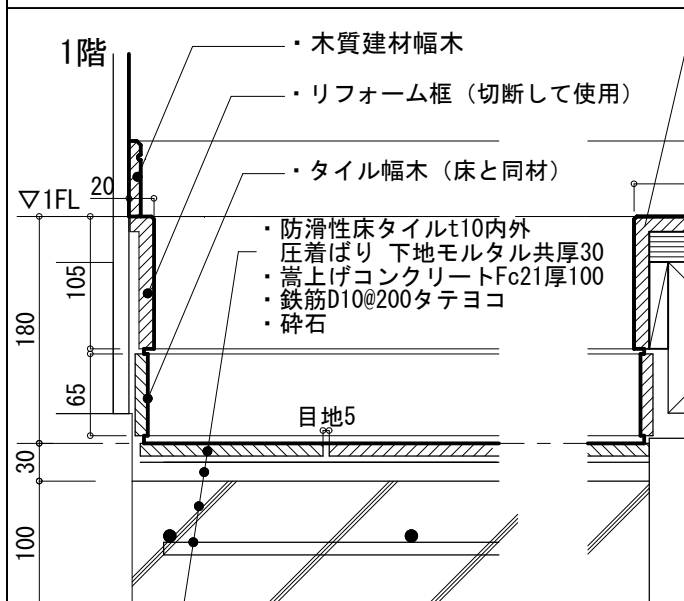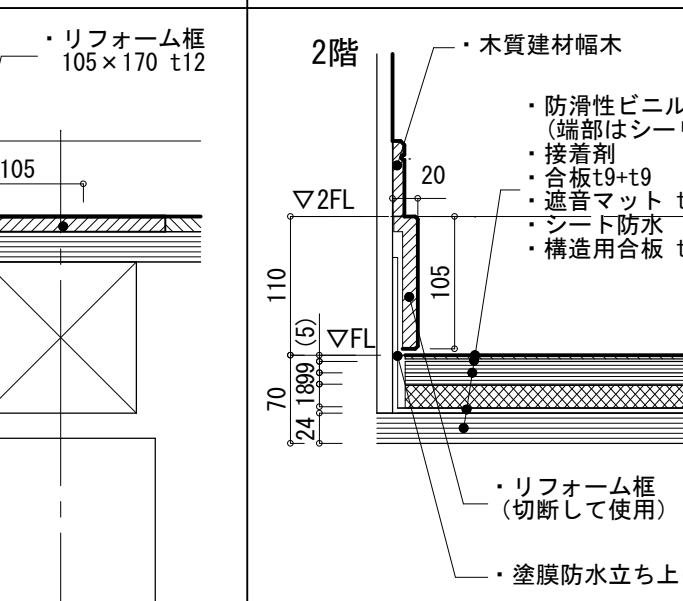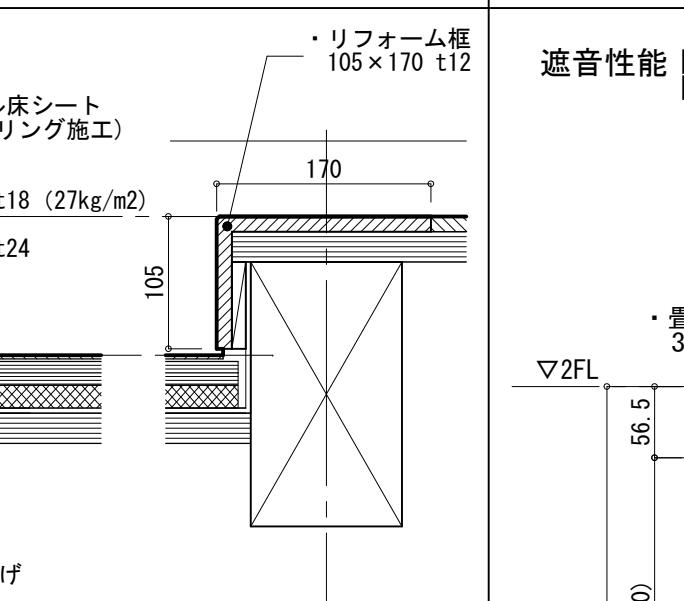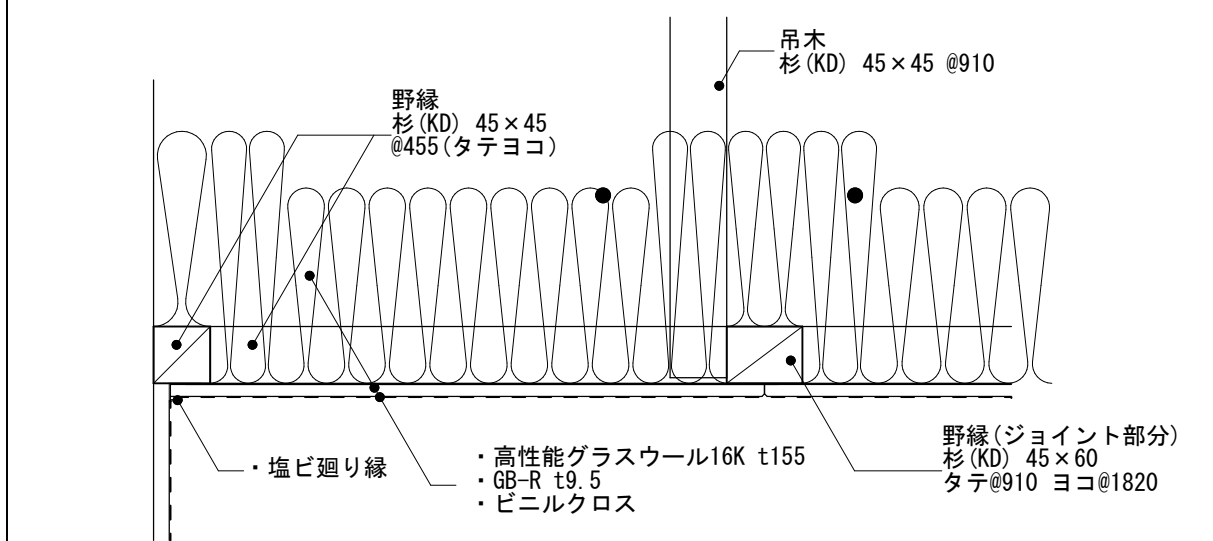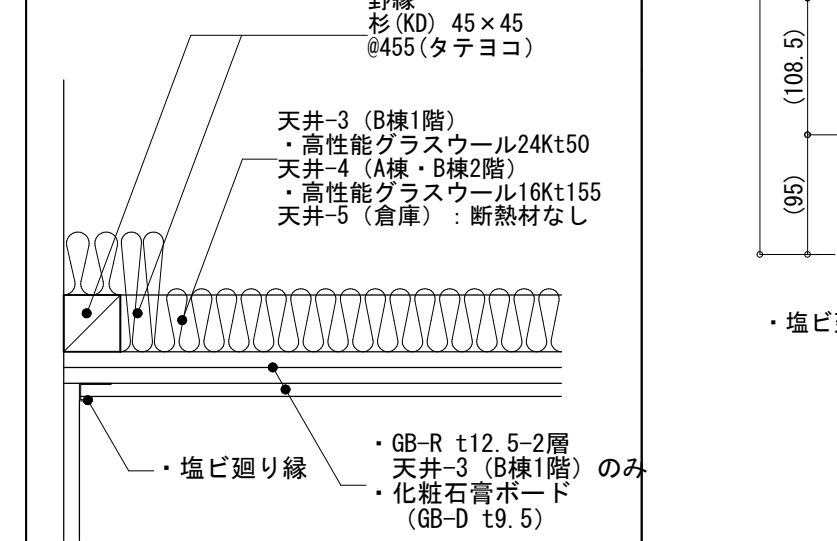
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 外壁-1（サイディング）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 外壁-2（サイディング 階段内側）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 外壁-3（サイディング ふかし壁, 非構造部）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 内壁-1（一般壁/ビニルクロス）                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 内壁-2（構造壁/ビニルクロス）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 内壁-3（物入・押入）                                                                                                                    |  |
| <div>防火構造<br/>認定番号 PC030BE-9201, 9202</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>・サイディングt16</li><li>・留付金具</li><li>・胴縁 18×45 @500（ジョイント部は18×90）</li><li>・透湿防水シート</li><li>・構造用合板 t12</li><li>・高性能グラスウール 16K t105</li></ul></div> <div></div> <div>サイディングは<br/>4方相ジャクリ 乾式金具工法（シーリングレス工法）<br/>高耐候塗装製品とする</div>                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <div>防火構造<br/>認定番号 PC030BE-9201, 9202</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>・サイディングt16</li><li>・通気金具</li><li>・透湿防水シート</li><li>・シーリング石膏ボード t9.5</li></ul></div> <div></div> <div>サイディングは<br/>4方相ジャクリ 乾式金具工法（シーリングレス工法）<br/>高耐候塗装製品とする</div> |  | <div><ul style="list-style-type: none"><li>・サイディングt16</li><li>・通気金具</li><li>・縦胴縁</li><li>・透湿防水シート</li></ul></div> <div></div> <div>サイディングは<br/>4方相ジャクリ 乾式金具工法（シーリングレス工法）<br/>高耐候塗装製品とする</div>                                                                                                                                                                                                                                     |  | <div></div> <div>・防水シート（外周部のみ）<br/>・GB-R t12.5<br/>・ビニルクロス</div> <div></div> <div>・合板下地 t=12（FL+600～1500）<br/>間柱の間に施す</div> |  | <div></div> <div>・防水シート（外周部のみ）<br/>・GB-St t12.5<br/>・ビニルクロス</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <div></div> <div>・化粧石膏ボード（GB-D t12.5）</div> |  |
| 床-1（フローリング） 幅木-1（木質建材幅木）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 床-2（畳） 畳寄せ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 床-3（塩ビシート） 幅木-2（ビニル幅木）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                |  |
| <div>1階</div> <div></div> <div>・木質建材幅木</div> <div>・フローリング t12</div> <div>・アスファルト系制振シート 21kg/m<sup>2</sup> t8</div> <div>・構造用合板 t24</div> <div>・PF断熱材 3種 t75</div> <div>2階</div> <div></div> <div>・木質建材幅木</div> <div>・フローリングt12</div> <div>・アスファルト系制振シート 21kg/m<sup>2</sup> t8</div> <div>・硬質せっこうボード（GB-R-H） t12.5</div> <div>・構造用合板 t24</div> <div>フローリング：天然木化粧複合フローリング t12</div>                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <div>1階</div> <div></div> <div>・畳寄せ 30-55</div> <div>・建材量 t55</div> <div>・アスファルト系制振シート 21kg/m<sup>2</sup> t8</div> <div>・構造用合板 t24</div> <div>・PF断熱材 3種 t75</div> <div>2階</div> <div></div> <div>・畳寄せ 30-55</div> <div>・建材量 t55</div> <div>・アスファルト系制振シート 21kg/m<sup>2</sup> t8</div> <div>・硬質せっこうボード（GB-R-H） t12.5</div> <div>・構造用合板 t24</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <div>1階</div> <div></div> <div>・ビニル幅木 H=75</div> <div>・塩ビシートt2.3</div> <div>・合板 t9</div> <div>・アスファルト系制振シート 21kg/m<sup>2</sup> t8</div> <div>・構造用合板 t24</div> <div>・PF断熱材 3種 t75</div> <div>2階</div> <div></div> <div>・ビニル幅木 H=75</div> <div>・塩ビシート t2.3</div> <div>・合板 t9</div> <div>・アスファルト系制振シート 21kg/m<sup>2</sup> t8</div> <div>・硬質せっこうボード（GB-R-H） t12.5</div> <div>・構造用合板 t24</div> <div>トイレ・洗面：塩ビシート<br/>発泡複層ビニル床シート KS t2.3</div> |  |                                                                                                                                |  |
| 床-4（玄関 1階：磁器質タイル150□）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 床-5（玄関 2階：防滑性ビニル床シート）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <div>遮音性能 LH-55<br/>LL-48</div> <div></div> <div>・フローリング t12</div> <div>・アスファルト系制振シート 21kg/m<sup>2</sup> t8</div> <div>・硬質せっこうボード（GB-R-H） t12.5</div> <div>・構造用合板 t24</div> <div>吊木受け<br/>ペイマツ（KD） 45×105 @9T10</div> <div>吊木<br/>杉（KD） 45×45 @9T10</div> <div>野縁<br/>杉（KD） 45×60 @455（タテヨコ）</div> <div>・塩ビ廻り縁</div> <div>遮音天井：<br/>ボード類端部は<br/>充填材または<br/>シーリングを施す</div> <div>・高性能グラスウール 24K t50</div> <div>・GB-R t12.5-2層</div> <div>・ビニルクロス</div>                                                                       |  |                                                                                                                                |  |
| <div>1階</div> <div></div> <div>・木質建材幅木</div> <div>・リフォーム枠（切断して使用）</div> <div>・タイル幅木（床と同材）</div> <div>・防滑性床タイルt10内外<br/>圧着ばり 下地モルタル共厚30</div> <div>・嵩上げコンクリートFc21厚100</div> <div>・鉄筋D10@200タテヨコ</div> <div>・砕石</div> <div>目地5</div> <div>2階</div> <div></div> <div>・木質建材幅木</div> <div>・防滑性ビニル床シート（端部はシーリング施工）</div> <div>・接着剤</div> <div>・合板t9+t9</div> <div>・遮音マット t18（27kg/m2）</div> <div>・シート防水</div> <div>・構造用合板 t24</div> <div>・リフォーム枠（切断して使用）</div> <div>・塗膜防水立ち上げ</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <div>2階</div> <div></div> <div>・畳寄せ 30-55</div> <div>・建材量 t55</div> <div>・アスファルト系制振シート 21kg/m<sup>2</sup> t8</div> <div>・構造用合板 t24</div> <div>・PF断熱材 3種 t75</div>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                |  |
| 天井-2（A棟1階・B棟2階/ビニルクロス）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 天井-3, 4, 5（化粧石膏ボード）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <div>一般部<br/>（2階床または屋根野地板まで）</div> <div>・ビニルクロス</div> <div>・硬質せっこうボード（GB-R-H） t12.5</div> <div>・構造用せっこうボード（GB-St） t12.5</div> <div>※A棟及び小屋裏は強化せっこうボード12.5とする</div> <div>・高性能グラスウール 24K t50</div> <div>・ダブル下地（間柱45-120）</div> <div>ユニットバス部<br/>（2階床または屋根野地板まで）</div> <div>・ビニルクロス</div> <div>・硬質せっこうボード（GB-R-H） t12.5</div> <div>・構造用せっこうボード（GB-St） t12.5</div> <div>※A棟及び小屋裏は強化せっこうボード12.5とする</div> <div>・高性能グラスウール 24K t50</div> <div>・シングル下地（間柱45-120）</div>                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                |  |
| <div></div> <div>野縁<br/>杉（KD） 45×45 @455（タテヨコ）</div> <div>吊木<br/>杉（KD） 45×45 @910</div> <div>・塩ビ廻り縁</div> <div>・高性能グラスウール16K t155</div> <div>・GB-R t9.5</div> <div>・ビニルクロス</div> <div>野縁（ジョイント部分）<br/>杉（KD） 45×60<br/>タテ@910 ヨコ@1820</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <div></div> <div>野縁<br/>杉（KD） 45×45 @455（タテヨコ）</div> <div>天井-3（B棟1階）<br/>・高性能グラスウール24Kt50</div> <div>天井-4（A棟・B棟2階）<br/>・高性能グラスウール16Kt155</div> <div>天井-5（倉庫）：断熱材なし</div> <div>・塩ビ廻り縁</div> <div>・GB-R t12.5-2層<br/>天井-3（B棟1階）のみ</div> <div>・化粧石膏ボード（GB-D t9.5）</div>                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                |  |
| SAN計画                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 一級建築士 第249400号 佐竹真知                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 令和7年度（仮称）市営住宅周枳団地新築工事<br>（建築主体工事）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 仕上げ詳細図                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | S=1:6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | A042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                |  |

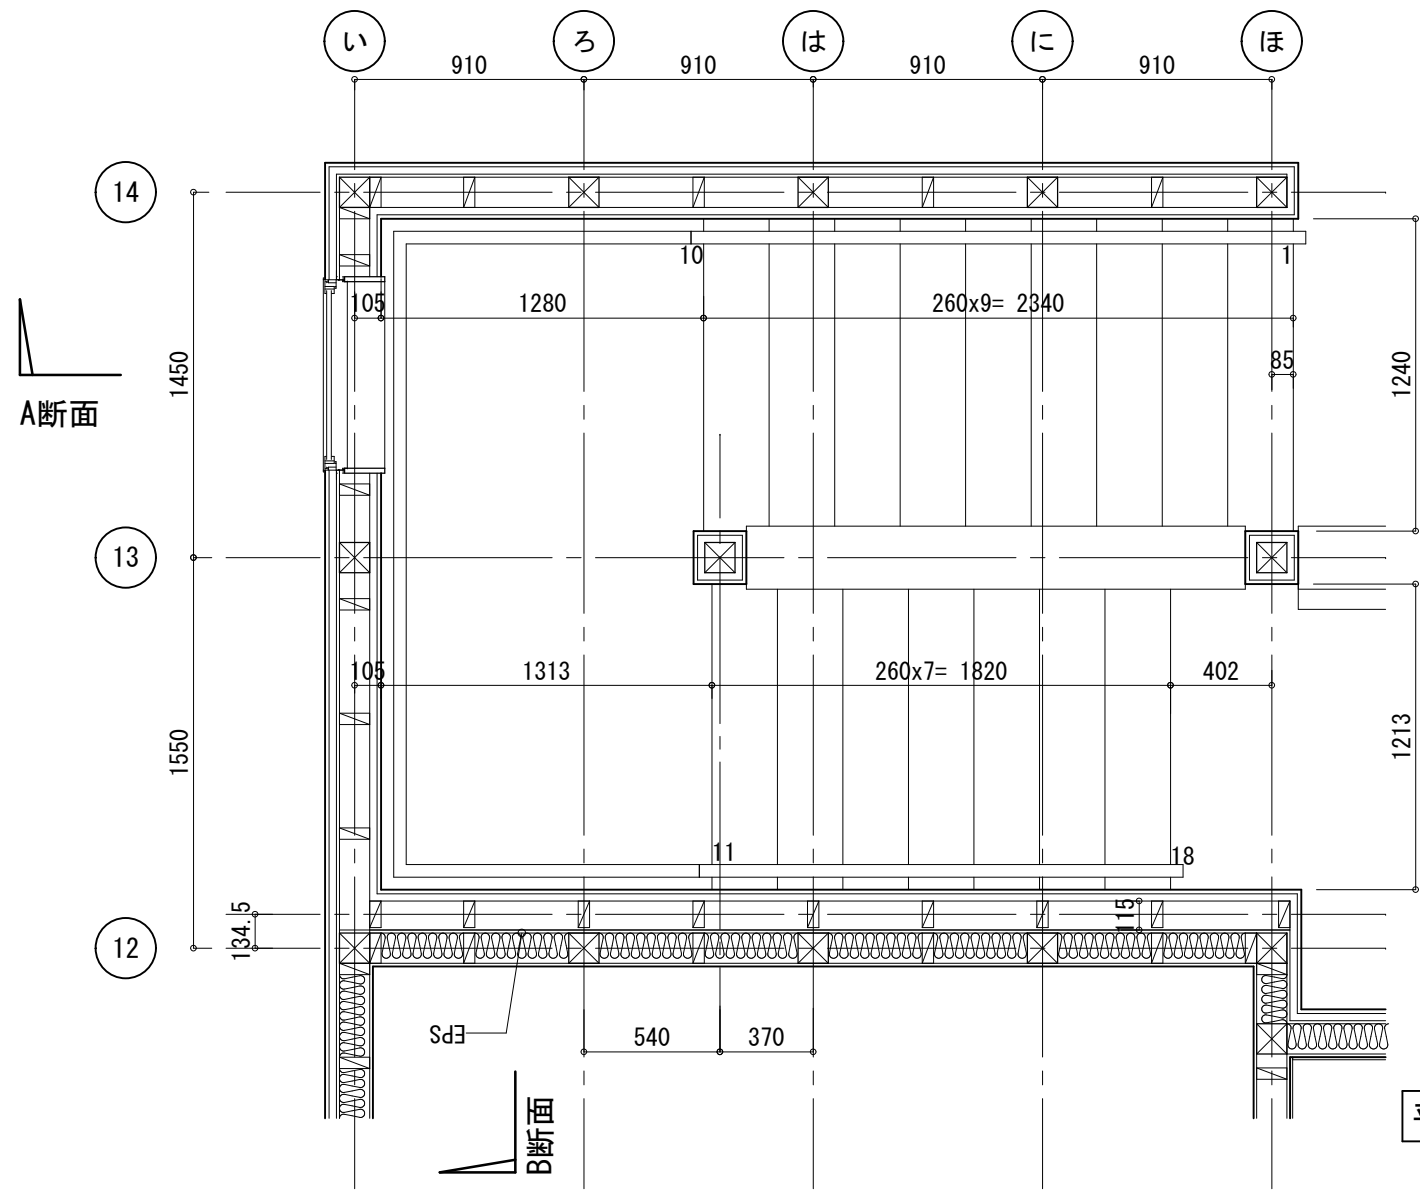

平面図 (2階)

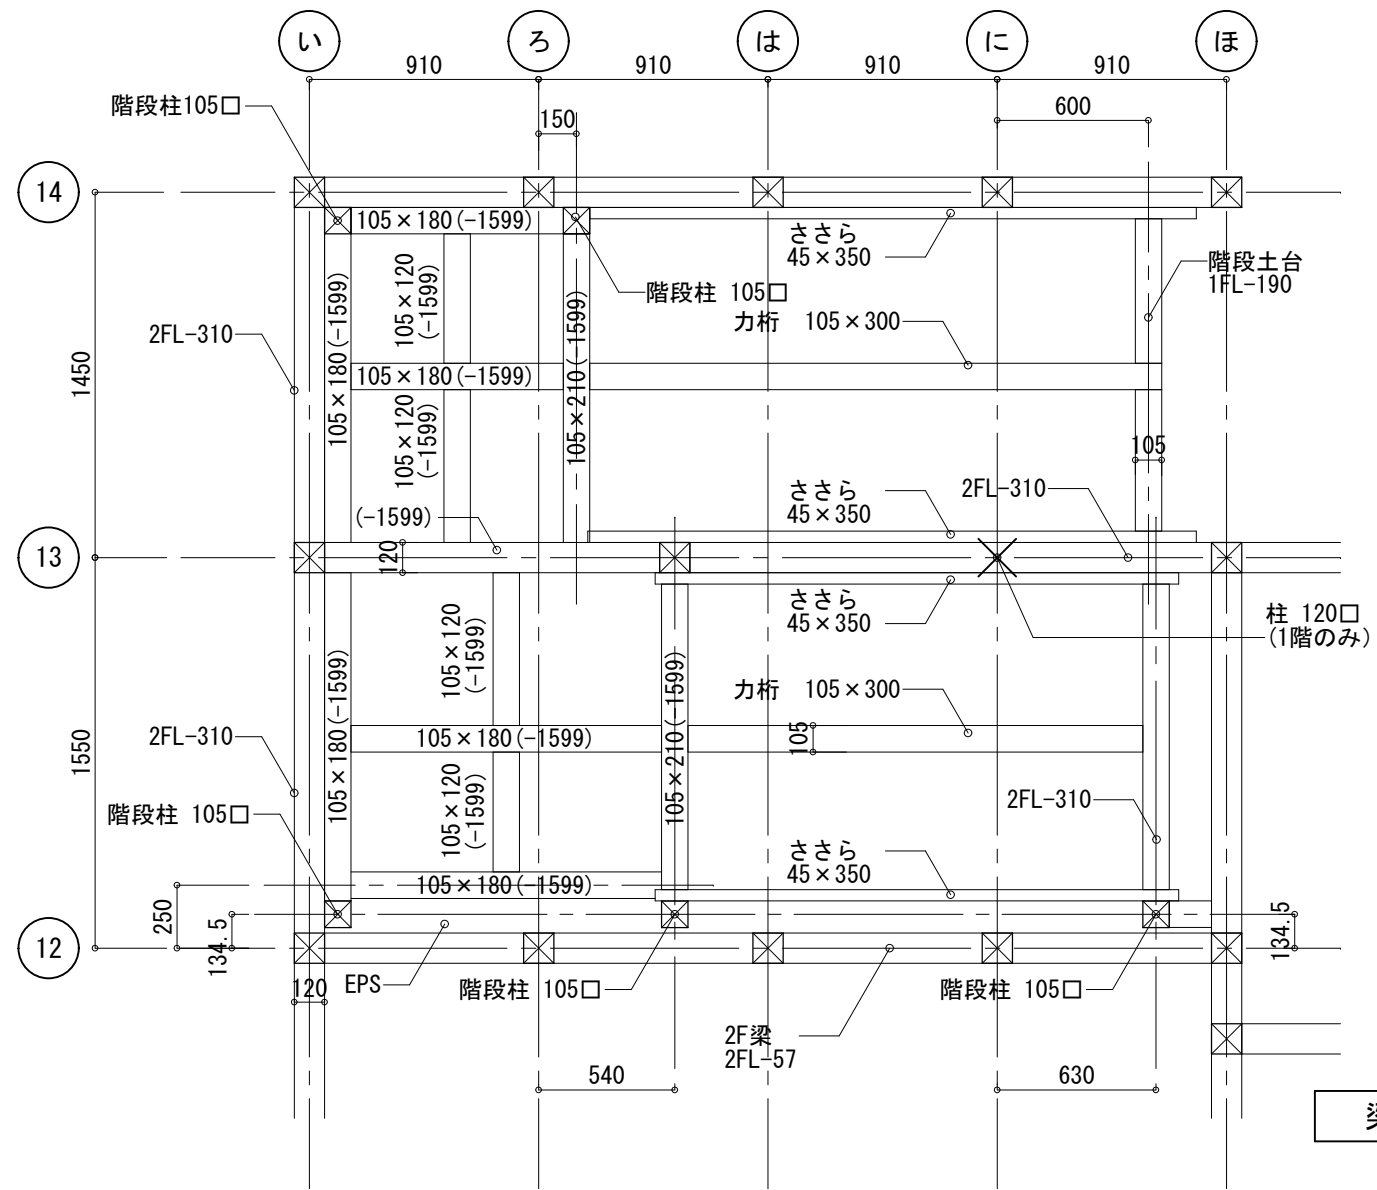


梁伏図


- ・階段部の駆体は米松（無等級）とする。
- ・梁の継手は腰掛け蟻継とする。
- ・柱と梁の仕口は傾き大入れほぞ指しとする。

| 階段仕様               |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| 蹴上:177 踏面:260 幅:図示 |                                                   |
| 踏面                 | ・防滑性ビニル床シート<br>・接着剤<br>・シート防水<br>・段板 米松 t45       |
| 踊場                 | ・防滑性ビニル床シート<br>・接着剤<br>・シート防水<br>・構造用合板 t24       |
| 段鼻                 | ・ノンスリップ段鼻                                         |
| 蹴込                 | ・防滑性ビニル床シート<br>・接着剤<br>・シート防水<br>・合板 t12×2 (計t24) |
| 巾木                 | ・塗膜防水表シ                                           |
| 手摺                 | ・外部用アルミ手摺<br>・ブラケット@1200以下                        |


※階段用防滑性ビニル床シート端部はシーリング施工  
(メーカーの施工手順による)

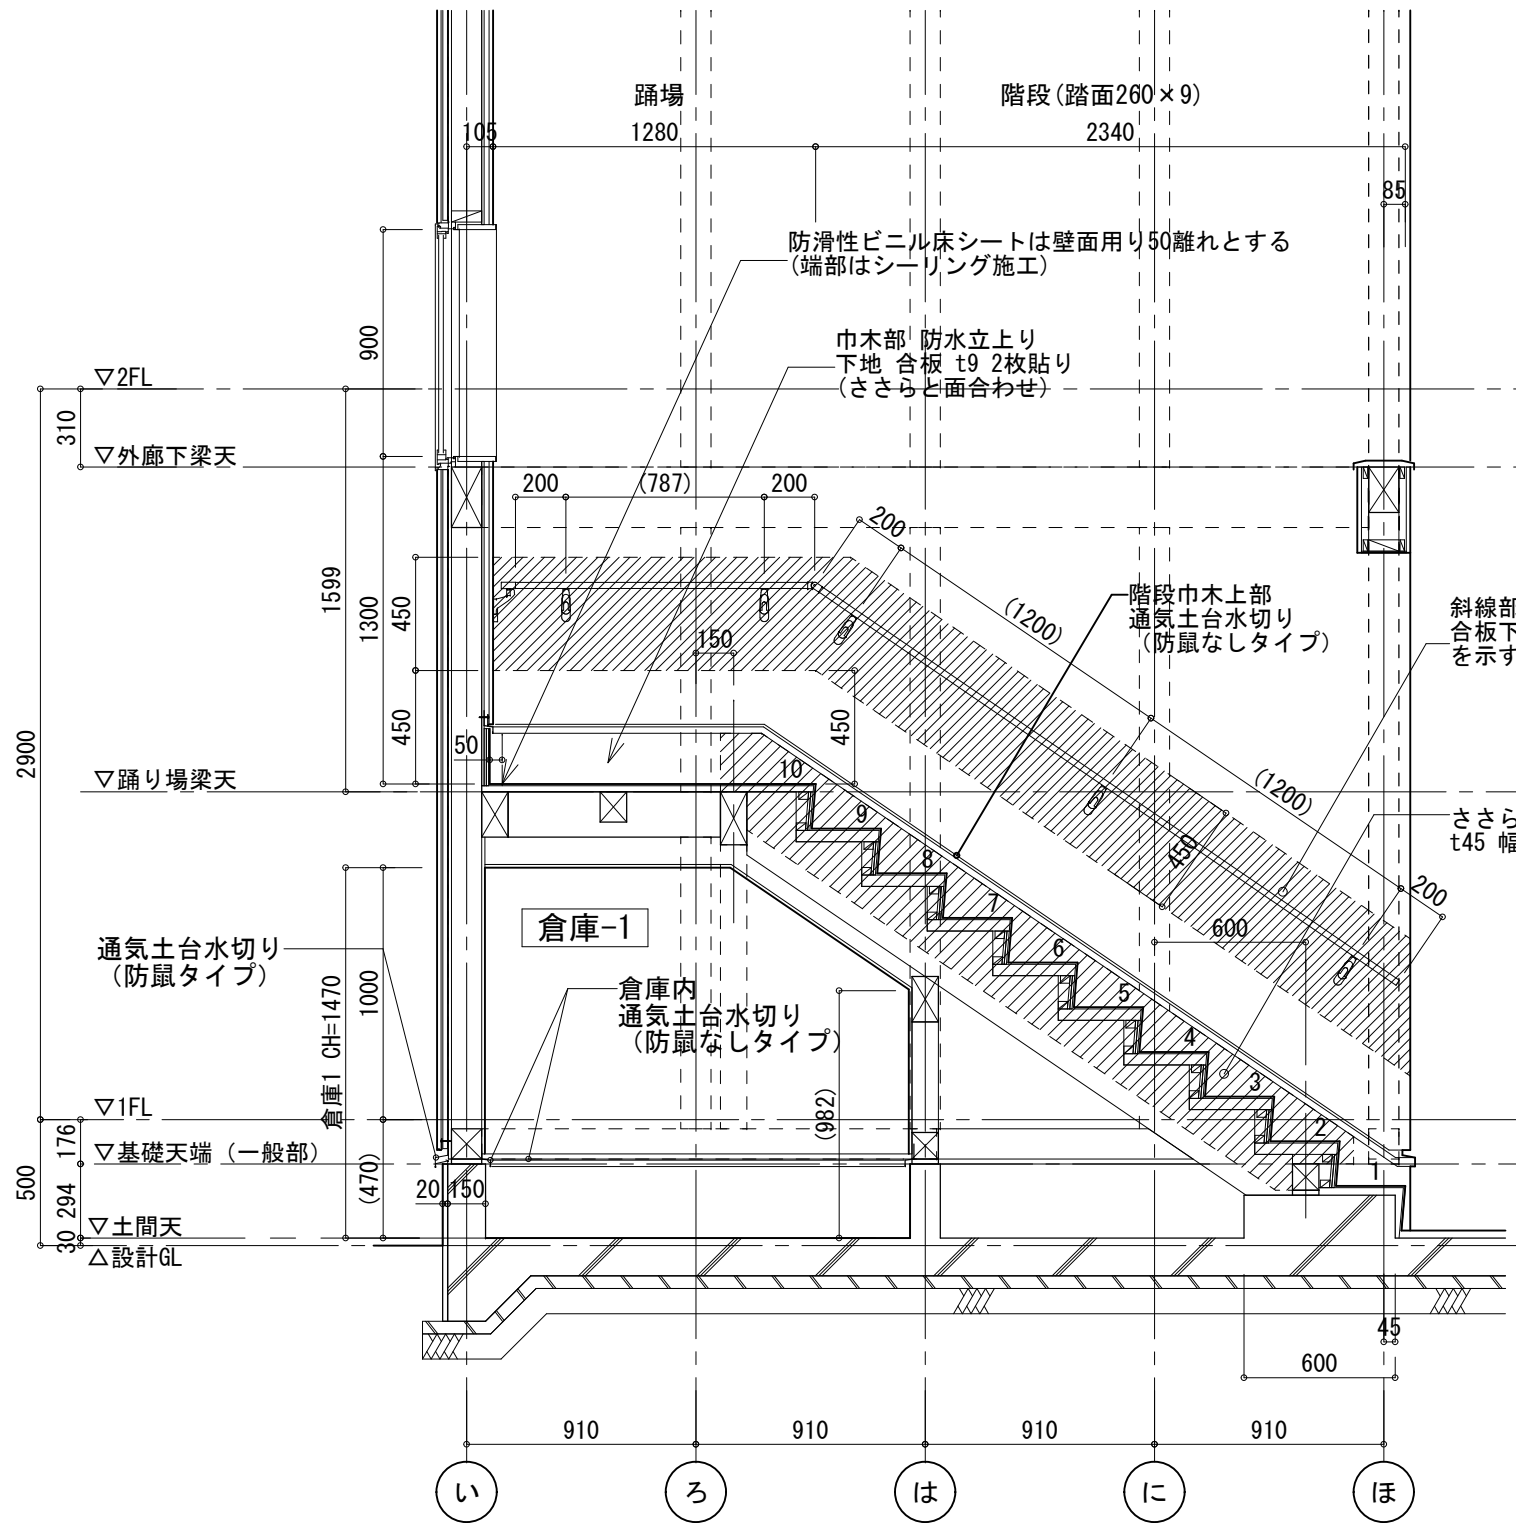

A断面


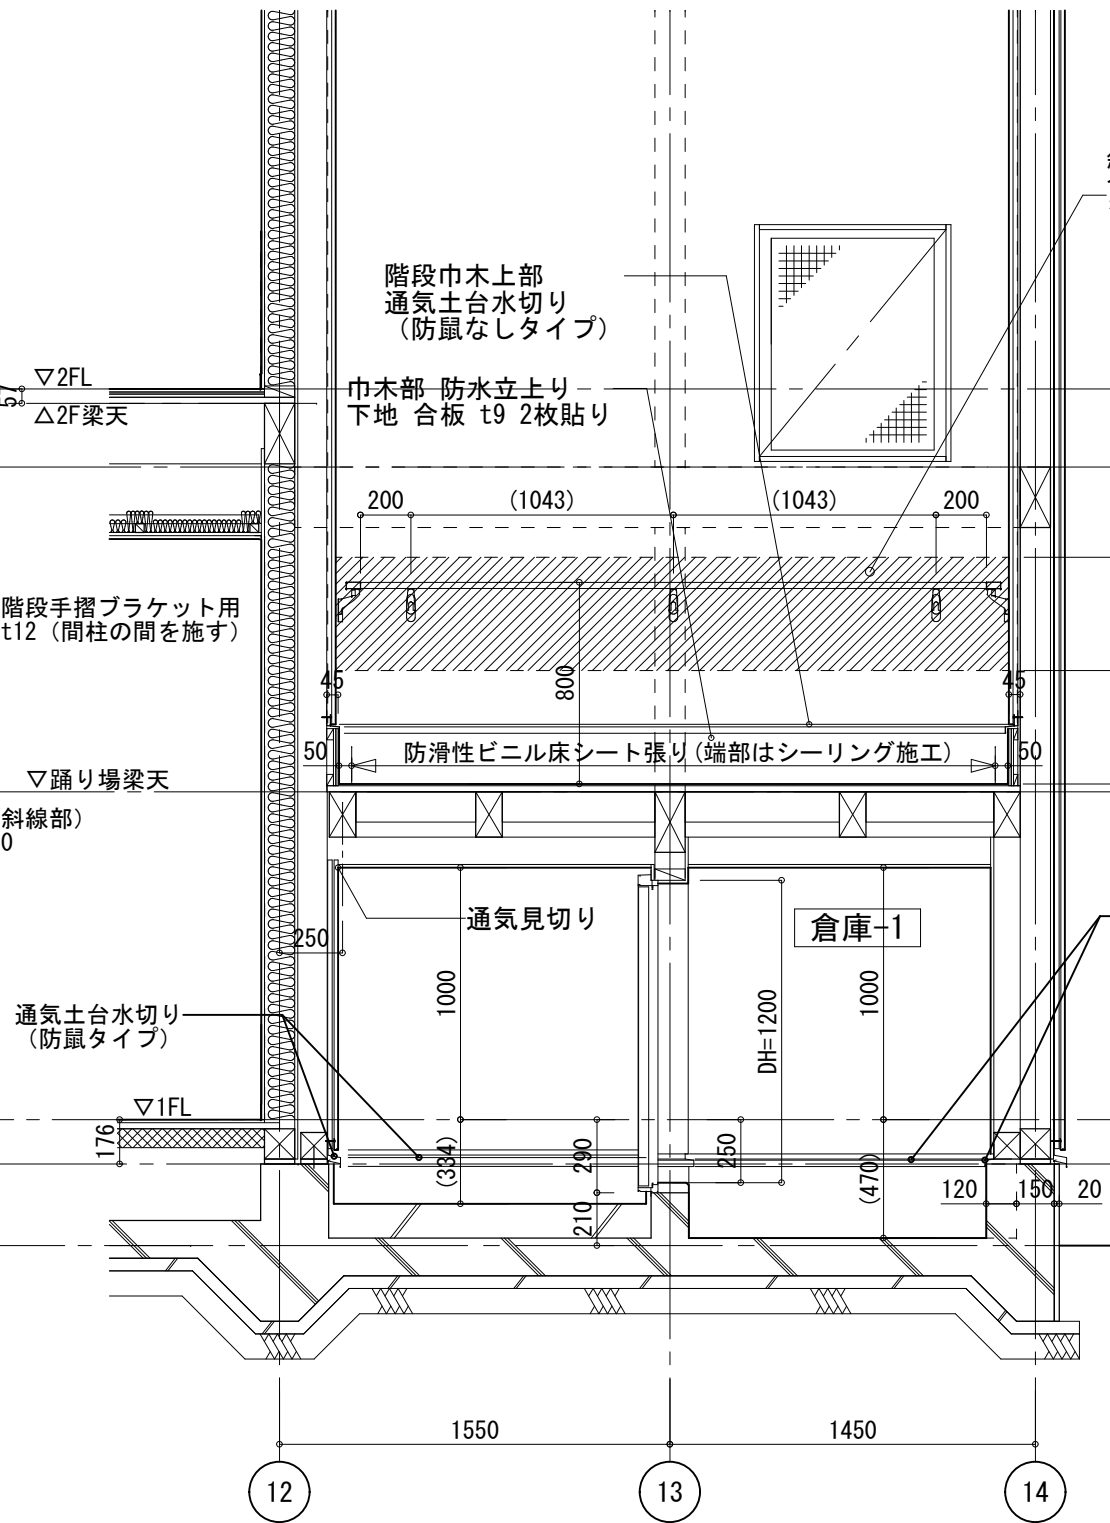


B断面

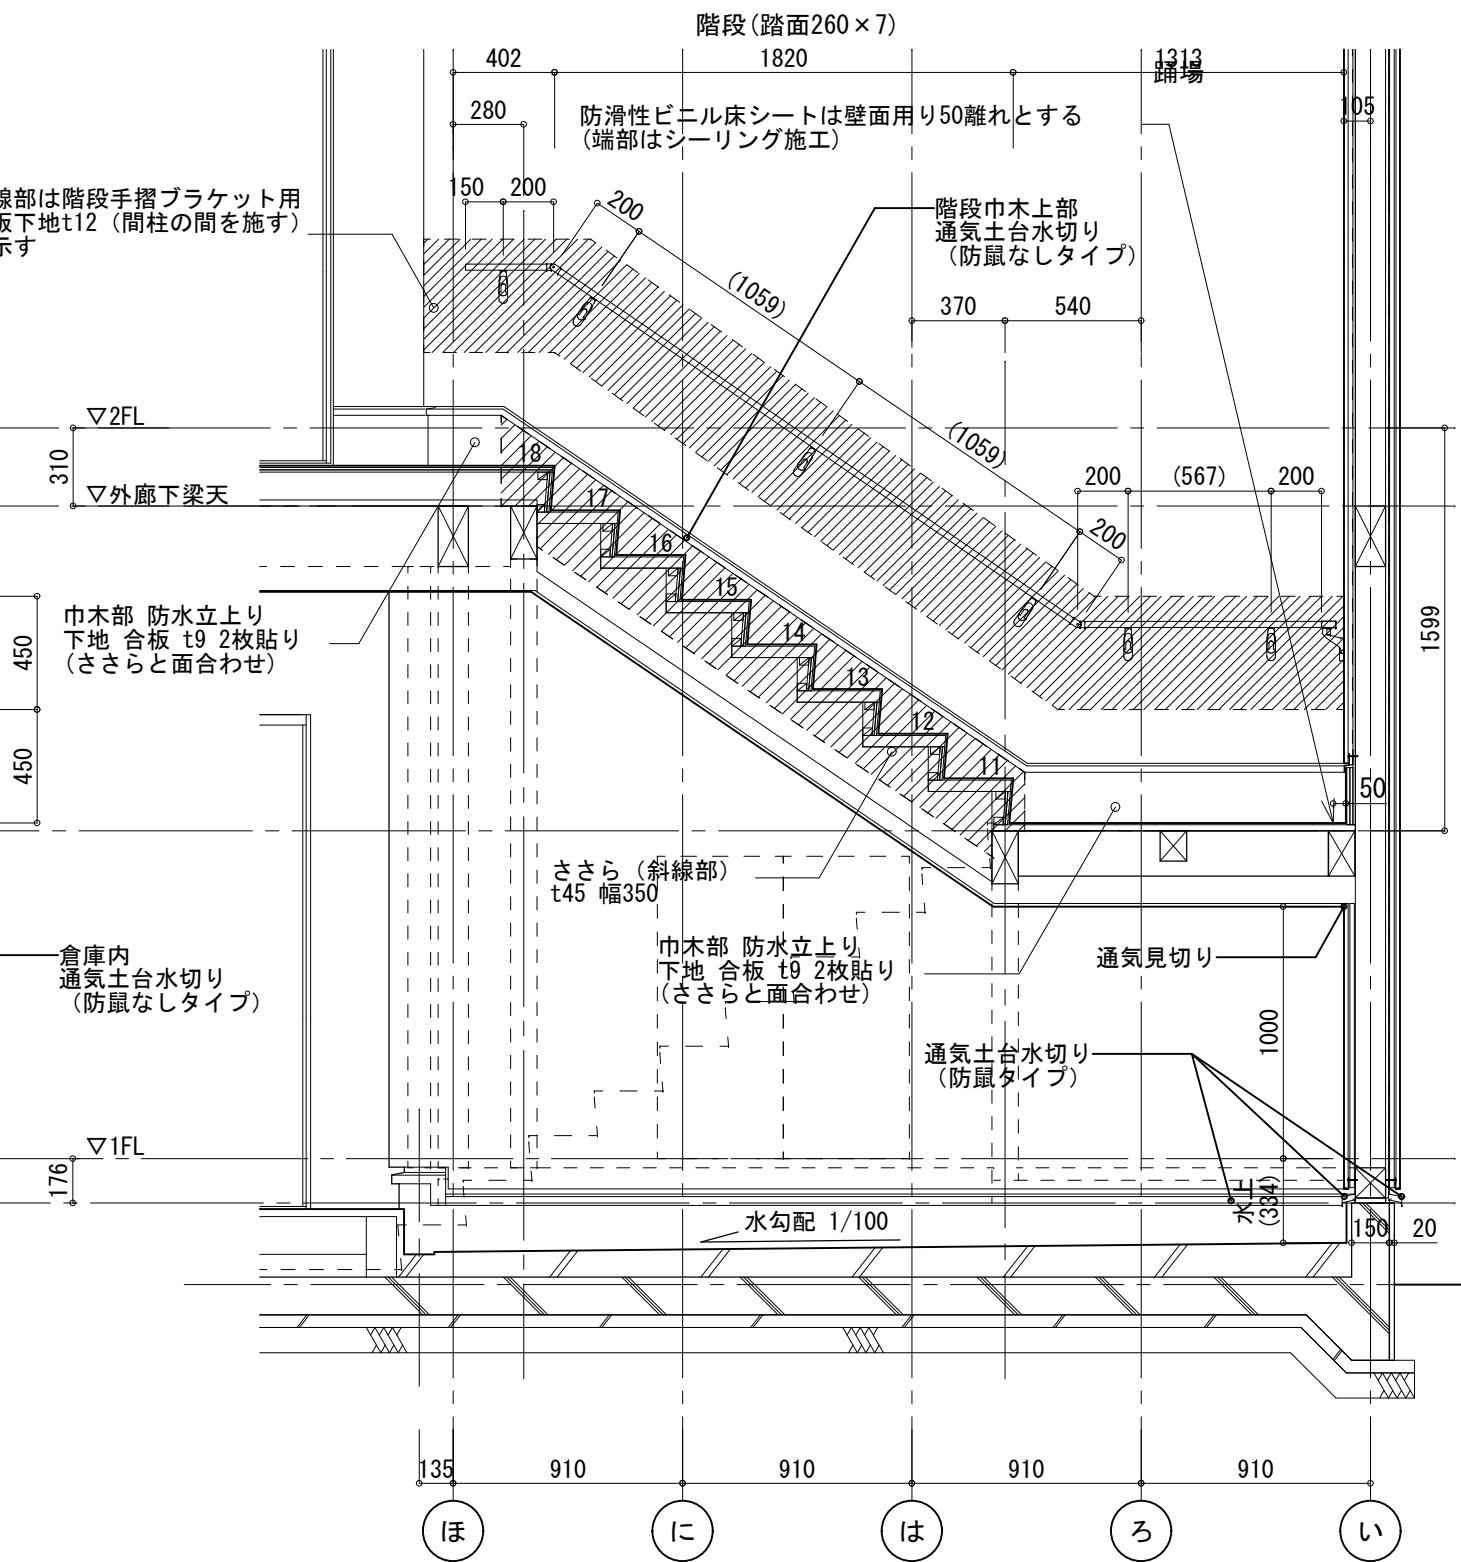

C断面



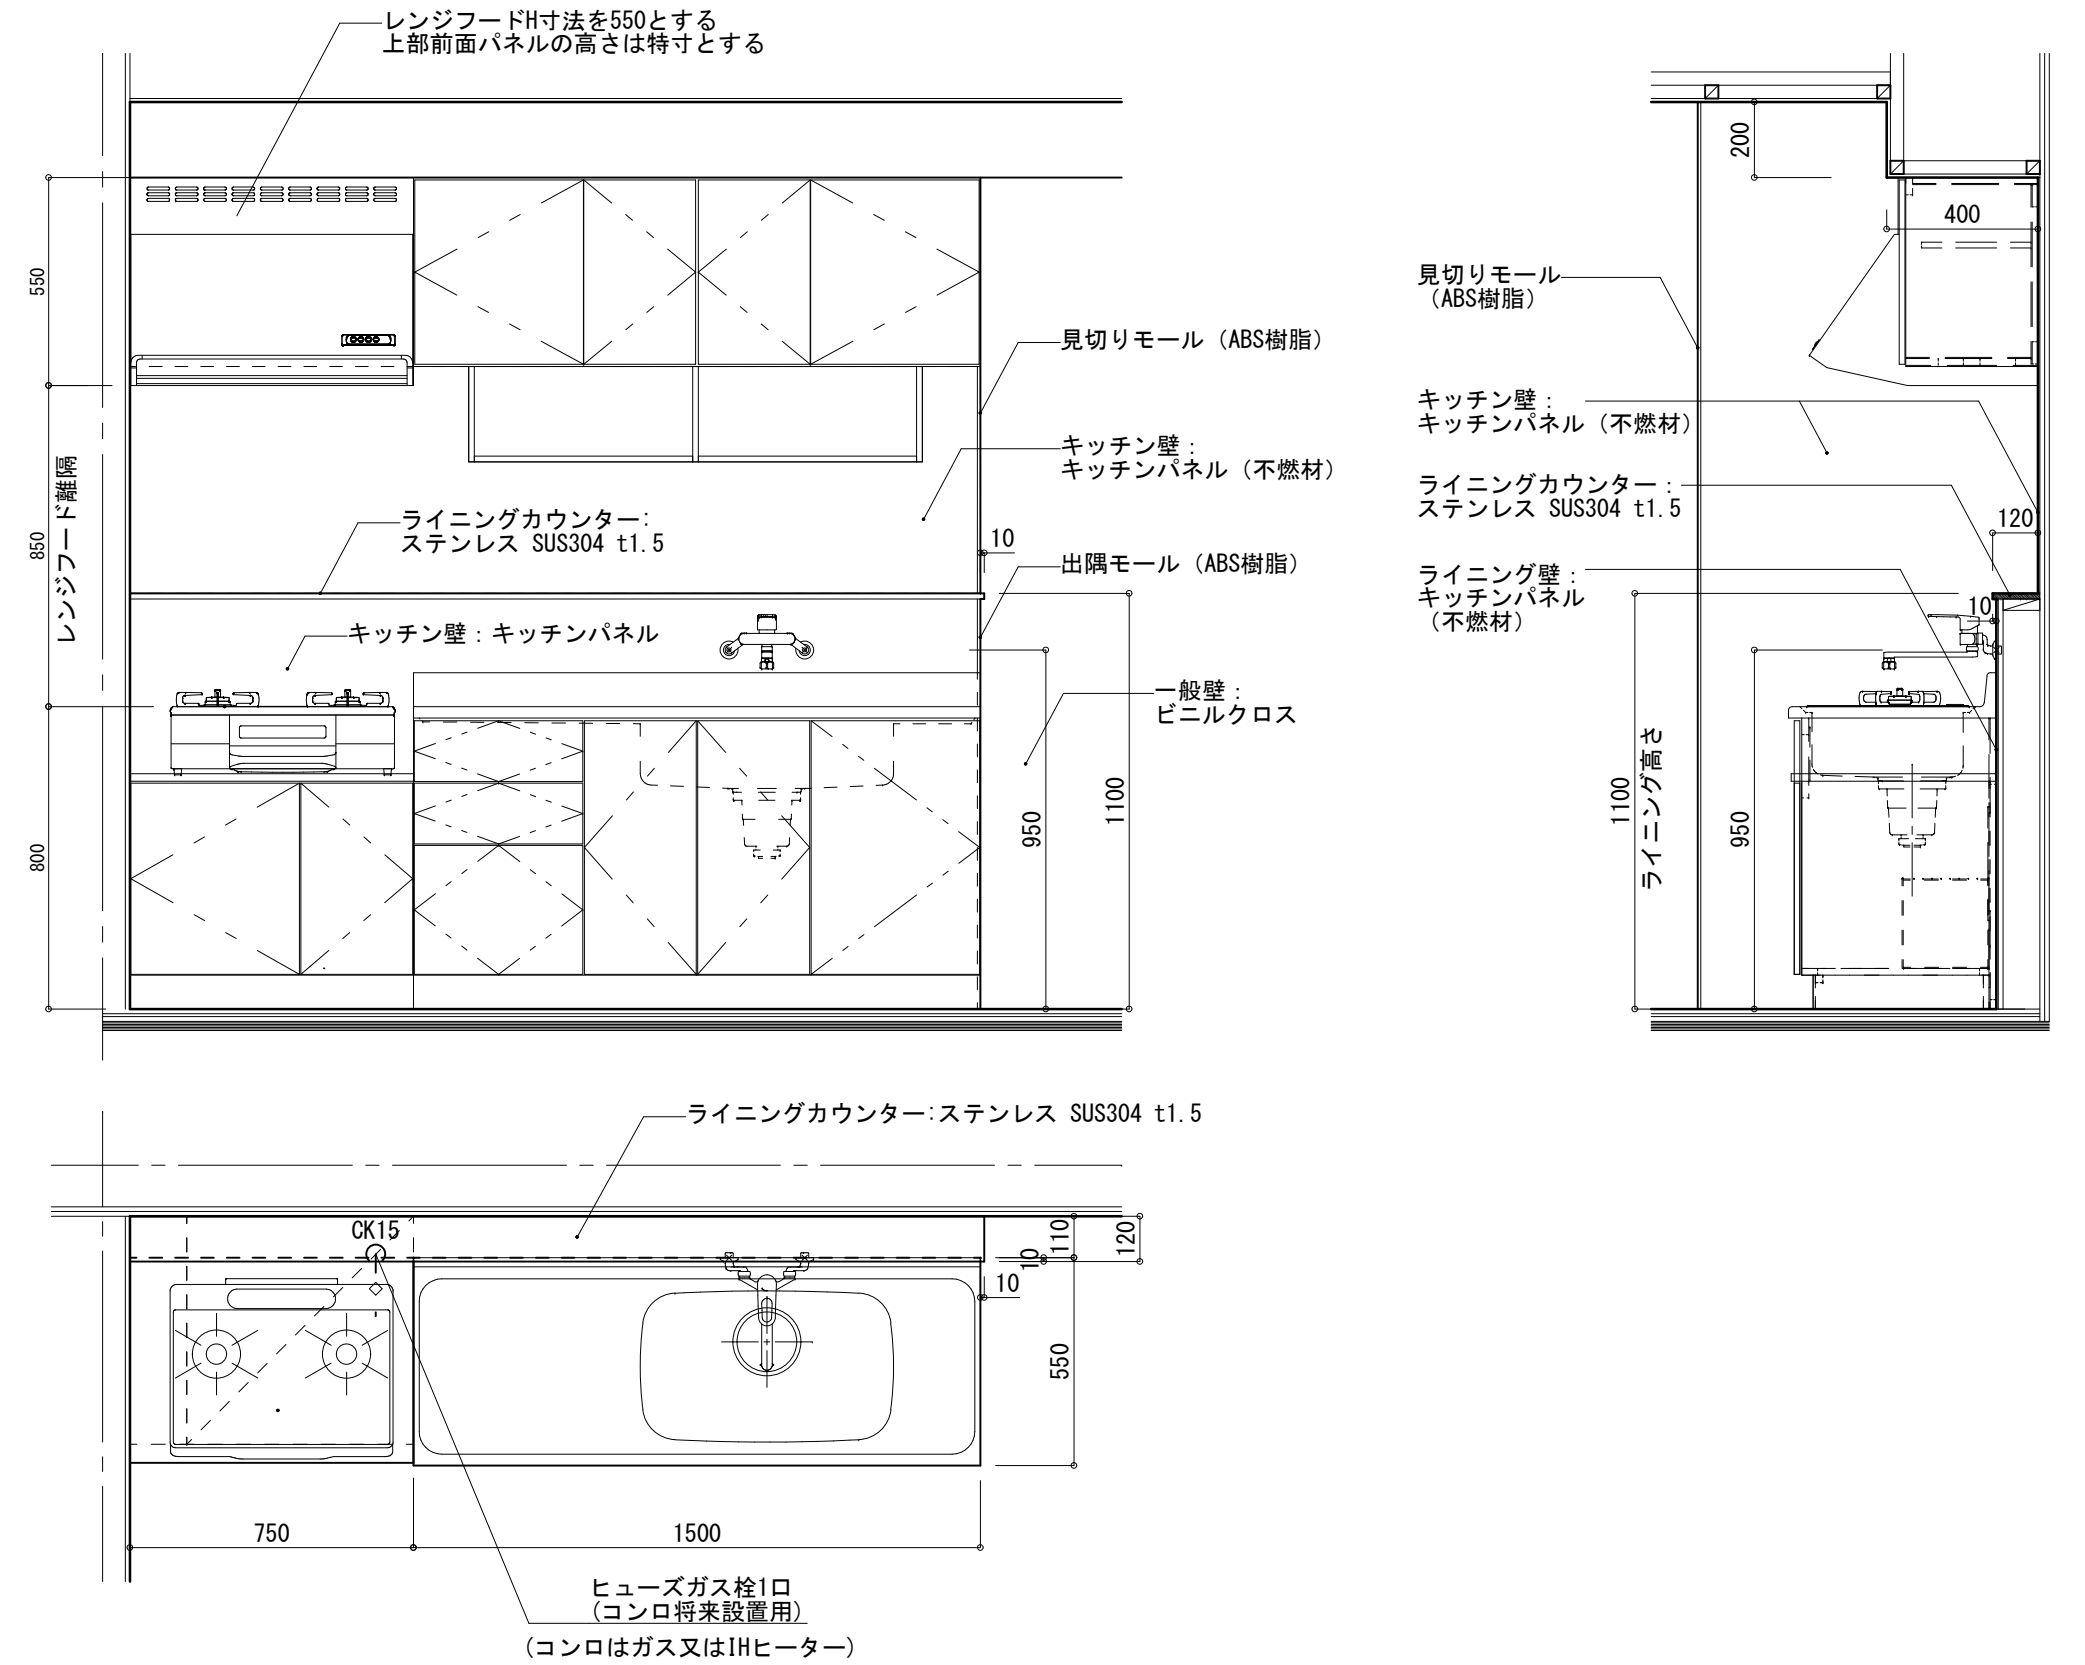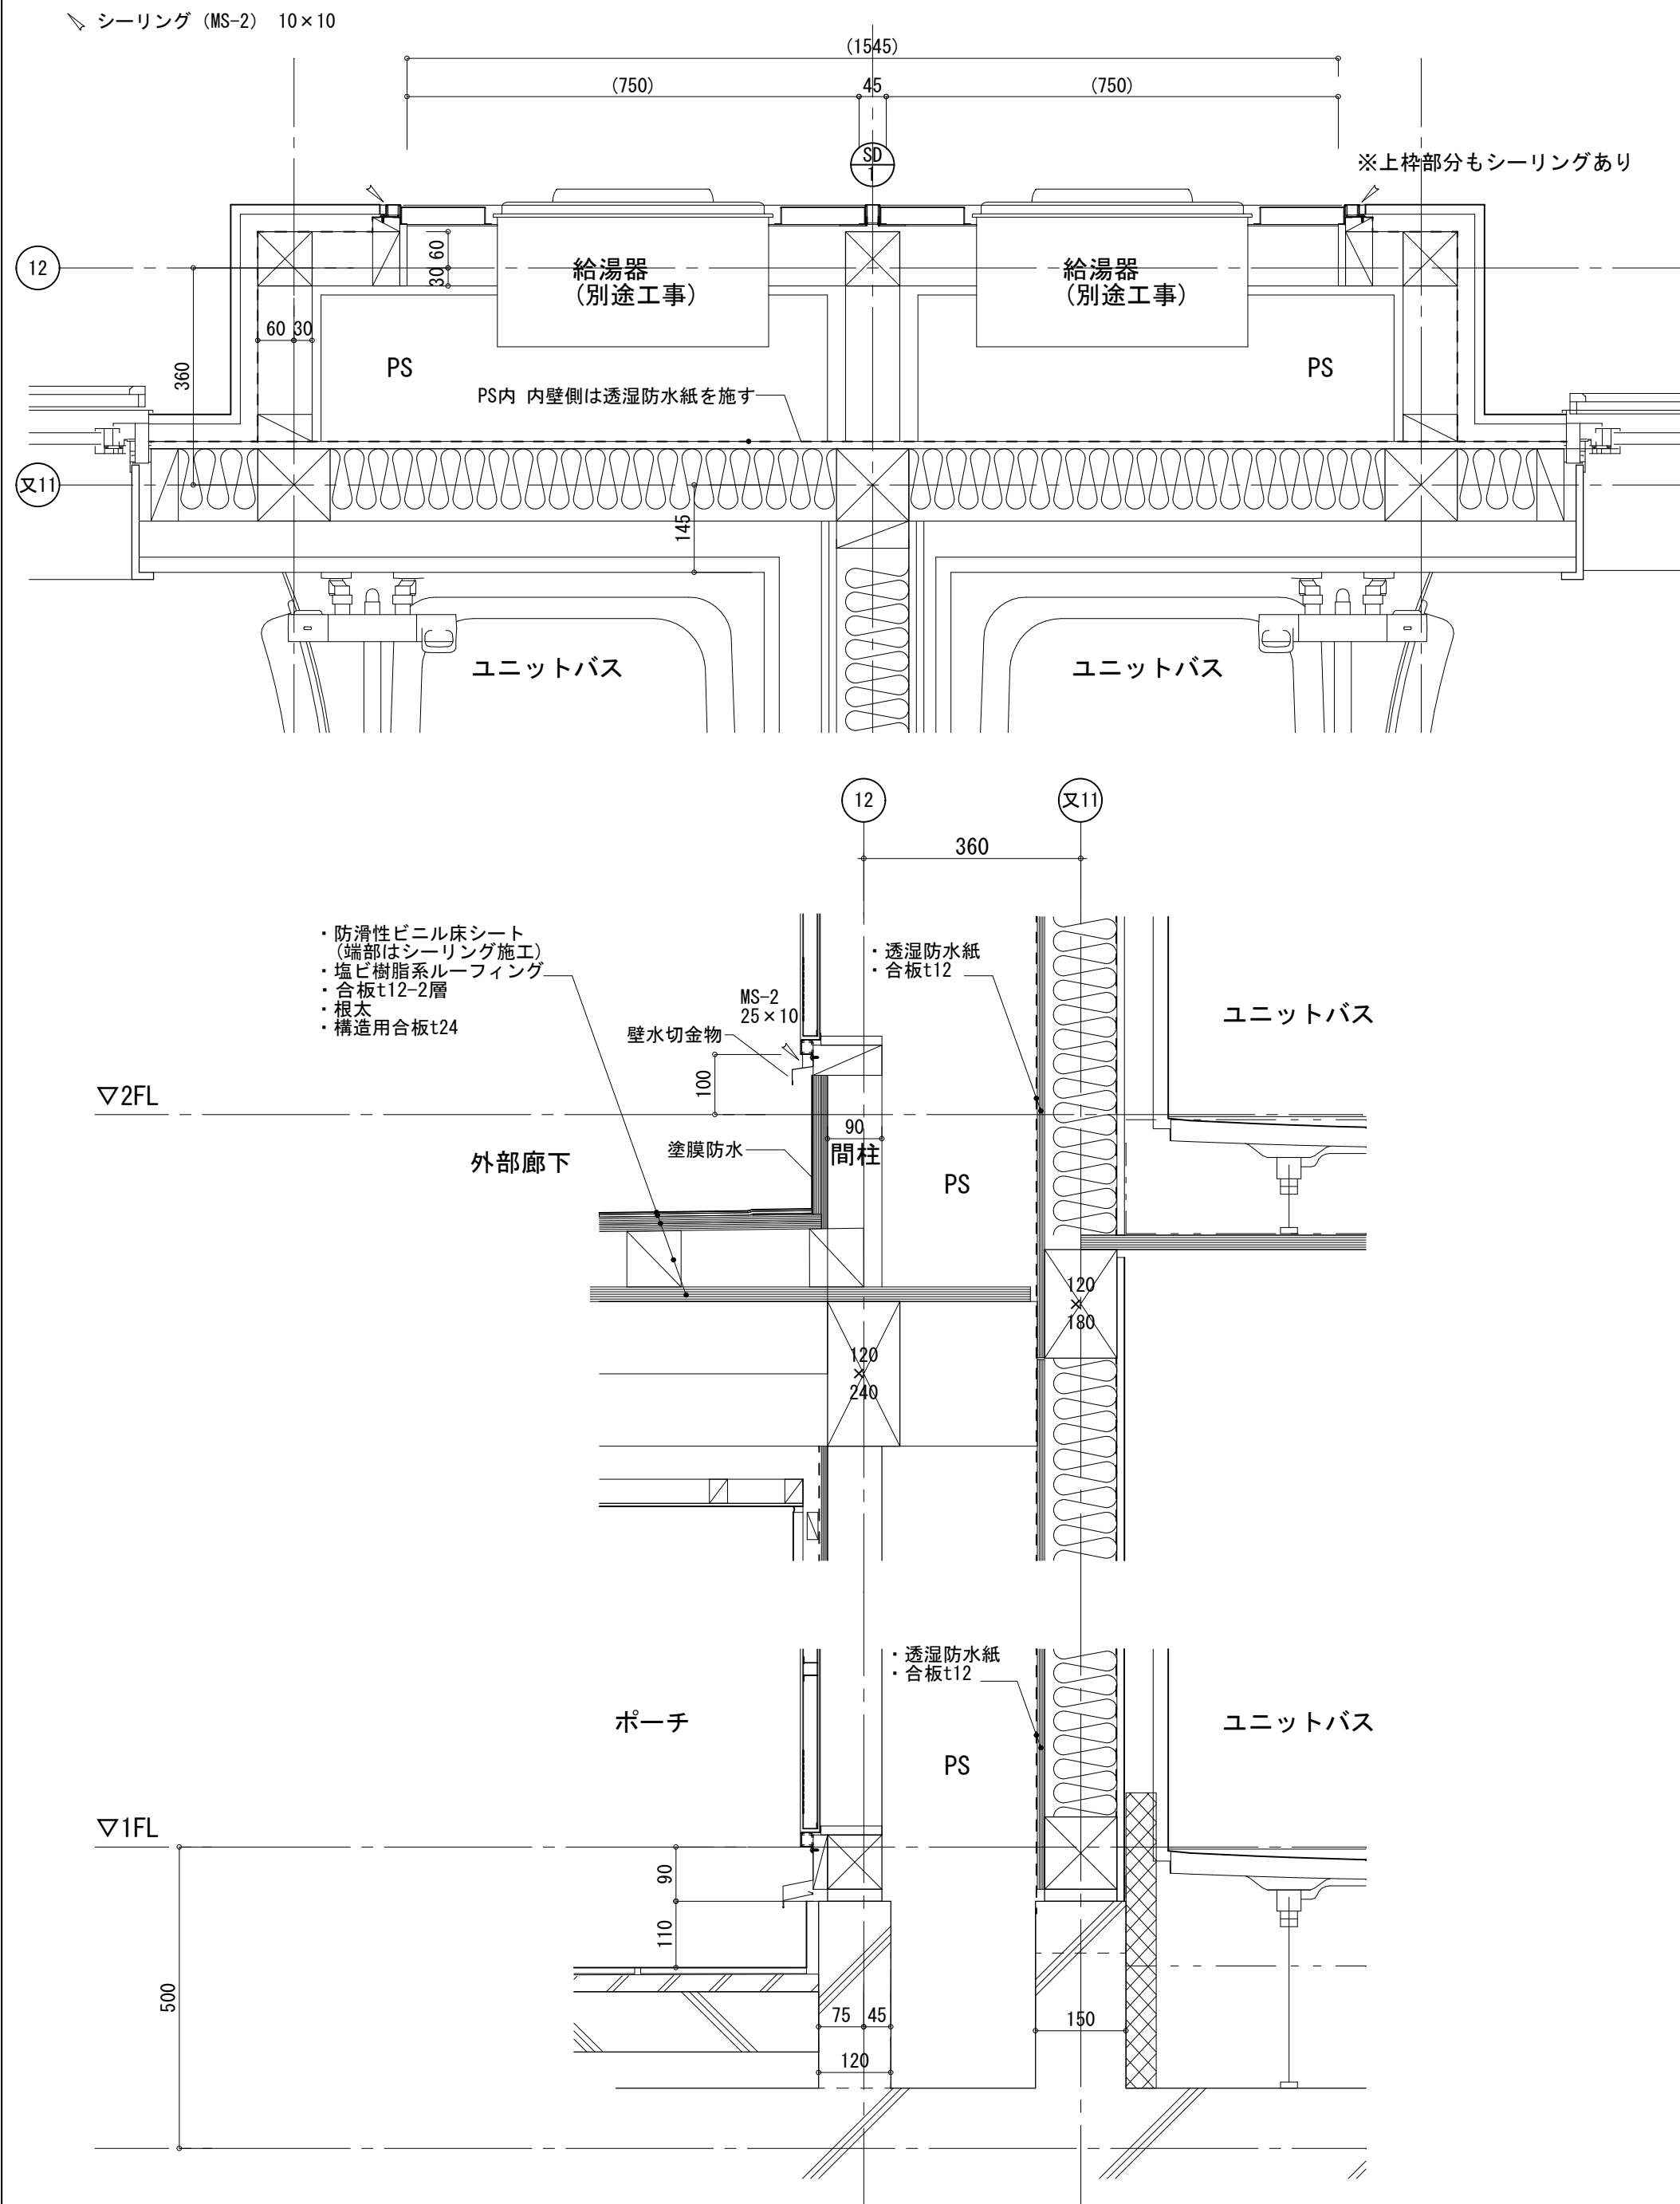

※ 必要換気量 (V) = 定数 (N) × 理論廃ガス量 (K) × 燃料消費量又は発熱量 (Q)  
 = 30 (排気フード I 型) × 0.93m<sup>3</sup>/kWh (LPガス) × 8.05kW (2口コンロ発熱量)  
 = 224.595 m<sup>3</sup>/h ≧ 400 (レンジフードファン風量)

| 流し台セット |                    |                                |                                |                                   |
|--------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 名称     | 仕様                 | 参考品番                           |                                |                                   |
| 流し台    | L=1500/D=550       | LIXIL/GKF-S-150MYN             | タカスタンダード/AY-150                | クリナップ/GTS -150MF                  |
| コンロ台   | L=750/D=550        | LIXIL/GKF-K-75K                | タカスタンダード/AG-70                 | クリナップ/GTS -70K                    |
| レンジフード | W=75 シロッコファン       | 富士工業/BDRL-3HL-751W (強：590m3/h) | タカスタンダード/VUS-755AD (強：600m3/h) | クリナップ/ZRS75NBC20FWZ-A (強：590m3/h) |
| 吊戸棚    | H=500              | LIXIL/GKF-A-150                | タカスタンダード/WS-45 + WS-105        | クリナップ/WGTS -150                   |
| 水切り棚   | L=1200             | LIXIL/SRW-120-1S               | タカスタンダード/MS-120NJ              | クリナップ/1SPT-120                    |
| 照明     | 棚下灯                | LIXIL/KL-S90L1                 | タカスタンダード/SMY-57 LED            | クリナップ/ZZKLD8060MW                 |
| 水栓金具   | 壁付 シングルレバー混合栓 節湯C1 | LIXIL/SF-WL435SY               | KVK/MSK110KERKT                | TOTO/TKS05312J                    |

家1

玄関収納詳細図

S=1:20  
(A3 S=1:28)

正面図

側面図

断面図

上面図

玄関収納

|    |                     |           |             |            |
|----|---------------------|-----------|-------------|------------|
| 仕様 |                     | 参考品番      |             |            |
| 寸法 | W=800 D=400 H=800   | LIXIL/    | panasonic/  | 大建工業       |
| 材質 | MDF、パーティクルボード、樹脂シート | ランシサ 玄関収納 | 玄関用収納 コンボリア | hapia 玄関収納 |
| 金物 | スライド丁番 プッシュラッチ      | ローカウンター型  | ローユニット      | 下部収納 開戸タイプ |
| 棚板 | 4段                  |           | 据え置きタイプ     | ハンドルレス     |

室名札詳細図

S=1:20.5  
(A3 S=1:28, 7)

室名札

ファスカル室名札用No. シール

室名札正面図

室名札側面図

取り付け位置図

室名札

|    |             |           |             |          |
|----|-------------|-----------|-------------|----------|
| 仕様 |             | 参考品番      |             |          |
| 寸法 | W=210 H=118 | 杉田エース/    | NASTA/      | 田島メタルワーク |
| 材質 | ステンレス       | 室名札 NP-7S | 室名札 KS-N35S | 室名札 RT-2 |

2階廊下（8, 9号用）室外機壁掛金具下地

S=1:20  
(A3 S=1:28)

室外機壁掛金具（設備工事）

高耐食鋼板製＋D I S C O仕様 CZ-UKBZ 同等品

正面図

断面図

ユニットバス

S=1:20  
(A3 S=1:28)

ユニットバス仕様

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 標準仕様      |                                 |
| 寸法        | 1216サイズ                         |
| 扉         | 折戸                              |
| 照明        | LED照明                           |
| 水栓        | 洗場シャワー水栓、サーモスタット（節水B1）          |
| その他       | 浴室リモコン（機械設備工事）設置設定<br>風呂ふた、タオル掛 |
| オプション     |                                 |
| 窓枠        | フリーサイズ額縁                        |
| ドア枠       | フリーサイズドア額縁                      |
| 換気扇       | 二室換気扇                           |
| 手すり       | 縦型手すりL=600                      |
| 鏡         | 300×600程度                       |
| 収納棚       | 2段                              |
| その他       | 追焚加工 循環アダプター付き                  |
| 参考品番      |                                 |
| LIXIL     | BWシリーズ                          |
| TOTO      | WSシリーズ/Dタイプ                     |
| panasonic | UKシリーズ                          |

平面図

※1 UB据付必要寸法はドア部の寸法は含まない。

断面図

※2 設置面との高さ・脚位置は、メーカーにより異なるので、構造と高さ梁位置等を調整の上、必要部材を手配のこと。  
※3 1階の脚にはコンクリートスパー（100×100×H200）を施すこと。

SAN計画


一級建築士 第249400号 佐竹真知

令和7年度（仮称）市営住宅周枳団地新築工事  
（建築主体工事）

雑詳細図-2


S=20, 5

A046

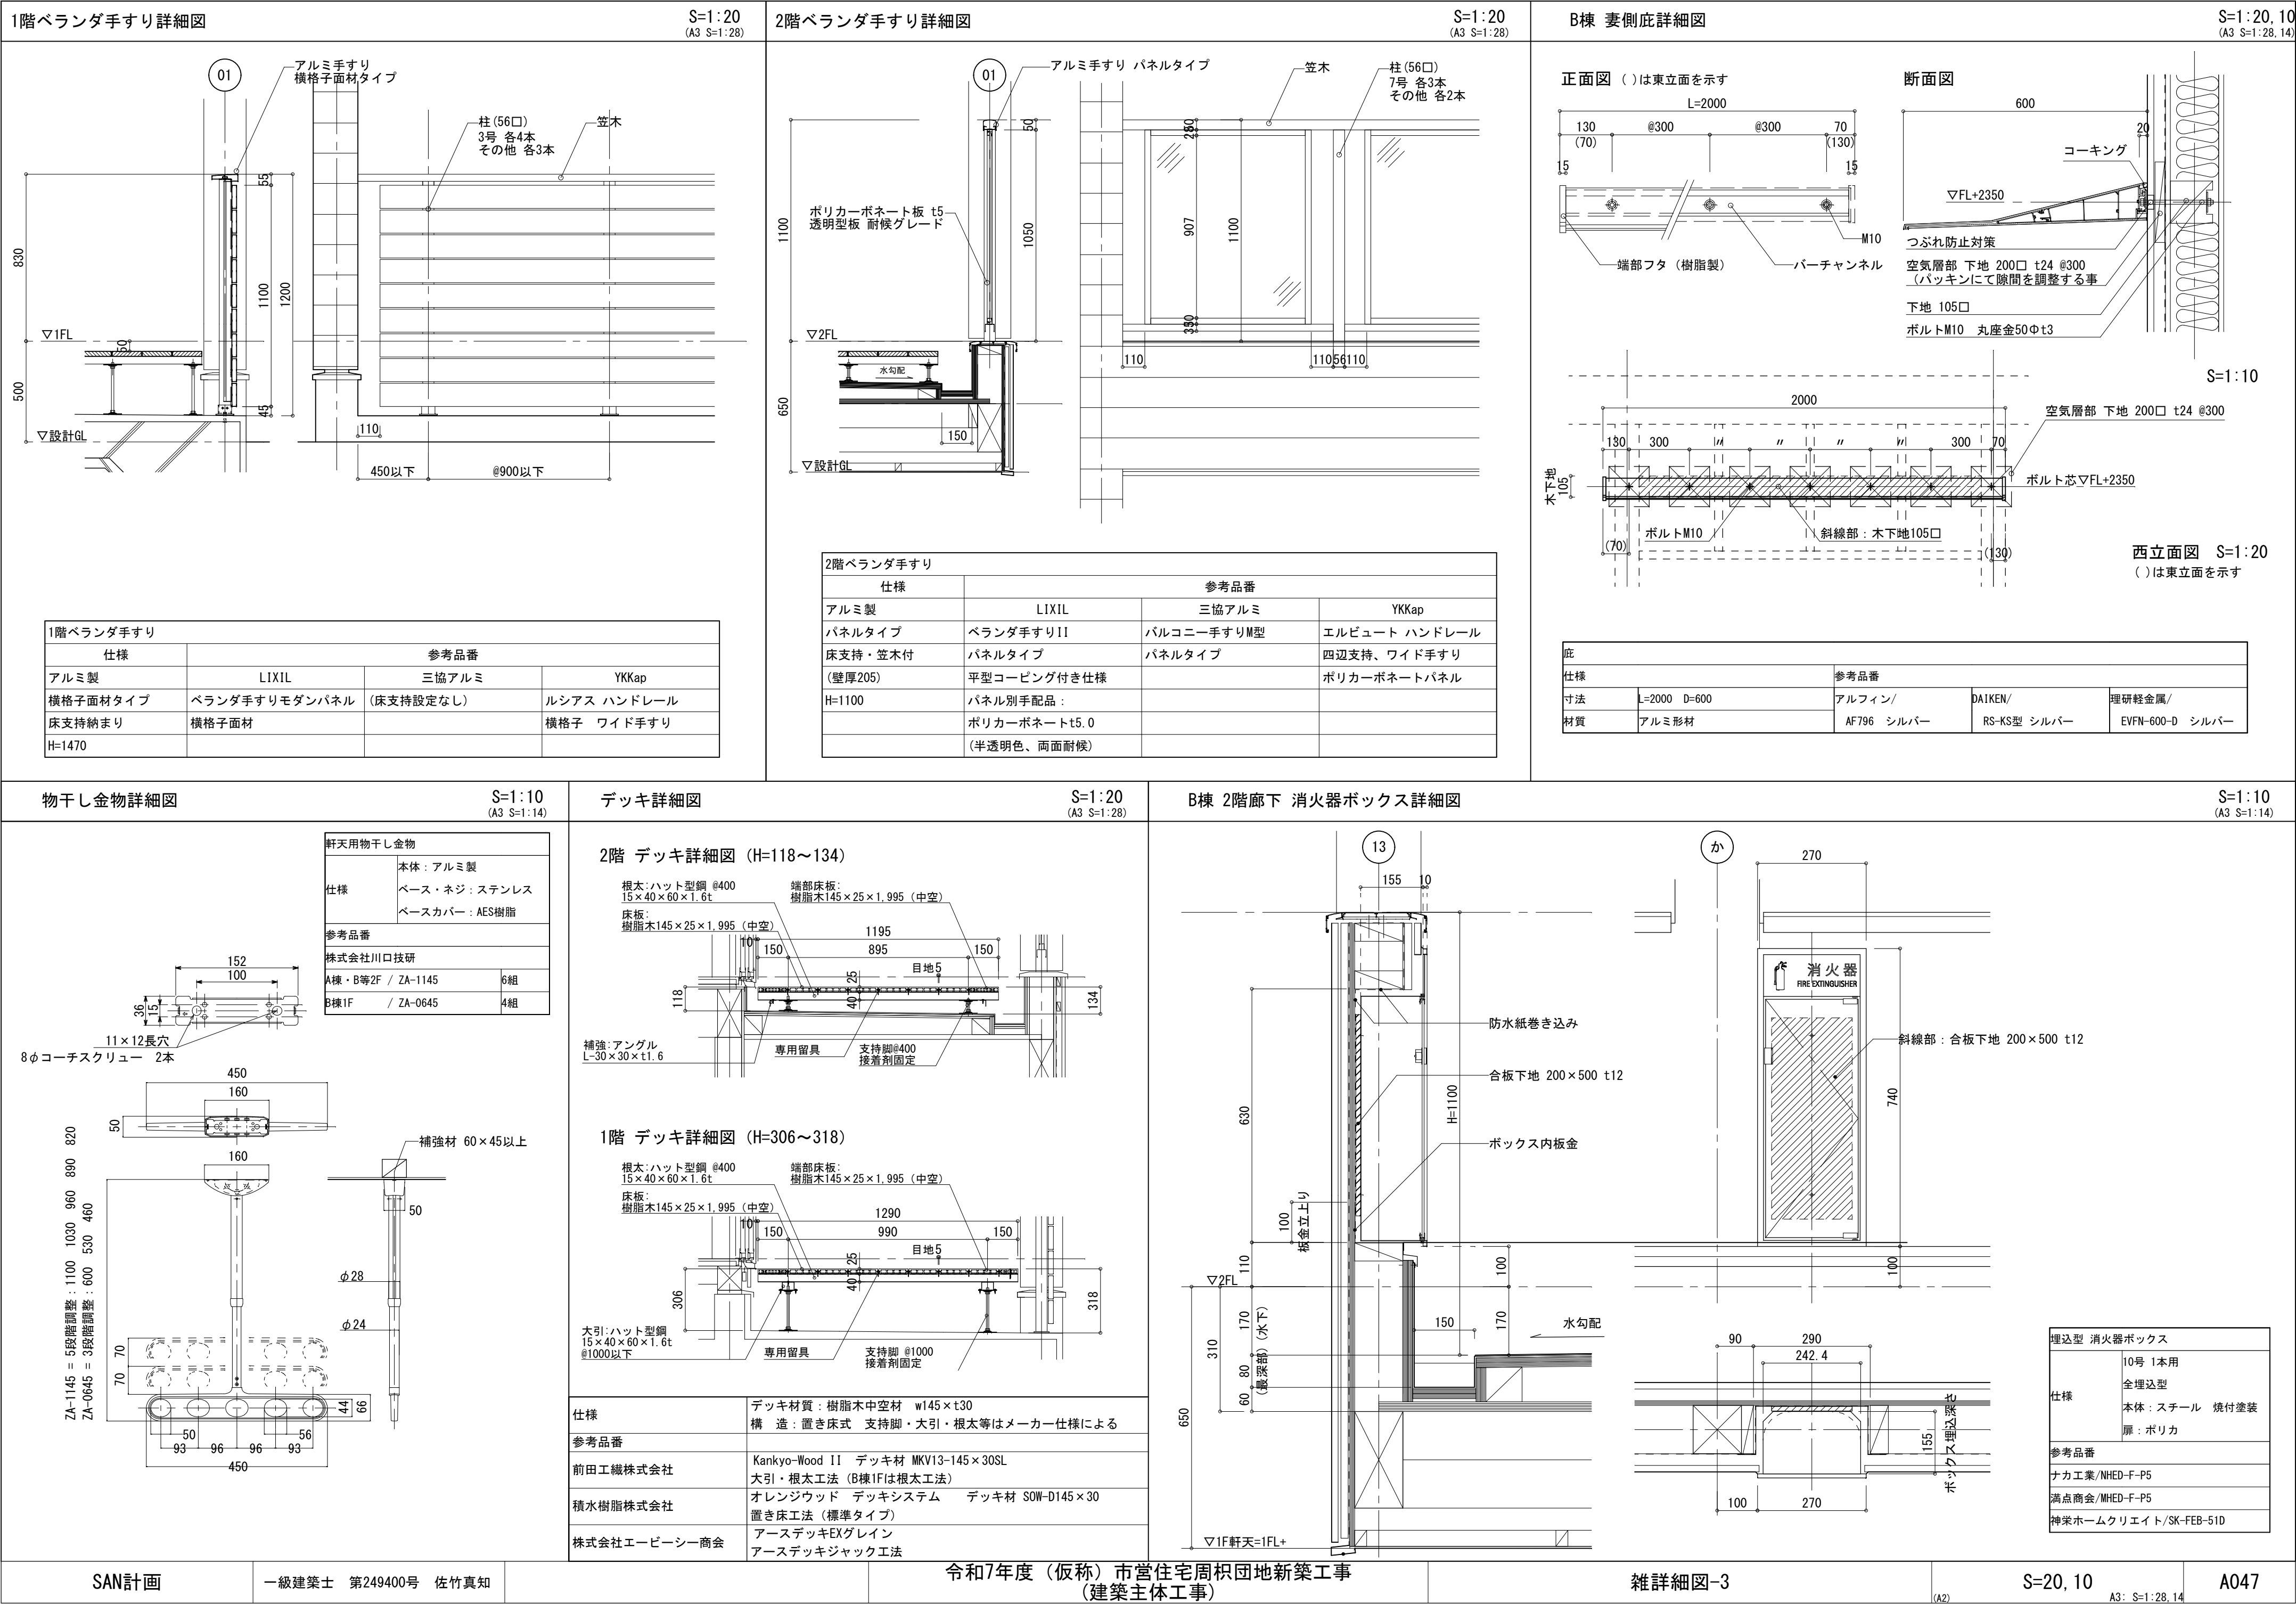


A棟玄関ポーチ 詳細


※手すり柱施工時の注意  
ベースプレート取付はアンカーボルト取付条件を確認すること。  
コンクリート層への埋込み長さが確保できるように留意する。  
十分な長さが確保できない場合は、別途長いアンカーボルトを使用すること。

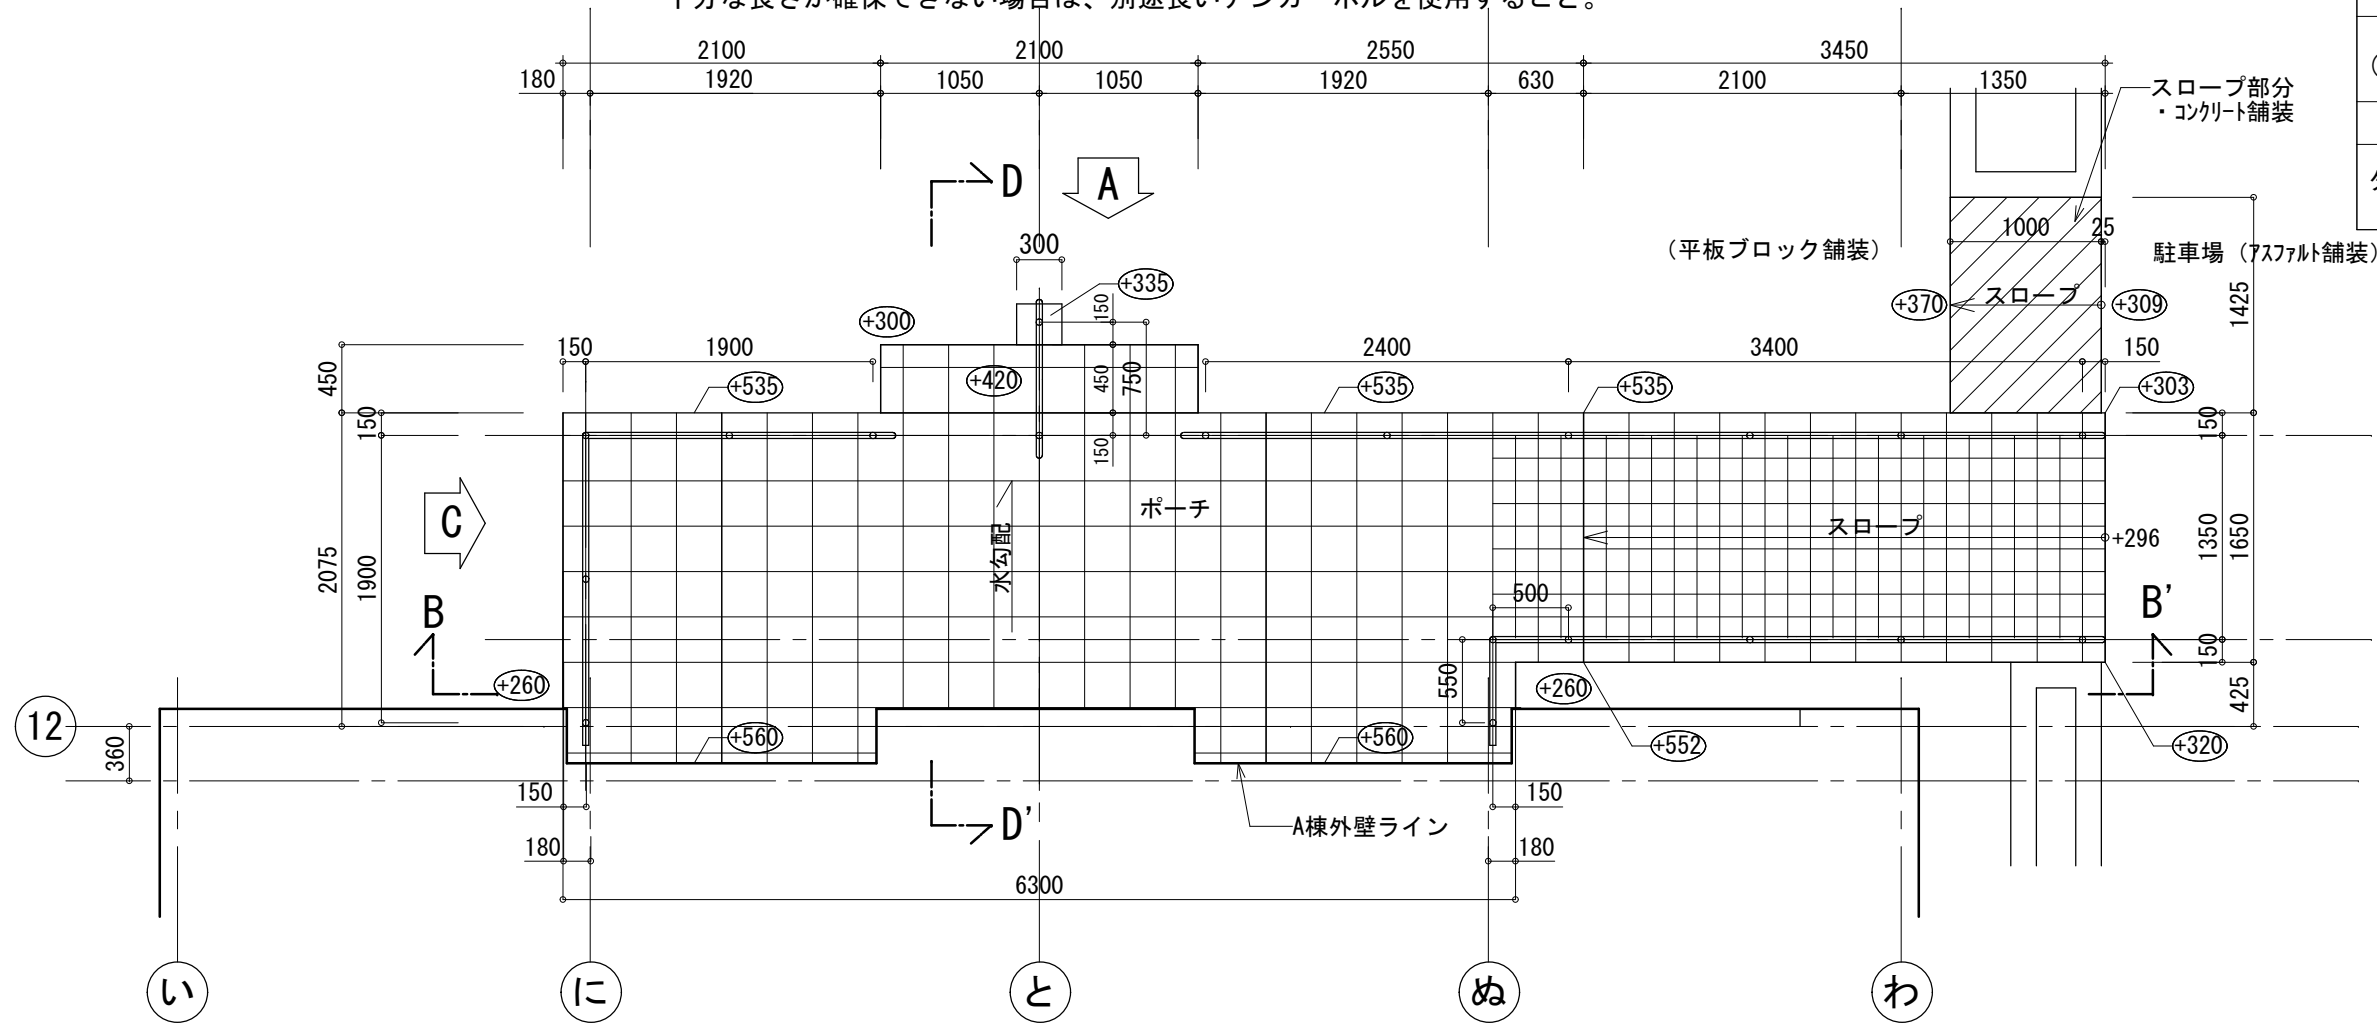


平面図 S=1/50

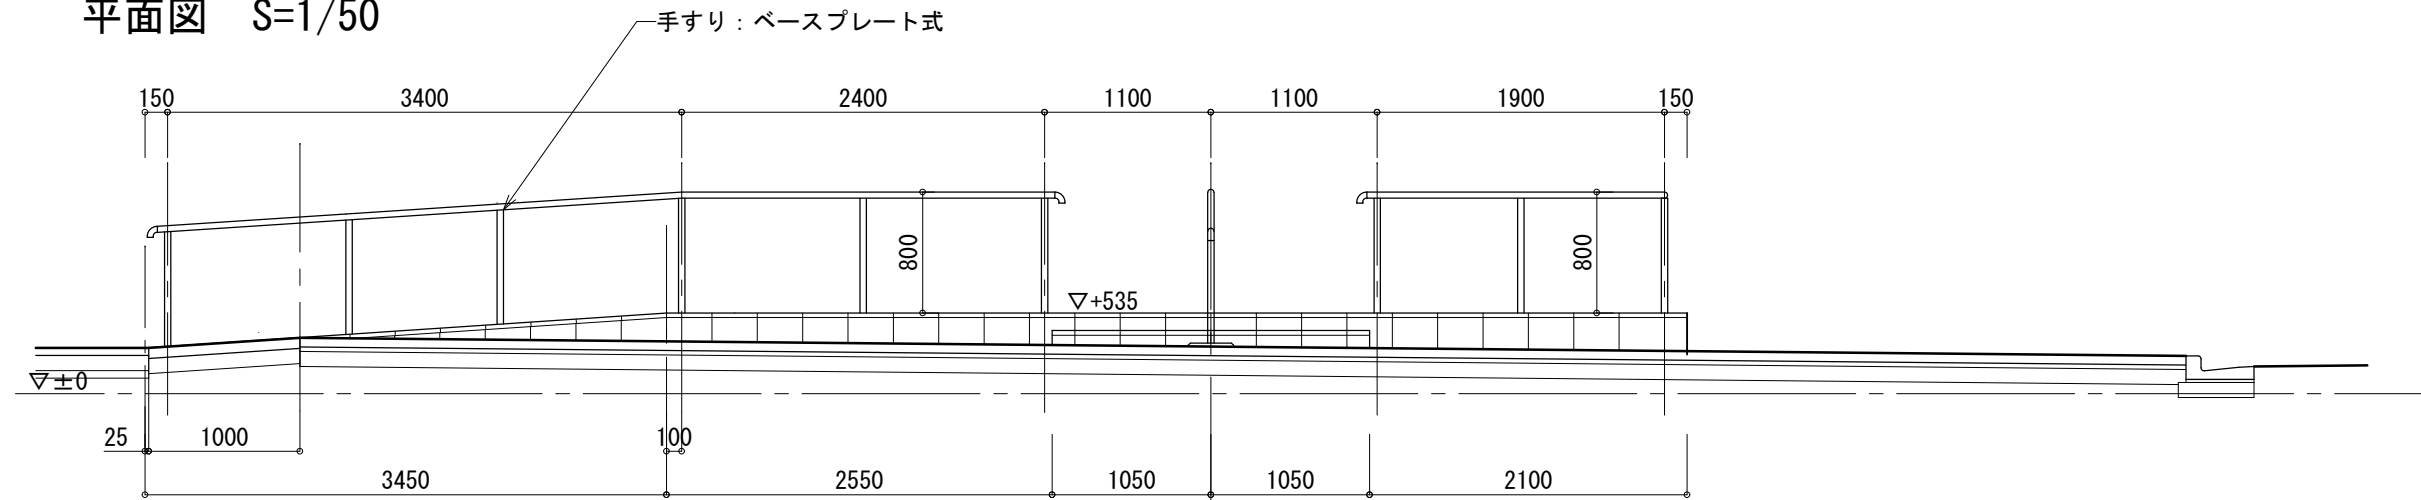


A姿図 S=1/50

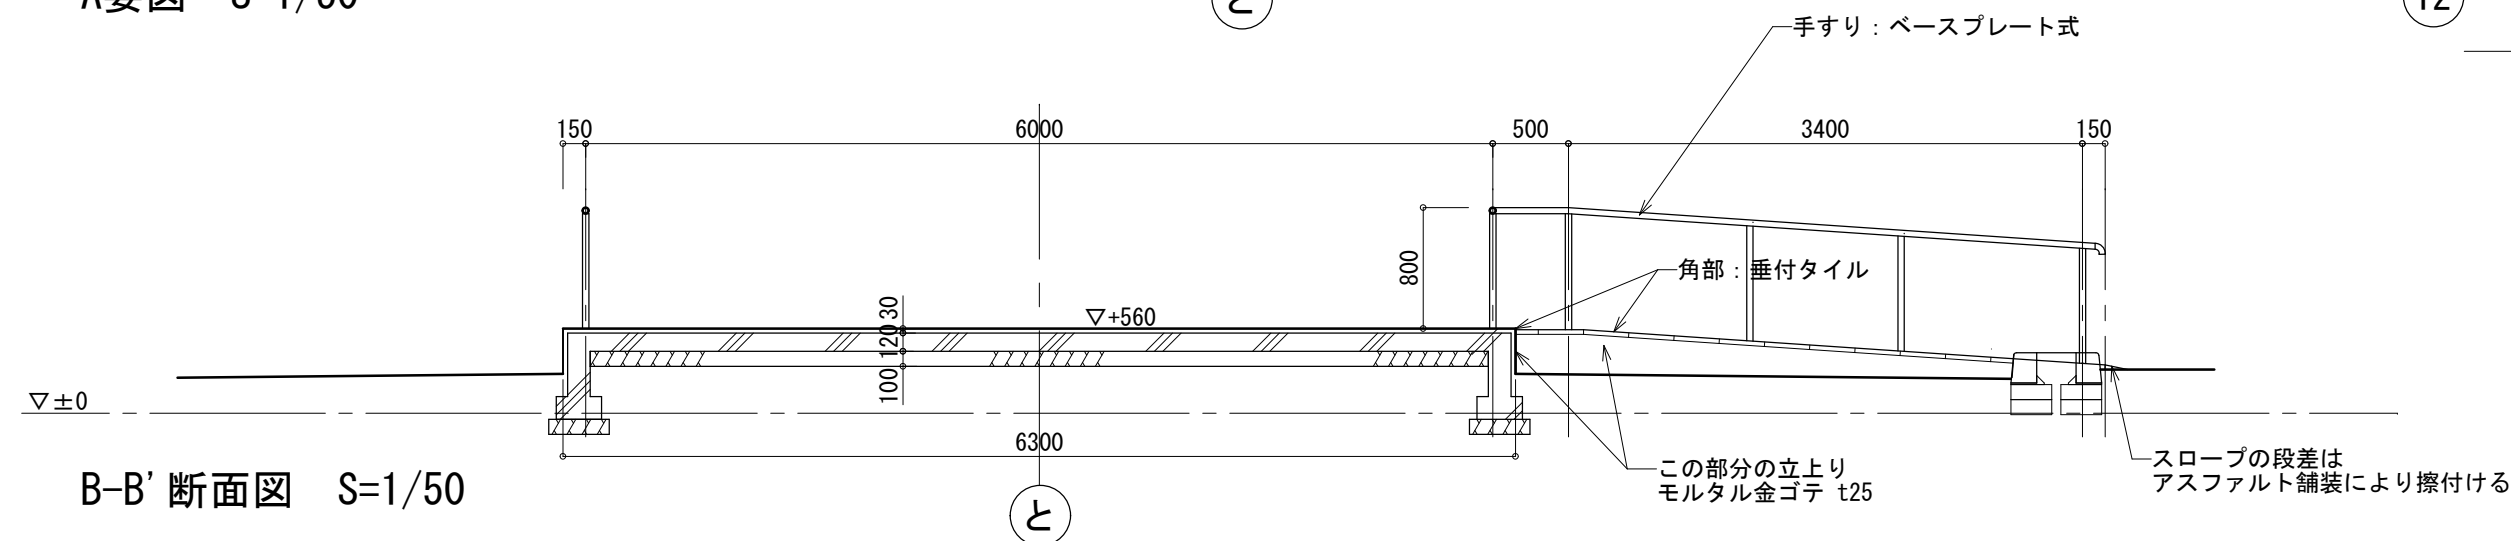

B-B' 断面図 S=1/50

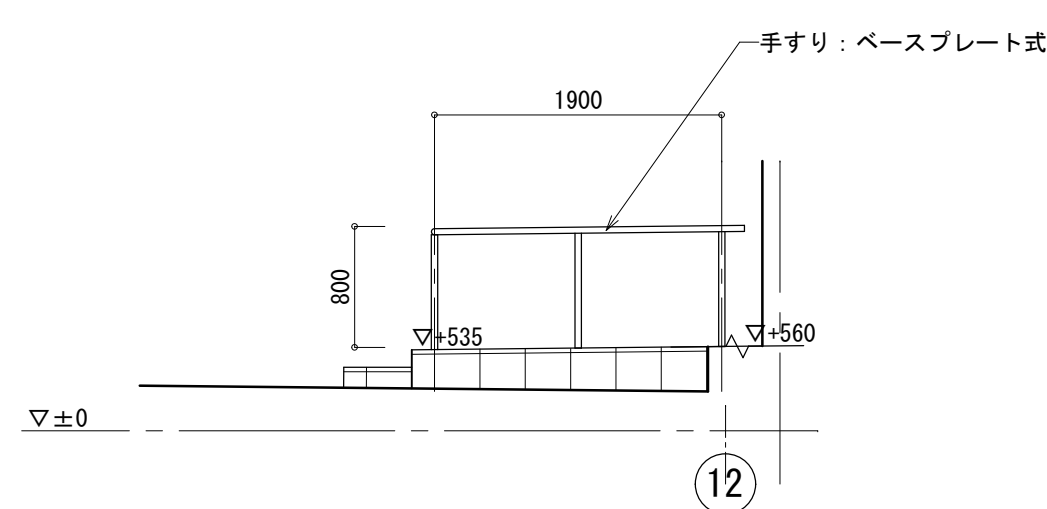


C姿図 S=1/50

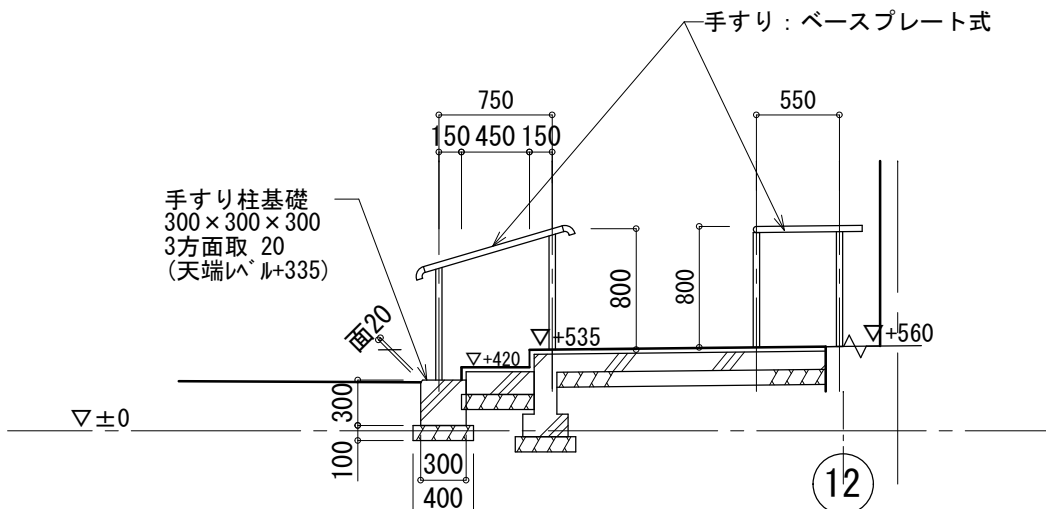


D-D' 断面図 S=1/50


| 品名                 | 仕様                   | 参考品番        |                        |                 |
|--------------------|----------------------|-------------|------------------------|-----------------|
|                    |                      | LIXIL       | YKKap                  | 三協アルミ           |
| 手すり<br>(歩行者用補助手すり) | アルミ形材 ベースプレート式       | UD手すり       | パルトナーUD フェンス           | テスリーフ           |
|                    | H=800、笠木(アルミ製)40φ程度  | 上部笠木1段仕様    | 1型(笠木のみ) (PEF-1) 自立タイプ | 独立タイプ トップレール納まり |
| タイル (磁器質無釉)        | 平 300×300 垂付 150×300 | LIXIL       | 名古屋モザイク                | KYタイル           |
|                    | スロープ用 150×150        | ピアッツァOXシリーズ | ルクサスII                 | ドルメン            |
|                    |                      | "           | "                      | "               |

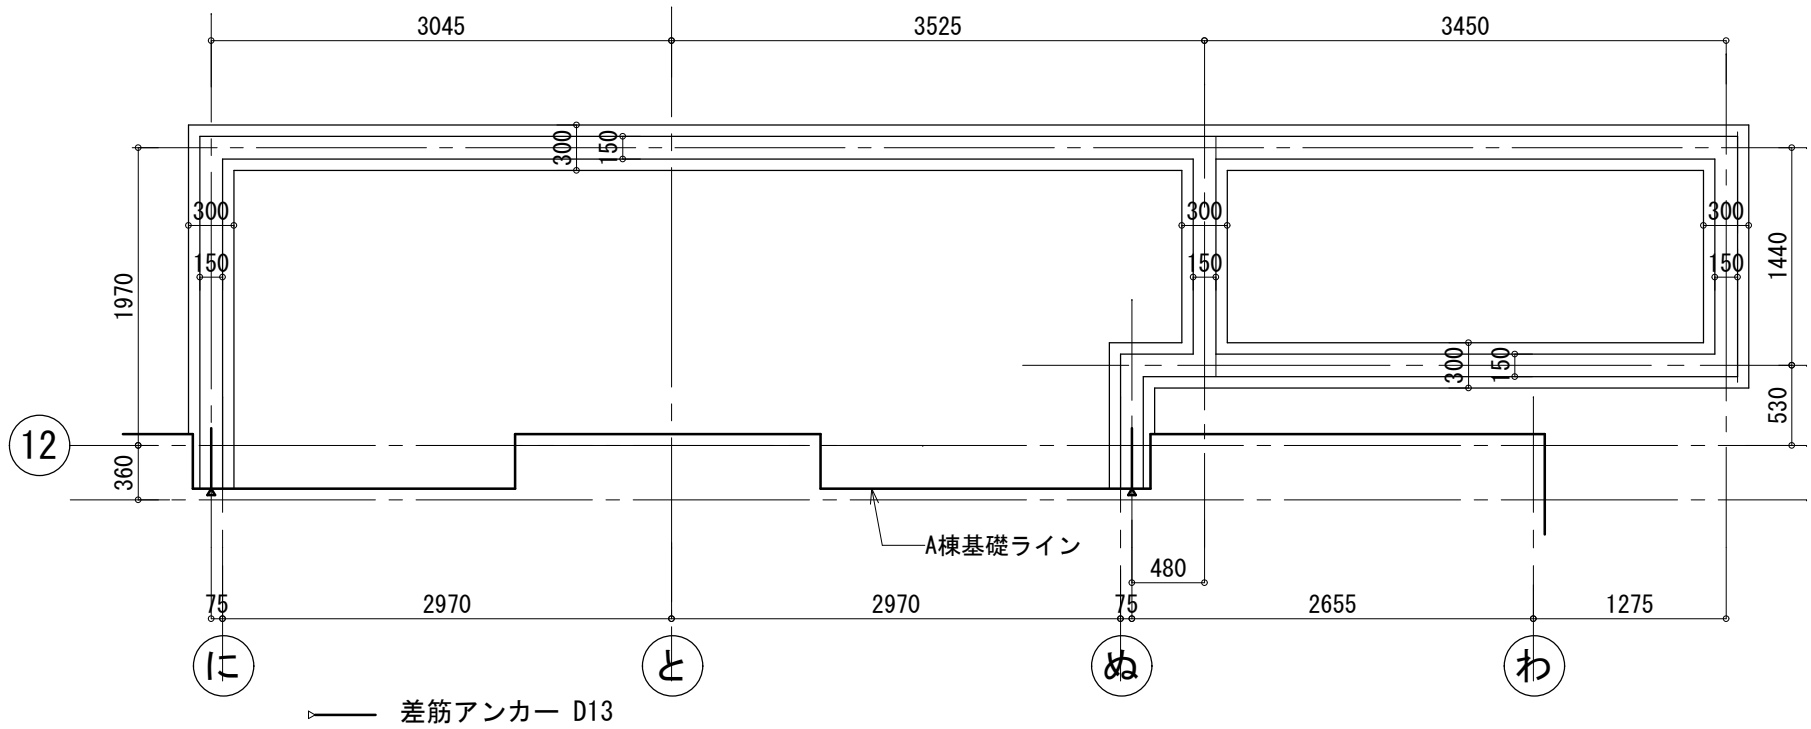

基礎伏図 S=1/50

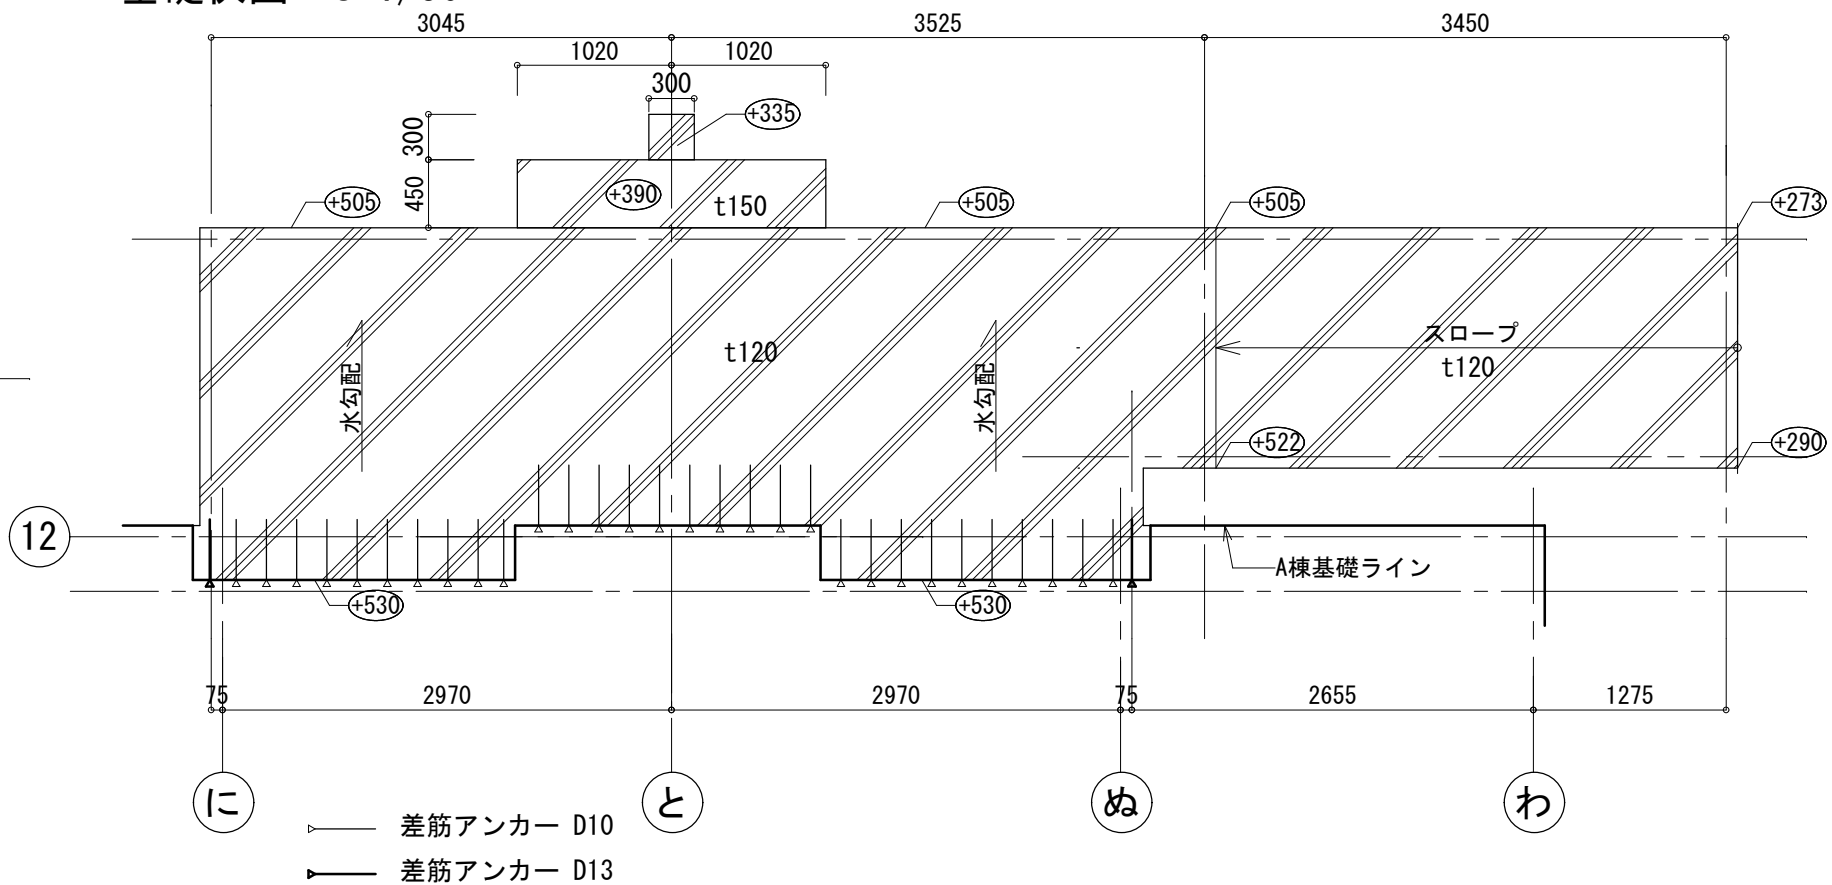

スラブ平面図 S=1/50

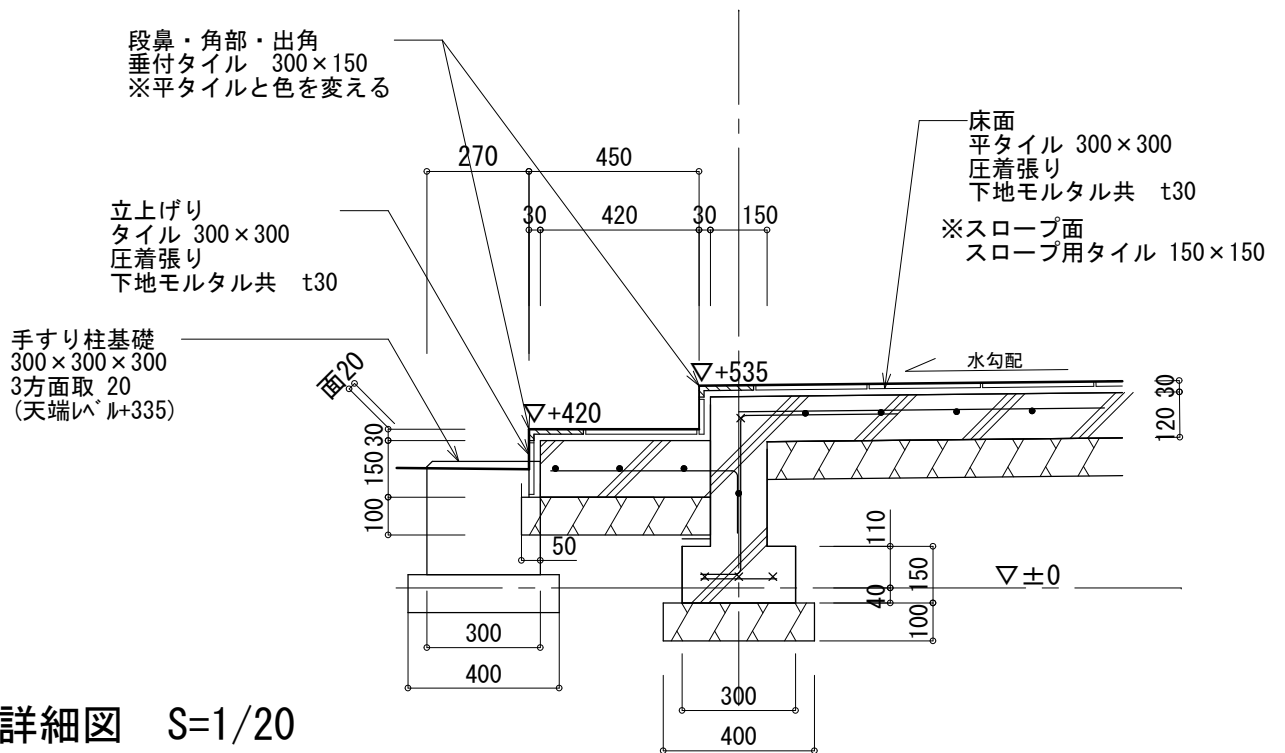

詳細図 S=1/20


B棟玄関ポーチ 詳細



※手すり柱施工時の注意  
ベースプレート取付はアンカーボルト取付条件を確認すること。  
コンクリート層への埋込み長さが確保できるように留意する。  
十分な長さが確保できない場合は、別途長いアンカーボルトを使用すること。

○ レベルはBM±0を基準とする


| 品名                 | 仕様                                     | 参考メーカー      |                        |                 |
|--------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
|                    |                                        | LIXIL       | YKKap                  | 三協アルミ           |
| 手すり<br>(歩行者用補助手すり) | アルミ形材 ベースプレート式<br>H=800、笠木(アルミ製) 40φ程度 | UD手すり       | バルトナーUD フェンス           | テスリーフ           |
|                    |                                        | 上部笠木1段仕様    | 1型(笠木のみ) (PEF-1) 自立タイプ | 独立タイプ トップレール納まり |
| タイル (磁器質無釉)        | 平 300×300 垂付 150×300                   | LIXIL       | 名古屋モザイク                | KYタイル           |
|                    |                                        | ピアッツァ0Xシリーズ | ルクサスII                 | ドルメン            |


平面図 S=1/50

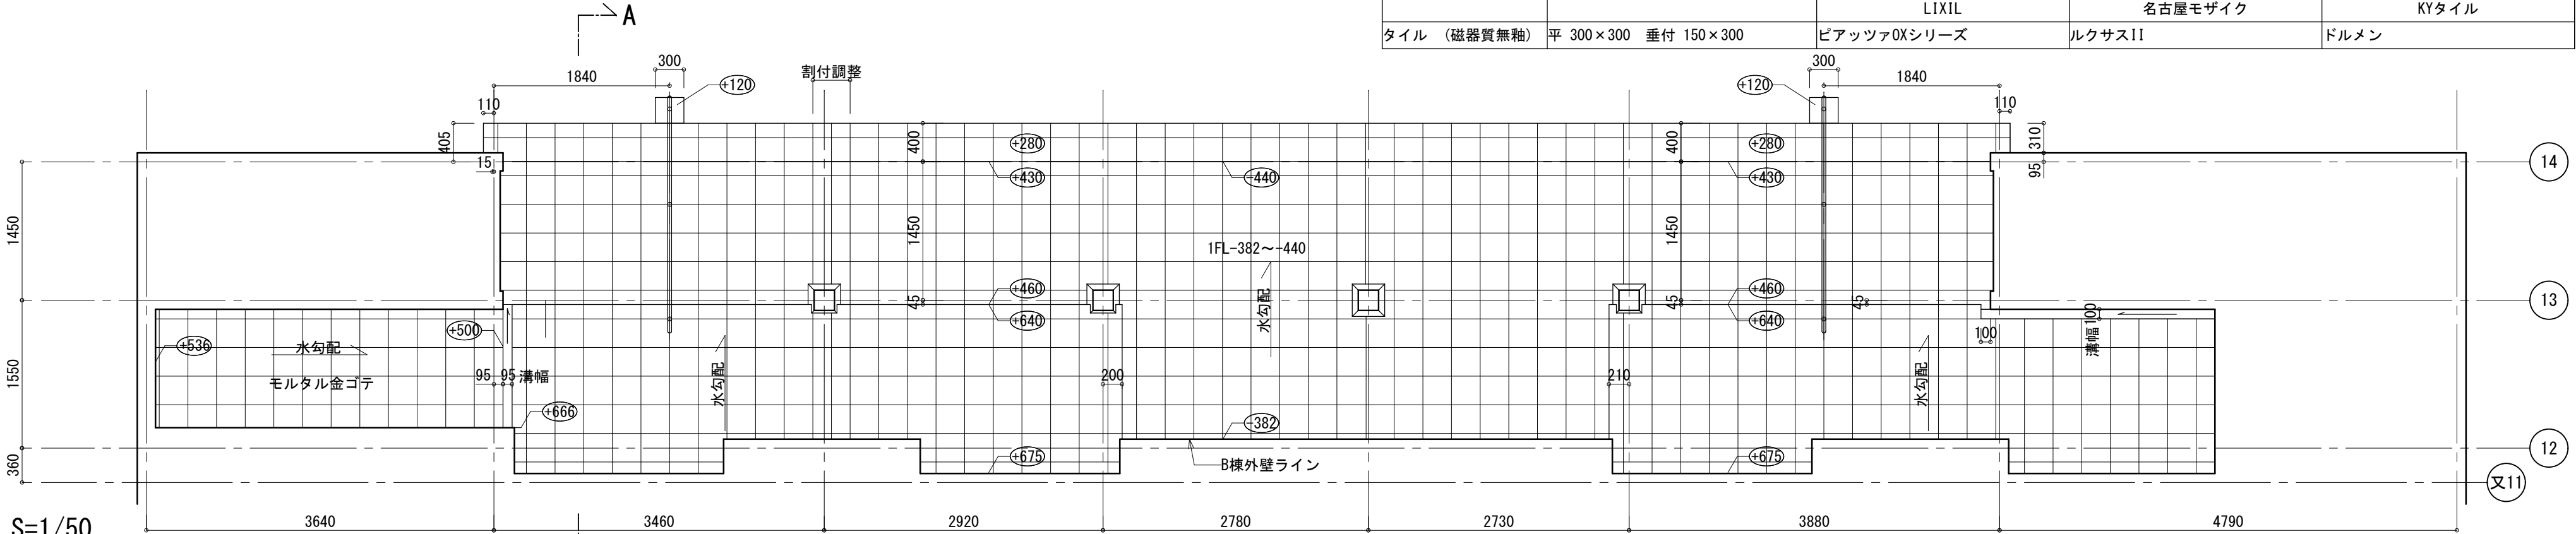

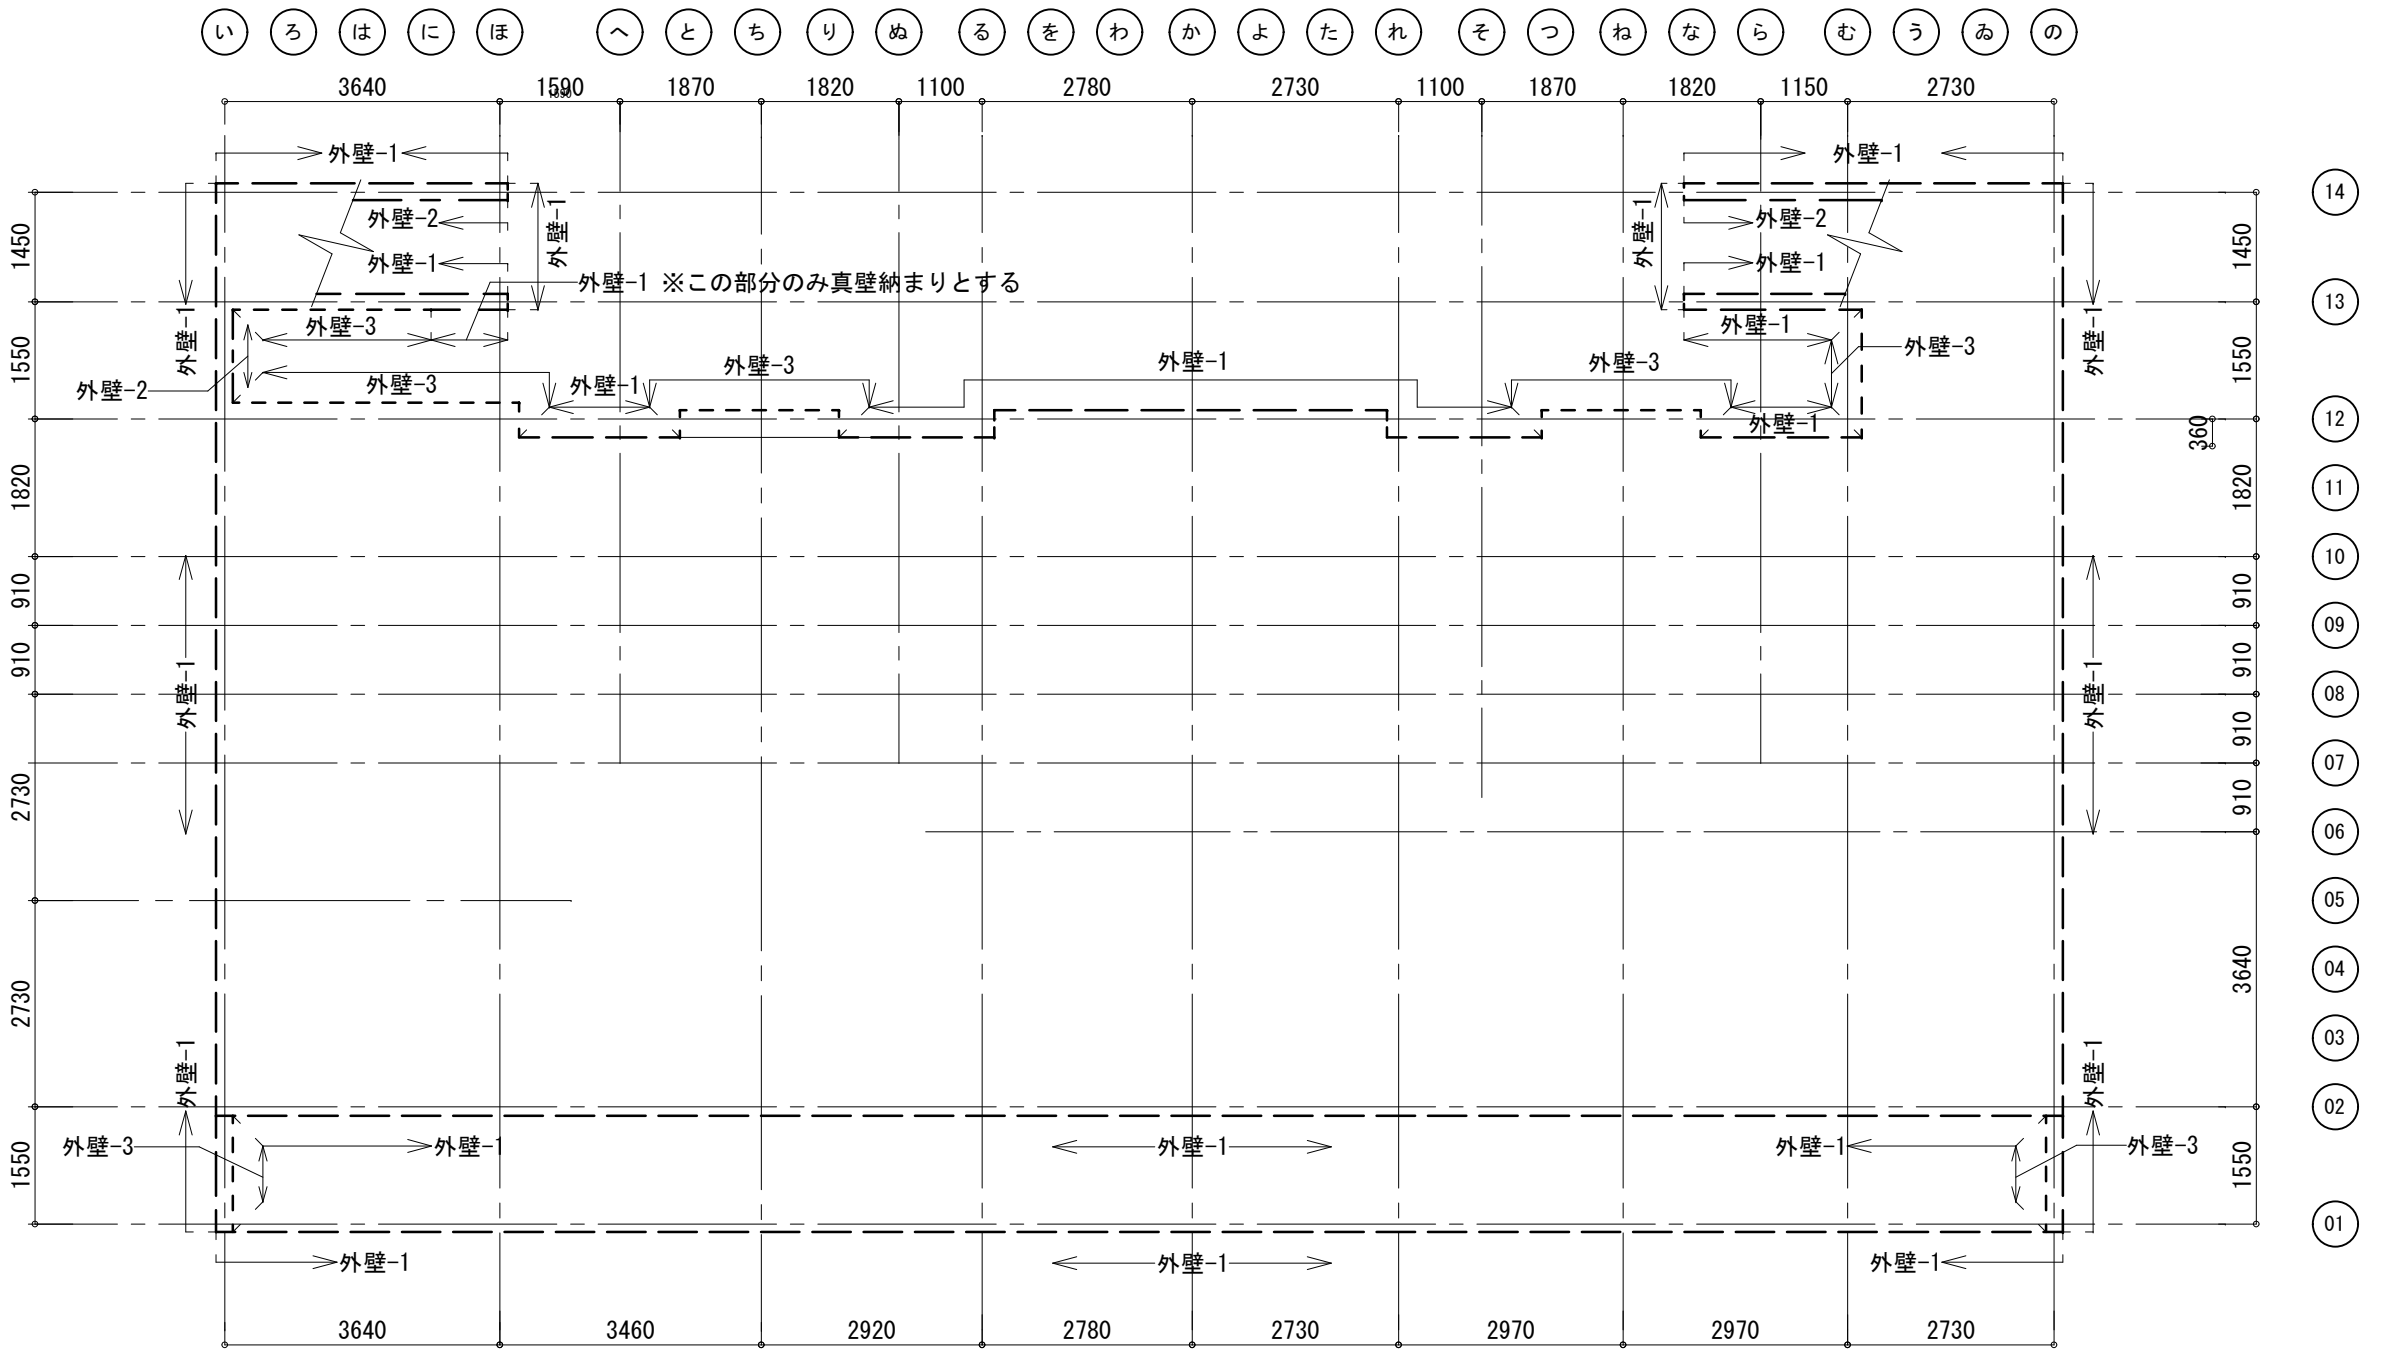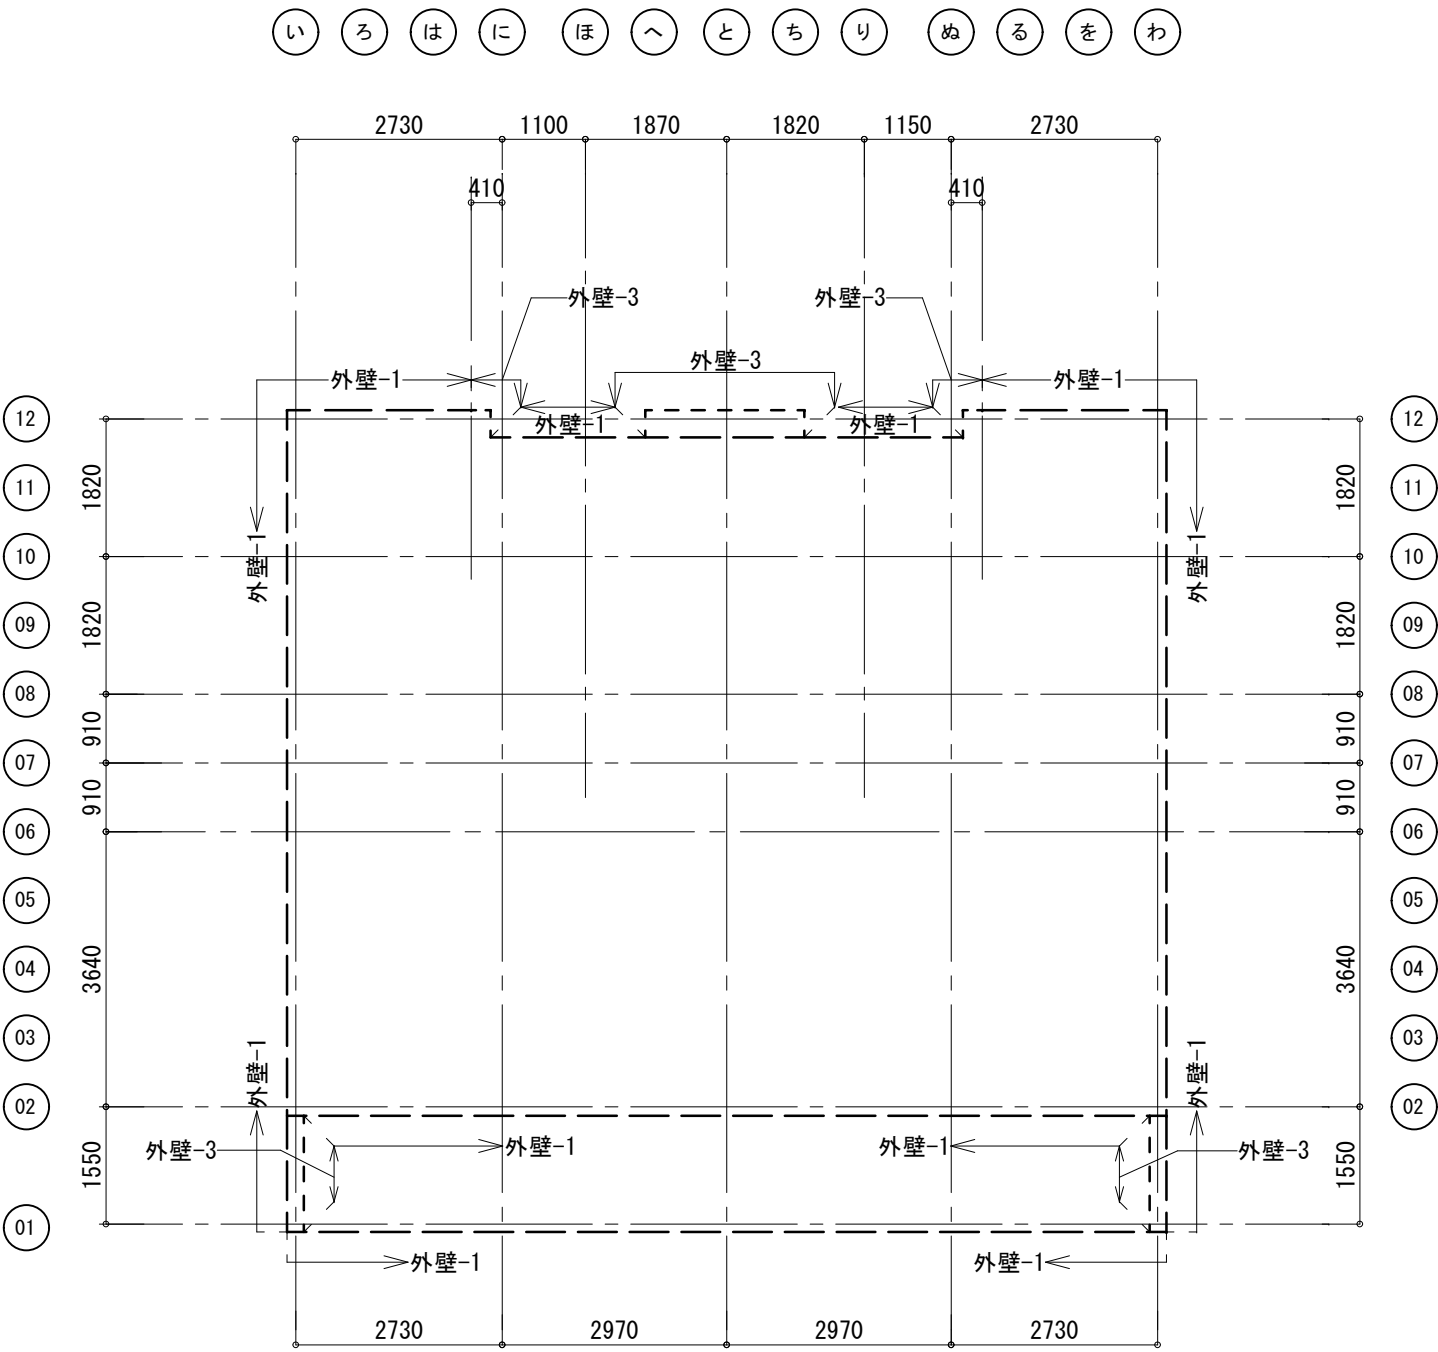

| 凡例        |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| — — — — — | 外壁-1 留付金具 通気胴縁18 透湿防水紙 構造用合板t12            |
| — — — — — | 外壁-2 通気留付金具 透湿防水紙 シーリングせっこうボード (GB-S) 12.5 |
| - - - - - | 外壁-3 留付金具 通気胴縁18 透湿防水紙                     |

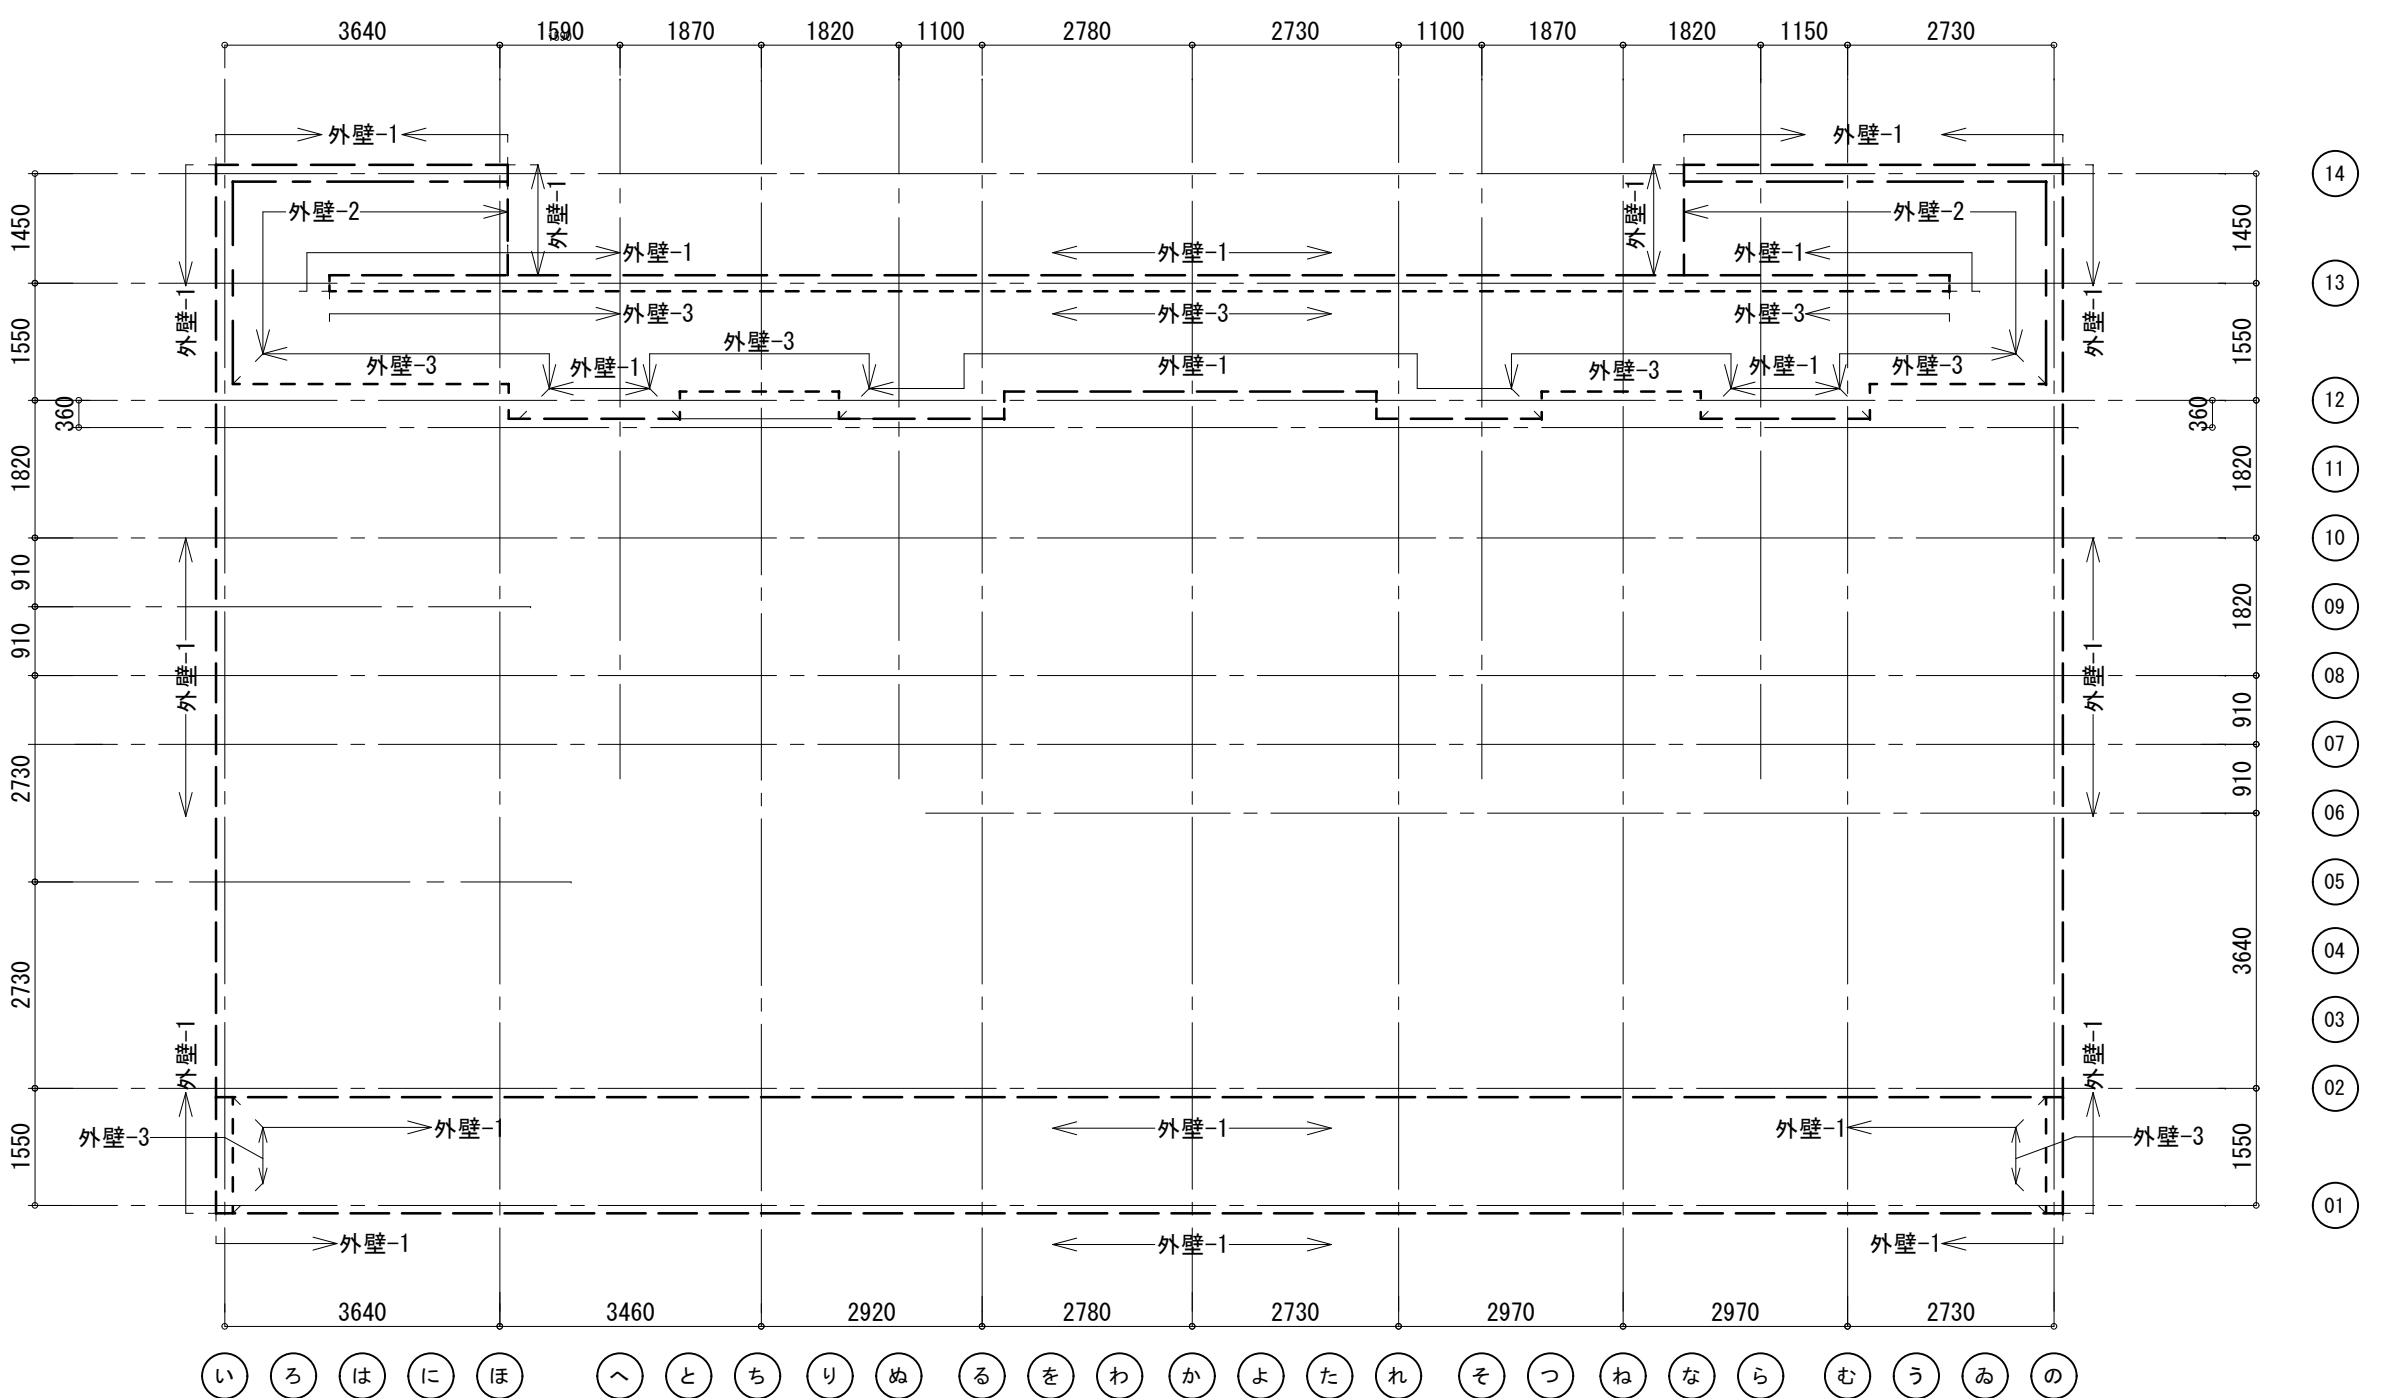

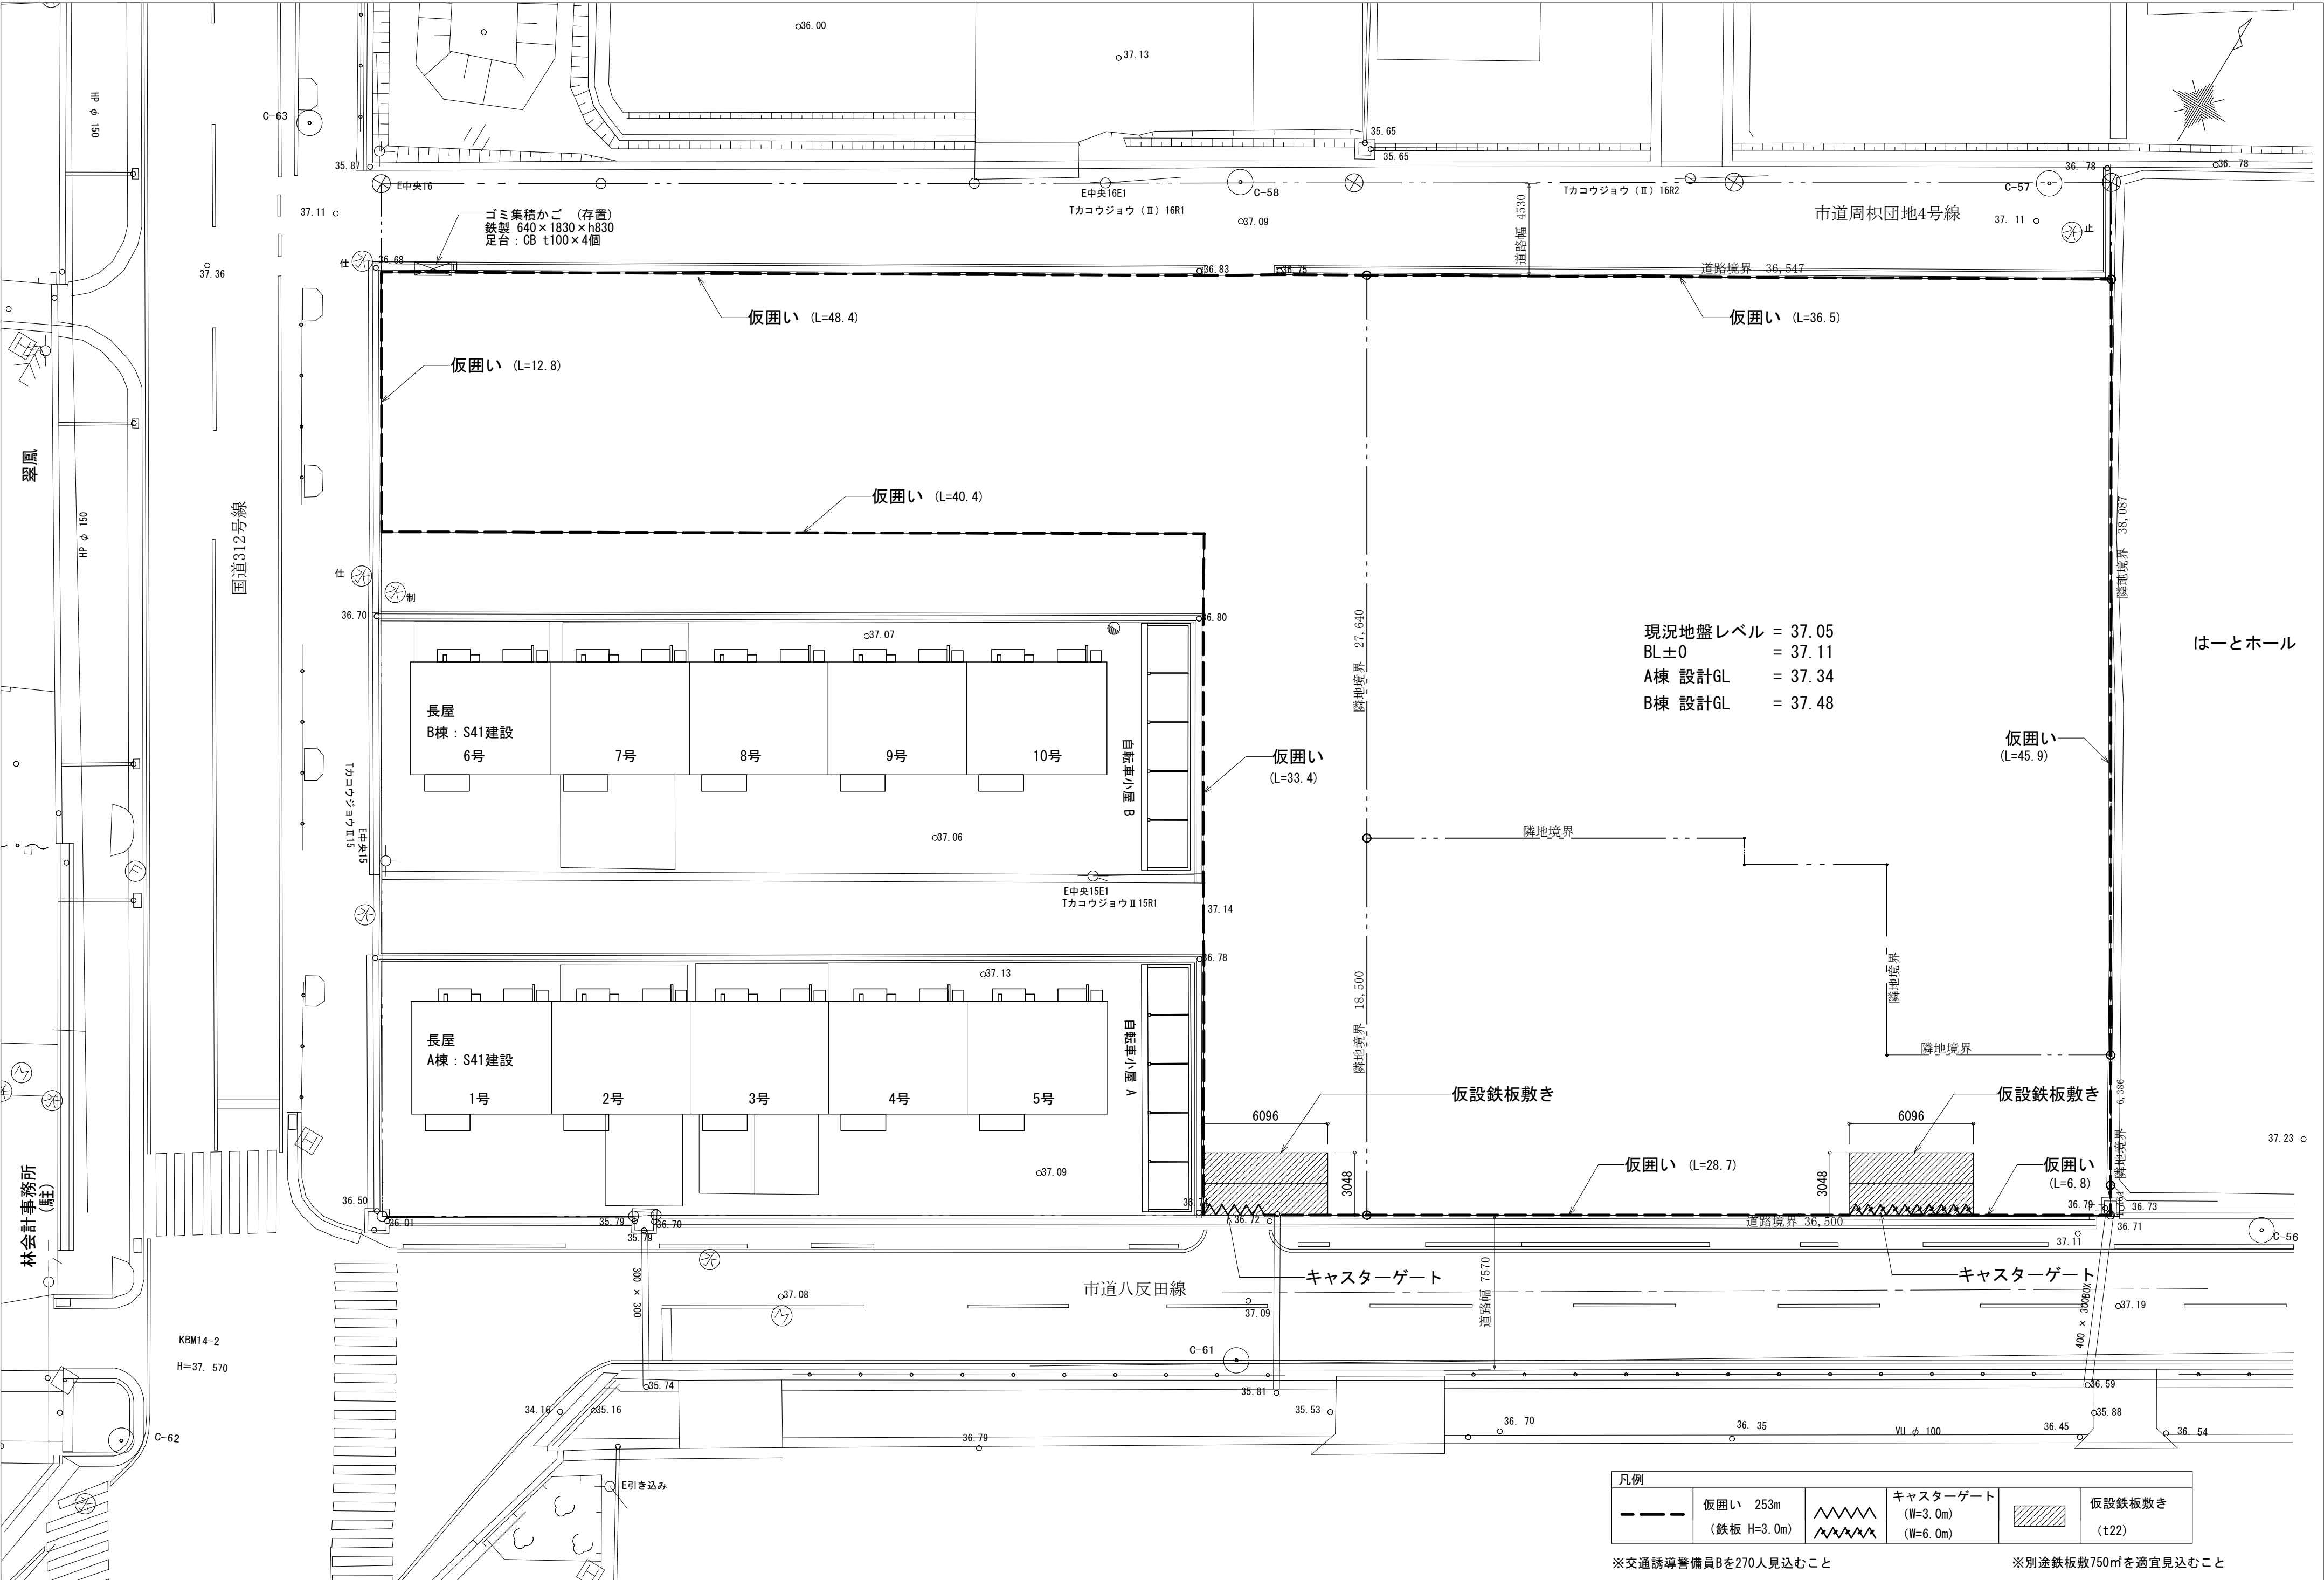


現況地盤レベル = 37.05  
BL±0 = 37.11  
A棟 設計GL = 37.34  
B棟 設計GL = 37.48

はーとホール


| 凡例 |                         |  |                                  |  |                 |
|----|-------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------|
|    | 仮囲い 253m<br>(鉄板 H=3.0m) |  | キャスターゲート<br>(W=3.0m)<br>(W=6.0m) |  | 仮設鉄板敷き<br>(t22) |

※交通誘導警備員Bを270人見込むこと

※別途鉄板敷750㎡を適宜見込むこと

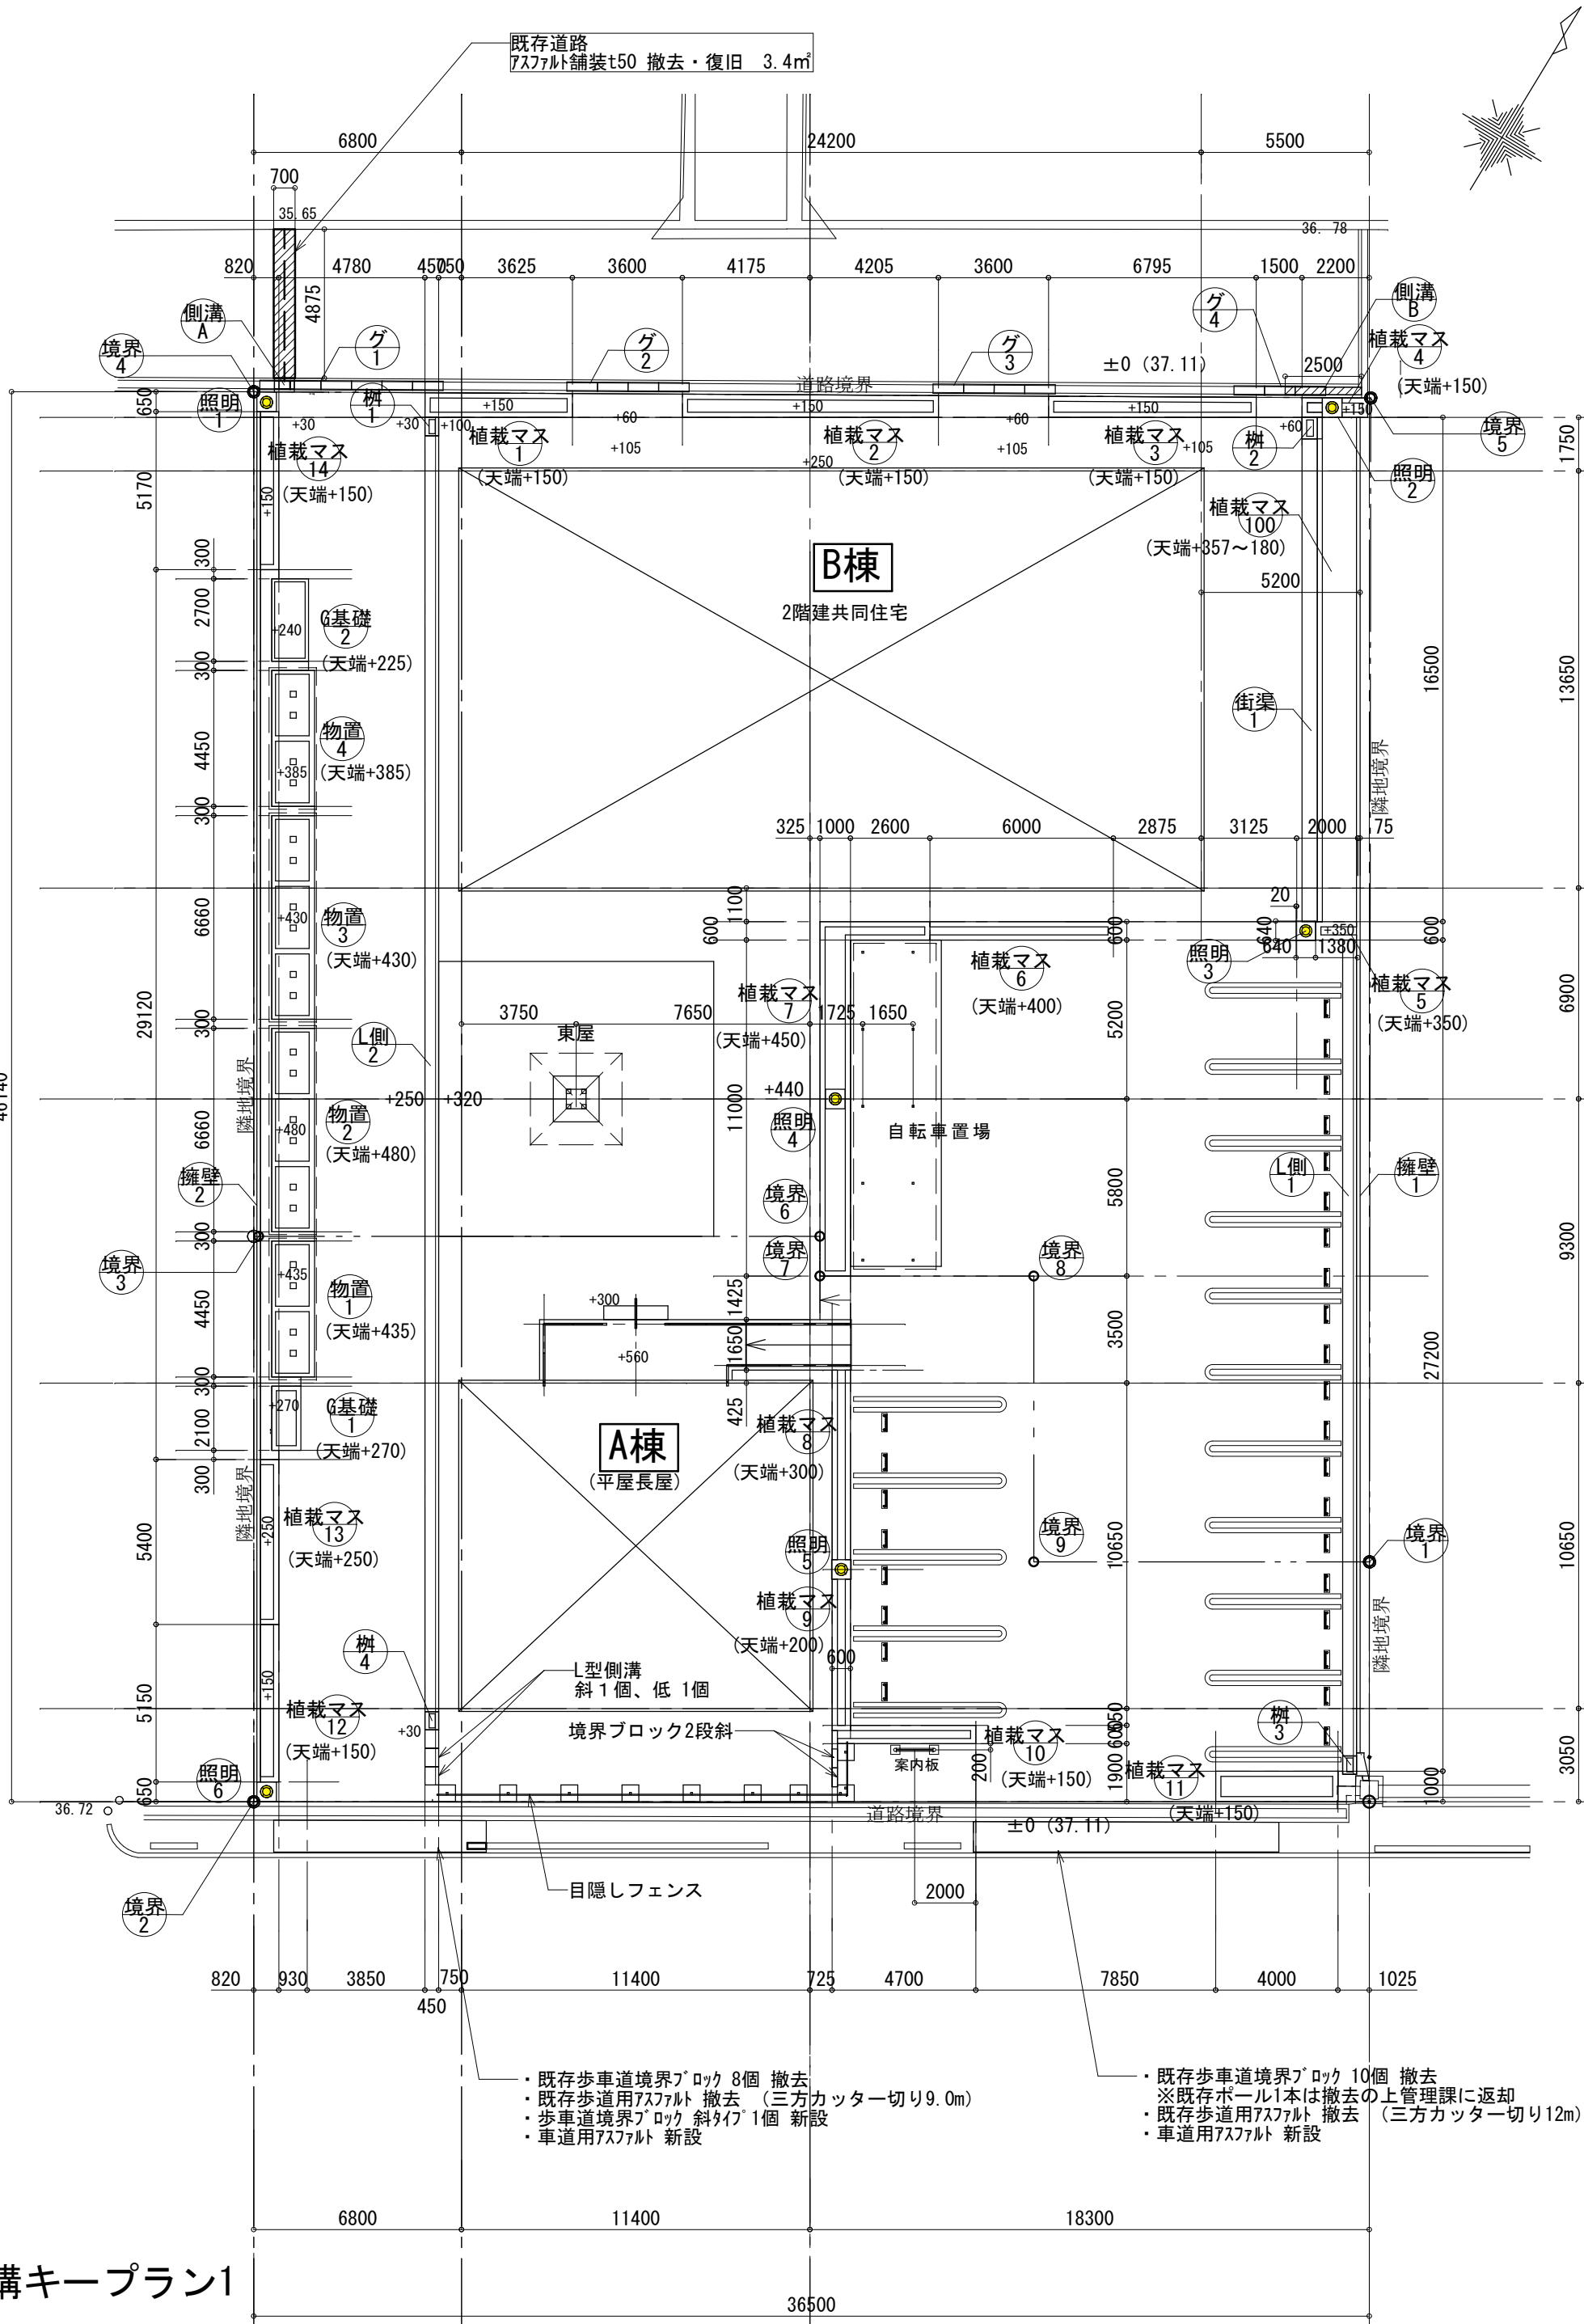


外構キープラン1

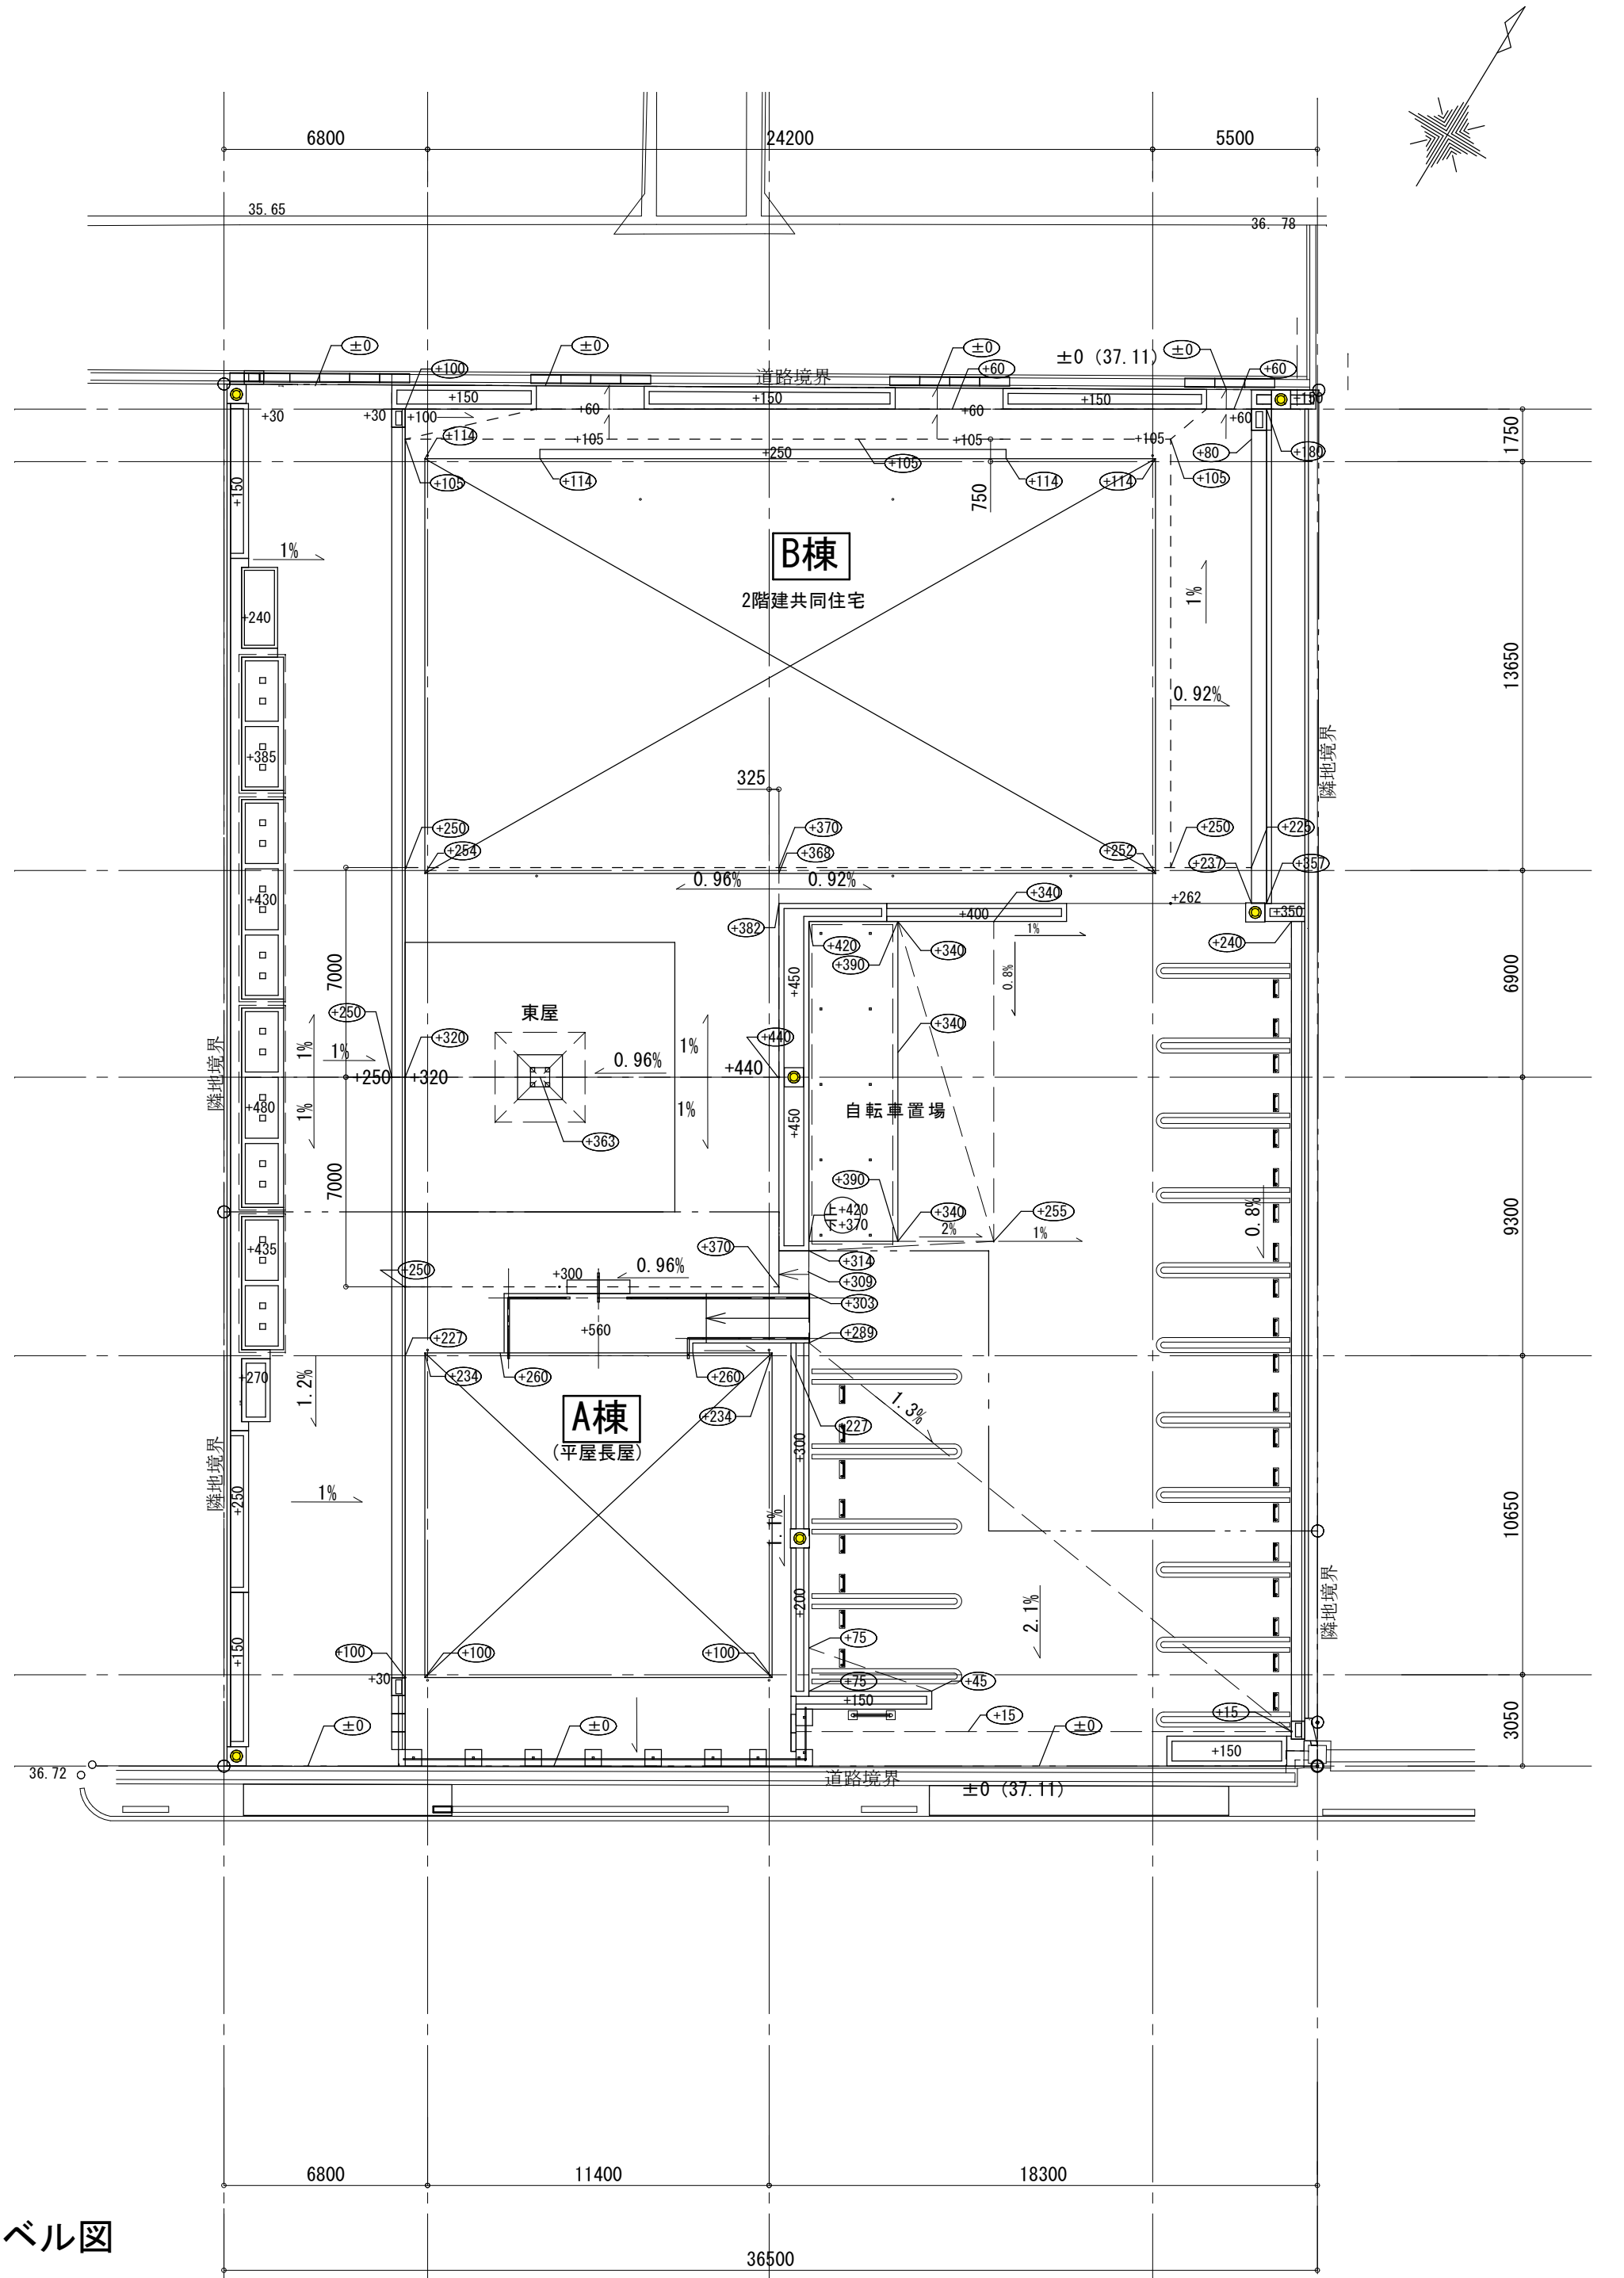


レベル図


物置・ガスボンベ庫

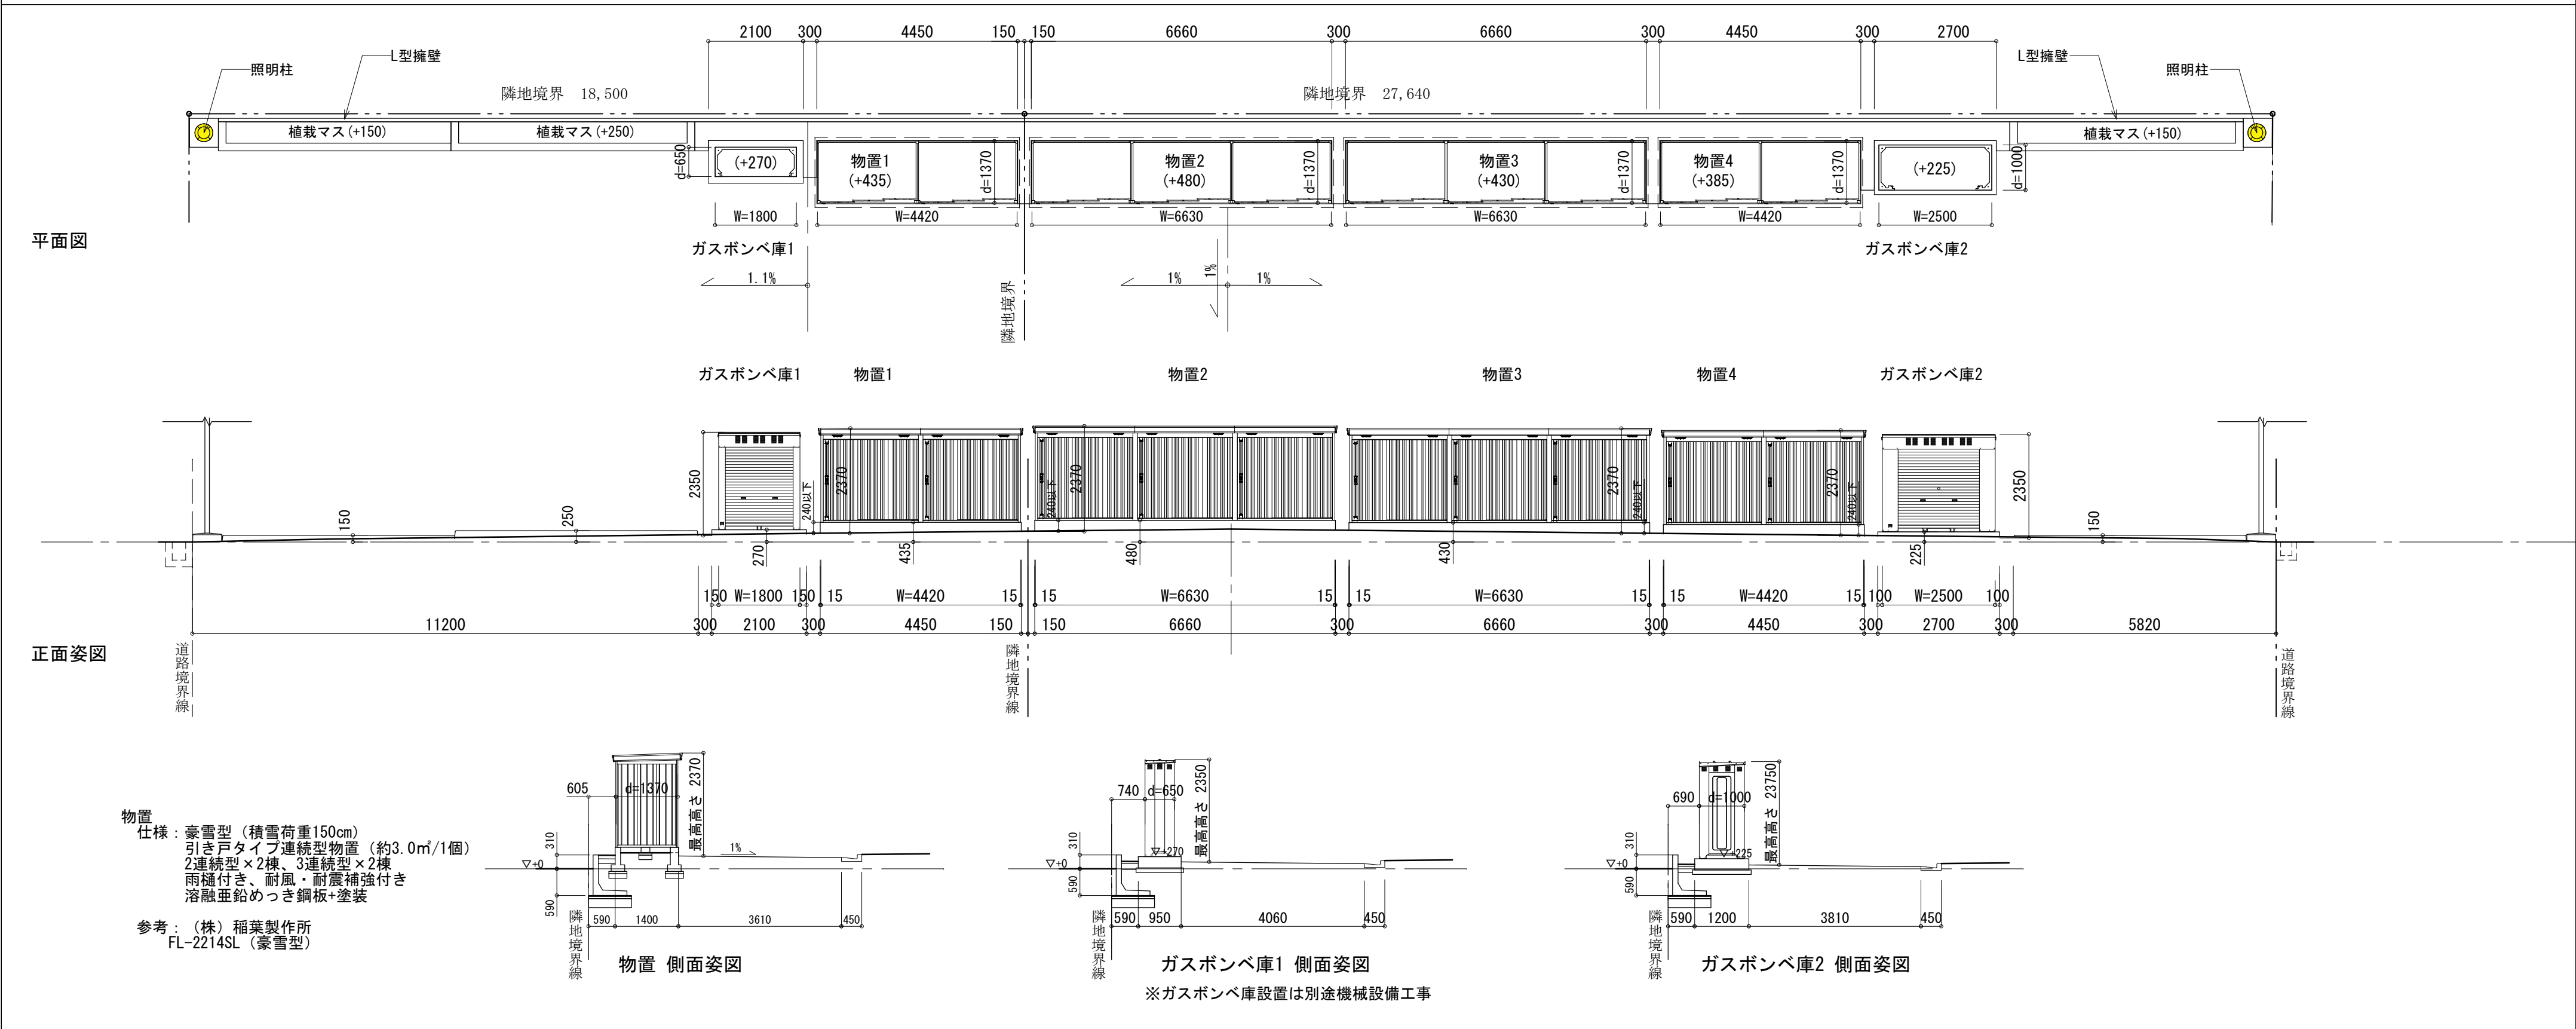

自転車置場

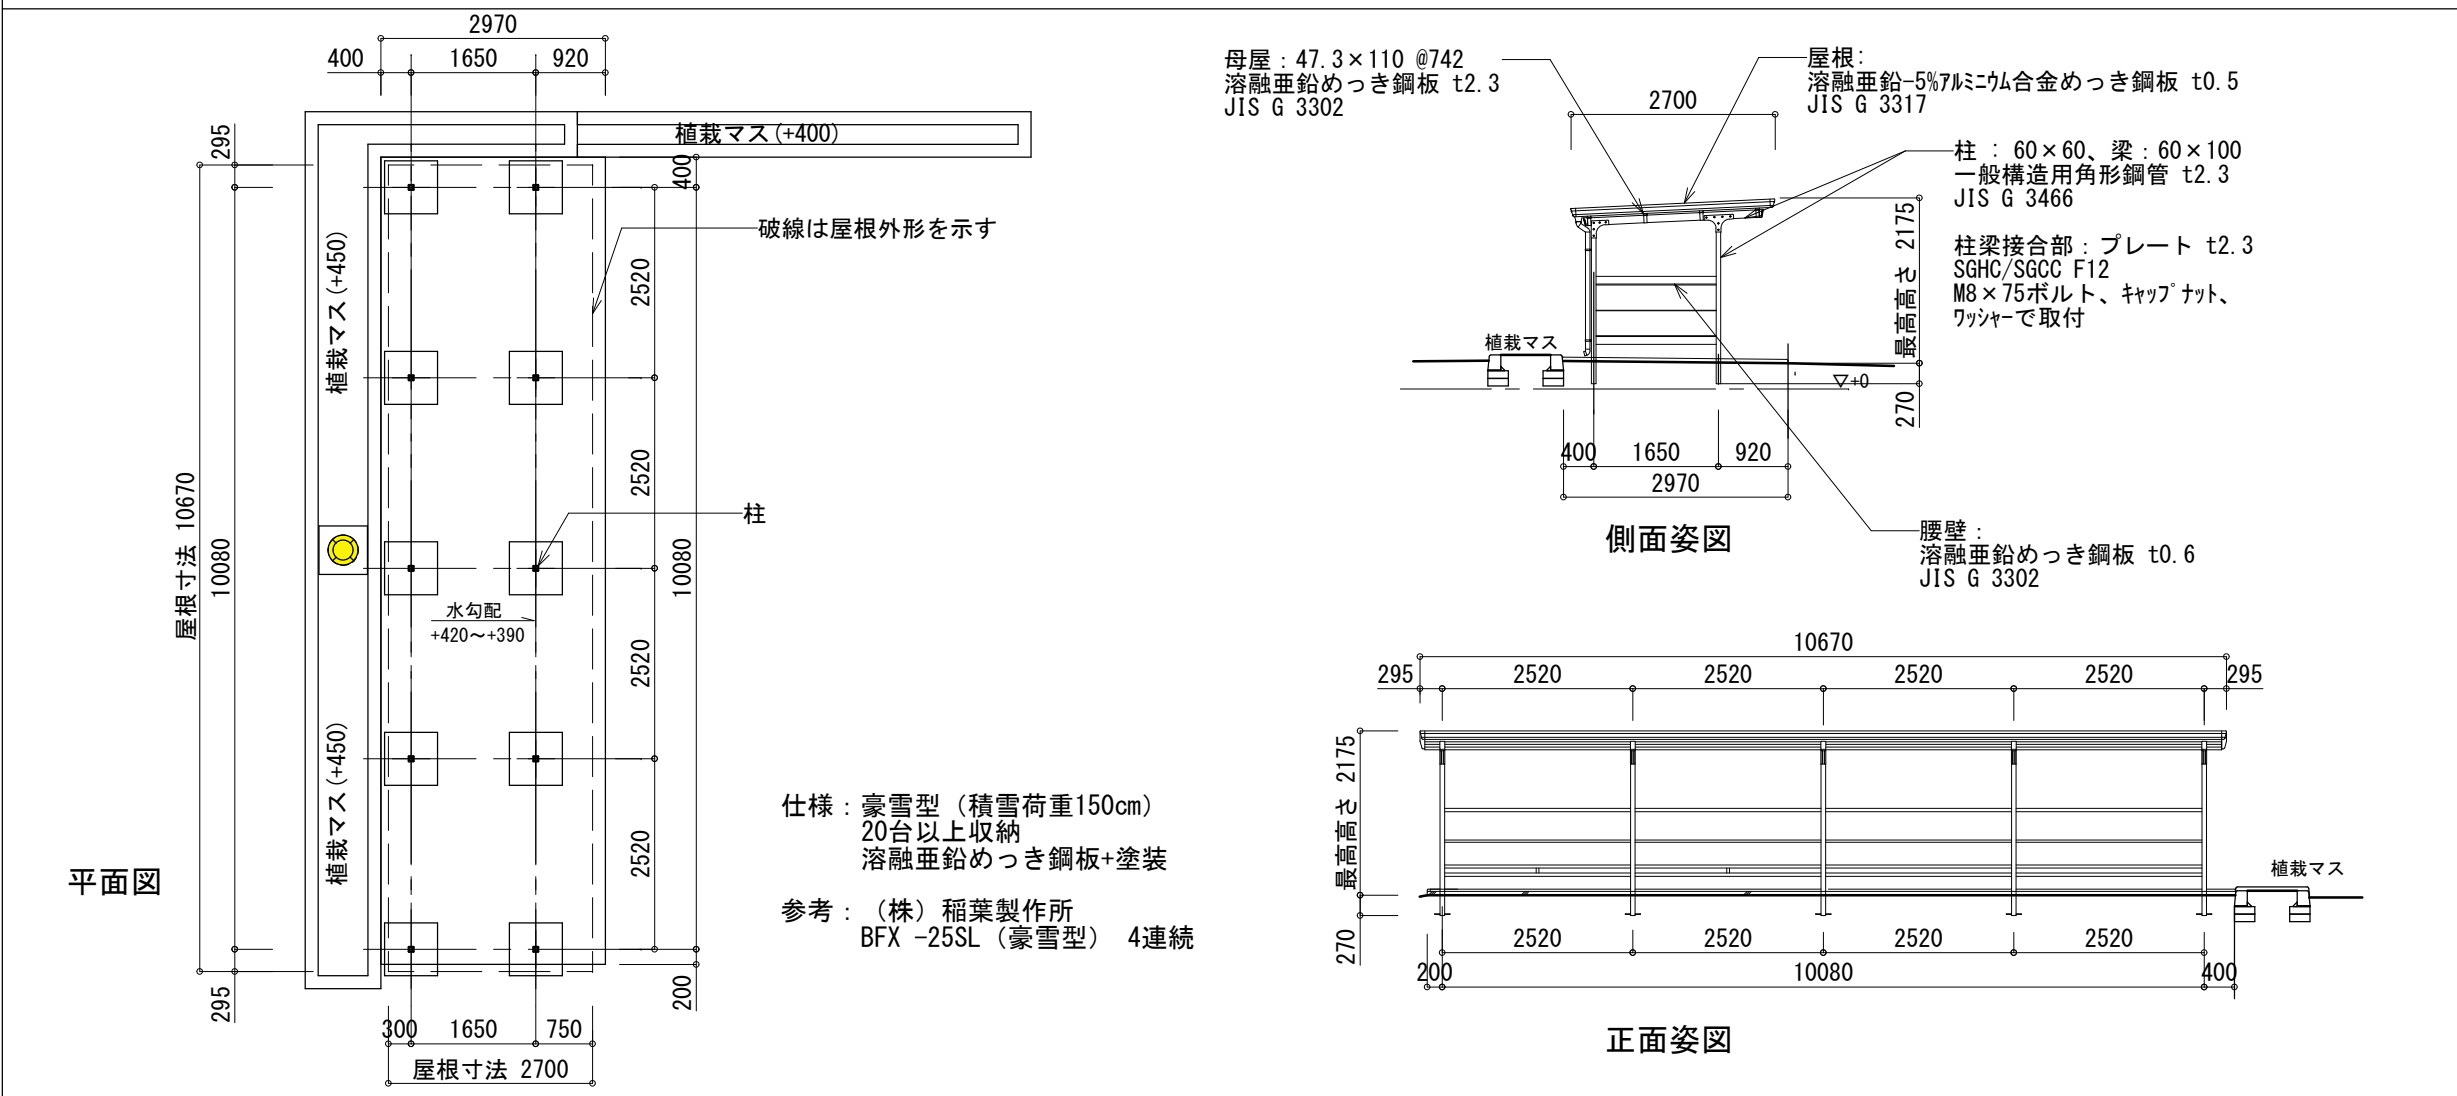


東屋

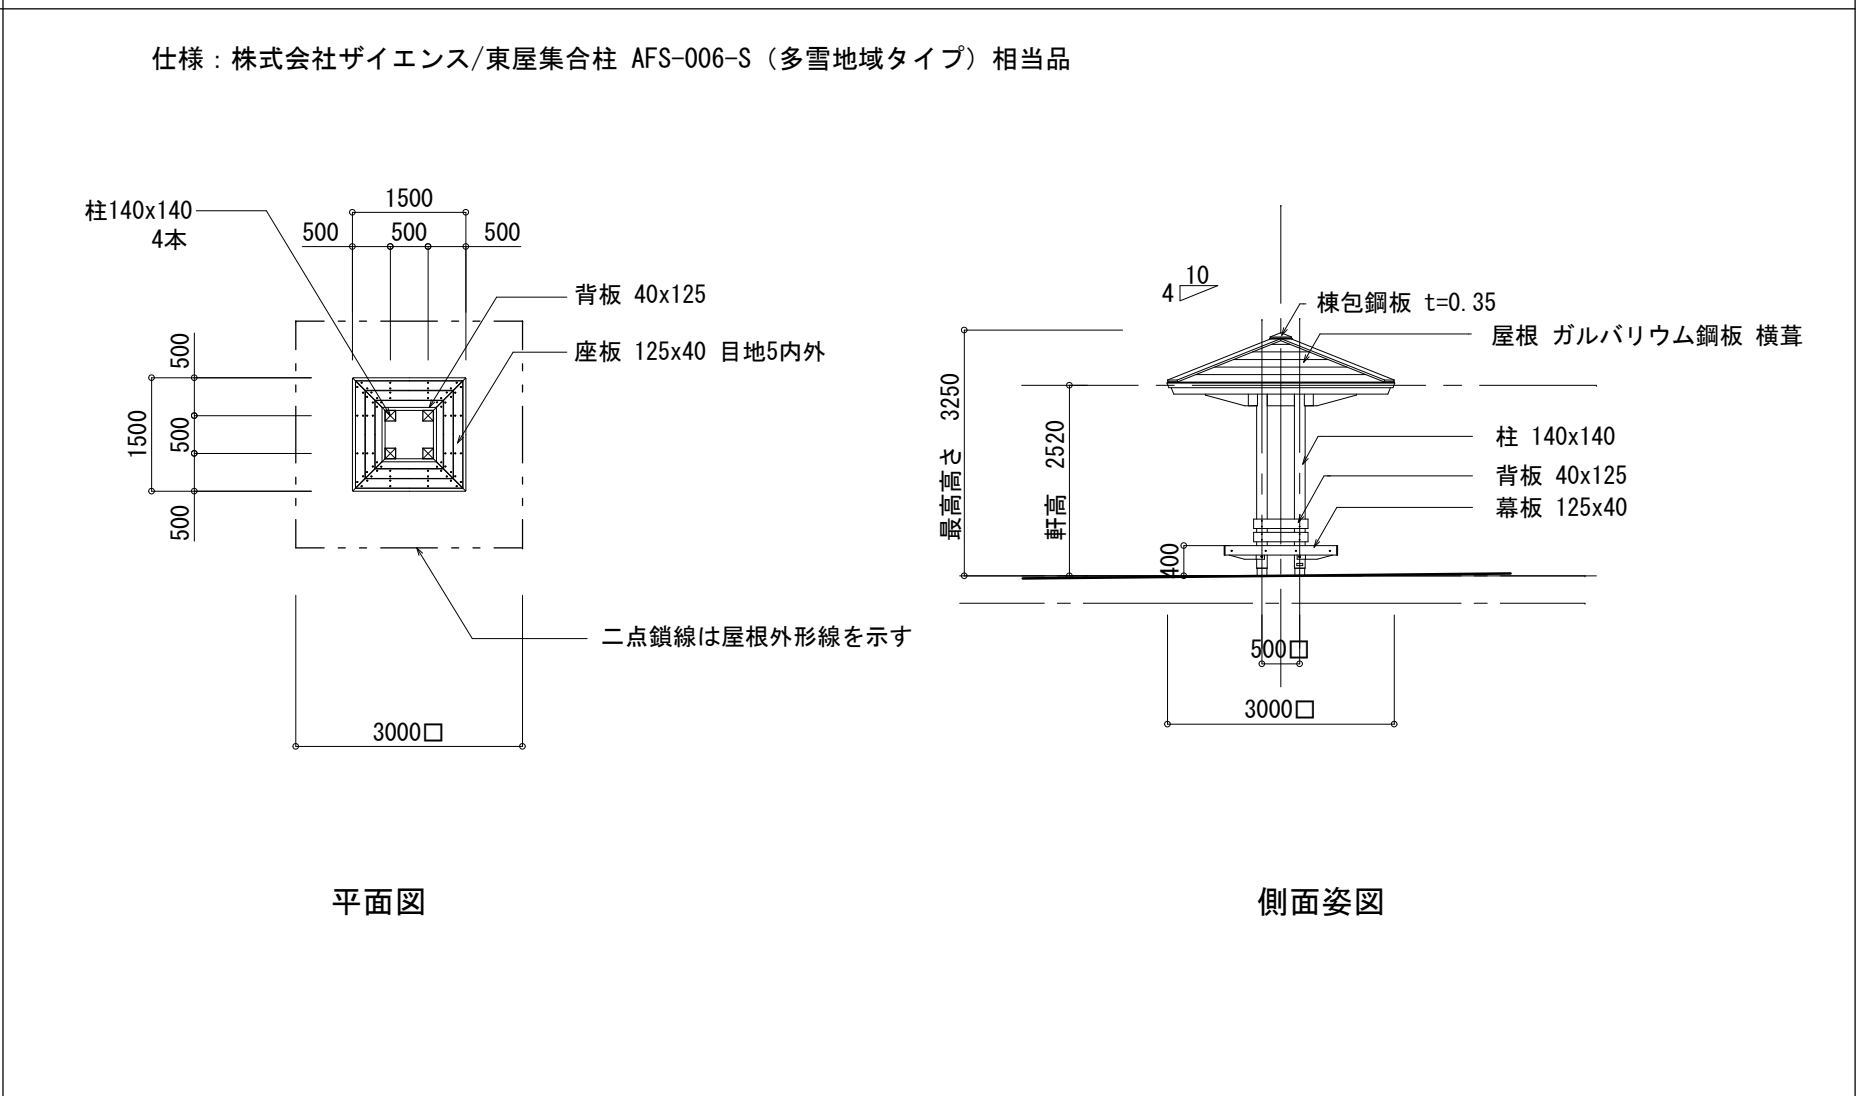




|          |             |               |                 |
|----------|-------------|---------------|-----------------|
| 目隠しフェンス  |             |               |                 |
| 仕様       | 参考品番        |               |                 |
| アルミ製     | LIXIL       | 三協アルミ         | YKKap           |
| 横格子面材    | フェンスAB YS3型 | レジリアハイタイプ YK3 | シンブレオ           |
| H=1800程度 | 2段柱 T-18    | 2段支柱          | スクリーンフェンス YS3S型 |

※ 図はLIXIL製品を参考としているが、メーカー仕様に準ずる。

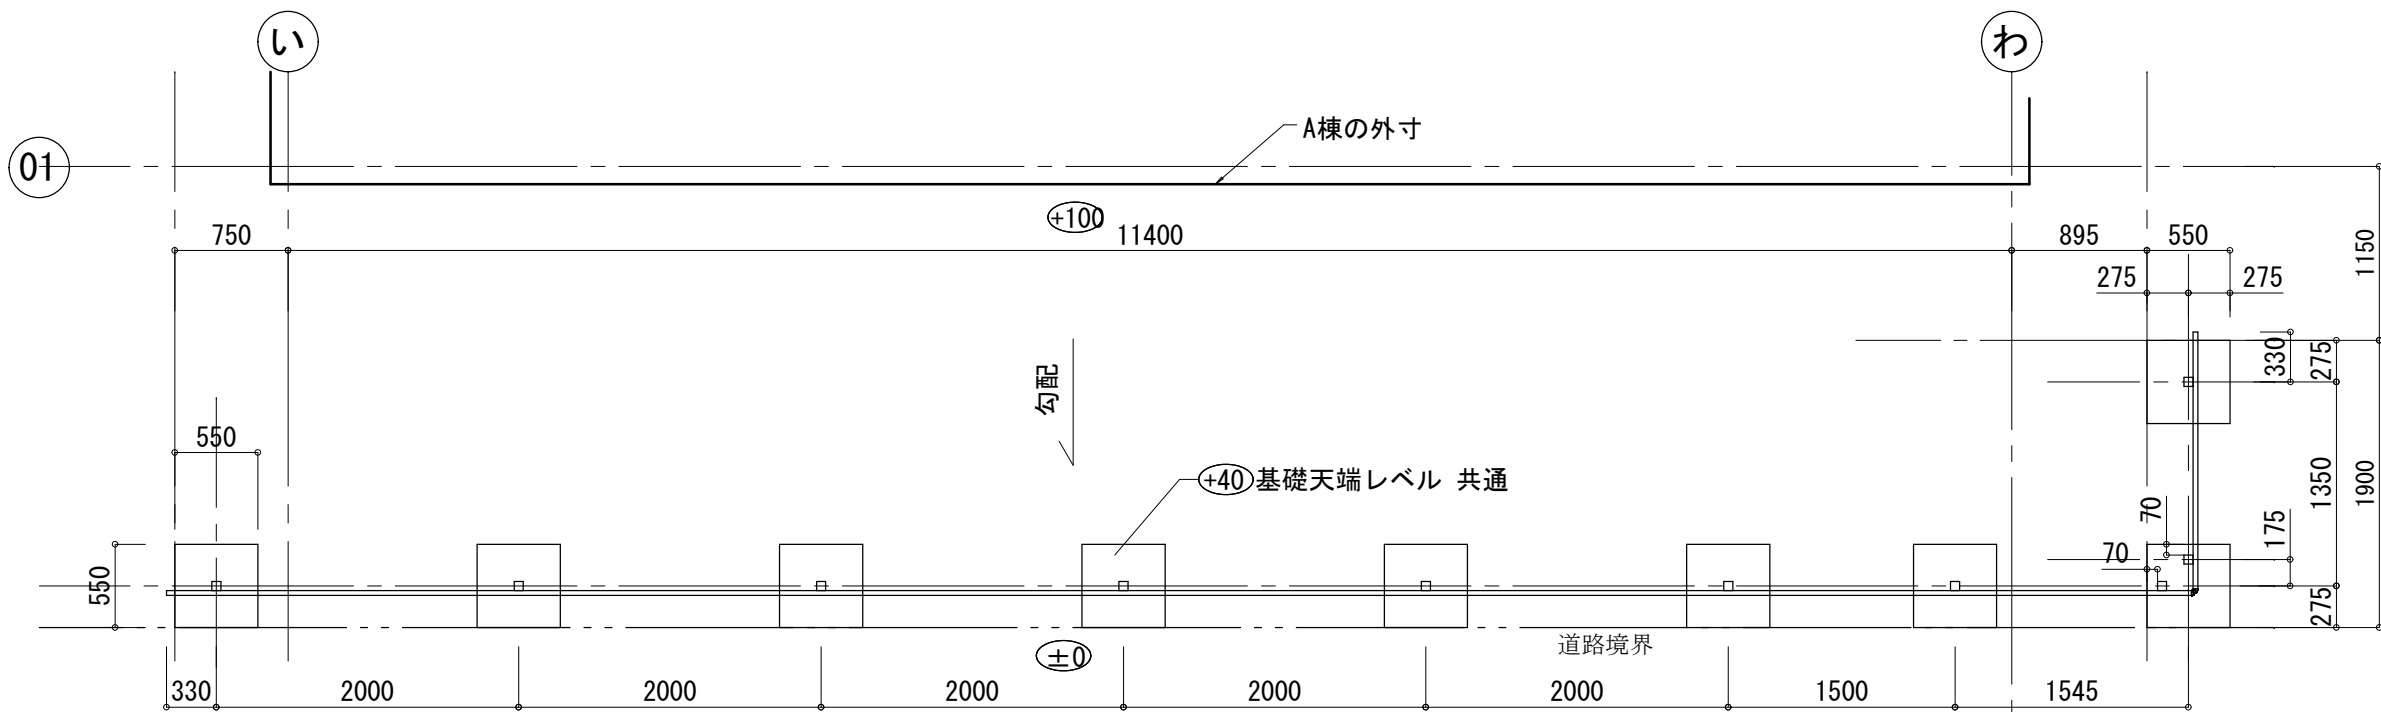


平面図 S=1/50

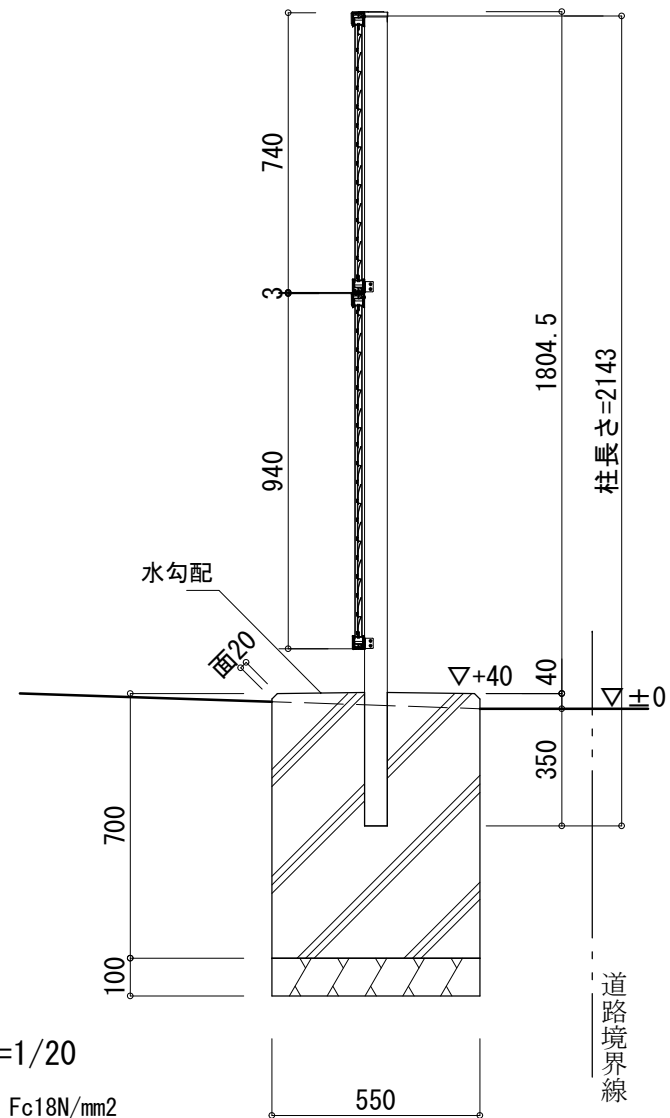


断面図 S=1/20

※コンクリート強度 :  $F_c 18 \text{ N/mm}^2$

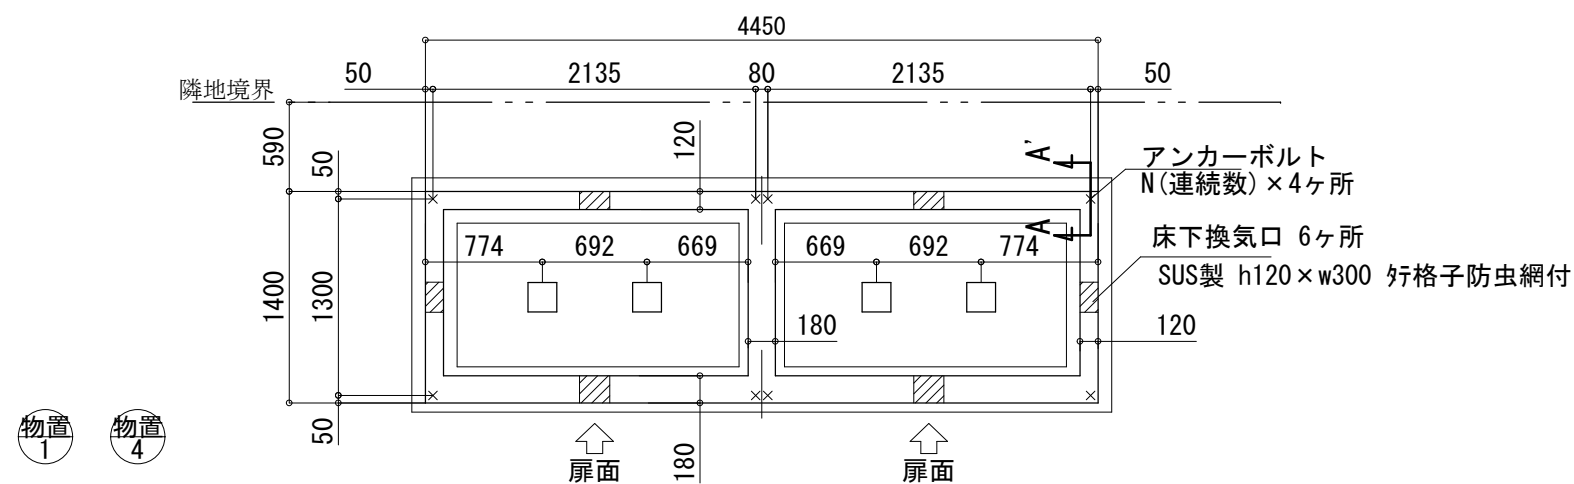

物置2連続型 基礎平面図 S=1/50

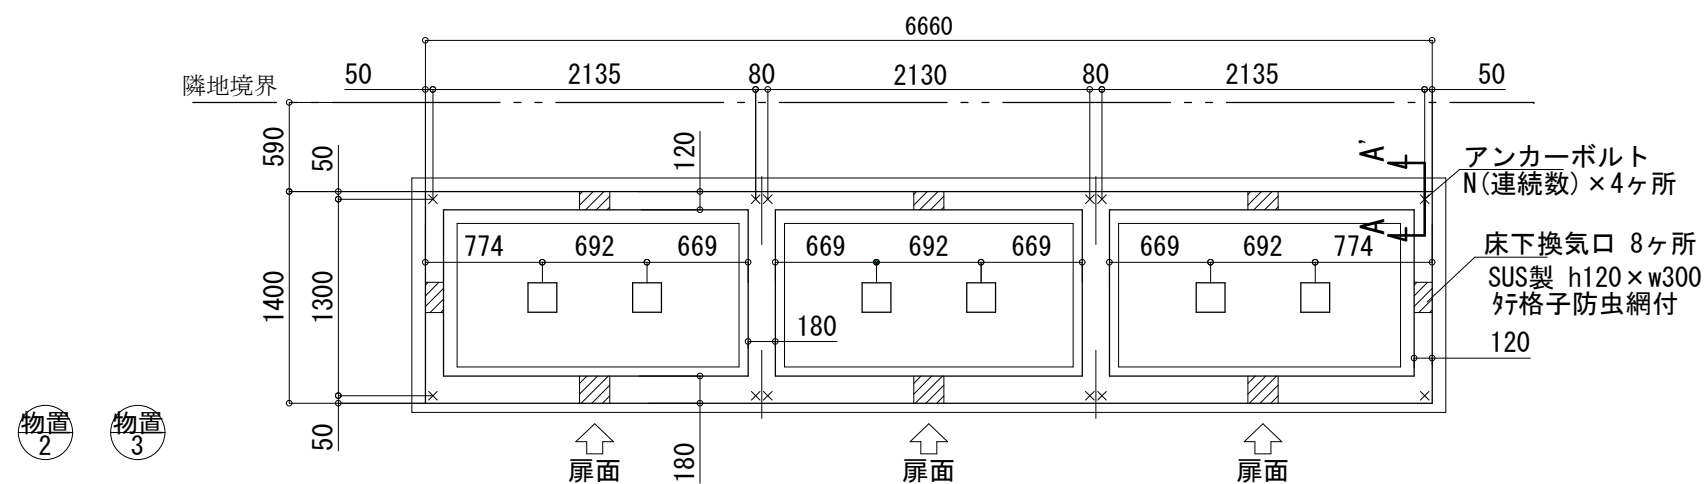


物置3連続型 基礎平面図 S=1/50

仕様：豪雪型（積雪荷重150cm）  
引き戸タイプ連続型物置（約3.0㎡/1個）  
2連続型×2棟、3連続型×2棟  
雨樋付き、耐風・耐震補強付き  
溶融亜鉛めっき鋼板+塗装

参考：(株)稲葉製作所  
FL-2214SL (豪雪型)

**注意**  
アンカーボルトは布基礎芯ではありません。

×・・・アンカーボルト位置を示す。

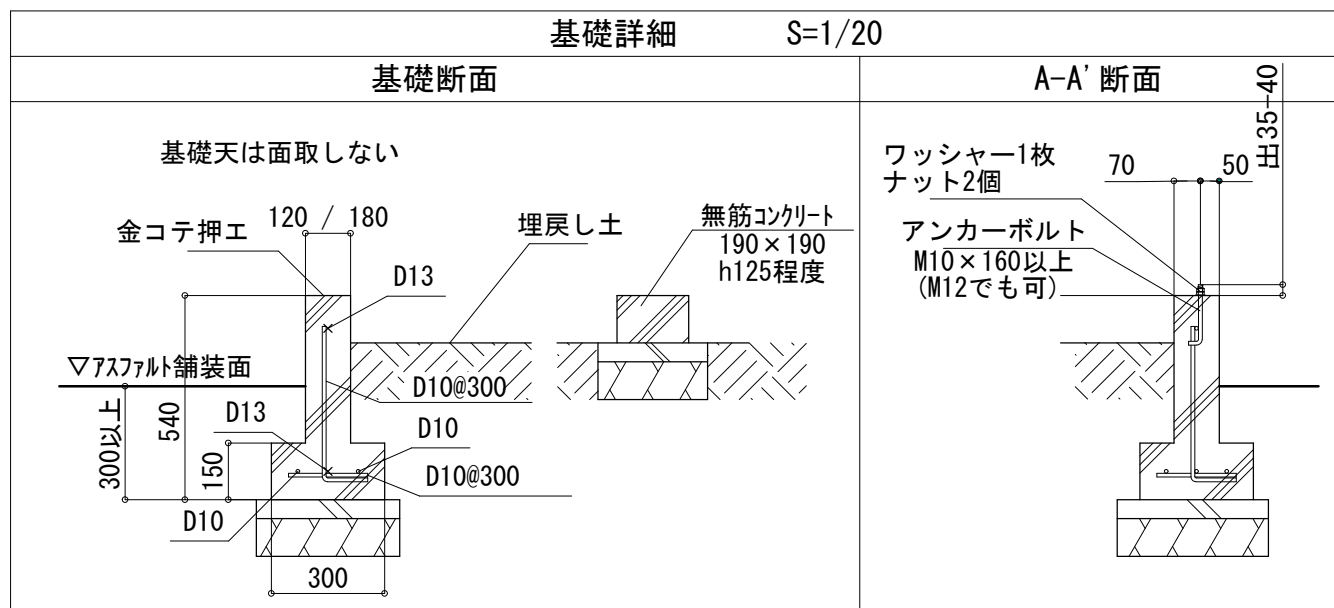


※コンクリート強度：Fc21N/mm2



仕様：豪雪型（積雪荷重150cm）  
20台以上収納  
溶融亜鉛めっき鋼板+塗装


参考：(株)稲葉製作所  
BFX -25SL (豪雪型) 4連続

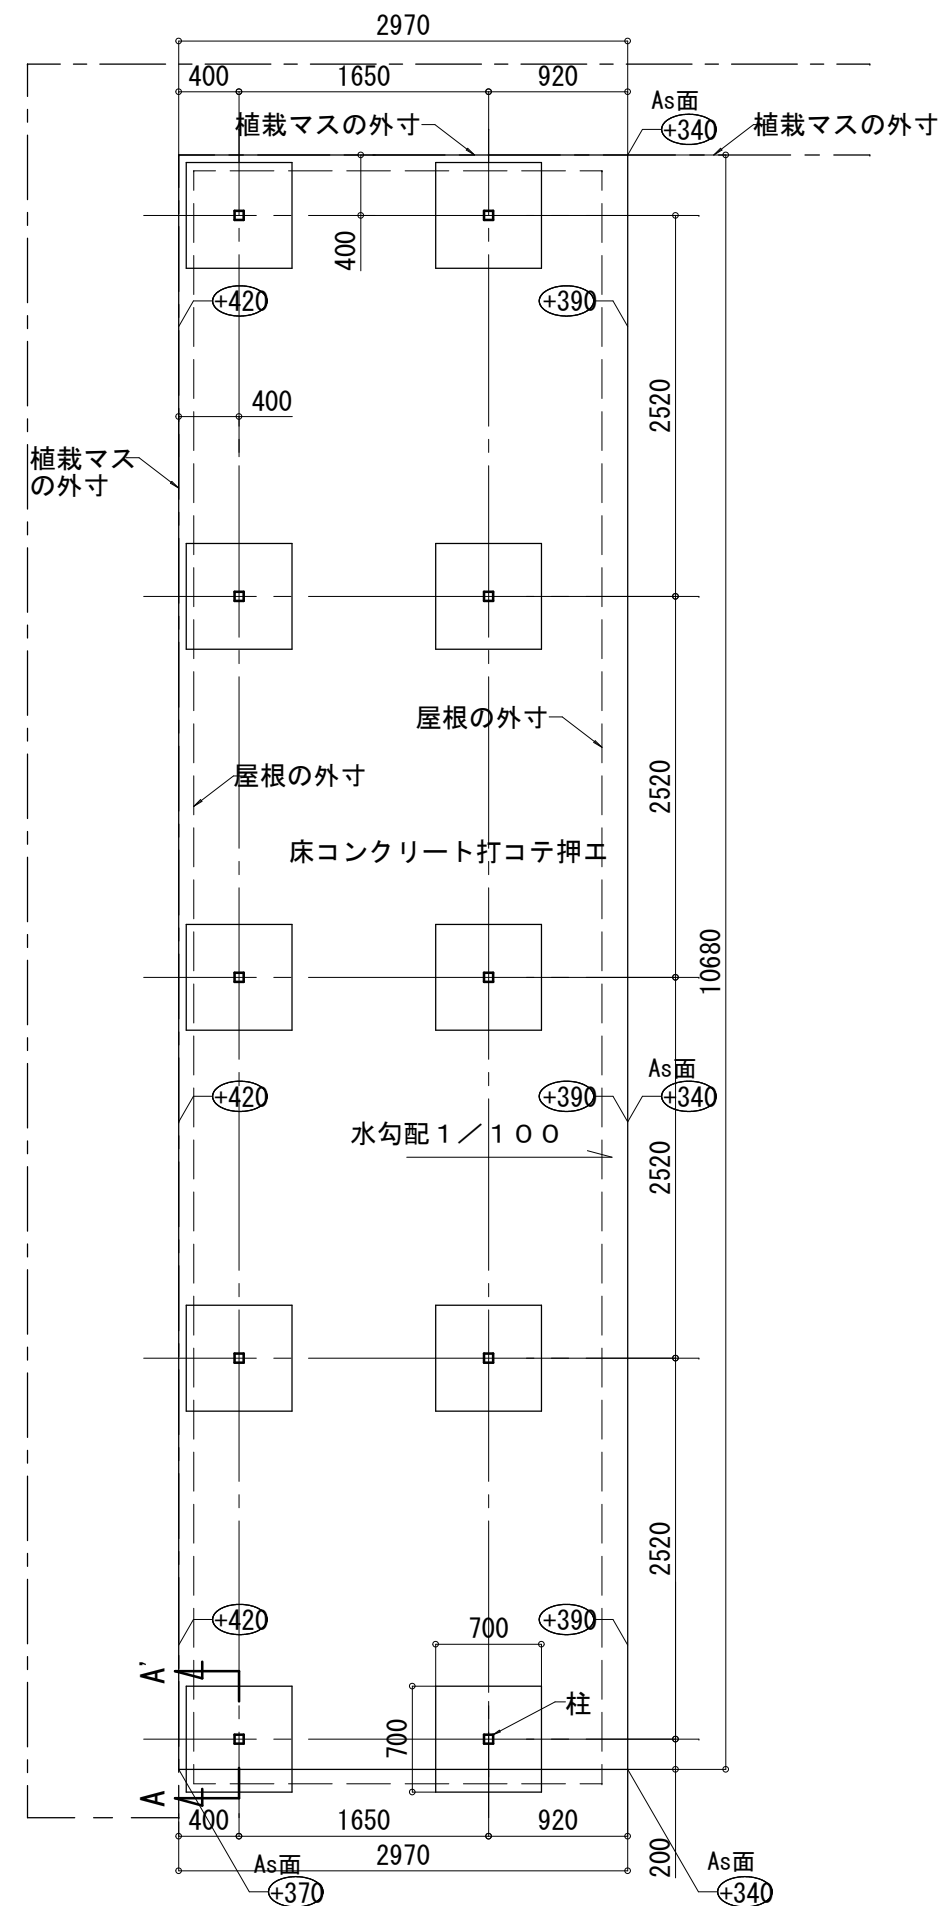

基礎平面図 S=1/50

土間コンクリートt100 金ゴテ  
※コンクリート強度：Fc18N/mm<sup>2</sup>

ワイヤーメッシュ6φ#100

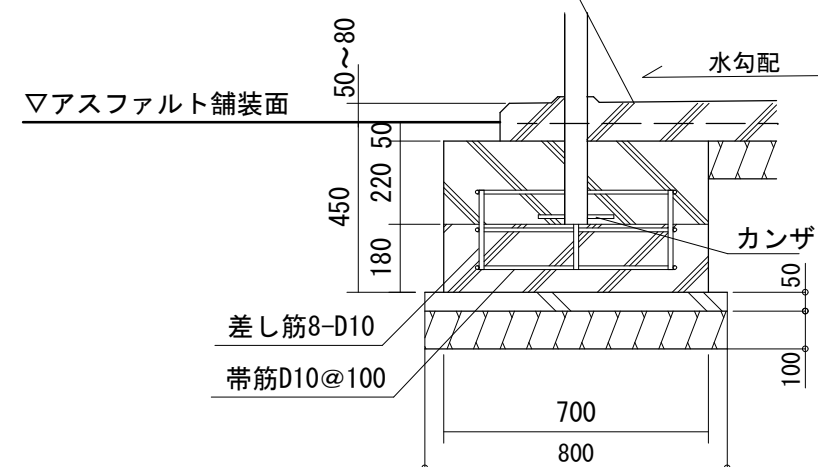

AA' 断面图 S=1/20

※基礎 コンクリート強度 : Fc21N/mm<sup>2</sup>

※土間 コンクリート強度：Fc18N/mm<sup>2</sup>

U字溝用グレーチング新設

グ1

グ2

グ3

グ4

S=1/20

仕様：T-14 細目 溝幅240 長さ995  
溶融亜鉛めっき仕上

U字溝用グレーチング 数量 (枚)

|    |    |
|----|----|
| 1  | 6  |
| 2  | 4  |
| 3  | 4  |
| 4  | 4  |
| 合計 | 18 |

※破線は既存道路側溝を示す

▽±0 (37.11)

100 250 100

敷地

市道周枳団地4号線

道路境界線

境界表示板 新設

境界1

～

境界9

仕様：アルミ製 回転防止タイプ 35×35×t3

境界1

境界5

境界8

境界9

境界3

※擁壁天端に設置

境界2

境界4

※側溝縁天端に設置

境界6

境界7

案内板 新設

S=1/20

株式会社コトブキ/ファミリア 門型タイプ UC-S113302BR 相当品  
支柱：アルミ押出型材、着色アルマイト（ダークブラウン）クリア塗装  
Bパネル：アルミ押出型材、着色アルマイト（ダークブラウン）クリア塗装  
施設名称印刷：タフガードII

基礎を示す

パネル色：ダークブラウン  
文字色：白

1267

1382

1200

85

6

85

100

市営住宅周枳団地

Bパネル

支柱

舗装面

水勾配

水勾配

面18.37

20

900

200

550

650

100

300

400

基礎コンクリート  
再生カラッシュラン

外観図 S=1/20

※コンクリート強度：Fc18N/mm2

既存道路側溝改修

側溝A

※存置部分と撤去部分の境は Cutter 切り

S=1/20

既存撤去：長さ650

は撤去部分を示す

100 250 100

▽±0 (37.11)

335

100

道路境界線

短辺断面図

新設：長さ650

既存レベルに合わせる

100 250 100

▽±0 (37.11)

335

100

雨水流入管底 -375  
雨水流出管底 -450

台付管150φ

水路へ放流

120

100

短辺断面図

既存レベルに合わせる

650

▽±0 (37.11)

335

450

150A

450

120

100

長辺断面図

※コンクリート強度：Fc18N/mm2

既存道路側溝改修

側溝B

※存置部分と撤去部分の境は Cutter 切り

S=1/20

既存撤去：長さ2500

は撤去部分を示す

100 250 100

▽±0 (37.11)

310

120

道路境界線

短辺断面図

新設：長さ2500

雨水流入管底 -300

100 250 100

▽±0 (37.11)

310

120

300

台付管150φ

道路境界線

短辺断面図

※コンクリート強度：Fc18N/mm2

長辺断面図

2500

200 100

315

隣地境界線

駐車場 白線引き・タイヤ止め 新設

S=1/20、50

白線引き 仕様：ペイント式 幅15cm 西側 4区画・東側 10区画  
車止め 仕様：コンクリート製ブロック（既製品）、普通車用 28個

植栽マス

1000

2500

2500

2500

3000

1550

600 100

5000

6200

4450

55 570 300

道路境界線

平面図 S=1/50

接着剤（エポキシ系）

600

180

アスファルト用アンカーピン

※寸法は参考、メーカー仕様に準ずる

タイヤ止め姿図 S=1/20

東屋基礎

S=1/20

株式会社サイエンス/東屋集合柱 AFS-006-S（多雪地域タイプ）相当品

1800

650 500 650

650

1800

500

650

柱 140x140

D10@250

D13

基礎伏図 S=1:20

+363

100

700

150 50

50

1800

1900

50

銅板巻 t=0.35

D10@250

D13

1-D10

鉄筋D10@300タテヨコ、出角D13

※コンクリート強度：Fc21N/mm2

矩計図 S=1:20

令和7年度（仮称）市営住宅周枳団地新築工事  
（建築主体工事）



外構詳細図 3

S=1:20、50

A3: S=1:28、71


L006



| 凡例                                                                                | 記号 | 名称       | 樹高 (m) | 枝張 (m) | コンテ径 (cm) | 植栽パターンの | 備考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|-----------|---------|----|
| 低木                                                                                |    |          |        |        |           |         |    |
| ○                                                                                 | セ  | セイヨウバニカサ | 1.2    | 0.3    |           | 0.5m間隔  | 生垣 |
| グランドカバープランツ                                                                       |    |          |        |        |           |         |    |
|  | ビ  | ビンカ・ミノール |        |        | 9.0       | 36ポット/㎡ |    |
|  | オ  | カマザサ     |        |        | 12.0      | 36ポット/㎡ |    |
|  | コ  | ヤブコウジ    |        |        | 9.0       | 36ポット/㎡ |    |
|  | ラ  | ヤブラン     |        |        | 10.5      | 36ポット/㎡ |    |

| グランドカバープランツ用客土明細                                                   |       |          |          |          |         |          |      |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|---------|----------|------|
| 植栽マス                                                               | ㎡     | 客土深さ (m) | 客土量 (m3) | 植栽用客土    | 樹皮堆肥    | 緩効性被覆肥料  | ポット数 |
|                                                                    |       |          |          | (m3)     | (L)     | (g)      |      |
| 1                                                                  | 2.044 | 0.310    | 0.63364  | 0.571998 | 61.642  | 308.358  | 74   |
| 2                                                                  | 3.208 | 0.310    | 0.99448  | 0.898685 | 95.795  | 479.205  | 115  |
| 3                                                                  | 2.173 | 0.310    | 0.67363  | 0.608656 | 64.974  | 325.026  | 78   |
| 4                                                                  | 0.353 | 0.310    | 0.10943  | 0.09277  | 16.66   | 83.34    | 20   |
| 5                                                                  | 0.303 | 0.310    | 0.09393  | 0.084767 | 9.163   | 45.837   | 11   |
| 6                                                                  | 1.516 | 0.310    | 0.46996  | 0.424145 | 45.815  | 229.185  | 55   |
| 7-1                                                                | 0.676 | 0.310    | 0.20956  | 0.189568 | 19.992  | 100.008  | 24   |
| 7-2                                                                |       |          |          |          | 84.133  | 420.867  | 101  |
| 7-3                                                                |       |          |          |          | 84.133  | 420.867  | 101  |
| 8                                                                  | 1.613 | 0.310    | 0.50003  | 0.451716 | 48.314  | 241.686  | 58   |
| 9                                                                  | 1.243 | 0.310    | 0.38533  | 0.347845 | 37.485  | 187.515  | 45   |
| 10                                                                 | 1.134 | 0.310    | 0.35154  | 0.317387 | 34.153  | 170.847  | 41   |
| 11                                                                 | 2.416 | 0.310    | 0.74896  | 0.676489 | 72.471  | 362.529  | 87   |
| 12                                                                 | 2.141 | 0.310    | 0.66371  | 0.592905 | 70.805  | 354.195  | 85   |
| 13                                                                 | 2.176 | 0.310    | 0.67456  | 0.602089 | 72.471  | 362.529  | 87   |
| 14                                                                 | 2.097 | 0.310    | 0.65007  | 0.580931 | 69.139  | 345.861  | 83   |
| 100-コ                                                              |       |          |          |          | 244.902 | 1225.098 | 294  |
| 100-ラ                                                              |       |          |          |          | 239.071 | 1195.929 | 287  |
| 合計                                                                 |       |          | 7.2      | 6.4      | 1371.1  | 6858.9   |      |
| ※ 緩効性被覆肥料は、チッソ：リン酸：カリ=16：5：10で、チッソの80%溶出に700日（土中温度25℃の時）を要するものとする。 |       |          |          |          |         |          |      |


| 樹木用客土明細表                |        |          |            |        |          |               |              |             |
|-------------------------|--------|----------|------------|--------|----------|---------------|--------------|-------------|
| 植栽マス                    | ㎡      | 客土深さ (m) | 根鉢容積       | m3     | 客土量 (m3) | 植栽用客土使用量 (m3) | パーライト使用量 (L) | 活性堆肥使用量 (L) |
| 7-2                     | 3.505  | 0.350    | 0.0080×16= | -0.128 | 1.09875  | 0.7911        | 164.8125     | 274.6875    |
| 7-3                     | 3.505  | 0.350    | 0.0080×16= | -0.128 | 1.09875  | 0.7911        | 164.8125     | 274.6875    |
| 100                     | 18.398 | 0.350    | 0.0080×53= | -0.424 | 6.0153   | 4.331016      | 902.295      | 1503.825    |
| 合計                      |        |          |            |        | 8.2      | 5.9           | 1231.9       | 2053.2      |
| ※ 植栽用客土については、2割増の数量を示す。 |        |          |            |        |          |               |              |             |

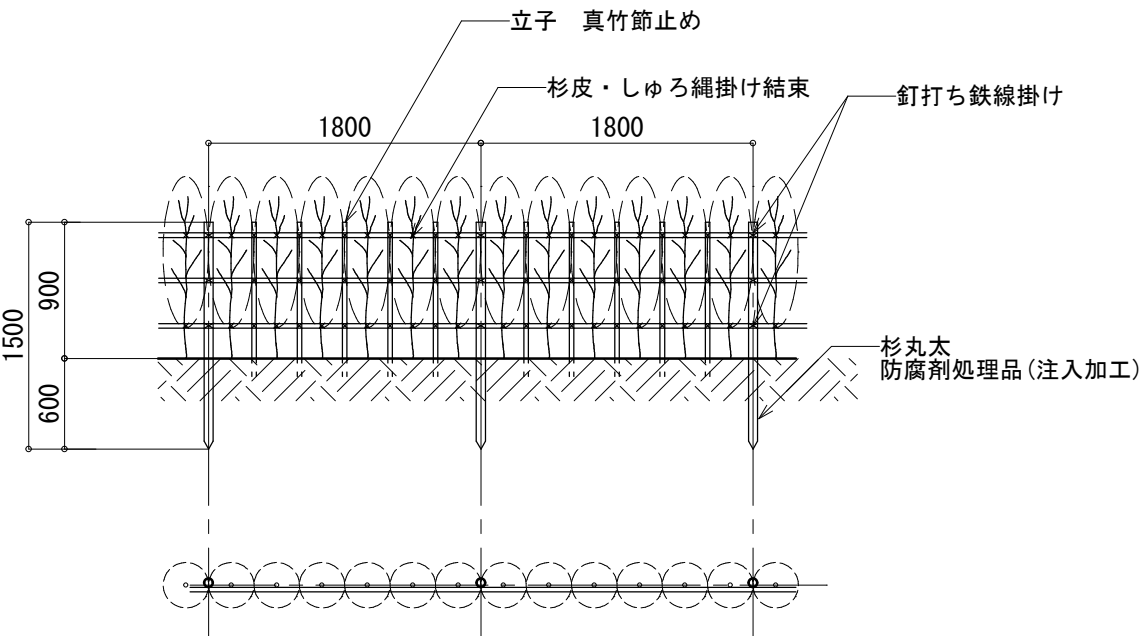

生垣詳細図 S=1/50

共通事項


- ・植栽用客土は、黒土とする。
- ・活性堆肥品質基準
  - 有機物含有量 70%以上
  - 全窒素 (N) 含有量 1.2%以上
  - 全リン酸 (P2O5) 含 0.5%以上
  - 全カリ (K2O) 含有 0.3%以上
  - 炭素比 (C/N比) 35以下
  - PH 5.5～7.5
  - 塩基置換容量 70me/100g以上
  - 水分 60±5%前後
  - 幼植物試験 異常を認めないこと
- ・パーライトは黒曜石系とし、φ3～25mmとする。

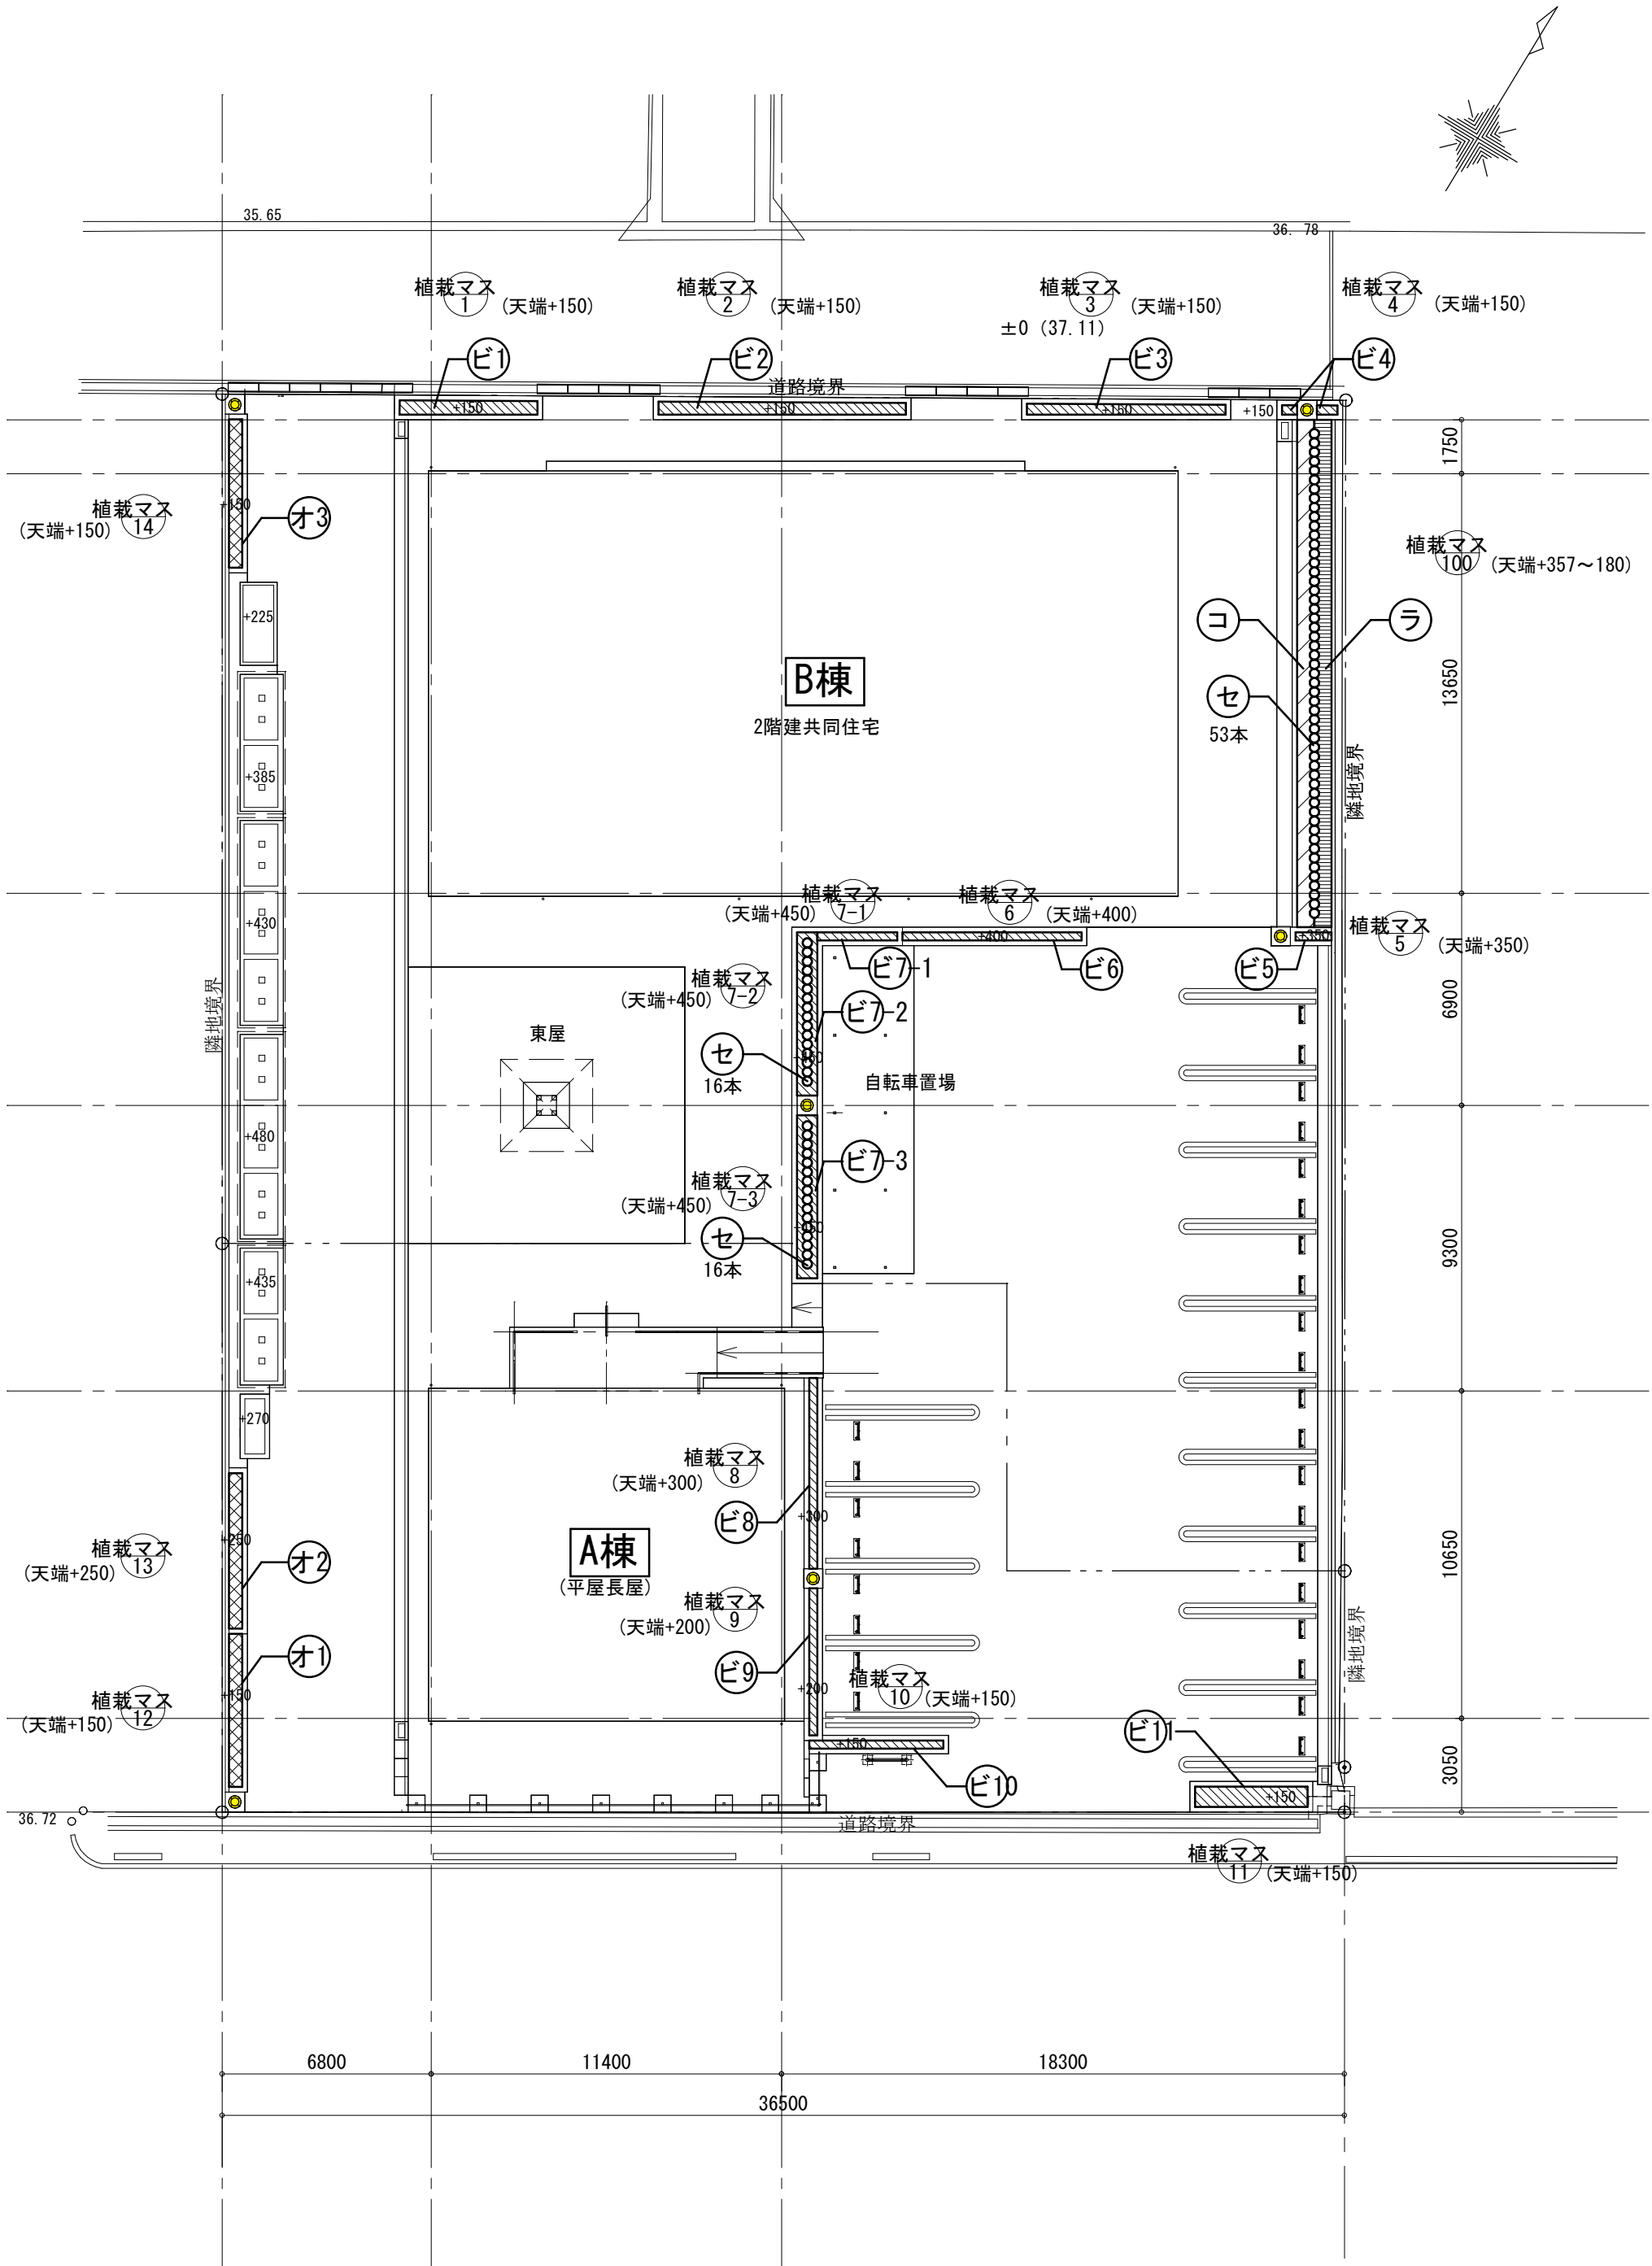


植栽図 S=1/200

※ 地盤改良についての仕様は、構造図S108参照のこと。

- ・地盤改良の一軸圧縮試験について  
外構工事範囲ないにおいても1抜取り箇所以上の検査を行う。

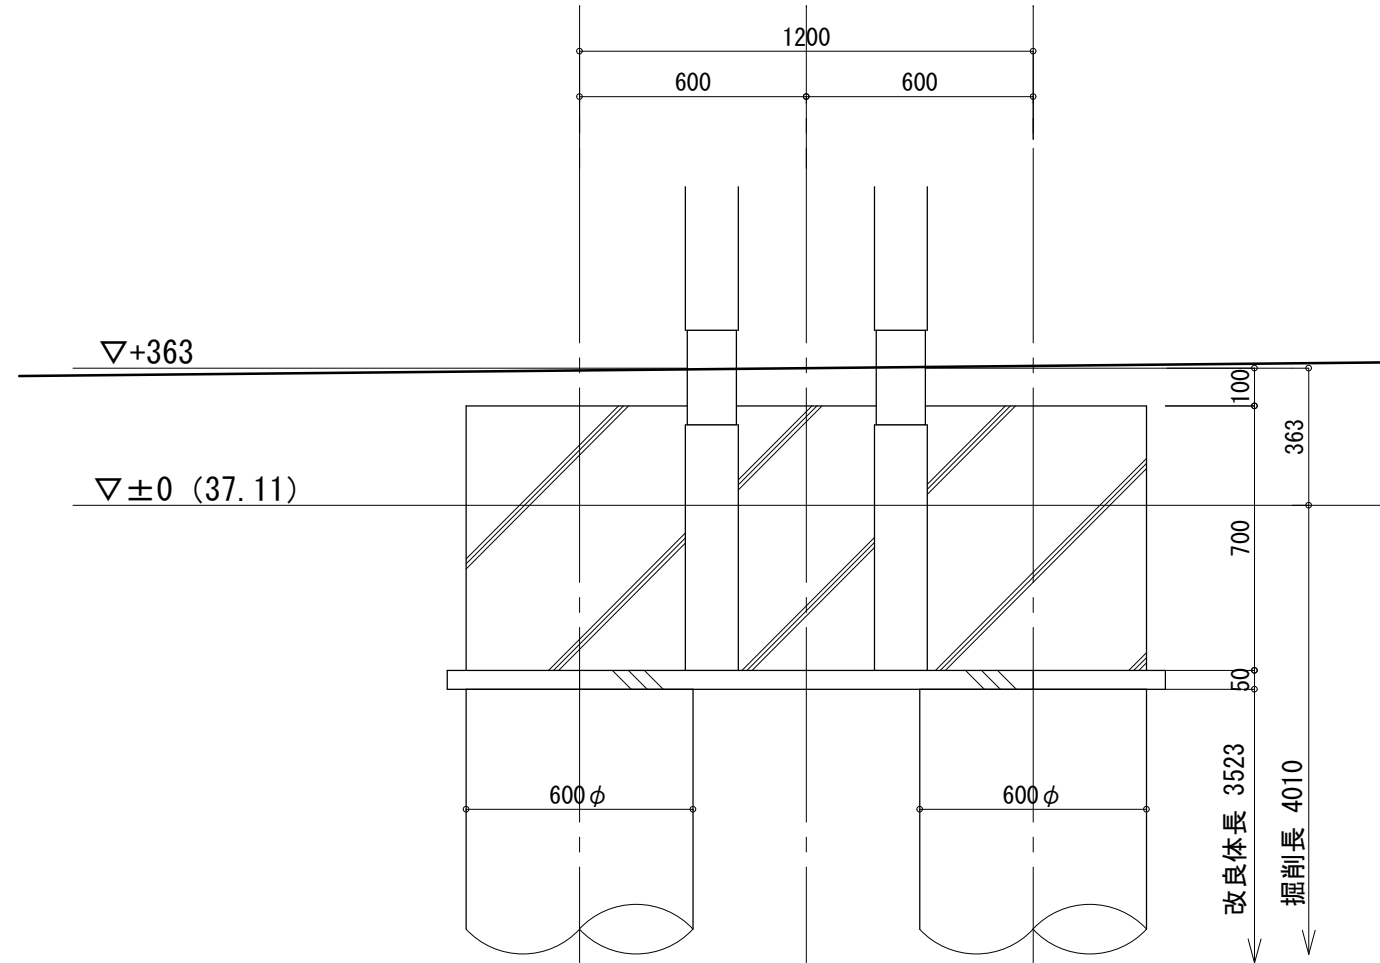


A-A' 断面図 S=1/20

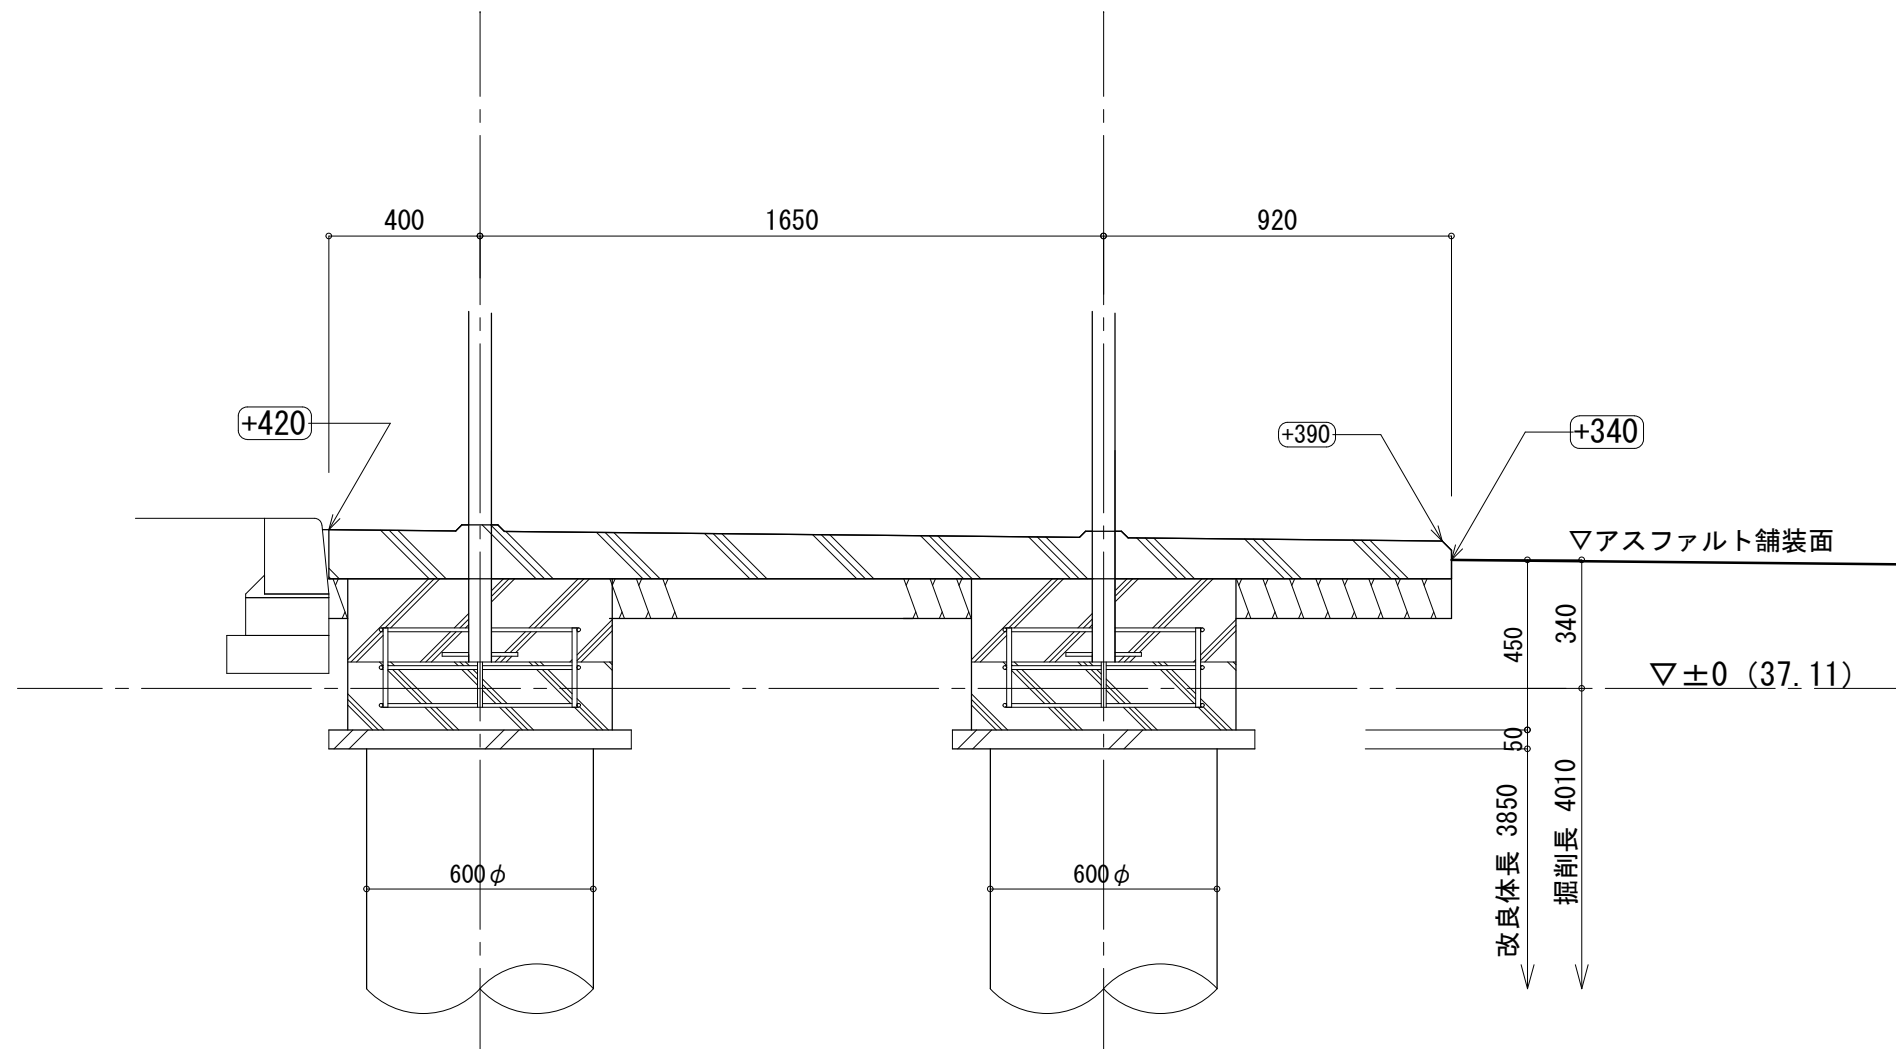

B-B' 断面図 S=1/20

※ 自転車庫の柱位置は参考。メーカーの柱芯寸法に合わせる。

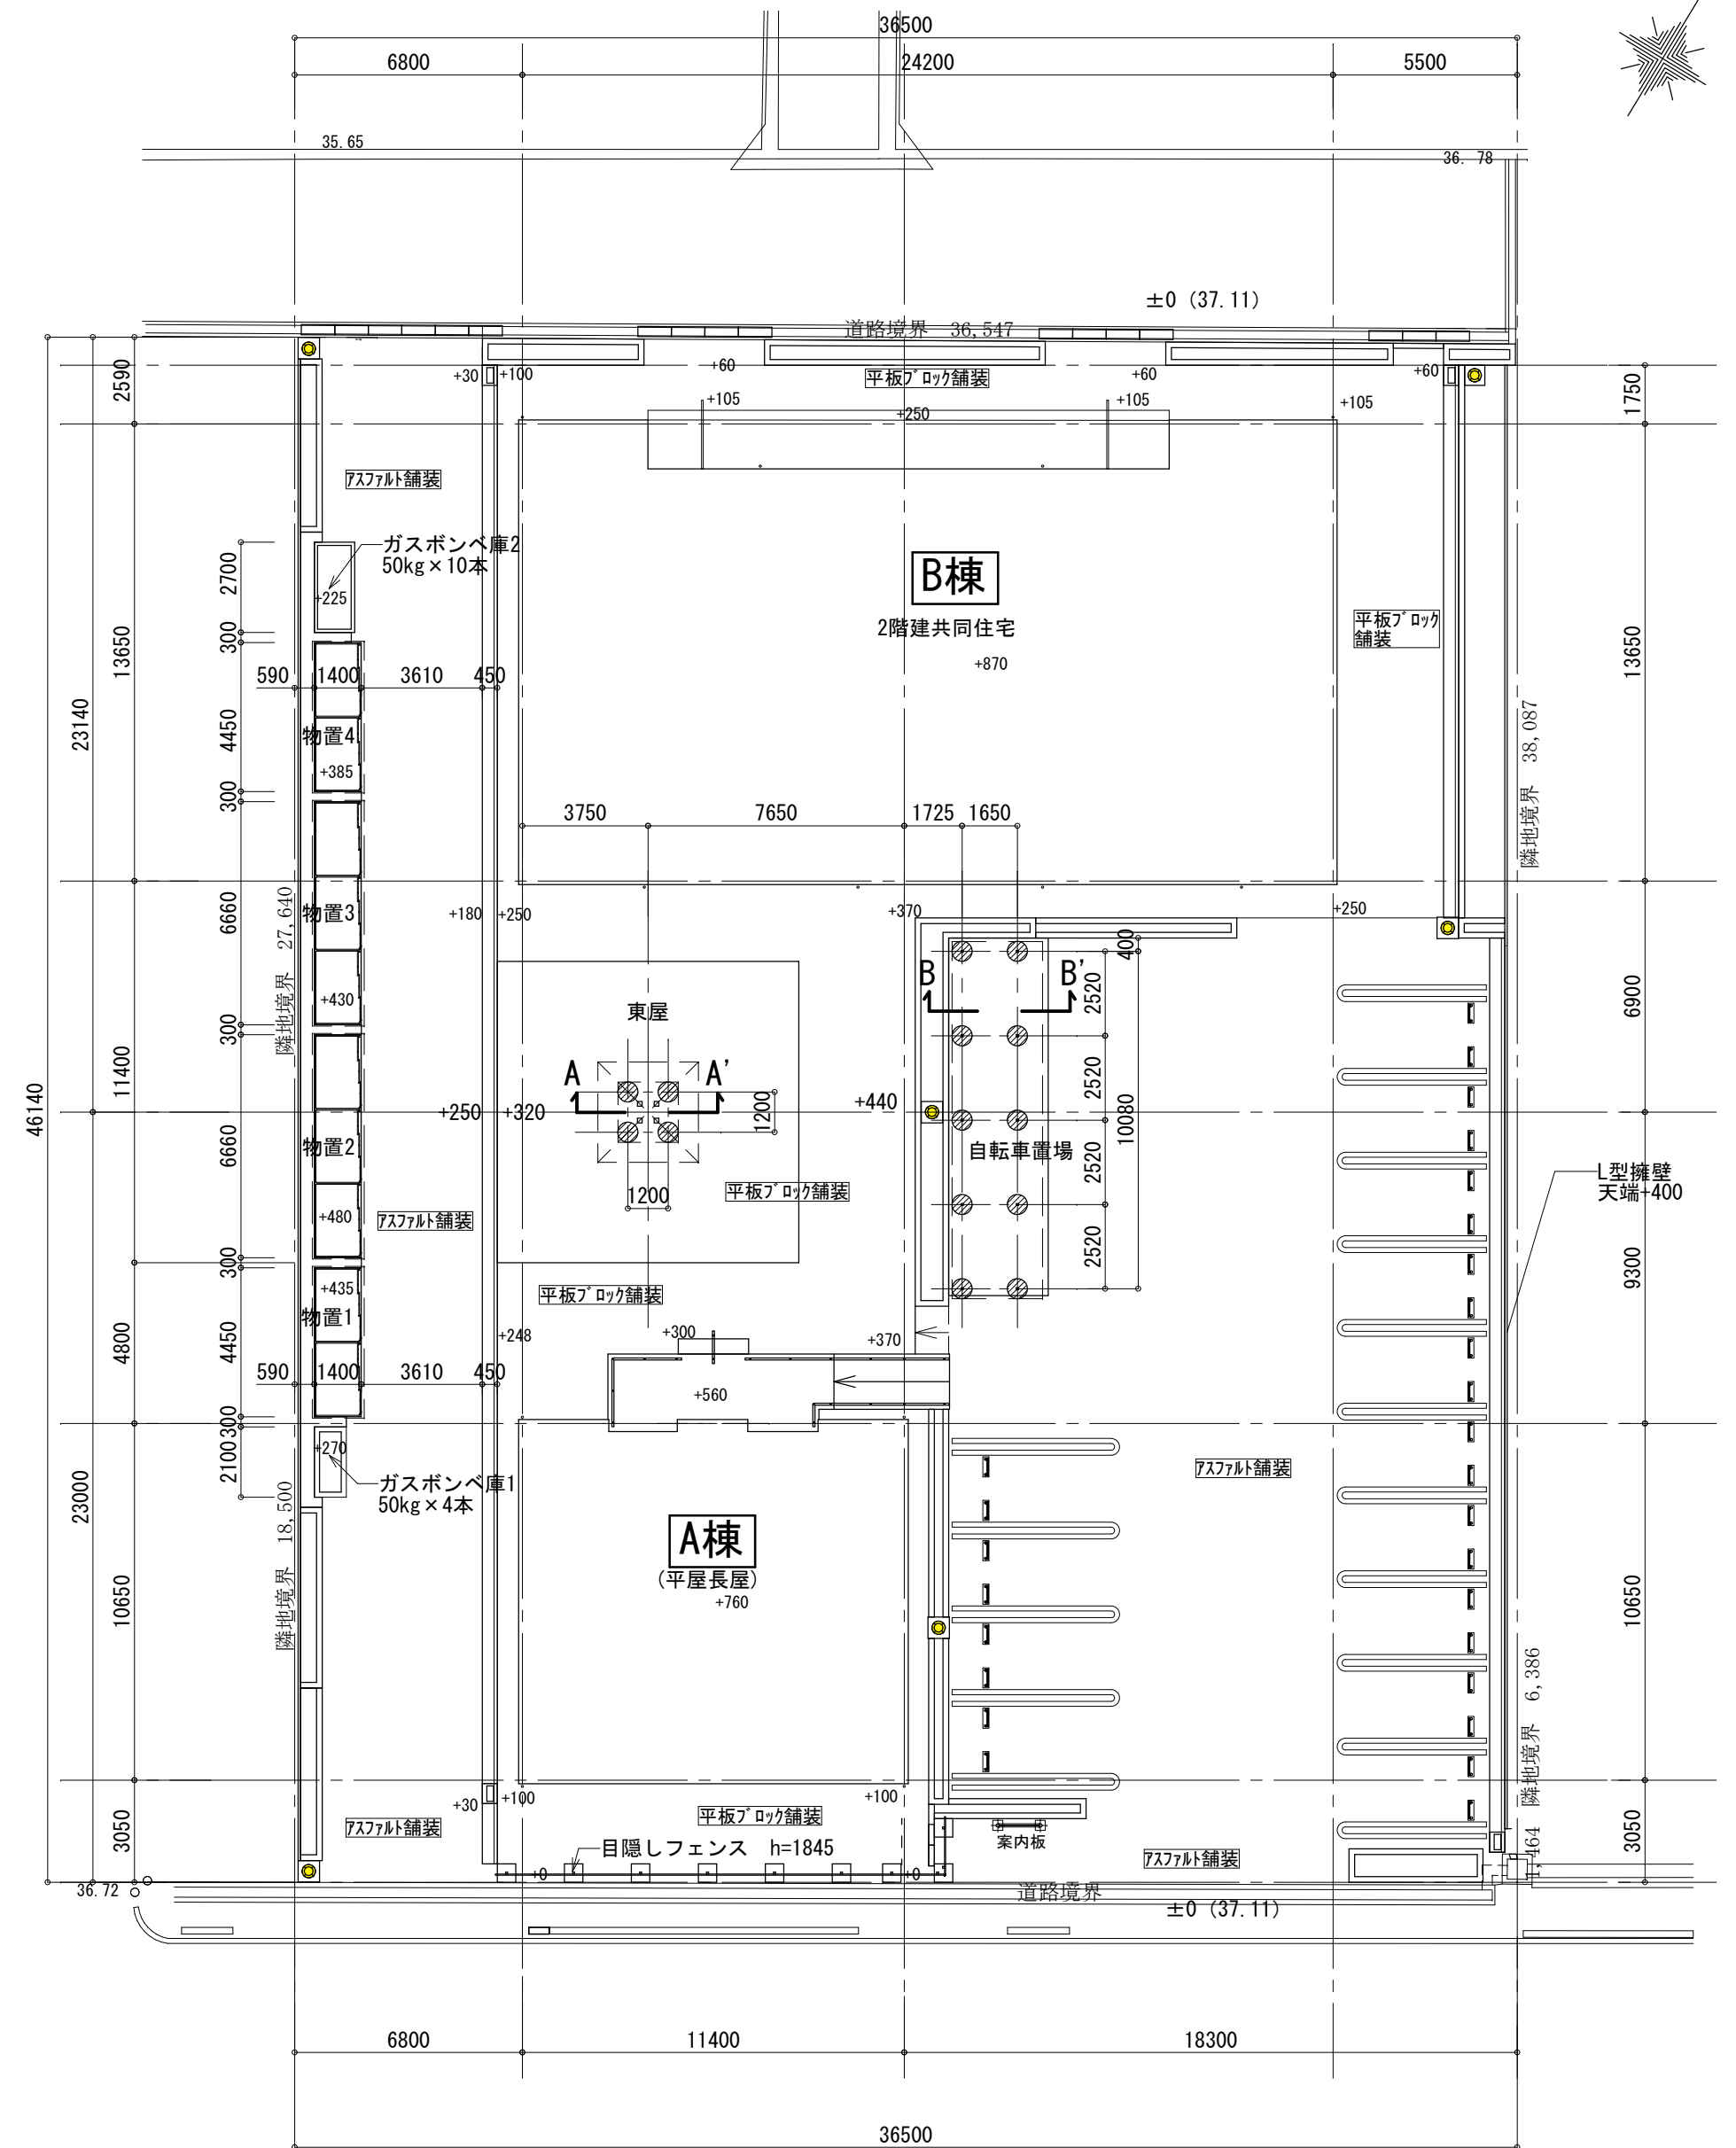



地盤改良体伏図 S=1/200

| 凡例 |            |
|----|------------|
|    | 改良体 (600φ) |

土量算定

|             | a     | b     | a*b     | h     | a*b*h |
|-------------|-------|-------|---------|-------|-------|
|             | (m)   | (m)   | (㎡)     | (m)   | (m3)  |
| 搬入盛土量       |       |       |         |       | 46.0  |
| 擁壁-1躯体部分 残土 |       |       | 0.38    | 43.7  | 16.6  |
| 〃 埋戻し部分 残土  | 0.9   | 42    | 37.8    | 0.27  | 10.2  |
| 擁壁-2 残土     |       |       | 0.397   | 44.84 | 17.8  |
| 〃 埋戻し部分 残土  | 0.9   | 42    | 37.8    | 0.27  | 10.2  |
| 1次造成時使用可能土量 |       |       |         |       | 100.8 |
|             |       |       |         |       |       |
|             | a     | b     | a*b     | h     | a*b*h |
|             | (m)   | (m)   | (㎡)     | (m)   | (m3)  |
| A棟 1次造成     | 13.7  | 12.95 | 177.415 | 0.09  | 16.0  |
| B棟 1次造成     | 26.54 | 15.99 | 424.375 | 0.2   | 84.9  |
| 1次造成時使用土量   |       |       |         |       | 100.8 |

擁壁断面図 S=1/100

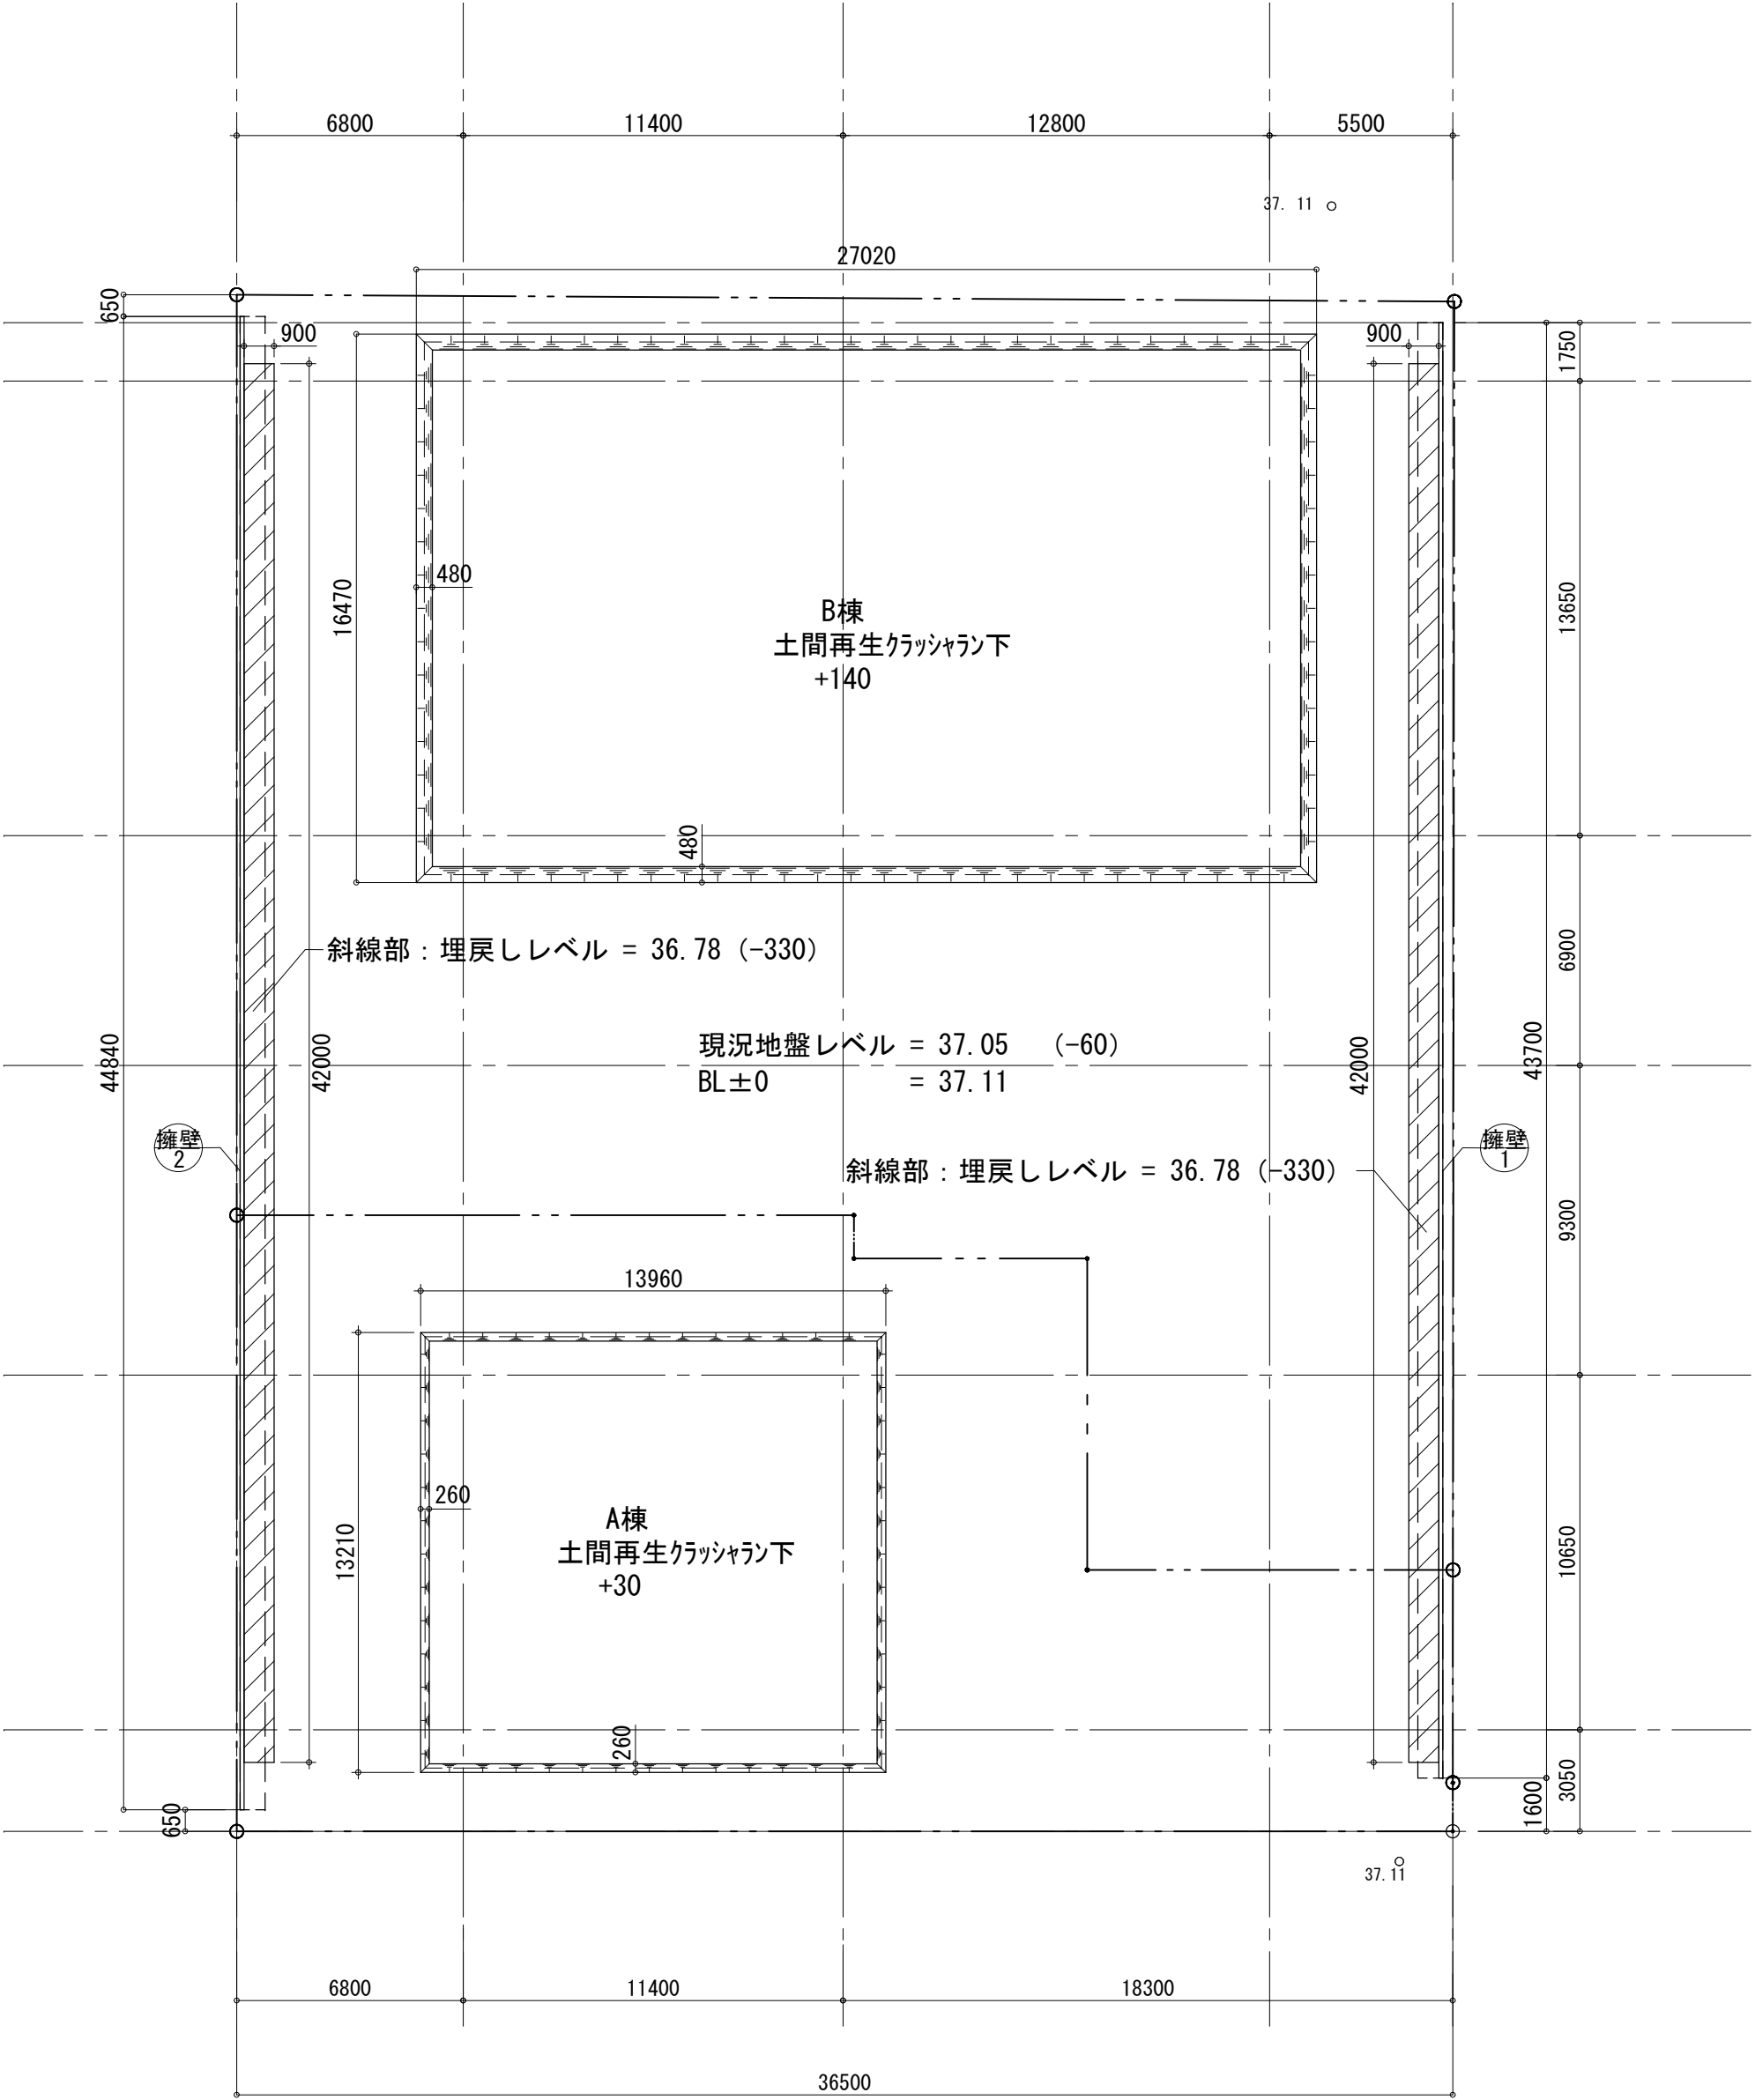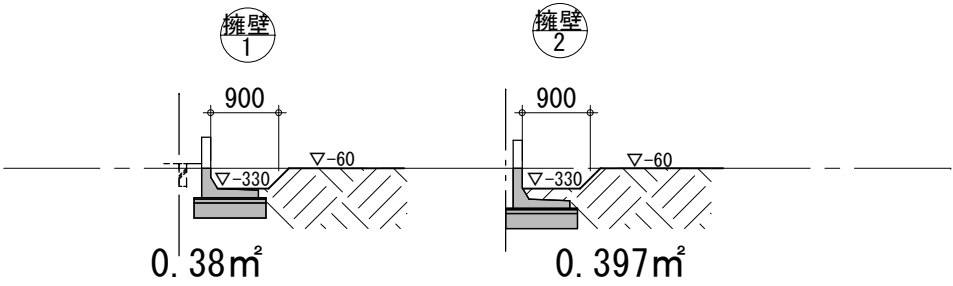

1次造成図 S=1/200

This architectural floor plan shows a three-story building with the following details:

- Left Wing (C-Wing):** Labeled 'C棟: 541建設' at the top. It contains three floors of rooms, each labeled '入居' (Occupancy). The ground level is marked '+0.04'.
- Right Wing (E-Wing):** Labeled 'E棟: 543建設' at the top. It also contains three floors of rooms labeled '入居'. The ground level is marked '+0.05'.
- Central Staircase:** A central staircase is shown with a cross-hatch pattern and labeled 'No. 1' and 'No. 2'.
- Surrounding Area:** The building is situated on a plot with a '市道南河田町4号路' (Municipal Road N. Katsuta-cho 4) to the north and '市道南河田町5号路' (Municipal Road N. Katsuta-cho 5) to the east. A '駐車場 +0.86' (Parking Lot) is located to the east of the building.
- Other Labels:** 'KBM土' (KBM Earth) is noted at the bottom right, and '金防(鉄)手' (Iron Protection Hand) is noted at the bottom right corner.

單位:m

| 深さ<br>(m) | 荷重<br>Wsw (N)     | 半回転数<br>Na (回) | 1m当<br>半回転数<br>Nsw (回) | 貫入<br>状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 貫入<br>音 | 柱状<br>試料 | 土質<br>成分 | 荷重<br>Wsw (N) | 貫入1m当半回転数<br>Nsw | 孔内<br>水位 | 検査<br>N値 | 支持力<br>q (kN/m <sup>2</sup> ) |
|-----------|-------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------------|------------------|----------|----------|-------------------------------|
| C         | D                 | E              | F                      | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G       | A        | B        | Dと同じ          | Fと同じ             | H        | I        | J                             |
| A         | 推定地質柱状図           |                |                        | 粘性土<br>砂質土<br>砂土<br>深さ1m/深さ2m毎に貫入していきます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |          |               |                  |          |          |                               |
| B         | 土質成分              |                |                        | C：粘性土 S：砂質土 SG：砂混じり砂質土                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |          |               |                  |          |          |                               |
| C         | 貫入深さ              |                |                        | 地表面(G.L.)からスクリーポイント先端の深さ(m)までの深度を言います。<br>基本的には、深さ25cm毎に貫入していきます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |          |               |                  |          |          |                               |
| D         | 荷重 Wsw (N)        |                |                        | 1000N(≒100kg)までの段階の荷重による荷重を言います。<br>荷重(250N)125kg毎回転じによる貫入がない場合は、次の荷重250N(≒25kg)を加えていき、最終1000N(≒100kg)の横載荷重にて測定を行います。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |          |               |                  |          |          |                               |
| E         | 半回転数 Na (回)       |                |                        | 1000N(≒100kg)の横載荷重でワットの25cm貫入に要する半回転数(回)を言います。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |          |               |                  |          |          |                               |
| F         | 1m当たりの半回転数<br>Nsw |                |                        | Eの数値を貫入量1m当たりの半回転数(回)に換算した数値を言います。<br>$Nsw = \frac{100}{Na} - Na$ $L$ が特に25cmの場合は、 $Nsw = 4 - Na$<br>ここに、Nsw：貫入量1m当たりの半回転数(回/m)<br>Na：半回転数(回)<br>L：貫入量(cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |          |               |                  |          |          |                               |
| G         | 記録用<br>(貫入状況・貫入音) |                |                        | ジェット 貫入による貫入時の状況(貫入速さ)<br>ユックリ 貫入による貫入時の状況(貫入速さ)<br>スル スル 貫入による貫入時の状況(貫入速さ)<br>スドン 貫入による貫入時の状況(貫入速さ)<br>シャリシャリ 砂等がスクリーポイントに落ちた時の貫入音(感知)<br>ガリガリ 砂、礫等がスクリーポイントに落ちた時の貫入音(感知)<br>ガリガリ 礫、転石等がスクリーポイントに落ちた時の貫入音(感知)<br>掘 削 表層部(盛土部)を掘削(試験)した時<br>当た った 硬(ガリ・瓦等)や極軟のベース等に当たり貫入不能<br>打 撃 入 打撃による貫入<br>自 然 1000N(≒100kg)までの段階のペース等による荷重だけ(ロード回転無し)で貫入する状態。<br>荷重段階は、1250N(≒25kg)、500N(≒50kg)、750N(≒75kg)、1000N(≒100kg)<br>打 撃 スクリーポイントが、転石・礫等に当たり貫入不能となり、250N(25kg)のハンマーでロード票を打撃し、貫入を試みている状態です。 |         |          |          |               |                  |          |          |                               |
| H         | 孔内水位              |                |                        | 調査孔におけるG.Lから水面までの距離                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |          |               |                  |          |          |                               |
| I         | 換算N値              |                |                        | 砂 質 土 $N = 0.002 \times Wsw + 0.067 \times Nsw$<br>粘 性 土 $N = 0.003 \times Wsw + 0.05 \times Nsw$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |          |               |                  |          |          |                               |
| J         | 地盤N評定支持力          |                |                        | 評定支持力(換算式) (告示式1113号第2(3)式) $q_a = 30 + 0.6 \times Nsw$ (kN/m <sup>2</sup> )<br>※自孔層等では別途検討を要するため、これらの層では表示してません。<br>※※貫入支持力値の土質値は120kN/m <sup>2</sup> とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |          |               |                  |          |          |                               |

| 表 1            |                              |                   |                            |          |      |            |          |                                          |                                          |          |                                                 |                                            |
|----------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|----------|------|------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 調査件名           | 市営住宅団地団地建築工事                 |                   |                            |          | 天候   | 当日晴        |          |                                          |                                          |          |                                                 |                                            |
| 調査場所           | 京都府京丹後市大宮町四咫                 |                   |                            |          | 試験者  | 吉田真希       |          |                                          |                                          |          |                                                 |                                            |
| 調査期間           | 令和6年4月20日                    |                   |                            |          | 土質   | 砂質土・粘性土    |          |                                          |                                          |          |                                                 |                                            |
| 土質凡例           | 粘性土(C) 砂質土(S) 礫土(G)          |                   |                            |          | 孔内水位 | GL+1.00m   |          |                                          |                                          |          |                                                 |                                            |
|                |                              |                   |                            |          | 測点高  | KBM +40 mm |          |                                          |                                          |          |                                                 |                                            |
| 深さ<br>D<br>(m) | 基準<br>Ws <sub>w</sub><br>(%) | 平均含水<br>Na<br>(%) | 1m当り<br>単位重量<br>Mw<br>(kg) | 貫入<br>状況 | 貫入音  | 地定<br>柱状図  | 土質<br>成分 | 有重<br>Ws <sub>w</sub> (N)<br>250 500 750 | 貫入1m当り回転数<br>N s w<br>50 100 150 200 250 | 孔内<br>水位 | 換算<br>N値<br>q <sub>N</sub> (N/cm <sup>2</sup> ) | 支持力<br>q <sub>N</sub> (t/cm <sup>2</sup> ) |
| 0.25           | 350                          | 0                 | 0                          |          |      |            | S        |                                          |                                          |          | 0.5                                             | -                                          |
| 0.50           | 1000                         | 1                 | 4                          |          |      |            | S        |                                          |                                          |          | 2.3                                             | 32.4                                       |
| 0.75           | 1000                         | 1                 | 4                          |          |      |            | S        |                                          |                                          |          | 2                                               | -                                          |
| 1.00           | 1000                         | 0                 | 0                          | スソ       |      |            | S        |                                          |                                          |          | ▼ 2.0                                           | -                                          |
| 1.25           | 500                          | 0                 | 0                          | スソ       |      |            | C        |                                          |                                          |          | 1.5                                             | -                                          |
| 1.50           | 500                          | 0                 | 0                          | スソ       |      |            | C        |                                          |                                          |          | 1.5                                             | -                                          |
| 1.75           | 300                          | 0                 | 0                          | ススル      |      |            | C        |                                          |                                          |          | 1.5                                             | -                                          |
| 2.00           | 500                          | 0                 | 0                          | ススル      |      |            | C        |                                          |                                          |          | 1.5                                             | -                                          |
| 2.25           | 750                          | 0                 | 0                          | ススル      |      |            | C        |                                          |                                          |          | 2.3                                             | -                                          |
| 2.50           | 1000                         | 3                 | 12                         |          |      |            | C        |                                          |                                          |          | 3.6                                             | 37.2                                       |
| 2.75           | 1000                         | 9                 | 35                         |          |      |            | S        |                                          |                                          |          | 4.4                                             | 51.6                                       |
| 3.00           | 1000                         | 18                | 72                         |          |      |            | S        |                                          |                                          |          | 6.8                                             | 73.2                                       |
| 3.25           | 1000                         | 9                 | 35                         |          |      |            | S        |                                          |                                          |          | 4.4                                             | 51.6                                       |
| 3.50           | 1000                         | 16                | 64                         |          |      |            | S        |                                          |                                          |          | 6.3                                             | 65.4                                       |
| 3.75           | 1000                         | 21                | 84                         |          |      |            | S        |                                          |                                          |          | 7.6                                             | 80.4                                       |
| 4.00           | 1000                         | 19                | 75                         |          |      |            | S        |                                          |                                          |          | 7.1                                             | 75.6                                       |
| 4.25           | 1000                         | 20                | 80                         |          |      |            | S        |                                          |                                          |          | 7.4                                             | 76.0                                       |
| 4.50           | 1000                         | 18                | 72                         |          |      |            | S        |                                          |                                          |          | 6.8                                             | 73.2                                       |
| 4.75           | 1000                         | 19                | 75                         |          |      |            | S        |                                          |                                          |          | 7.1                                             | 76.6                                       |
| 5.00           | 1000                         | 22                | 88                         |          |      |            | S        |                                          |                                          |          | 7.9                                             | 82.8                                       |
| 5.25           | 1000                         | 35                | 140                        |          |      |            | S        |                                          |                                          |          | 11.4                                            | 114.0                                      |
| 5.50           | 1000                         | 49                | 196                        |          | グザグザ |            | S        |                                          |                                          |          | 15.1                                            | 150.6                                      |
| 5.75           | 1000                         | 29                | 116                        |          |      |            | S        |                                          |                                          |          | 9.8                                             | 98.6                                       |
| 6.00           | 1000                         | 42                | 168                        |          |      |            | S        |                                          |                                          |          | 13.3                                            | 129.0                                      |
| 6.25           | 1000                         | 95                | 380                        |          | トクナ  |            | S        |                                          |                                          |          | 27.5                                            | 270.0                                      |
| 6.50           | 1000                         | 59                | 236                        |          |      |            | S        |                                          |                                          |          | 17.8                                            | 173.0                                      |
| 6.75           | 1000                         | 114               | 456                        | 打穿       | グザグザ |            | S        |                                          |                                          |          | 32.6                                            | 319.0                                      |

|     |      |      |     |     |    |      |   |      |  |  |      |       |
|-----|------|------|-----|-----|----|------|---|------|--|--|------|-------|
| 最終値 | 6.75 | 1000 | 114 | <55 | 打穿 | グザグザ | S | (備考) |  |  | 32.6 | 319.0 |
|-----|------|------|-----|-----|----|------|---|------|--|--|------|-------|

| 表 2            |                      |                                |                              |          |      |           |          |             |                                      |                                 |                                             |
|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|------|-----------|----------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 調査件名           | 市住宅周知区地建修工事          |                                |                              |          | 天候   | 当日晴       |          |             |                                      |                                 |                                             |
| 調査場所           | 京都府京丹後市大宮町周知         |                                |                              |          | 試験者  | 吉田真吾      |          |             |                                      |                                 |                                             |
| 調査期間           | 令和5年4月20日            |                                |                              |          | 土質   | 砂質土・粘性土   |          |             |                                      |                                 |                                             |
| 土質凡例           | 細粒土(S) 砂質土(S) 細粒土(G) |                                |                              |          | 孔内水位 | GL+1.00m  |          |             |                                      |                                 |                                             |
|                |                      |                                |                              |          | 測定値  | KIM+10 mm |          |             |                                      |                                 |                                             |
| 深度<br>(D)<br>m | 荷重<br>Nsw<br>(N)     | 平均軸載<br>N <sub>av</sub><br>(N) | 1m当り<br>平均軸載<br>Nsw<br>(Nsw) | 貫入<br>状況 | 貫入音  | 推定<br>柱状図 | 土質<br>成分 | 荷重<br>N (N) | 貫入1m当り平均軸載<br>N <sub>av</sub><br>(N) | 換算<br>N値<br>N <sub>60</sub> /30 | 支持力<br>q <sub>av</sub> (kN/m <sup>2</sup> ) |
|                |                      |                                |                              |          |      |           |          | 250 500 750 | 50 100 150 200 250                   |                                 |                                             |
| 0.25           | 1000                 | 7                              | 28                           |          |      |           | S        |             |                                      | 3.9                             | 46.8                                        |
| 0.50           | 1000                 | 10                             | 40                           |          |      |           | S        |             |                                      | 4.7                             | 54.0                                        |
| 0.75           | 1000                 | 1                              | 4                            |          |      |           | S        |             |                                      | 2.3                             | 32.4                                        |
| 1.00           | 500                  | 0                              | 0                            | スズク      |      |           | C        |             |                                      | ▼                               | 1.5                                         |
| 1.25           | 500                  | 0                              | 0                            | スズク      |      |           | C        |             |                                      | 1.5                             | —                                           |
| 1.50           | 500                  | 0                              | 0                            | スズク      |      |           | C        |             |                                      | 1.5                             | —                                           |
| 1.75           | 500                  | 0                              | 0                            | スズク      |      |           | C        |             |                                      | 1.5                             | —                                           |
| 2.00           | 750                  | 0                              | 0                            | コソリ      |      |           | C        |             |                                      | 2.3                             | —                                           |
| 2.25           | 750                  | 0                              | 0                            | コソリ      |      |           | C        |             |                                      | 2.3                             | —                                           |
| 2.50           | 1000                 | 11                             | 44                           |          |      |           | S        |             |                                      | 4.9                             | 56.4                                        |
| 2.75           | 750                  | 0                              | 0                            | スズク      |      |           | C        |             |                                      | 2.3                             | —                                           |
| 3.00           | 750                  | 0                              | 0                            | スズク      |      |           | C        |             |                                      | 2.3                             | —                                           |
| 3.25           | 1000                 | 14                             | 56                           |          |      |           | S        |             |                                      | 5.8                             | 83.6                                        |
| 3.50           | 1000                 | 22                             | 88                           |          |      |           | S        |             |                                      | 7.9                             | 82.6                                        |
| 3.75           | 1000                 | 23                             | 92                           |          |      |           | S        |             |                                      | 8.2                             | 85.2                                        |
| 4.00           | 1000                 | 18                             | 72                           |          |      |           | S        |             |                                      | 6.8                             | 73.2                                        |
| 4.25           | 1000                 | 19                             | 76                           |          |      |           | S        |             |                                      | 7.1                             | 76.6                                        |
| 4.50           | 1000                 | 20                             | 80                           |          |      |           | S        |             |                                      | 7.4                             | 78.0                                        |
| 4.75           | 1000                 | 20                             | 80                           |          |      |           | S        |             |                                      | 7.4                             | 78.0                                        |
| 5.00           | 1000                 | 19                             | 76                           |          |      |           | S        |             |                                      | 7.1                             | 76.6                                        |
| 5.25           | 1000                 | 18                             | 72                           |          |      |           | S        |             |                                      | 6.8                             | 73.2                                        |
| 5.50           | 1000                 | 16                             | 64                           |          |      |           | S        |             |                                      | 6.3                             | 68.4                                        |
| 5.75           | 1000                 | 10                             | 40                           |          |      |           | S        |             |                                      | 4.7                             | 56.4                                        |
| 6.00           | 500                  | 0                              | 0                            |          |      |           | S        |             |                                      | 1.0                             | —                                           |
| 6.25           | 1000                 | 18                             | 72                           |          |      |           | S        |             |                                      | 6.8                             | 73.2                                        |
| 6.50           | 1000                 | 20</                           |                              |          |      |           |          |             |                                      |                                 |                                             |

| 調査点 3          |                      |                    |                            |          | 天 候  |            | 当日晴      |               |                    |          |          |                                             |
|----------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------|------|------------|----------|---------------|--------------------|----------|----------|---------------------------------------------|
| 調査点名           | 市営住宅団地建設工事           |                    |                            |          | 試験者  | 吉田真吾       |          |               |                    |          |          |                                             |
| 調査場所           | 京都府京丹後市大宮町周圀         |                    |                            |          | 土 質  | 砂質土・粘土土    |          |               |                    |          |          |                                             |
| 調査期間           | 令和5年4月20日            |                    |                            |          | 孔内水位 | GL+1.00m   |          |               |                    |          |          |                                             |
| 土質凡例           | 粒状土(C) 砂質土(S) 固結土(G) |                    |                            |          | 調査高  | KSM+100 mm |          |               |                    |          |          |                                             |
| 深度<br>D<br>(m) | 荷重<br>Wsw<br>(N)     | 平均回転<br>No<br>(No) | 1m<br>回転係数<br>Hsw<br>(Hsw) | 貫入<br>状況 | 貫入音  | 地況<br>柱状図  | 土質<br>成分 | 荷重<br>Wsw (N) | 貫入1m当り回転数<br>N s w | 孔内<br>水位 | 換算<br>N値 | 支持力<br>q <sub>ult</sub> (t/m <sup>2</sup> ) |
|                |                      |                    |                            |          |      |            |          | 750 500 250   | 30 100 200 250     | 200 250  |          |                                             |
| 0.25           | 250                  | 0                  | 0                          |          |      |            | S        |               |                    |          | 0.5      |                                             |
| 0.50           | 500                  | 2                  | 6                          |          |      |            | S        |               |                    |          | 2.5      | 34.8                                        |
| 0.75           | 1000                 | 3                  | 12                         |          |      |            | S        |               |                    |          | 2.8      | 37.2                                        |
| 1.00           | 250                  | 0                  | 0                          | 3.5x5    |      |            | C        |               |                    |          | 0.8      |                                             |
| 1.25           | 250                  | 0                  | 0                          | 3.5x5    |      |            | C        |               |                    |          | 0.8      |                                             |
| 1.50           | 250                  | 0                  | 0                          | 3.5x5    |      |            | C        |               |                    |          | 0.8      |                                             |
| 1.75           | 250                  | 0                  | 0                          | 3.5x5    |      |            | C        |               |                    |          | 0.8      |                                             |
| 2.00           | 500                  | 0                  | 0                          | 3.5x     |      |            | C        |               |                    |          | 1.5      |                                             |
| 2.25           | 750                  | 0                  | 0                          | 3.5x     |      |            | C        |               |                    |          | 2.3      |                                             |
| 2.50           | 1000                 | 1                  | 4                          |          |      |            | C        |               |                    |          | 3.2      | 32.4                                        |
| 2.75           | 500                  | 0                  | 0                          | 3.5x5    |      |            | C        |               |                    |          | 1.5      |                                             |
| 3.00           | 550                  | 0                  | 0                          | 3.5x5    |      |            | C        |               |                    |          | 1.6      |                                             |
| 3.25           | 1000                 | 5                  | 20                         |          |      |            | S        |               |                    |          | 3.3      | 42.0                                        |
| 3.50           | 1000                 | 16                 | 64                         |          |      |            | S        |               |                    |          | 6.3      | 68.4                                        |
| 3.75           | 1000                 | 27                 | 108                        |          |      |            | S        |               |                    |          | 9.2      | 94.8                                        |
| 4.00           | 1000                 | 31                 | 124                        |          |      |            | S        |               |                    |          | 10.3     | 104.4                                       |
| 4.25           | 1000                 | 30                 | 120                        |          |      |            | S        |               |                    |          | 10.0     | 102.0                                       |
| 4.50           | 1000                 | 31                 | 124                        |          |      |            | S        |               |                    |          | 10.3     | 104.4                                       |
| 4.75           | 1000                 | 37                 | 148                        |          |      |            | S        |               |                    |          | 11.9     | 118.8                                       |
| 5.00           | 1000                 | 39                 | 156                        |          |      |            | S        |               |                    |          | 12.5     | 120.0                                       |
| 5.25           | 1000                 | 28                 | 112                        |          |      |            | S        |               |                    |          | 9.6      | 97.2                                        |
| 5.50           | 1000                 | 30                 | 120                        |          |      |            | S        |               |                    |          | 10.0     | 102.0                                       |
| 5.75           | 1000                 | 27                 | 108                        |          |      |            | S        |               |                    |          | 11.9     | 118.8                                       |
| 6.00           | 1000                 | 33                 | 132                        |          |      |            | S        |               |                    |          | 10.8     | 102.0                                       |
| 6.25           | 1000                 | 32                 | 128                        |          |      |            | S        |               |                    |          | 10.6     | 106.8                                       |
| 6.50           | 1000                 | 33                 | 132                        |          |      |            | S        |               |                    |          | 10.8     | 108.0                                       |
| 6.75           | 1000                 | 27                 | 108                        |          |      |            | S        |               |                    |          | 9.2      | 94.8                                        |
| 7.00           | 1000                 | 78                 | 312                        |          |      | δ・15°      | S        |               |                    |          | 22.9     | 120.0                                       |
| 7.25           | 1000                 | 94                 | 376                        |          |      | δ・15°      | S        |               |                    |          | 27.2     | 120.0                                       |
| 7.50           | 1000                 | 81                 | 324                        |          |      | δ・15°      | S        |               |                    |          | 23.7     | 120.0                                       |
| 7.75           | 1000                 | 60                 | 240                        |          |      | δ・15°      | S        |               |                    |          | 18.1     | 120.0                                       |
| 8.00           | 1000                 | 76                 | 304                        |          |      | δ・15°      | S        |               |                    |          | 22.4     | 120.0                                       |
| 8.25           | 1000                 | 73                 | 292                        |          |      | δ・15°      | S        |               |                    |          | 21.6     | 120.0                                       |
| 8.50           | 1000                 | 61                 | 244                        |          |      | δ・15°      | S        |               |                    |          | 18.3     | 120.0                                       |
| 8.75           | 1000                 | 81                 | 324                        |          |      | δ・15°      | S        |               |                    |          | 25.7     | 120.                                        |

| 测点 4           |                  |                      |                              |          |           |          |                  |                     |                  | 天 候             |                                         | 当日晴   |  |
|----------------|------------------|----------------------|------------------------------|----------|-----------|----------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|--|
| 調査 件 名         |                  | 市営住宅岡桜団地建替工事         |                              |          |           | 試 験 者    |                  | 吉田真吾                |                  |                 |                                         |       |  |
| 調査 場所          |                  | 京都府京丹後市大宮町岡桜         |                              |          |           | 土 質      |                  | 砂質土・粘性土             |                  |                 |                                         |       |  |
| 調査 期 間         |                  | 令和5年4月20日            |                              |          |           | 孔 内 水 位  |                  | GL-1.00m            |                  |                 |                                         |       |  |
| 土 質 凡 例        |                  | 粗粒土(C) 砂質土(S) 細粒土(M) |                              |          |           | 測 定 高    |                  | KRM-20 mm           |                  |                 |                                         |       |  |
| 深度<br>D<br>(m) | 荷重<br>Wsw<br>(N) | 平均回転数<br>No<br>(回)   | 1m割<br>平均回転数<br>Nsw<br>(New) | 貫入<br>状況 | 地定<br>柱状図 | 土質<br>成分 | 荷重<br>Wsw<br>(N) | 貫入1m当平均回転数<br>N s w | 孔<br>内<br>水<br>位 | 換算<br>N値        | 支持力<br>q <sub>90</sub> /t <sub>90</sub> |       |  |
|                |                  |                      |                              |          |           |          | 750              | 500 750             | 30               | 500 100 200 250 |                                         |       |  |
| 0.25           | 1000             | 3                    | 12                           |          |           | S        |                  |                     |                  |                 | 2.8                                     | 37.2  |  |
| 0.50           | 1000             | 6                    | 0                            | 少シ       |           | S        |                  |                     |                  |                 | 2.9                                     |       |  |
| 0.75           | 1000             | 9                    | 36                           |          |           | S        |                  |                     |                  |                 | 4.4                                     | 51.6  |  |
| 1.00           | 1000             | 2                    | 8                            |          |           | S        |                  |                     |                  |                 | ▼ 2.5                                   | 34.8  |  |
| 1.25           | 250              | 0                    | 0                            | 少シ       |           | C        |                  |                     |                  |                 | 0.8                                     | —     |  |
| 1.50           | 250              | 0                    | 0                            | 少シ       |           | C        |                  |                     |                  |                 | 0.8                                     | —     |  |
| 1.75           | 250              | 0                    | 0                            | 少シ       |           | C        |                  |                     |                  |                 | 0.8                                     | —     |  |
| 2.00           | 250              | 0                    | 0                            | 少シ       |           | C        |                  |                     |                  |                 | 0.8                                     | —     |  |
| 2.25           | 1000             | 6                    | 24                           |          |           | S        |                  |                     |                  |                 | 3.6                                     | 44.4  |  |
| 2.50           | 1000             | 8                    | 32                           |          |           | S        |                  |                     |                  |                 | 4.1                                     | 49.2  |  |
| 2.75           | 1000             | 11                   | 44                           |          |           | S        |                  |                     |                  |                 | 4.9                                     | 56.4  |  |
| 3.00           | 1000             | 24                   | 96                           |          |           | S        |                  |                     |                  |                 | 8.4                                     | 97.6  |  |
| 3.25           | 1000             | 22                   | 88                           |          |           | S        |                  |                     |                  |                 | 7.9                                     | 82.8  |  |
| 3.50           | 1000             | 20                   | 80                           |          |           | S        |                  |                     |                  |                 | 7.4                                     | 78.0  |  |
| 3.75           | 1000             | 12                   | 48                           |          |           | S        |                  |                     |                  |                 | 5.2                                     | 58.8  |  |
| 4.00           | 1000             | 8                    | 32                           |          |           | S        |                  |                     |                  |                 | 4.1                                     | 49.2  |  |
| 4.25           | 1000             | 2                    | 8                            |          |           | S        |                  |                     |                  |                 | 2.5                                     | 34.8  |  |
| 4.50           | 1000             | 21                   | 84                           |          |           | S        |                  |                     |                  |                 | 7.6                                     | 80.4  |  |
| 4.75           | 1000             | 35                   | 140                          |          |           | S        |                  |                     |                  |                 | 11.4                                    | 114.0 |  |
| 5.00           | 1000             | 29                   | 116                          |          |           | S        |                  |                     |                  |                 | 9.8                                     | 99.6  |  |
| 5.25           | 1000             | 27                   | 108                          |          |           | S        |                  |                     |                  |                 | 9.2                                     | 94.8  |  |
| 5.50           | 1000             | 22                   | 88                           |          |           | S        |                  |                     |                  |                 | 7.9                                     | 82.8  |  |
| 5.75           | 1000             | 34                   | 136                          |          |           | S        |                  |                     |                  |                 | 11.1                                    | 111.6 |  |
| 6.00           | 1000             | 31                   | 124                          |          |           | S        |                  |                     |                  |                 | 10.3                                    | 104.4 |  |
| 6.25           | 1000             | 34                   | 136                          |          |           | S        |                  |                     |                  |                 | 11.1                                    | 111.6 |  |
| 6.50           | 1000             | 47                   | 188                          |          |           | S        |                  |                     |                  |                 | 14.6                                    | 120.0 |  |
| 6.70           | 1000             | 139                  | 638                          | 打穿       | サヤシヤ      | S        |                  |                     |                  |                 | 46.6                                    | 120.0 |  |

最終値

|      |      |     |     |    |      |
|------|------|-----|-----|----|------|
| 6.70 | 1000 | 139 | 655 | 打穿 | サヤシヤ |
|------|------|-----|-----|----|------|

| 图 表 5           |                  |                      |                            |           |     |           |          |             |                            |          |           |                                   |
|-----------------|------------------|----------------------|----------------------------|-----------|-----|-----------|----------|-------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------------------|
| 調査 件 名          |                  | 市管住宅団地団地建築工事         |                            |           |     | 天 候       |          | 当日晴         |                            |          |           |                                   |
| 調査 場 所          |                  | 京都府京後市大宮町周圀          |                            |           |     | 試 験 者     |          | 吉田真吾        |                            |          |           |                                   |
| 調査 期 間          |                  | 令和5年4月20日            |                            |           |     | 土 質       |          | 砂質土・粘土      |                            |          |           |                                   |
| 土 質 凡 例         |                  | 前粘土(C) 砂質土(S) 硬質土(X) |                            |           |     | 孔 内 水 位   |          | CL-1.00m    |                            |          |           |                                   |
|                 |                  |                      |                            |           |     | 測 定 高     |          | KBM +70 mm  |                            |          |           |                                   |
| 深 度<br>D<br>(m) | 荷重<br>Wsw<br>(N) | 平圀転載<br>Na<br>(kg)   | 1m<br>平圀転載<br>Wsw<br>(Nsw) | 貫入<br>状 况 | 貫入音 | 推定<br>柱状図 | 土質<br>成分 | 荷重<br>W (N) | 貫入1m平圀転載<br>N s w          | 孔内水<br>位 | 換算<br>N/値 | 支持力<br>qa<br>(kN/m <sup>2</sup> ) |
|                 |                  |                      |                            |           |     |           |          | 120 160 190 | 93 100 105 110 115 120 125 |          |           |                                   |
| 0.25            | 1000             | 6                    | 24                         |           |     |           | S        |             |                            |          | 3.6       | 44.4                              |
| 0.50            | 1000             | 0                    | 0                          |           |     |           | S        |             |                            |          | 3.0       | 42.0                              |
| 0.75            | 1000             | 5                    | 20                         |           |     |           | S        |             |                            |          | 2.3       | 42.0                              |
| 1.00            | 1000             | 2                    | 8                          |           |     |           | S        |             |                            |          | 2.5       | 34.8                              |
| 1.25            | 250              | 0                    | 0                          | ススス       |     |           | C        |             |                            |          | 0.8       | —                                 |
| 1.50            | 250              | 0                    | 0                          | ススス       |     |           | C        |             |                            |          | 0.8       | —                                 |
| 1.75            | 500              | 0                    | 0                          | ススス       |     |           | C        |             |                            |          | 1.5       | —                                 |
| 2.00            | 1000             | 2                    | 8                          |           |     |           | C        |             |                            |          | 3.4       | 34.8                              |
| 2.25            | 1000             | 0                    | 0                          | ス         |     |           | C        |             |                            |          | 3.0       | —                                 |
| 2.50            | 500              | 0                    | 0                          | ススス       |     |           | C        |             |                            |          | 1.5       | —                                 |
| 2.75            | 500              | 0                    | 0                          | ススス       |     |           | C        |             |                            |          | 1.5       | —                                 |
| 3.00            | 1000             | 12                   | 48                         |           |     |           | S        |             |                            |          | 5.2       | 58.8                              |
| 3.25            | 1000             | 23                   | 92                         |           |     |           | S        |             |                            |          | 8.2       | 85.2                              |
| 3.50            | 1000             | 33                   | 132                        |           |     |           | S        |             |                            |          | 10.3      | 109.2                             |
| 3.75            | 1000             | 26                   | 104                        |           |     |           | S        |             |                            |          | 9.0       | 92.4                              |
| 4.00            | 1000             | 22                   | 88                         |           |     |           | S        |             |                            |          | 7.9       | 82.8                              |
| 4.25            | 1000             | 34                   | 136                        |           |     |           | S        |             |                            |          | 11.1      | 111.6                             |
| 4.50            | 1000             | 34                   | 136                        |           |     |           | S        |             |                            |          | 11.1      | 111.6                             |
| 4.75            | 1000             | 38                   | 152                        |           |     |           | S        |             |                            |          | 12.2      | 120.0                             |
| 5.00            | 1000             | 39                   | 156                        |           |     |           | S        |             |                            |          | 12.5      | 120.0                             |
| 5.25            | 1000             | 44                   | 176                        |           |     |           | S        |             |                            |          | 13.8      | 120.0                             |
| 5.50            | 1000             | 45                   | 180                        |           |     |           | S        |             |                            |          | 14.1      | 120.0                             |
| 5.75            | 1000             | 30                   | 120                        |           | ス   |           | S        |             |                            |          | 10.0      | 102.0                             |
| 6.00            | 1000             | 44                   | 176                        |           | ス   |           | S        |             |                            |          | 13.8      | 120.0                             |
| 6.25            | 1000             | 36                   | 144                        |           | ス   |           | S        |             |                            |          | 11.6      | 116.4                             |
| 6.50            | 1000             | 39                   | 156                        |           | ス   |           | S        |             |                            |          | 12.5      | 120.0                             |
| 6.75            | 1000             | 36                   | 144                        |           | ス   |           | S        |             |                            |          | 11.6      | 116.4                             |
| 7.00            | 1000             | 50                   | 200                        |           | ス   |           | S        |             |                            |          | 15.4      | 120.0                             |
| 7.25            | 1000             | 49                   | 196                        |           | ス   |           | S        |             |                            |          | 15.1      | 120.0                             |
| 7.50            | 1000             | 94                   | 376                        |           | ス   |           | S        |             |                            |          |           |                                   |