

京丹後市一般廃棄物最終処分場 維持管理に関する記録（令和4年度）

網野最終処分場

施設設置者名	京丹後市				
施設名	京丹後市網野最終処分場	施設所在地	京丹後市網野町三津378番地の1		
埋立地面積	12,000㎡	埋立容量	75,000㎡	浸出水処理施設規模	90㎡／日
許可(届出)年月日	平成12年9月19日	埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ		

1 埋め立てた一般廃棄物の各月毎の種類、数量

区分	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
処理残渣	t	135.75	95.73	114.63	142.78	151.26	118.31	110.93	109.74	130.8	82.14	105.53	128.02	1,425.620
直接埋立物	t	218.10	101.01	83.03	-8.13	36.29	22.83	22.33	40.66	32.51	2.29	23.40	48.71	623.03
埋立量合計	t	353.85	196.74	197.66	134.65	187.55	141.14	133.26	150.40	163.31	84.43	128.93	176.73	2,048.65


2 擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備、防凍の点検

	点検日	点検結果	備考(※是正措置など)
擁壁等の点検	毎日	○	
遮水工の点検	10月頃を予定		
調整池の点検	毎月1回	○	
浸出水処理設備の点検	毎日	○	
防凍の状況点検	—	—	

3 水質検査結果

別紙1、2のとおり

4 水質採取箇所

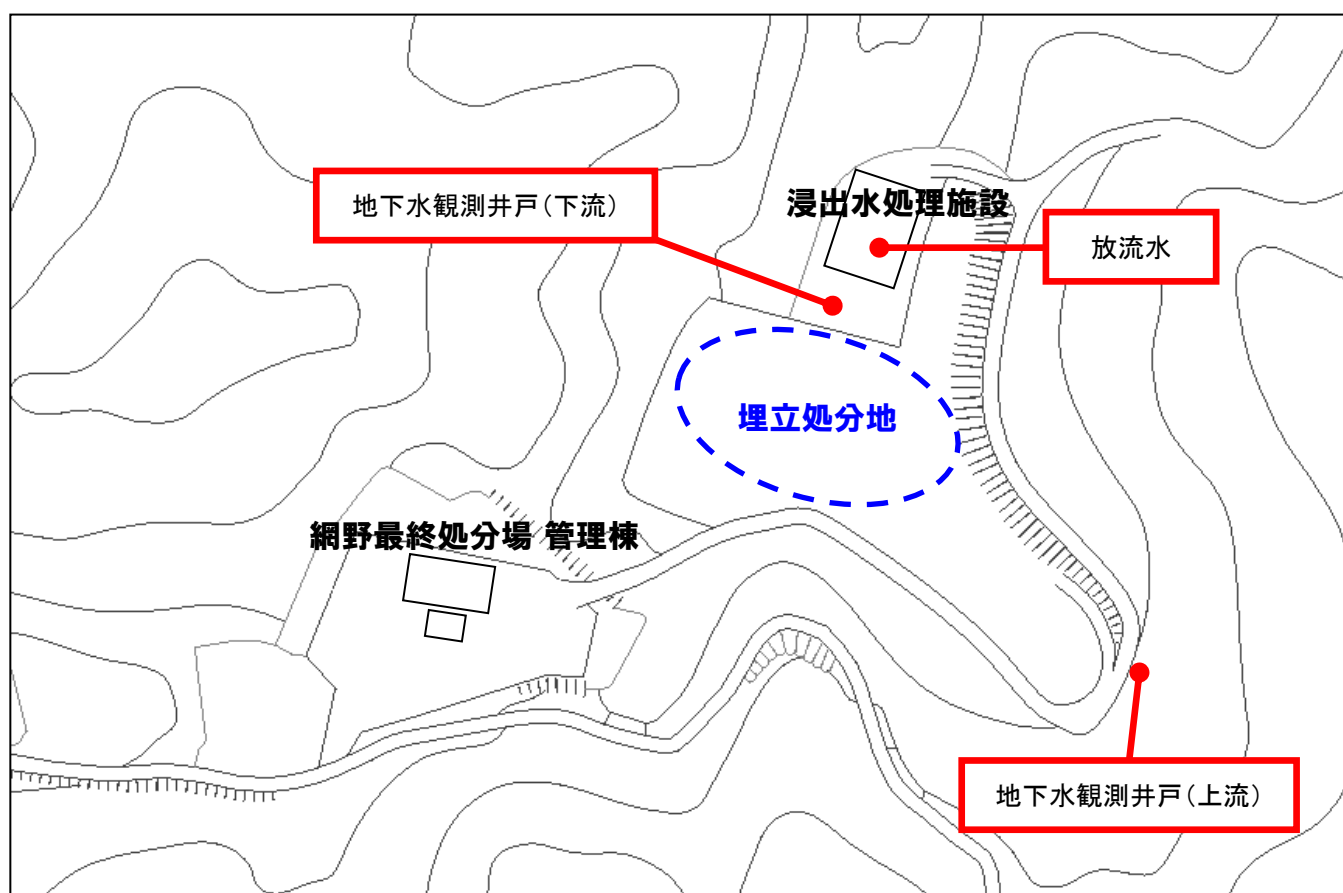

(別紙1)

水質検査結果一覧表（令和4年度測定分）

試料名	放流水
-----	-----

※定量下限値未満については、NDと表示します。

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月25日	5月9日	6月6日	7月11日	8月8日	9月5日	10月17日	11月7日	12月5日	1月16日	2月6日	3月15日
報告日	—	—	5月10日	5月18日	6月21日	7月21日	8月22日	9月14日	10月26日	11月16日	12月20日	1月25日	2月15日	3月15日
pH	5.8～8.6	—	7.4	19.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4
BOD	10	mg/ℓ	1	1	<1	<1	2	1	1	<1	<1	<1	1	<1
COD	10	mg/ℓ	1.1	0.7	0.5	1.5	2.6	1.5	1.1	1.4	1.4	1.6	1.4	1
SS	10	mg/ℓ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
大腸菌群	800	個/cm ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全窒素	10	mg/ℓ	1.6	1.2	1.4	1.9	3.5	1.8	1.5	1.6	1.6	2.5	2.2	1.9
採取日	—	—	—	—	6月6日	—	—	—	—	—	12月5日	—	—	—
報告日	—	—	—	—	6月21日	—	—	—	—	—	12月20日	—	—	—
アルキル水銀化合物	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
鉛及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—
有機リン化合物	1	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—
六価クロム化合物	0.5	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
砒素及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—
シアン化合物	1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
トリクロロエチレン	0.3	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
ジクロロメタン	0.2	mg/ℓ	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—
四塩化炭素	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
1・2-ジクロロエタン	0.04	mg/ℓ	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—
1・1-ジクロロエチレン	0.2	mg/ℓ	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—
1,1,2-ジクロロエチレン	0.4	mg/ℓ	—	—	<0.04	—	—	—	—	—	<0.04	—	—	—
1・1・1-トリクロロエタン	3	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
1・1・2-トリクロロエタン	0.06	mg/ℓ	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	<0.006	—	—	—
1・3-ジクロロプロペン	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—
チウラム	0.06	mg/ℓ	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	<0.006	—	—	—
シマジン	0.03	mg/ℓ	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	<0.003	—	—	—
チオベンカルブ	0.2	mg/ℓ	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—
ベンゼン	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
セレン及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
ぼう素及びその化合物	10	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
ふっ素及びその化合物	8	mg/ℓ	—	—	<0.2	—	—	—	—	—	<0.2	—	—	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100	mg/ℓ	—	—	1	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物油類含有量）	5	mg/ℓ	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	<0.5	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	30	mg/ℓ	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	<0.5	—	—	—
フェノール類含有量	5	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—
銅含有量	3	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
亜鉛含有量	5	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
溶解性鉄含有量	10	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—
溶解性マンガン含有量	10	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—
クロム含有量	2	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月17日	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	11月8日	—	—	—	—	—
ダイオキシン類濃度	10	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	0.00012	—	—	—	—	—
PCDDs + PCDFs	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00012	—	—	—	—	—
Coplanar PCBs	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—

(別紙2)

水質検査結果一覧表（令和4年度測定分）

試料名		地下水（上流）													※定量下限値未満については、NDと表示します。												
測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月													
採取日	—	—	4月25日	5月9日	6月6日	7月11日	8月8日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月16日	2月6日	3月6日													
報告日	—	—	5月10日	5月18日	6月21日	7月21日	8月22日	9月14日	10月13日	11月16日	12月14日	1月25日	2月15日	3月15日													
電気伝導率	—	ms/m	14.8	15.7	15.6	15.3	15.3	15.3	16.3	15.5	15.6	16.0	16.0	15.9													
塩化物イオン	—	mg/ℓ	32.3	32.6	31.8	31.3	33.2	32	34.5	31.8	32.7	34.3	34.4	31.9													
採取日	—	—	—	—	6月6日	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
報告日	—	—	—	—	6月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
アルキル水銀	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
総水銀	0.0005	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
カドミウム	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
鉛	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
六価クロム	0.05	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
砒素	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
全シアン	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
トリクロロエチレン	0.03	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
テトラクロロエチレン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
ジクロロメタン	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
四塩化炭素	0.002	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
1・2-ジクロロエタン	0.004	mg/ℓ	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
1・1-ジクロロエチレン	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
s-1・2-ジクロロエチレン	0.04	mg/ℓ	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
1・1・1-トリクロロエタン	1	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
1・1・2-トリクロロエタン	0.006	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
1・3-ジクロロプロペン	0.002	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
チウラム	0.006	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
シマジン	0.003	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
チオベンカルブ	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
ベンゼン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
セレン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月3日	—	—	—	—	—													
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月24日	—	—	—	—	—													
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	0.015	—	—	—	—	—													
PCDDs + PCDFs	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0148	—	—	—	—	—													
Coplanar PCBs	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—													

試料名			地下水（下流）			※定量下限値未満については、NDと表示します。									
測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取日	—	—	4月25日	5月9日	6月6日	7月11日	8月8日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月16日	2月6日	3月6日	
報告日	—	—	5月10日	5月18日	6月21日	7月21日	8月22日	9月14日	10月13日	11月16日	12月14日	1月25日	2月15日	3月15日	
電気伝導率	—	ms/m	38.6	39.1	37.9	35.1	34.5	33.5	33.5	29.9	30.6	32.7	33.8	36.4	
塩化物イオン	—	mg/ℓ	22.8	22.9	22.7	21.3	21.7	21.1	21.2	20.1	20.1	20.8	20.1	20.9	
採取日	—	—	—	—	6月6日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
報告日	—	—	—	—	6月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
アルキル水銀	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
総水銀	0.0005	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
カドミウム	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉛	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
六価クロム	0.05	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
砒素	0.01	mg/ℓ	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
全シアン	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	0.03	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジクロロメタン	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
四塩化炭素	0.002	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1-2-ジクロロエタン	0.004	mg/ℓ	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1-1-ジクロロエチレン	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
s-1-2-ジクロロエチレン	0.04	mg/ℓ	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1-1-1-トリクロロエタン	1	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1-1-2-トリクロロエタン	0.006	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1-3-ジクロロプロペン	0.002	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
チウラム	0.006	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
シマジン	0.003	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
チオベンカルブ	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ベンゼン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
セレン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月3日	—	—	—	—	—	
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月24日	—	—	—	—	—	
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	0.000025	—	—	—	—	—	
PCDDs + PCDFs	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	
Coplanar PCBs	—	—	—	—	—	3—	—	—	0.0000252	—	—	—	—	—	