

京丹後市一般廃棄物最終処分場 維持管理に関する記録（令和2年度）

施設設置者名	京丹後市				
施設名	京丹後市峰山最終処分場	施設所在地	京丹後市峰山町内記800番地		
埋立地面積	10,000㎡	埋立容量	43,000㎡	浸出水処理施設規模	45㎡／日
許可(届出)年月日	平成11年7月8日	埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ		

1 埋め立てた一般廃棄物の各月毎の種類、数量

区分	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
処理残渣	t	49.92	57.76	86.74	45.96	-2.41	21.84	71.32	34.48	25.72	54.95	11.98	87.07	545.33
直接埋立物	t	191.76	185.62	142.13	185.21	170.69	148.76	141.25	154.30	174.61	170.71	136.31	143.27	1,944.62
埋立量合計	t	241.68	243.38	228.87	231.17	168.28	170.60	212.57	188.78	200.33	225.66	148.29	230.34	2,489.95


2 擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備、防凍の点検

	点検日	点検結果	備考(※是正措置など)
擁壁等の点検	毎月1回	○	
遮水工の点検	毎月1回	○	
調整池の点検	毎月1回	○	
浸出水処理設備の点検	毎日1回	○	
防凍の状況点検	毎月1回	○	

3 水質検査結果

別紙1、2、3のとおり

4 水質採取箇所

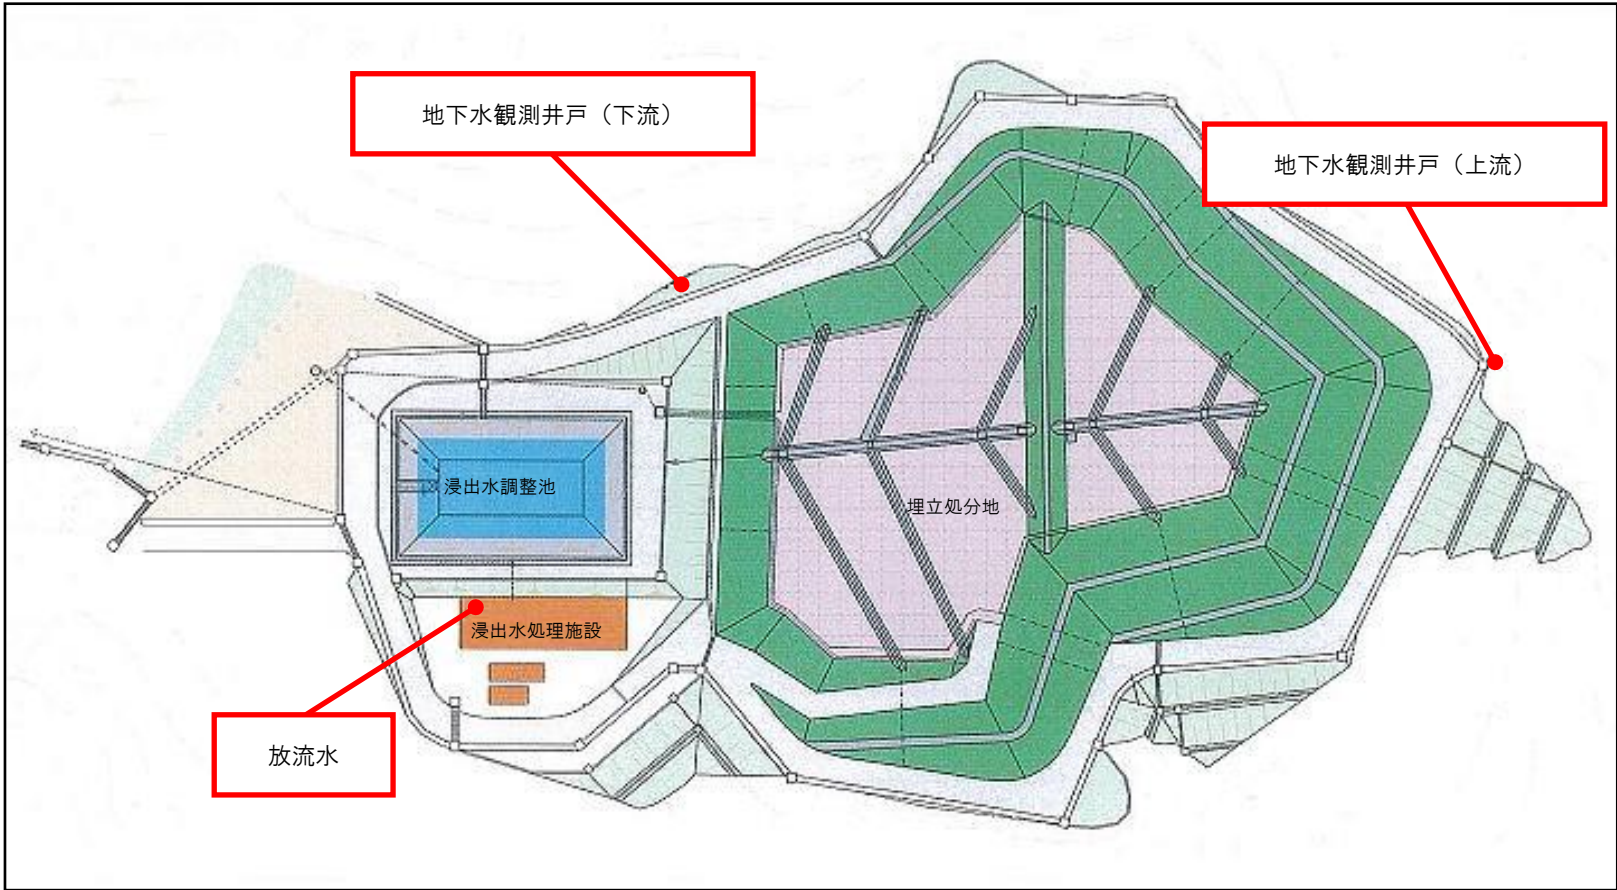

(別紙1)

水質検査結果一覧表（令和2年度測定分）

試料名	放流水
-----	-----

※定量下限値未満については、NDと表示します。

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月13日	5月11日	6月8日	7月6日	8月3日	9月7日	10月12日	11月9日	12月7日	1月18日	2月8日	3月16日
報告日	—	—	4月21日	5月20日	6月25日	7月14日	8月18日	9月16日	10月20日	11月24日	12月16日	1月27日	2月18日	3月25日
pH	5.8～8.6	—	7.1	7.0	6.9	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.5	6.9
BOD	10	mg/ℓ	2	<1	1	<1	2	2	2	2	2	2	1	2
COD	10	mg/ℓ	5.3	4.8	3.8	5	3.6	5.2	3.1	2.8	4.4	4.9	5.4	3.3
SS	10	mg/ℓ	<0.5	<0.5	1	2	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
大腸菌群	800	個/cm ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全窒素	10	mg/ℓ	4.0	4.0	3.3	3.8	3.0	2.9	2.1	2.1	2.2	3.0	3.8	2.9
採取日	—	—			6月8日									
報告日	—	—			6月25日									
アルキル水銀化合物	検出されないこと	mg/ℓ			不検出									
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	mg/ℓ			<0.0005									
カドミウム及びその化合物	0.03	mg/ℓ			<0.005									
鉛及びその化合物	0.1	mg/ℓ			<0.05									
有機リン化合物	1	mg/ℓ			<0.1									
六価クロム化合物	0.5	mg/ℓ			<0.01									
砒素及びその化合物	0.1	mg/ℓ			<0.01									
シアン化合物	1	mg/ℓ			<0.01									
ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/ℓ			<0.0005									
トリクロロエチレン	0.1	mg/ℓ			<0.001									
テトラクロロエチレン	0.1	mg/ℓ			<0.001									
ジクロロメタン	0.2	mg/ℓ			<0.02									
四塩化炭素	0.02	mg/ℓ			<0.001									
1・2-ジクロロエタン	0.04	mg/ℓ			<0.004									
1・1-ジクロロエチレン	0.2	mg/ℓ			<0.02									
s-1・2-ジクロロエチレン	0.4	mg/ℓ			<0.04									
1・1・1-トリクロロエタン	3	mg/ℓ			<0.001									
1・1・2-トリクロロエタン	0.06	mg/ℓ			<0.006									
1・3-ジクロロプロペン	0.02	mg/ℓ			<0.002									
チウラム	0.06	mg/ℓ			<0.006									
シマジン	0.03	mg/ℓ			<0.003									
チオベンカルブ	0.2	mg/ℓ			<0.02									
ベンゼン	0.1	mg/ℓ			<0.01									
セレン及びその化合物	0.1	mg/ℓ			<0.01									
ぼう素及びその化合物	10	mg/ℓ			1.3									
ふっ素及びその化合物	8	mg/ℓ			<0.2									
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100	mg/ℓ			2.8									
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	5	mg/ℓ			<0.5									
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	30	mg/ℓ			<0.5									
フェノール類含有量	5	mg/ℓ			<0.1									
銅含有量	3	mg/ℓ			<0.01									
亜鉛含有量	2	mg/ℓ			<0.01									
溶解性鉄含有量	10	mg/ℓ			<0.1									
溶解性マンガン含有量	10	mg/ℓ			<0.1									
クロム含有量	2	mg/ℓ			<0.01									

(別紙2)

水質検査結果一覧表（令和2年度測定分）

試料名	地下水（上流）
-----	---------

※定量下限値未満については、NDと表示します。

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月13日	5月11日	6月8日	7月6日	8月3日	9月7日	10月12日	11月9日	12月7日	1月18日	2月8日	3月16日
報告日	—	—	4月21日	5月20日	6月25日	7月14日	8月18日	9月16日	10月20日	11月24日	12月16日	1月27日	2月18日	3月25日
電気伝導率		ms/m	13.1	13.4	12.8	12.5	14.4	14.6	14.2	14.1	13.9	14	14.2	14.4
採取日	—	—			6月8日									
報告日	—	—			6月25日									
アルキル水銀	検出されないこと	mg/l			不検出									
総水銀	0.0005	mg/l			<0.0005									
カドミウム	0.003	mg/l			<0.001									
鉛	0.01	mg/l			<0.005									
六価クロム	0.05	mg/l			<0.005									
砒素	0.01	mg/l			<0.001									
全シアン	検出されないこと	mg/l			不検出									
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	mg/l			不検出									
トリクロロエチレン	0.03	mg/l			<0.001									
テトラクロロエチレン	0.01	mg/l			<0.001									
ジクロロメタン	0.02	mg/l			<0.002									
四塩化炭素	0.002	mg/l			<0.001									
1・2-ジクロロエタン	0.004	mg/l			<0.0004									
1・1-ジクロロエチレン	0.02	mg/l			<0.002									
s-1・2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l			<0.004									
1・1・1-トリクロロエタン	1	mg/l			<0.001									
1・1・2-トリクロロエタン	0.006	mg/l			<0.0006									
1・3-ジクロロプロペン	0.002	mg/l			<0.0002									
チウラム	0.006	mg/l			<0.0006									
シマジン	0.003	mg/l			<0.0003									
チオベンカルブ	0.02	mg/l			<0.002									
ベンゼン	0.01	mg/l			<0.001									
セレン	0.01	mg/l			<0.001									

試料名	地下水（下流）
-----	---------

※定量下限値未満については、NDと表示します。

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月13日	5月11日	6月8日	7月6日	8月3日	9月7日	10月12日	11月9日	12月7日	1月18日	2月8日	3月16日
報告日	—	—	4月21日	5月20日	6月25日	7月14日	8月18日	9月16日	10月20日	11月24日	12月16日	1月27日	2月18日	3月25日
電気伝導率		ms/m	6.1	7.5	6.9	6.7	7.2	6.3	6.9	6.7	6.8	9.1	8.1	7.9
採取日	—	—			6月8日									
報告日	—	—			6月25日									
アルキル水銀	検出されないこと	mg/l			不検出									
総水銀	0.0005	mg/l			<0.0005									
カドミウム	0.003	mg/l			<0.001									
鉛	0.01	mg/l			<0.005									
六価クロム	0.05	mg/l			<0.005									
砒素	0.01	mg/l			<0.001									
全シアン	検出されないこと	mg/l			不検出									
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	mg/l			不検出									
トリクロロエチレン	0.03	mg/l			<0.001									
テトラクロロエチレン	0.01	mg/l			<0.001									
ジクロロメタン	0.02	mg/l			<0.002									
四塩化炭素	0.002	mg/l			<0.001									
1・2-ジクロロエタン	0.004	mg/l			<0.0004									
1・1-ジクロロエチレン	0.02	mg/l			<0.002									
s-1・2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l			<0.004									
1・1・1-トリクロロエタン	1	mg/l			<0.001									
1・1・2-トリクロロエタン	0.006	mg/l			<0.0006									

1-3-ジクロロプロペン	0.002	mg/ℓ			<0.0002									
チウラム	0.006	mg/ℓ			<0.0006									
シマジン	0.003	mg/ℓ			<0.0003									
チオベンカルブ	0.02	mg/ℓ			<0.002									
ベンゼン	0.01	mg/ℓ			<0.001									
セレン	0.01	mg/ℓ			<0.001									

(別紙3)

水質検査結果一覧表（令和2年度測定分）

試料名	放流水
-----	-----

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月12日		—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	11月9日	—	—	—	—	—
ダイオキシン類	10	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	0.00020	—	—	—	—	—

試料名	地下水（上流）
-----	---------

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月12日	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	11月9日	—	—	—	—	—
ダイオキシン類	1	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	0.00036	—	—	—	—	—

試料名	地下水（下流）
-----	---------

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月12日	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	11月9日	—	—	—	—	—
ダイオキシン類	1	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—