

京丹後市一般廃棄物最終処分場 維持管理に関する記録（令和3年度）

網野最終処分場

施設設置者名	京丹後市				
施設名	京丹後市網野最終処分場	施設所在地	京丹後市網野町三津378番地の1		
埋立地面積	12,000㎡	埋立容量	75,000㎡	浸出水処理施設規模	90㎡／日
許可(届出)年月日	平成12年9月19日	埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ		

1 埋め立てた一般廃棄物の各月毎の種類、数量

区分	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
処理残渣	t	79.98	58.15	69.95	58.3	72.08	59.43	66.84	59.84	57.16	40.29	51.02	118.92	791.960
直接埋立物	t	89.11	115.03	115.57	35.70	19.56	35.55	52.06	7.02	-1.01	20.35	24.71	54.56	568.21
埋立量合計	t	169.09	173.18	185.52	94.00	91.64	94.98	118.90	66.86	56.15	60.64	75.73	173.48	1,360.17


2 擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備、防凍の点検

	点検日	点検結果	備考(※是正措置など)
擁壁等の点検	毎日	○	
遮水工の点検	令和3年10月13～15日	一部不良	定期保守点検(上電極の電極の一部に不具合)
調整池の点検	毎月1回	○	
浸出水処理設備の点検	毎日	○	
防凍の状況点検	—	—	

3 水質検査結果

別紙1、2のとおり

4 水質採取箇所

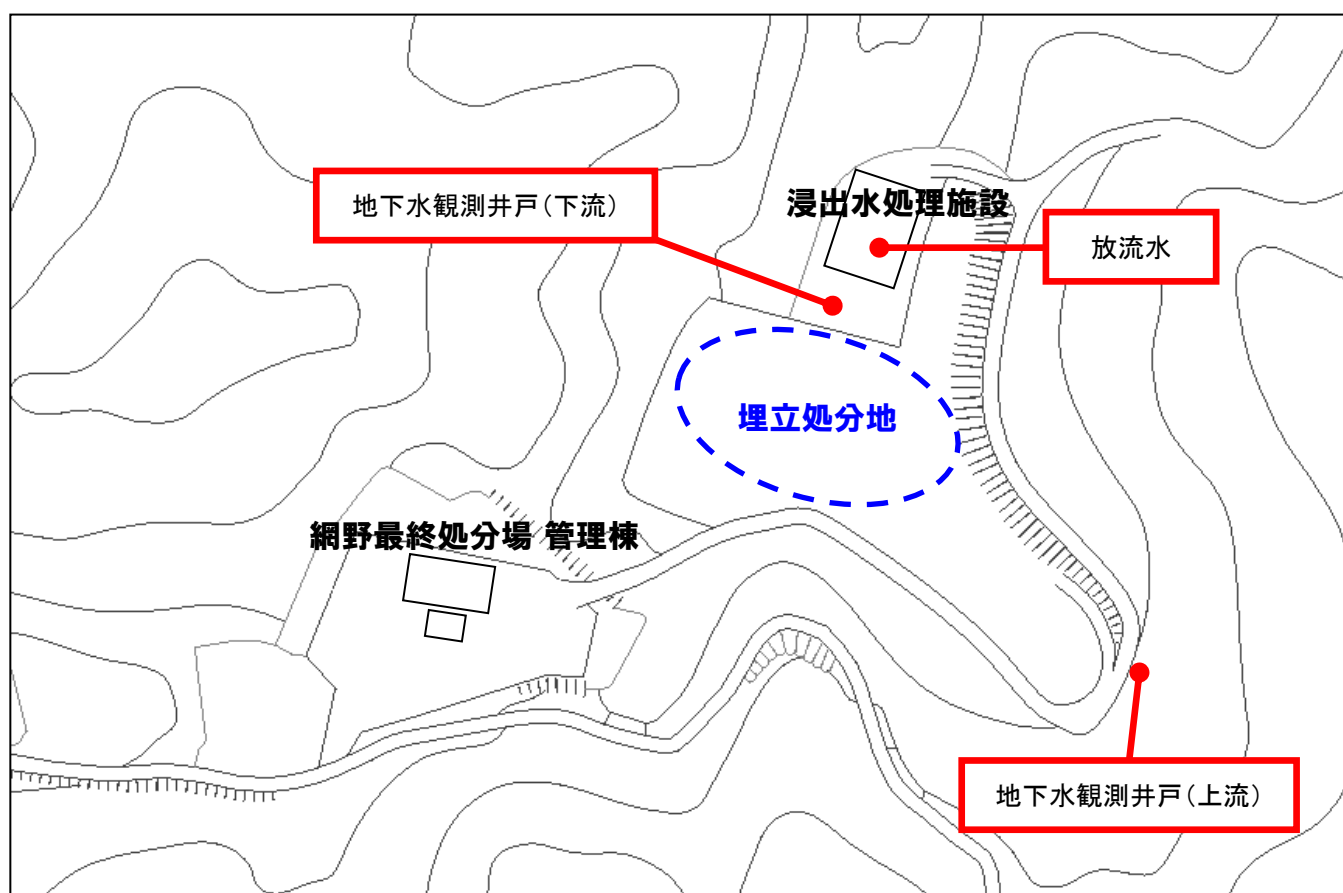

(別紙1)

水質検査結果一覧表（令和3年度測定分）

試料名	放流水
-----	-----

※定量下限値未満については、NDと表示します。

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月19日	5月10日	6月7日	7月12日	8月2日	9月13日	10月4日	11月8日	12月13日	1月17日	2月14日	3月7日
報告日	—	—	4月27日	5月19日	6月21日	7月20日	8月16日	9月22日	10月13日	11月17日	12月28日	1月26日	2月24日	3月16日
pH	5.8～8.6	—	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.4
BOD	10	mg/ℓ	1	1	1	<1	1	1	1	1	1	1	1	<1
COD	10	mg/ℓ	1.7	1.6	1.1	1.4	1.5	1.9	1.6	1.5	1.7	1.4	1.3	1.7
SS	10	mg/ℓ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
大腸菌群	800	個/cm ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全窒素	10	mg/ℓ	2.2	2.1	1.3	1.8	2.2	1.9	1.9	1.9	2.2	1.8	1.5	3.4
採取日	—	—	—	—	6月7日	—	—	—	—	—	12月13日	—	—	—
報告日	—	—	—	—	6月21日	—	—	—	—	—	12月28日	—	—	—
アルキル水銀化合物	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
鉛及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—
有機リン化合物	1	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—
六価クロム化合物	0.5	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
砒素及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
シアン化合物	1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
トリクロロエチレン	0.3	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
ジクロロメタン	0.2	mg/ℓ	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—
四塩化炭素	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
1・2-ジクロロエタン	0.04	mg/ℓ	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—
1・1-ジクロロエチレン	0.2	mg/ℓ	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—
trans-1・2-ジクロロエチレン	0.4	mg/ℓ	—	—	<0.04	—	—	—	—	—	<0.04	—	—	—
1・1・1-トリクロロエタン	3	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
1・1・2-トリクロロエタン	0.06	mg/ℓ	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	<0.006	—	—	—
1・3-ジクロロプロペン	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—
チウラム	0.06	mg/ℓ	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	<0.006	—	—	—
シマジン	0.03	mg/ℓ	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	<0.003	—	—	—
チオベンカルブ	0.2	mg/ℓ	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—
ベンゼン	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
セレン及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
ぼう素及びその化合物	10	mg/ℓ	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
ふっ素及びその化合物	8	mg/ℓ	—	—	<0.2	—	—	—	—	—	<0.2	—	—	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100	mg/ℓ	—	—	1.2	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物油類含有量）	5	mg/ℓ	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	<0.5	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	30	mg/ℓ	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	<0.5	—	—	—
フェノール類含有量	5	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—
銅含有量	3	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
亜鉛含有量	5	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
溶解性鉄含有量	10	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—
溶解性マンガン含有量	10	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—
クロム含有量	2	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月4日	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月28日	—	—	—	—	—
ダイオキシン類濃度	10	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	0.000018	—	—	—	—	—
PCDDs + PCDFs	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00000	—	—	—	—	—
Coplanar PCBs	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000018	—	—	—	—	—

