

京丹後市一般廃棄物最終処分場 維持管理に関する記録（令和4年度）

施設設置者名	京丹後市				
施設名	京丹後市峰山最終処分場	施設所在地	京丹後市峰山町内記800番地		
埋立地面積	10,000㎡	埋立容量	43,000㎡	浸出水処理施設規模	45㎡／日
許可(届出)年月日	平成11年7月8日	埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ		

1 埋め立てた一般廃棄物の各月毎の種類、数量

区分	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
処理残渣	t	55.80	93.87	37.34	50.33	63.15	61.19	41.69	60.37	59.73	71.16	44.20	39.40	678.23
直接埋立物	t	73.26	37.28	28.86	34.25	30.97	45.88	28.12	23.50	31.43	22.43	19.45	31.33	406.76
埋立量合計	t	129.06	131.15	66.20	84.58	94.12	107.07	69.81	83.87	91.16	93.59	63.65	70.73	1,084.99


2 擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備、防凍の点検

	点検日	点検結果	備考(※是正措置など)
擁壁等の点検	毎月1回	○	
遮水工の点検	毎月1回	○	
調整池の点検	毎月1回	○	
浸出水処理設備の点検	毎日1回	○	
防凍の状況点検	毎月1回	○	

3 水質検査結果

別紙1、2、3のとおり

4 水質採取箇所

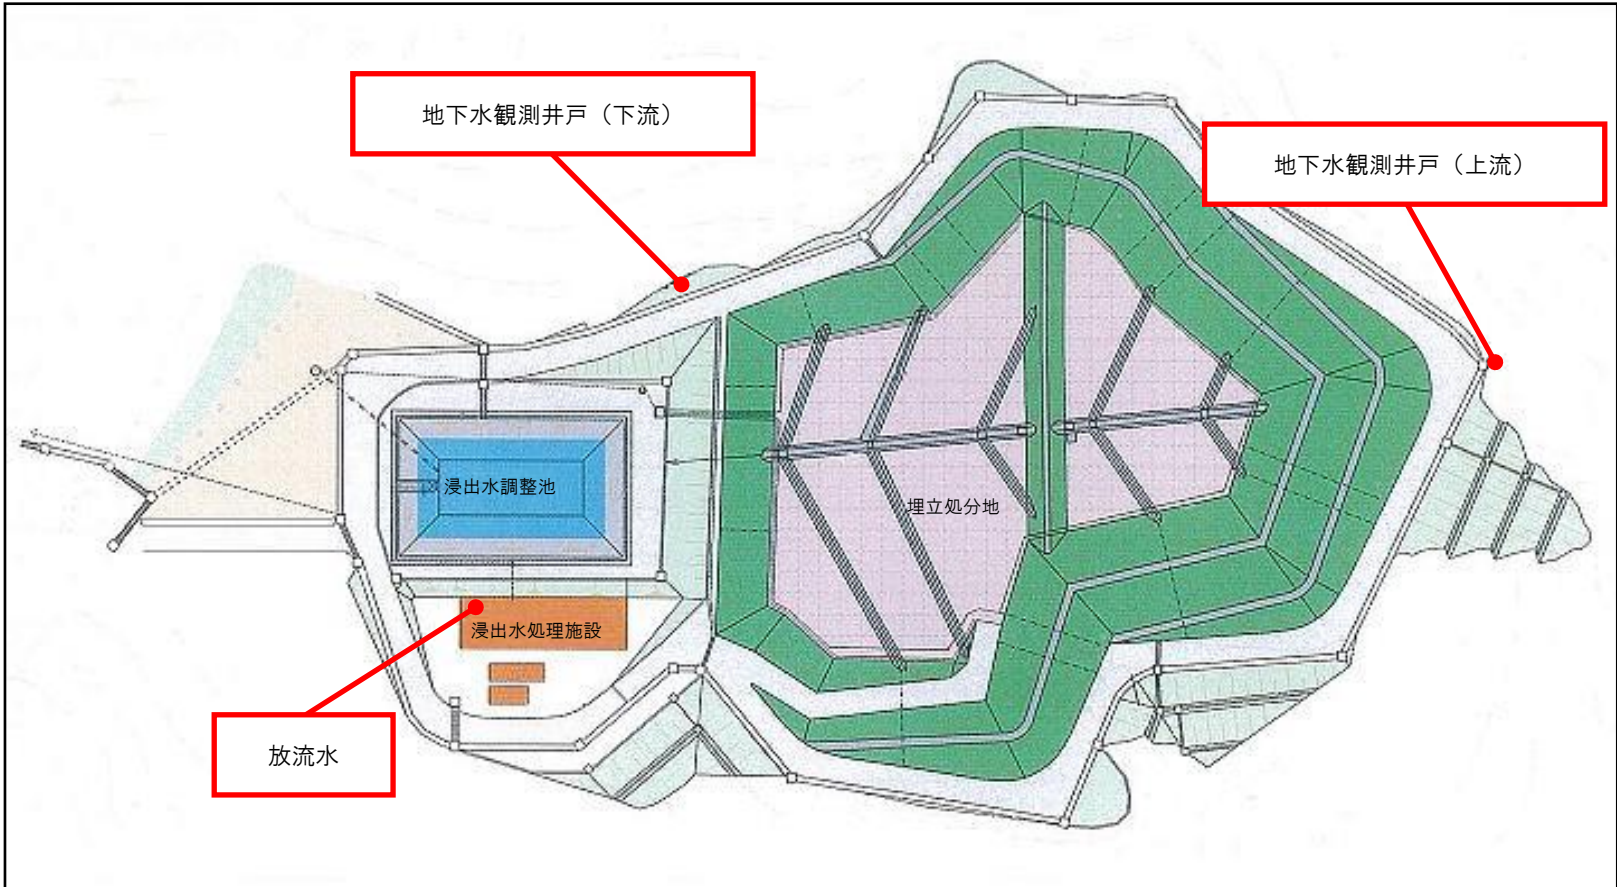

(別紙1)

水質検査結果一覧表（令和4年度測定分）

試料名	放流水
-----	-----

※定量下限値未満については、NDと表示します。

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月18日	5月9日	6月13日	7月11日	8月8日	9月5日	10月17日	11月14日	12月5日	1月16日	2月6日	3月6日
報告日	—	—	4月27日	5月18日	6月28日	7月21日	8月22日	9月14日	10月26日	11月24日	12月14日	1月25日	2月15日	3月15日
pH	5.8～8.6	—	7.1	7.1	7.2	7.0	6.9	6.8	7.0	7.1	7.4	7.5	7.4	7.6
BOD	10	mg/ℓ	1	1	<1	<1	1	1	<1	1	<1	<1	2	<1
COD	10	mg/ℓ	1.5	1.9	1.4	2.6	1.2	1.0	2.8	2.2	1.4	3.1	4.4	1.1
SS	10	mg/ℓ	5	5.4	4.8	2.0	2.2	1.6	7.2	1	1.2	2.4	1.6	0.8
大腸菌群	800	個/cm ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全窒素	10	mg/ℓ	4.7	3.7	2.9	3.0	3.1	3.6	1.9	2.1	1.4	2.6	2.7	2.1
採取日	—	—	—	—	6月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	6月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.03	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機リン化合物	1	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.5	mg/ℓ	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化合物	1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.2	mg/ℓ	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・2-ジクロロエタン	0.04	mg/ℓ	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1-ジクロロエチレン	0.2	mg/ℓ	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
trans-1・2-ジクロロエチレン	0.4	mg/ℓ	—	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1・1-トリクロロエタン	3	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1・2-トリクロロエタン	0.06	mg/ℓ	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・3-ジクロロプロペン	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	0.06	mg/ℓ	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	0.03	mg/ℓ	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	0.2	mg/ℓ	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素及びその化合物	10	mg/ℓ	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ふっ素及びその化合物	8	mg/ℓ	—	—	<0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100	mg/ℓ	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	5	mg/ℓ	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	30	mg/ℓ	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類含有量	5	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅含有量	3	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛含有量	2	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
溶解性鉄含有量	10	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
溶解性マンガン含有量	10	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロム含有量	2	mg/ℓ	—	—	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(別紙2)

水質検査結果一覧表（令和4年度測定分）

試料名	地下水（上流）
-----	---------

※定量下限値未満については、NDと表示します。

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月18日	5月9日	6月13日	7月11日	8月8日	9月5日	10月17日	11月7日	12月5日	1月16日	2月6日	3月6日
報告日	—	—	4月27日	5月18日	6月28日	7月21日	8月22日	9月14日	10月26日	11月16日	12月14日	1月25日	2月15日	3月15日
電気伝導率		ms/m	13.8	14.3	14.1	14.0	14.0	14.1	14.1	14	13.7	13.6	13.7	13.8
採取日	—	—	—	—	6月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	6月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	検出されないこと	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	0.0005	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム	0.003	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	0.01	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	検出されないこと	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.03	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・2-ジクロロエタン	0.004	mg/l	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1-ジクロロエチレン	0.02	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
s-1・2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1・1-トリクロロエタン	1	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1・2-トリクロロエタン	0.006	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・3-ジクロロプロペン	0.002	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	0.006	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	0.003	mg/l	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	0.02	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	0.01	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—

試料名	地下水（下流）
-----	---------

※定量下限値未満については、NDと表示します。

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月18日	5月9日	6月13日	7月11日	8月8日	9月5日	10月17日	11月7日	12月5日	1月16日	2月6日	3月6日
報告日	—	—	4月27日	5月18日	6月28日	7月21日	8月22日	9月14日	10月26日	11月16日	12月14日	1月25日	2月15日	3月15日
電気伝導率		ms/m	7.8	7.8	7.3	7.3	7.3	5.2	6.0	6.2	6.6	7.0	7.2	8.3
採取日	—	—	—	—	6月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	6月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	検出されないこと	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	0.0005	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム	0.003	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	0.01	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	検出されないこと	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.03	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・2-ジクロロエタン	0.004	mg/l	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1-ジクロロエチレン	0.02	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
s-1・2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1・1-トリクロロエタン	1	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1・2-トリクロロエタン	0.006	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・3-ジクロロプロペン	0.002	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	0.006	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	0.003	mg/l	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	0.02	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	0.01	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(別紙3)

水質検査結果一覧表（令和4年度測定分）

試料名	放流水
-----	-----

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月17日	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	11月8日	—	—	—	—	—
ダイオキシン類	10	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	0.000019	—	—	—	—	—

試料名	地下水（上流）
-----	---------

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月17日	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	11月8日	—	—	—	—	—
ダイオキシン類	1	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	0.00038	—	—	—	—	—

試料名	地下水（下流）
-----	---------

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月17日	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月26日	—	—	—	—	—
ダイオキシン類	1	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	0.033	—	—	—	—	—