

施設設置者名	京丹後市				
施設名	京丹後市大宮最終処分場	施設所在地	京丹後市大宮町三坂5番地の1		
埋立地面積	13,500㎡	埋立容量	86,300㎡	浸出水処理施設規模	60㎡/日
許可(届出)年月日	昭和57年6月1日(変更届:平成13年7月23日)		埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ	

1 埋め立てた一般廃棄物の各月毎の種類、数量

区分	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
処理残渣	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
直接埋立物	t	78,900	97,650	133,710	(86,190)	173,240	74,880	1,160	(4,600)	92,070	38,810	76,570	113,860	790,060
埋立量合計	t	78,900	97,650	133,710	(86,190)	173,240	74,880	1,160	(4,600)	92,070	38,810	76,570	113,860	790,060


2 擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備、防凍の点検

	点検日	点検結果	備考(※是正措置など)
擁壁等の点検	毎日	○	
遮水工の点検	—	—	
調整池の点検	毎日	○	年2回程度の清掃
浸出水処理設備の点検	毎日	○	
防凍の状況点検	—	—	

3 水質検査結果

別紙1、2のとおり

4 水質採取箇所

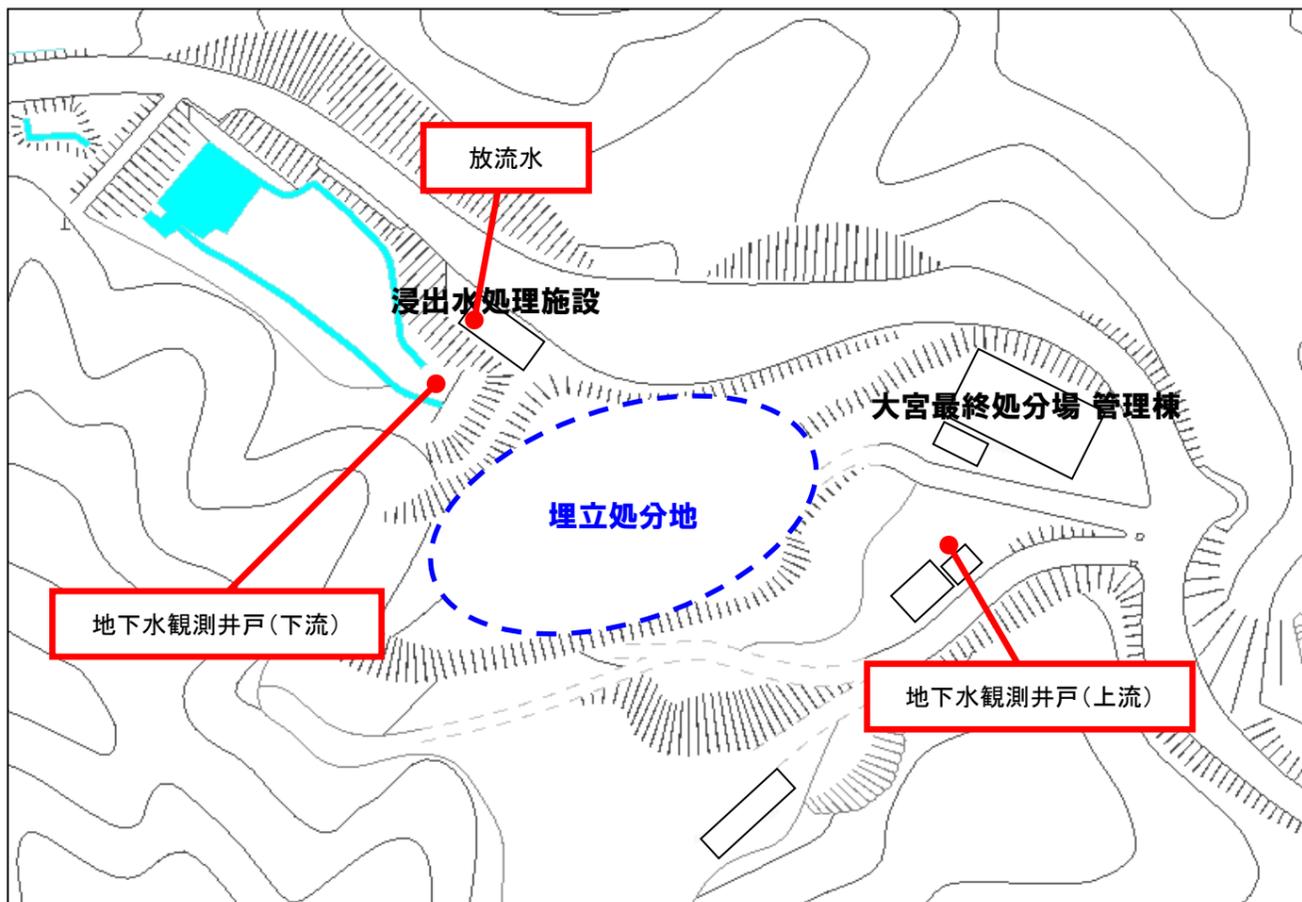

(別紙1)

試料名	放流水
-----	-----

※定量下限値未満については、NDと表示します。

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月18日	5月9日	6月6日	7月11日	8月8日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月16日	2月6日	3月6日
報告日	—	—	4月27日	5月18日	6月21日	7月21日	8月22日	9月14日	10月13日	11月16日	12月14日	1月25日	2月15日	3月15日
pH	5.8~8.6	—	7.6	7.5	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7
BOD	10	mg/ℓ	1	1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1
COD	10	mg/ℓ	1.6	2.5	0.2	1.0	0.9	1.7	1.4	2.2	1.6	2.4	2.3	1.6
SS	10	mg/ℓ	<0.5	1.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
大腸菌群	800	個/cm ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全窒素	10	mg/ℓ	1.1	1.1	1.1	0.9	1.0	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3
採取日	—	—	—	—	6月6日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	6月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	0.005	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.03	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機リン化合物	1	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.5	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化合物	1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.2	mg/ℓ	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	0.04	mg/ℓ	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	1	mg/ℓ	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
s-1,2-ジクロロエチレン	0.4	mg/ℓ	—	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	3	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	0.06	mg/ℓ	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	0.06	mg/ℓ	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	0.03	mg/ℓ	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	0.2	mg/ℓ	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素及びその化合物	10	mg/ℓ	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ふっ素及びその化合物	8	mg/ℓ	—	—	<0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物及 び硝酸化合物	100	mg/ℓ	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出 物質含有量(鉱油類含 有量)	5	mg/ℓ	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出 物質含有量(動植物油 脂類含有量)	30	mg/ℓ	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類含有量	5	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅含有量	3	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛含有量	2	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
溶解性鉄含有量	10	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
溶解性マンガン含有量	10	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロム含有量	2	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月3日	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月24日	—	—	—	—	—
ダイオキシン類濃度	10	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	0.00067	—	—	—	—	—
PCDDs + PCDFs	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00060	—	—	—	—	—
Coplanar PCBs	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00066	—	—	—	—	—

(別紙2)

水質検査結果一覧表(令和4年度測定分)

試料名		地下水(上流)												
測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月18日	5月9日	6月6日	7月11日	8月8日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月16日	2月6日	3月6日
報告日	—	—	4月27日	5月18日	6月21日	7月21日	8月22日	9月14日	10月13日	11月16日	12月14日	1月25日	2月15日	3月15日
電気伝導率		ms/m	7.7	7.8	7.9	7.5	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6
採取日	—	—	—	—	6月6日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	6月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	検出されないこと	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	0.0005	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム	0.003	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	0.01	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	検出されないこと	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.03	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1-2-ジクロロエタン	0.004	mg/l	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1-1-ジクロロエチレン	0.02	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
σ-1-2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1-1-1-トリクロロエタン	1	mg/l	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1-1-2-トリクロロエタン	0.006	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1-3-ジクロロプロペン	0.002	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	0.006	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	0.003	mg/l	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	0.02	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	0.01	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月3日	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月24日	—	—	—	—	—
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ/l	—	—	—	—	—	—	0.0015	—	—	—	—	—
PCDDs + PCDFs	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0015	—	—	—	—	—
Coplanar PCBs	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0000	—	—	—	—	—

試料名		地下水(下流)												
測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月18日	5月9日	6月6日	7月11日	8月8日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月16日	2月6日	3月6日
報告日	—	—	4月27日	5月18日	6月21日	7月21日	8月22日	9月14日	10月13日	11月16日	12月14日	1月25日	2月15日	3月15日
電気伝導率		ms/m	14.6	15.8	37.0	15.0	14.8	15.3	35.6	17.8	17.6	20.4	20.0	21.2
採取日	—	—	—	—	6月6日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	6月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	検出されないこと	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	0.0005	mg/l	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム	0.003	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05	mg/l	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	0.01	mg/l	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	検出されないこと	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	mg/l	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.03	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1-2-ジクロロエタン	0.004	mg/l	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1-1-ジクロロエチレン	0.02	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
σ-1-2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1-1-1-トリクロロエタン	1	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1-1-2-トリクロロエタン	0.006	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1-3-ジクロロプロペン	0.002	mg/l	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	0.006	mg/l	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	0.003	mg/l	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	0.02	mg/l	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	0.01	mg/l	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月3日	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月24日	—	—	—	—	—
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ/l	—	—	—	—	—	—	0.012	—	—	—	—	—
PCDDs + PCDFs	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0117	—	—	—	—	—
Coplanar PCBs	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0000	—	—	—	—	—