

施設設置者名	京丹後市				
施設名	京丹後市大宮最終処分場	施設所在地	京丹後市大宮町三坂5番地の1		
埋立地面積	13,500㎡	埋立容量	86,300㎡	浸出水処理施設規模	60㎡／日
許可(届出)年月日	昭和57年6月1日(変更届:平成13年7月23日)	埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ		

1 埋め立てた一般廃棄物の各月毎の種類、数量

区分	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
処理残渣	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00
直接埋立物	t	80.47	144.92	64.41	50.22	127.76	162.22	118.14						748.14
埋立量合計	t	80.47	144.92	64.41	50.22	127.76	162.22	118.14						748.14


2 擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備、防凍の点検

	点検日	点検結果	備考(※是正措置など)
擁壁等の点検	毎日	○	
遮水工の点検	—	—	
調整池の点検	毎日	○	年2回程度の清掃
浸出水処理設備の点検	毎日	○	
防凍の状況点検	—	—	

3 水質検査結果

別紙1、2のとおり

4 水質採取箇所

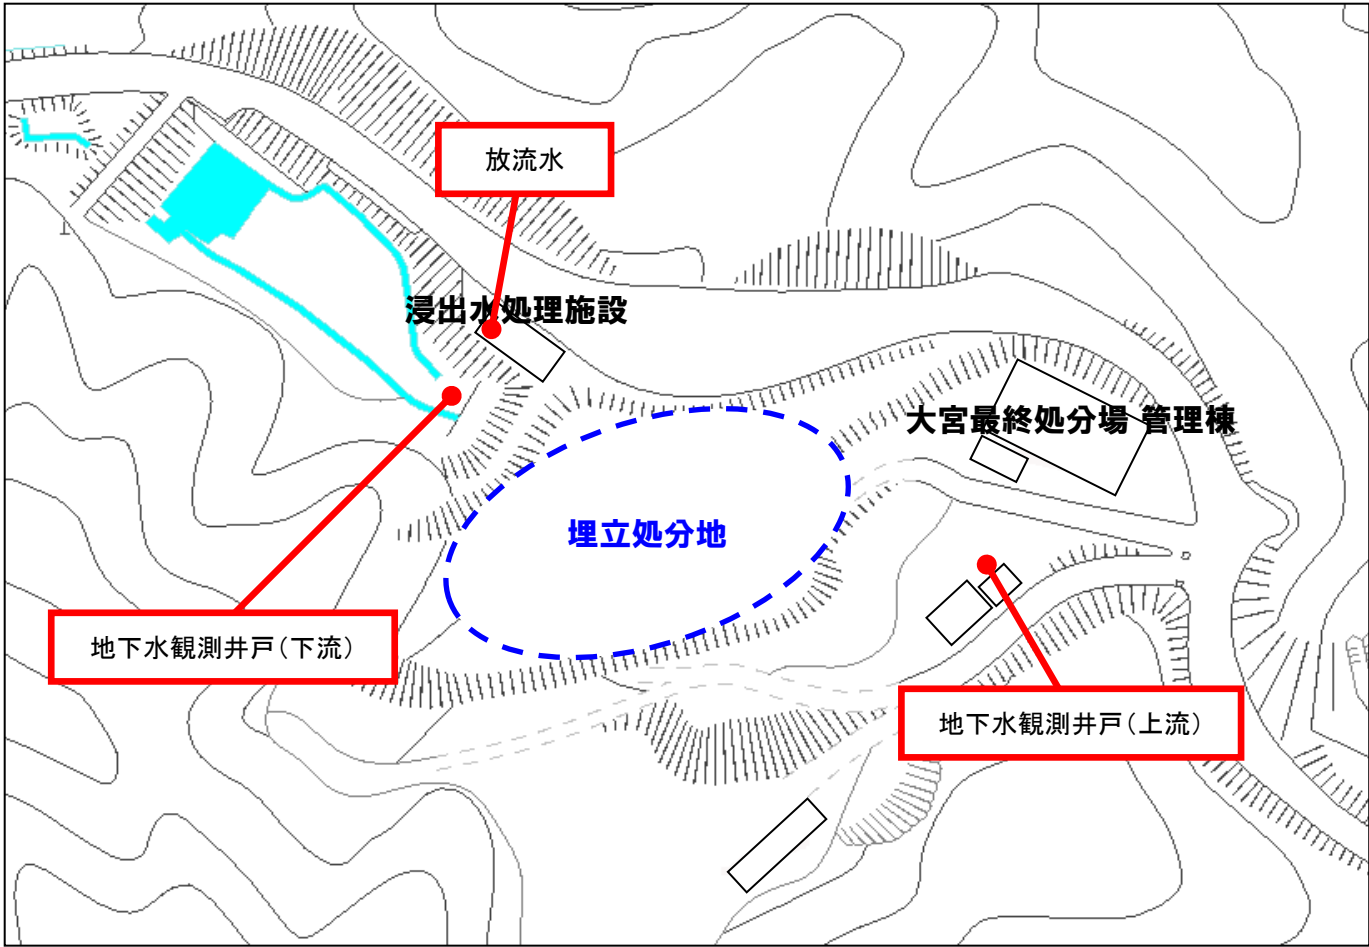

水質検査結果一覧表（令和6年度測定分）

大宮最終処分場

試料名	放流水
-----	-----

※定量下限値未満については、NDと表示します。

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月15日	5月20日	6月10日	7月8日	8月19日	9月9日						
報告日	—	—	4月24日	5月29日	6月25日	7月18日	8月27日	9月19日						
pH	5.8～8.6	—	7.7	7.6	7.5	7.8	7.7	7.5						
BOD	10	mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
COD	10	mg/ℓ	2.5	2.4	2.3	2.2	2.3	2.1						
SS	10	mg/ℓ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
大腸菌群	800	個/cm ³	0	0	0	0	0	0						
全窒素	10	mg/ℓ	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1						
採取日	—	—	—	—	6月10日	—	—	—						
報告日	—	—	—	—	6月25日	—	—	—						
アルキル水銀化合物	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—						
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	0.005	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—						
カドミウム及びその化合物	0.03	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—						
鉛及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.05	—	—	—						
有機リン化合物	1	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—						
六価クロム化合物	0.5	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—						
砒素及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—						
シアン化合物	1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—						
ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—						
トリクロロエチレン	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—						
テトラクロロエチレン	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—						
ジクロロメタン	0.2	mg/ℓ	—	—	<0.02	—	—	—						
四塩化炭素	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—						
1・2-ジクロロエタン	0.04	mg/ℓ	—	—	<0.004	—	—	—						
1・1-ジクロロエチレン	1	mg/ℓ	—	—	<0.02	—	—	—						
trans-1・2-ジクロロエチレン	0.4	mg/ℓ	—	—	<0.04	—	—	—						
1・1・1-トリクロロエタン	3	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—						
1・1・2-トリクロロエタン	0.06	mg/ℓ	—	—	<0.006	—	—	—						
1・3-ジクロロプロペン	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—						
チウラム	0.06	mg/ℓ	—	—	<0.006	—	—	—						
シマジン	0.03	mg/ℓ	—	—	<0.003	—	—	—						
チオベンカルブ	0.2	mg/ℓ	—	—	<0.02	—	—	—						
ベンゼン	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—						
セレン及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—						
ほう素及びその化合物	10	mg/ℓ	—	—	0.2	—	—	—						
ふっ素及びその化合物	8	mg/ℓ	—	—	<0.2	—	—	—						
アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物及 び硝酸化合物	100	mg/ℓ	—	—	0.1	—	—	—						
ノルマルヘキサン抽出 物質含有量（鉱油類含有量）	5	mg/ℓ	—	—	<0.5	—	—	—						
ノルマルヘキサン抽出 物質含有量（動植物油 脂類含有量）	30	mg/ℓ	—	—	<0.5	—	—	—						
フェノール類含有量	5	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—						
銅含有量	3	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—						
亜鉛含有量	2	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—						
溶解性鉄含有量	10	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—						
溶解性マンガン含有量	10	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—						
クロム含有量	2	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—						
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—						
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—						
ダイオキシン類濃度	10	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—						
PCDDs + PCDFs	—	—	—	—	—	—	—	—						
Coplanar PCBs	—	—	—	—	—	—	—	—						

(別紙2)

水質検査結果一覧表（令和6年度測定分）

試料名		地下水（上流）												
測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月15日	5月20日	6月10日	7月8日	8月19日	9月9日						
報告日	—	—	4月24日	5月29日	6月25日	7月18日	8月27日	9月19日						
電気伝導率		ms/m	7.5	7.4	7.5	6.9	7.3	7.4						
採取日	—	—	—	—	6月10日	—	—	—	—					
報告日	—	—	—	—	6月25日	—	—	—	—					
アルキル水銀	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—					
総水銀	0.0005	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—					
カドミウム	0.003	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—					
鉛	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—					
六価クロム	0.05	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—					
砒素	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—					
全シアン	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—					
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—					
トリクロロエチレン	0.03	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—					
テトラクロロエチレン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—					
ジクロロメタン	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—					
四塩化炭素	0.002	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—					
1・2-ジクロロエタン	0.004	mg/ℓ	—	—	<0.0004	—	—	—	—					
1・1-ジクロロエチレン	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—					
s-1・2-ジクロロエチレン	0.04	mg/ℓ	—	—	<0.004	—	—	—	—					
1・1・1-トリクロロエタン	1	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—					
1・1・2-トリクロロエタン	0.006	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—					
1・3-ジクロロプロペン	0.002	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—	—					
チウラム	0.006	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—					
シマジン	0.003	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—	—	—	—					
チオベンカルブ	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—					
ベンゼン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—					
セレン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—					
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	—					
PCDDs + PCDFs	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Coplanar PCBs	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

試料名		地下水（下流）												
測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月15日	5月20日	6月10日	7月8日	8月19日	9月9日						
報告日	—	—	4月24日	5月29日	6月25日	7月18日	8月27日	9月19日						
電気伝導率		ms/m	26.0	45.3	43.5	25.4	23.0	28.6						
採取日	—	—	—	—	6月10日	—	—	—	—					
報告日	—	—	—	—	6月25日	—	—	—	—					
アルキル水銀	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—					
総水銀	0.0005	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—					
カドミウム	0.003	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—					
鉛	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—					
六価クロム	0.05	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—					
砒素	0.01	mg/ℓ	—	—	0.002	—	—	—	—					
全シアン	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—					
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—					
トリクロロエチレン	0.03	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—					
テトラクロロエチレン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—					
ジクロロメタン	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—					
四塩化炭素	0.002	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—					
1・2-ジクロロエタン	0.004	mg/ℓ	—	—	<0.0004	—	—	—	—					
1・1-ジクロロエチレン	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—					
s-1・2-ジクロロエチレン	0.04	mg/ℓ	—	—	<0.004	—	—	—	—					
1・1・1-トリクロロエタン	1	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—					
1・1・2-トリクロロエタン	0.006	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—					
1・3-ジクロロプロペン	0.002	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—	—					
チウラム	0.006	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—					
シマジン	0.003	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—	—	—	—					
チオベンカルブ	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—					
ベンゼン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—					
セレン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—					
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	—					
PCDDs + PCDFs	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Coplanar PCBs	—	—	—	—	—	—	—	—	—					